


島根原子力情報伝送システムの伝送実績（平成29年8月）

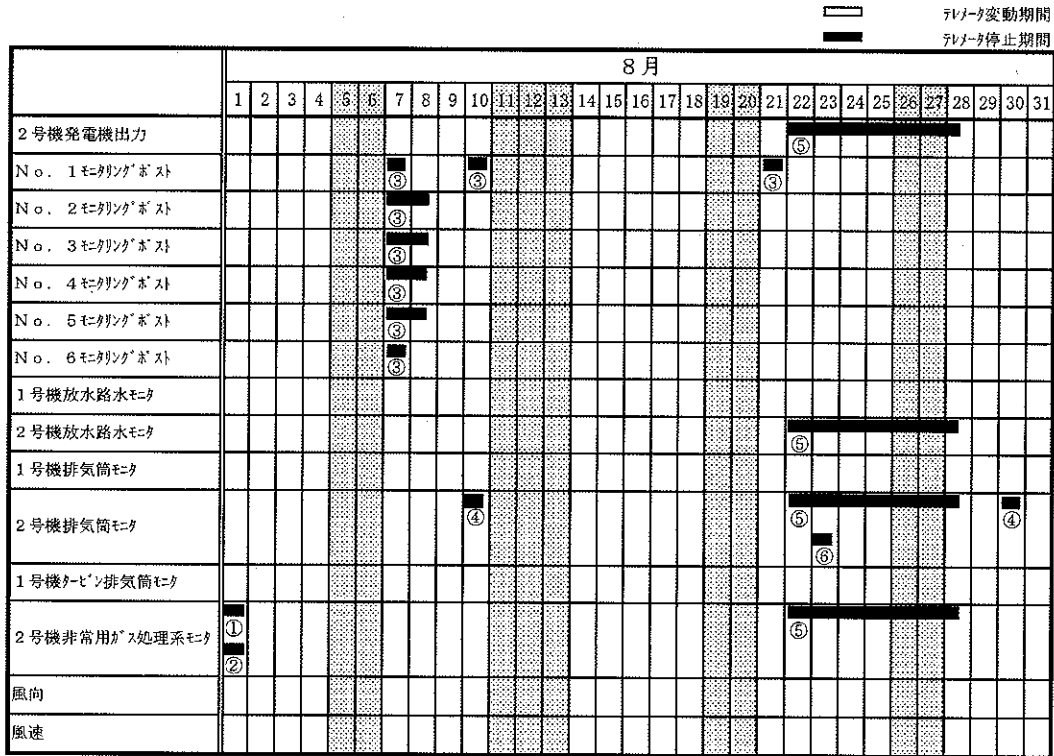

[作業内容]

- ① 2号機燃料プール排気口閉止他スロッシング対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年8月1日（火）9：00～17：00
- ② 2号機支持構造物耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
平成29年8月1日（火）9：00～17：00
- ③ モニタリングポスト局舎用バッテリー取替工事に伴う伝送停止
平成29年8月7日（月）9：00～14：00
平成29年8月7日（月）9：00～平成29年8月8日（火）14：00
平成29年8月10日（木）9：00～12：00
平成29年8月21日（月）9：00～13：00
- ④ 2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止
平成29年8月10日（木）9：00～17：00
平成29年8月30日（水）9：00～17：00
- ⑤ 2号機主蒸気隔離弁閉インターロック改造工事のうち2号機運転監視用計算機改造に伴う伝送停止
平成29年8月22日（火）9：00～平成29年8月28日（月）13：00
- ⑥ 2号機固定式消火設備設置工事に伴う伝送停止
平成29年8月23日（水）9：00～17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（8月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.2	3.9	2.6
1号機放水路水モニタ	2.3	3.2*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.8	3.5
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.4	5.2	3.5
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.5	2.4

* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上