


島根原子力情報伝送システム伝送実績 (平成22年12月)

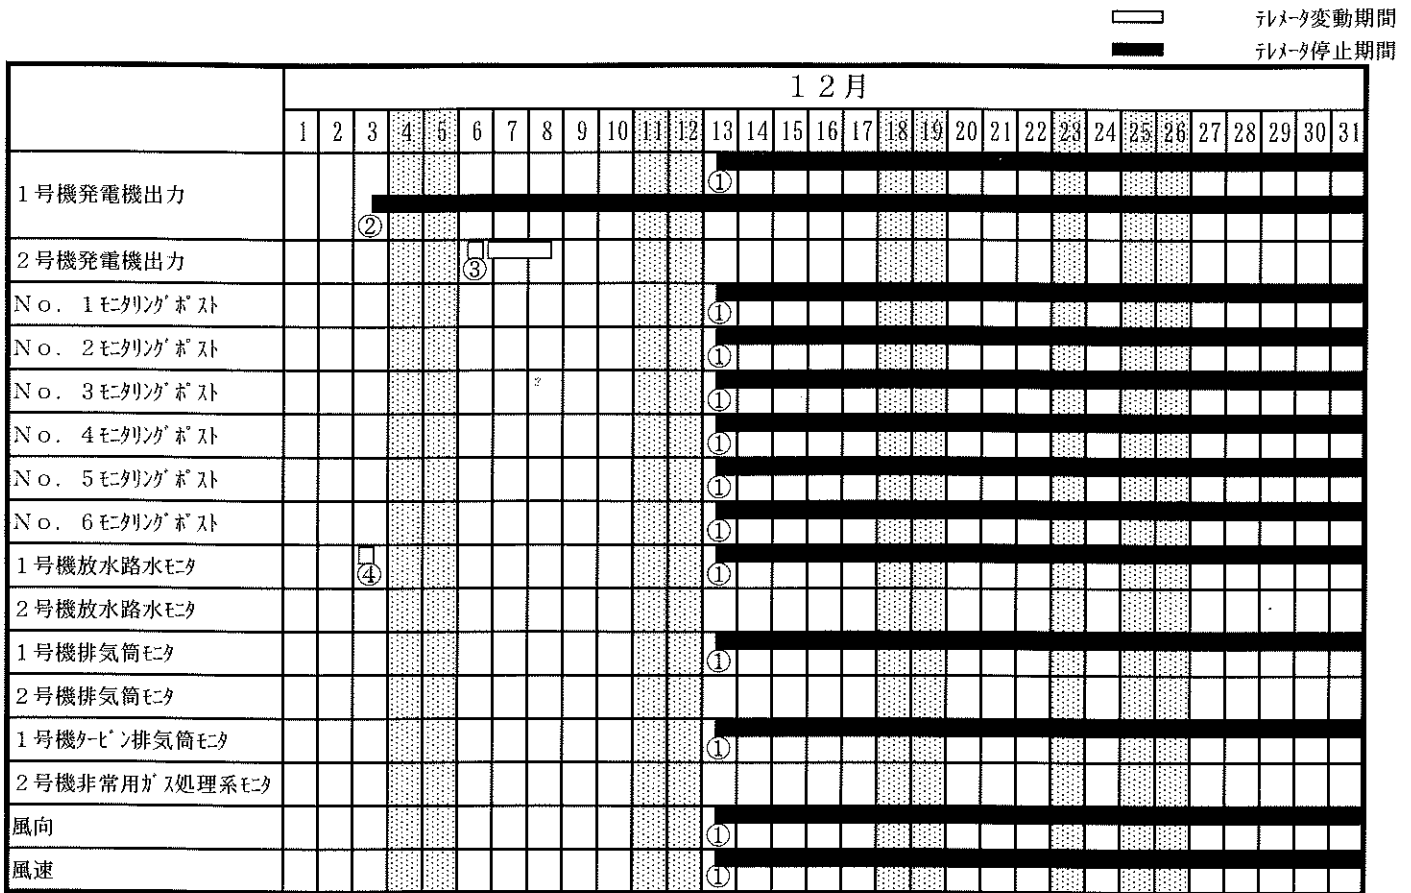

- ① 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止  
平成22年12月13日(月) 9:00 ~ 平成22年12月31日(金) 23:58
- ② 1号機発電機電力変換器取替に伴う伝送停止  
平成22年12月 3日(金) 11:38 ~ 平成22年12月31日(金) 23:58
- ③ 2号機起動に伴う出力変動  
平成22年12月 6日(月) 9:02 ~ 20:04  
平成22年12月 6日(月) 22:06 ~ 平成22年12月 8日(水) 19:58
- ④ 1号機放水路水モニタ 降雨の影響による指示変動  
平成22年12月 3日(金) 10:22 ~ 10:34

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(12月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.9	5.0
2号機排気筒モニタ	3.3	4.1	2.8
1号機放水路水モニタ	2.3	12.8	1.9
2号機放水路水モニタ	4.1	6.1	3.4
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位: cps (2分平均値)