

## 島根原子力発電所における保守管理の不備等への対応状況【島根県】

H 2 2 ・ 9 ・ 2 1  
島根県消防防災課原子力安全対策室

### 中国電力に対して

#### 1. 文書による申し入れ

- 平成 2 2 年 3 月 3 0 日、中国電力に対し文書で申し入れ。

◇再発防止対策では、根本的な原因分析に真摯に取り組み、二度と同じようなことが起こらないよう、全社を挙げて安全体制の確立に取り組むこと。  
 ◇再発防止対策の取り組み状況については逐次速やかに報告するとともに、県民に分かりやすい形での情報公開や説明を行うこと。

#### 2. 島根原子力発電所に対する立入調査

- 安全協定（＝「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」に基づく立入調査を、松江市と合同でこれまでに 4 回実施。

※調査の概要は別添のとおり

### 国に対して

#### 1. 適切な指導・監督、情報提供などの要請

- 中国電力の指導・監督や住民への情報提供を適切に行うことなどを要請。

### 県民の皆様に対して

#### 1. 住民説明会の開催

- 平成 2 2 年 5 月 2 3 日、島根県・松江市主催によりくにびきメッセで開催。

<概要>

・ 参加者	約 1 8 0 名	
・ 説明内容	①島根県・松江市	… これまでの対応状況
	②中国電力	… 本件に関する調査報告（中間）について
	③原子力安全・保安院	… 調査報告（中間）への対応状況

#### 2. 島根県議会総務委員会への報告

- 島根県の対応状況、国の対応状況等についてこれまでに 4 回報告。


- ・ 4 月 1 2 日、島根県の対応状況などを報告。
- ・ 5 月 1 0 日、第 1 回立入調査結果を報告
- ・ 6 月 1 6 日、住民説明会・第 2 回立入調査の実施等について報告。
- ・ 9 月 1 0 日、第 3 回立入調査結果等を報告。

#### 3. 島根県としての情報提供

- 広報誌『アトムの広場』に記事掲載、『アトムの広場号外』の発行。
- 立入調査結果、住民説明会の結果等を、島根県総務部消防防災課原子力安全対策室のホームページ（特設ページ）に掲載。

<http://www.pref.shimane.lg.jp/genan/tokusetsu.html>

# ◎立入調査の主な確認項目

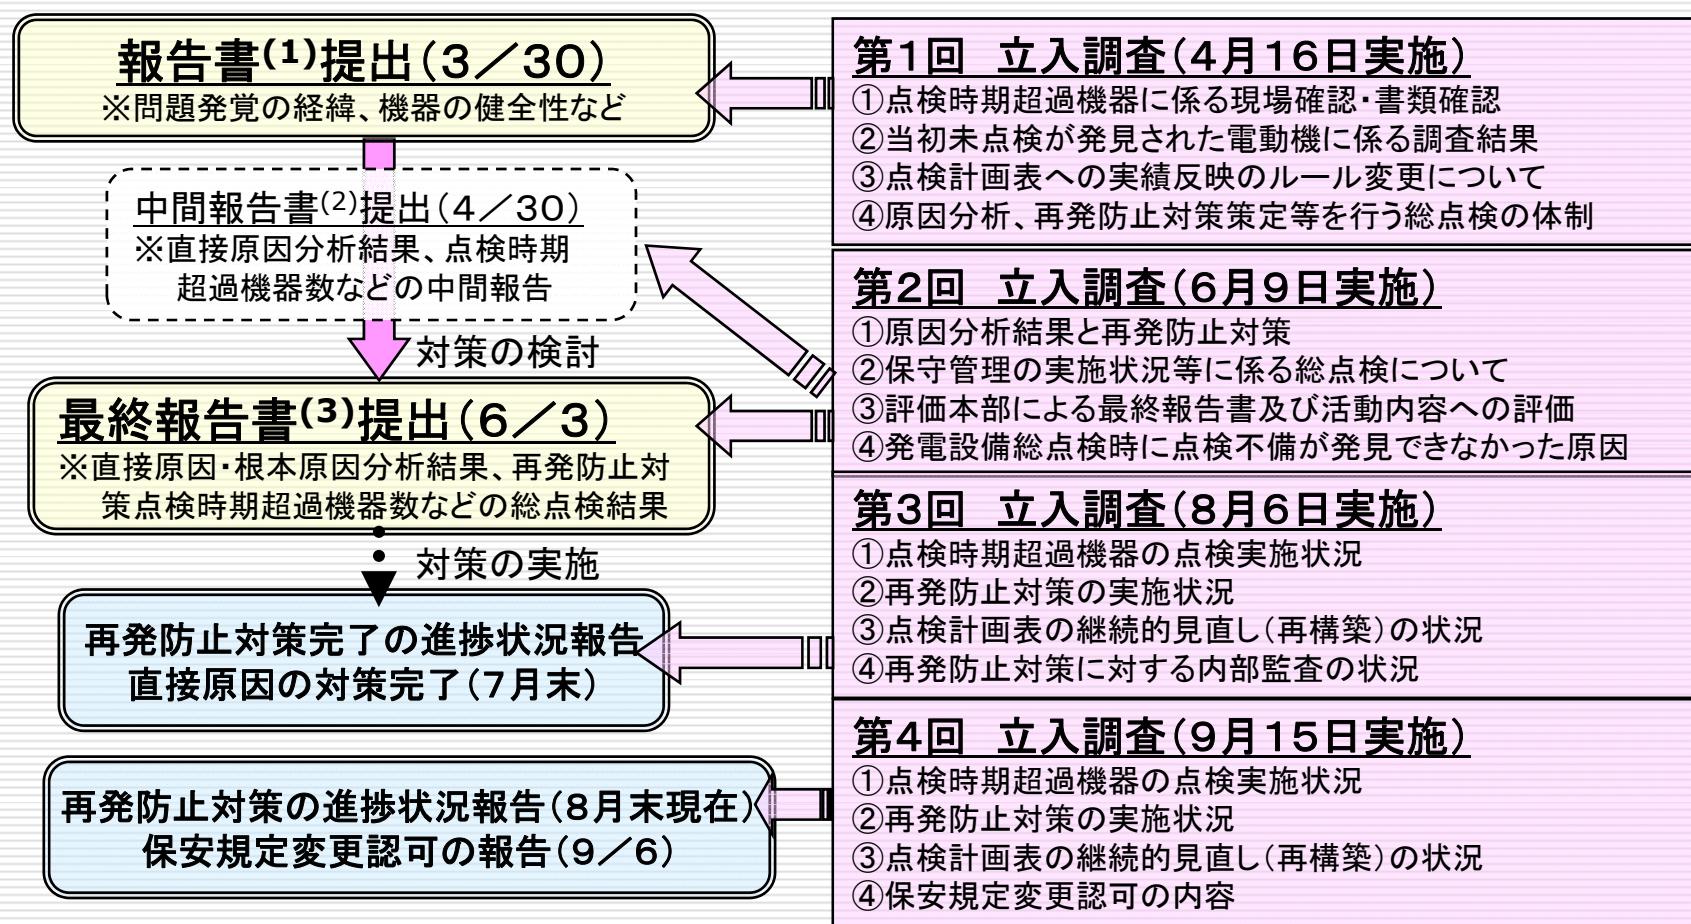

# ◎立入調査のまとめ(第1回～第4回)

## 原因分析・再発防止対策の策定

原因分析については社外有識者のレビューを受け、また最終報告書については、社外検証者の確認を得ながら評価本部が評価を行うことで、客観性、透明性を確保する仕組みができていることを確認した。

## 再発防止対策の実施

直接原因に対する再発防止対策については、21対策すべてが運用段階に移行し、その有効性評価を4半期毎に実施する予定にしていることを確認。

根本原因に対する再発防止対策については、その取り組みが進んできていることを確認。

第3回の立入調査時に更なる活動の強化を求めた原子力安全文化醸成活動についても、第4回の調査では一定の進展が見られた。



## 機器の点検状況

2号機で点検時期を超過していた162機器の点検がすべて完了し、その点検内容が点検計画表どおりであることを、工事報告書等の工事記録で確認。

## 点検計画表の継続的見直し

点検計画表を現場が使いやすいものに見直していく取り組みの一つとして、点検計画表の様式を見直す作業が、若手職員を中心としたワーキンググループで順調に進められていることを確認した。