
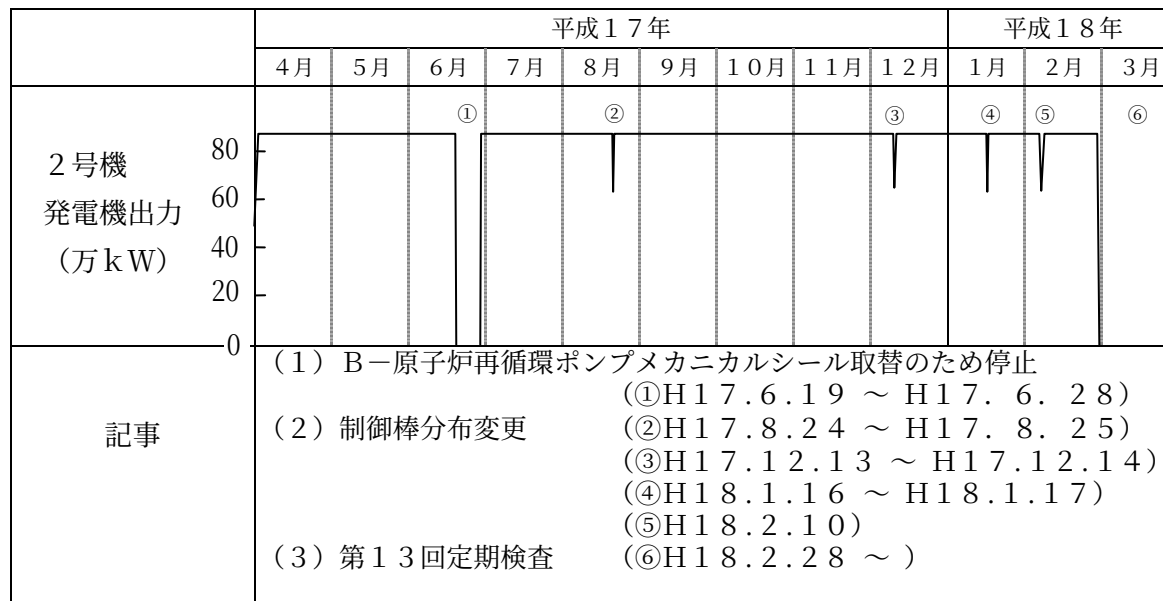


島根原子力発電所の運転実績（平成17年度）

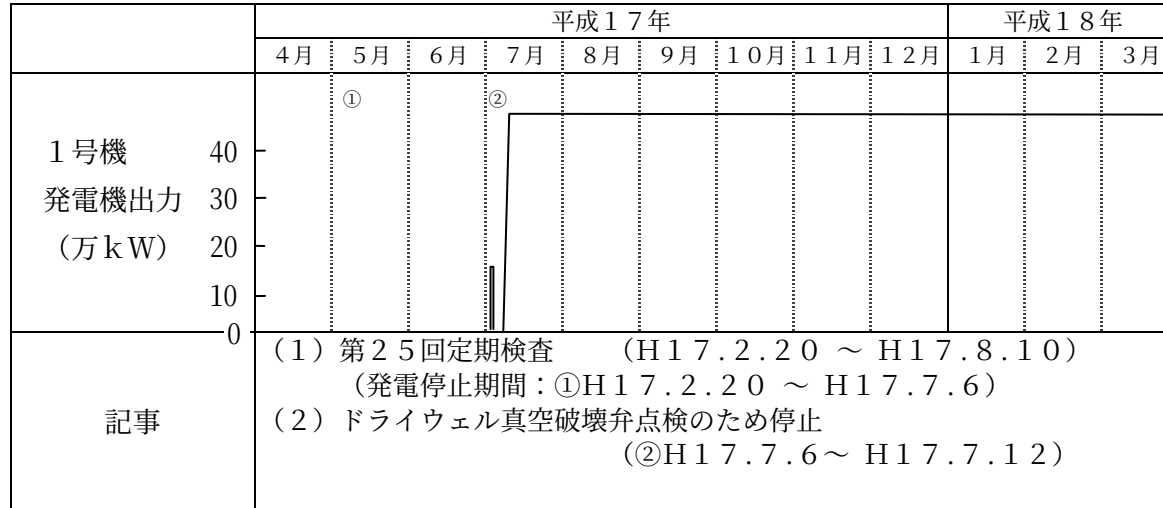

1. 運転実績

項目	単位	1号機	2号機
発電時間	h	6,308:09	7,769:00
発電電力量	万kWh	294,861.1	634,847.9
設備利用率	%	73.2	88.4

2. 放射性気体廃棄物放出管理実績

単位：Bq/年

	放射性希ガス	放射性ヨウ素 I-131
1号機	※ND	※ND
2号機	※ND	※ND
放出管理目標値	8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物	—	※ND

※検出限界値未満

3. 放射性液体廃棄物放出管理実績

単位：Bq/年

	トリチウムを除く	トリチウム
1号機放水口	※1 ND	1.3×10^{10}
2号機放水口	※1 ND	6.2×10^{11}
放出管理目標値	7.4×10^{10}	※2 7.4×10^{12}

※1 検出限界値未満

※2 年間放出管理の基準値

4. 1号機 第25回定期検査

発電停止日	平成17年 2月20日
発電開始日	平成17年 7月6日
定期検査終了日	平成17年 8月10日
発電開始日までの期間	137日
定期検査終了までの期間	172日