
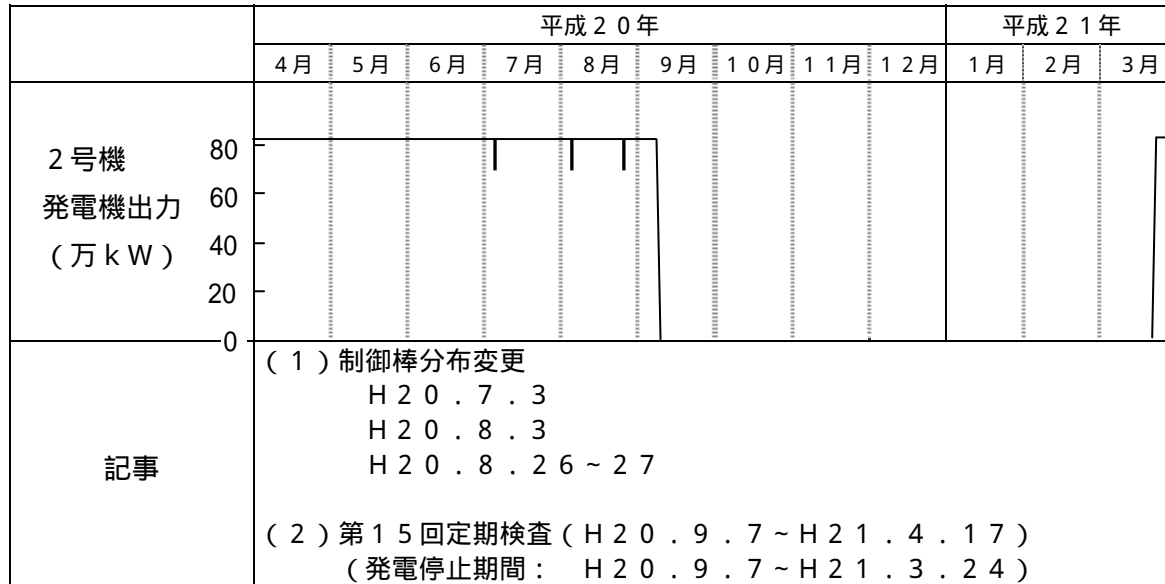


島根原子力発電所の運転実績（平成20年度）

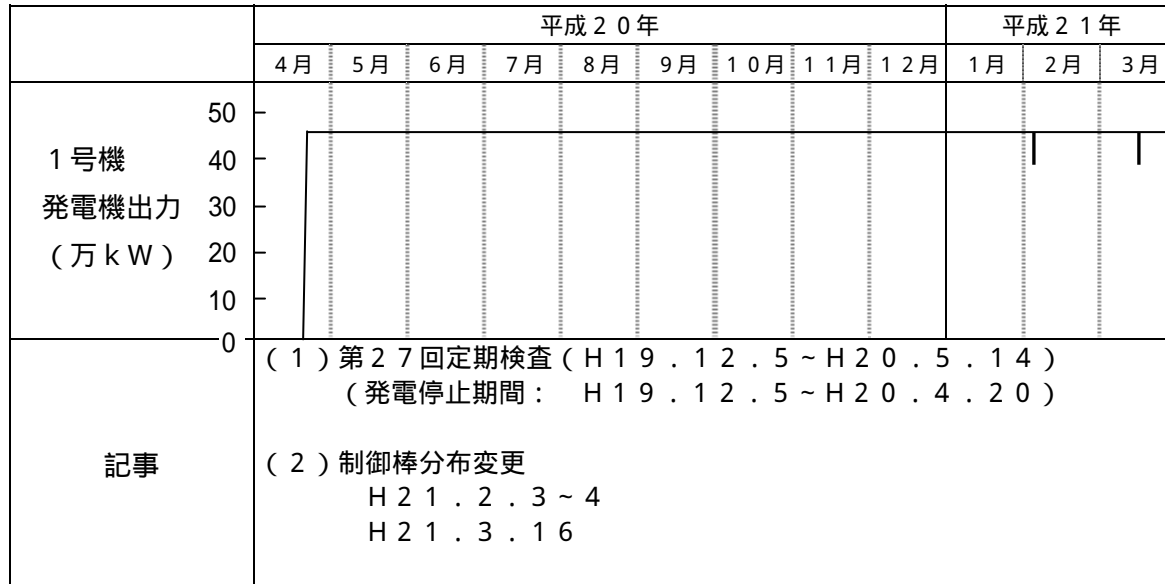

1. 運転実績

項目	単位	1号機	2号機
発電時間	h	8,302:05	4,016:14
発電電力量	万kWh	388,303.5	324,783.1
設備利用率	%	96.4	45.2

2. 放射性気体廃棄物放出管理実績

単位: Bq/年

	放射性希ガス	放射性よう素 I-131
1号機	ND	ND
2号機	ND	ND
放出管理目標値	8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物	-	ND

検出限界値未満

3. 放射性液体廃棄物放出管理実績

単位: Bq/年

	トリチウムを除く	トリチウム
1号機放水口	ND ¹	1.6×10^{11}
2号機放水口	ND ¹	1.3×10^{11}
放出管理目標値	7.4×10^{10}	7.4×10^{12} ²

1 検出限界値未満

2 年間放出管理の基準値

4. 一般公衆の実効線量の評価

項目	線量
実効線量の評価値 (平成20年度実績)	1
法令で定める一般公衆の線量限度 (年間) ²	1ミリシーベルト/年
参考: 自然界から受ける線量 (年間)	2.4ミリシーベルト/年

1 現在データ取りまとめ中につき, 5月分の運転状況報告に併せて報告を行う。

2 自然放射線などから受ける放射線は除外した値。

5. 定期検査

	1号機第27回	2号機第15回
発電停止日	平成19年12月5日	平成20年9月7日
発電開始日	平成20年4月20日	平成21年3月24日
定期検査終了日	平成20年5月14日	平成21年4月17日
発電開始日までの期間	138日	199日
定期検査終了までの期間	162日	223日