


島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成26年7月）

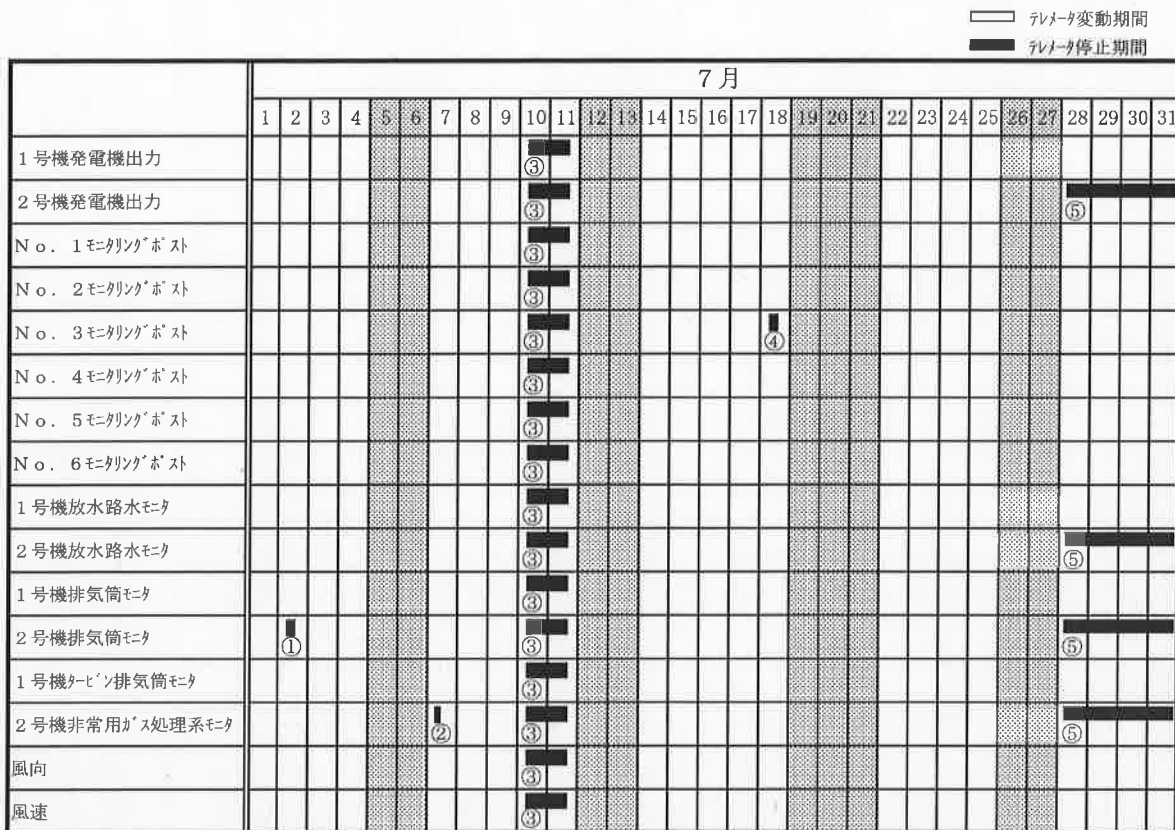

[主な作業内容]

- ① 2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成26年7月2日（水）9：00 ～ 12：00
- ② 2号機フィルタ付ベント設備設置工事のうち空気供給配管敷設工事に係るノイズチェックに伴う伝送停止
平成26年7月7日（月）9：30 ～ 12：00
- ③ 島根原子力情報伝送システム改造による緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ停止に伴う伝送停止
平成26年7月10日（木）9：00 ～ 平成26年7月11日（金）17：00
- ④ モニタリングポストNo. 3シーケンサ点検に伴う伝送停止
平成26年7月18日（金）14：00 ～ 19：00
- ⑤ 2号機予兆監視システム設置工事のうち運転監視用計算機連携装置設置工事に伴う伝送停止
平成26年7月28日（月）11：08 ～ 平成26年7月31日（木）23：58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.2	4.0	2.7
1号機放水路水モニタ	2.2	2.9*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.2	4.9	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

* 降雨による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上