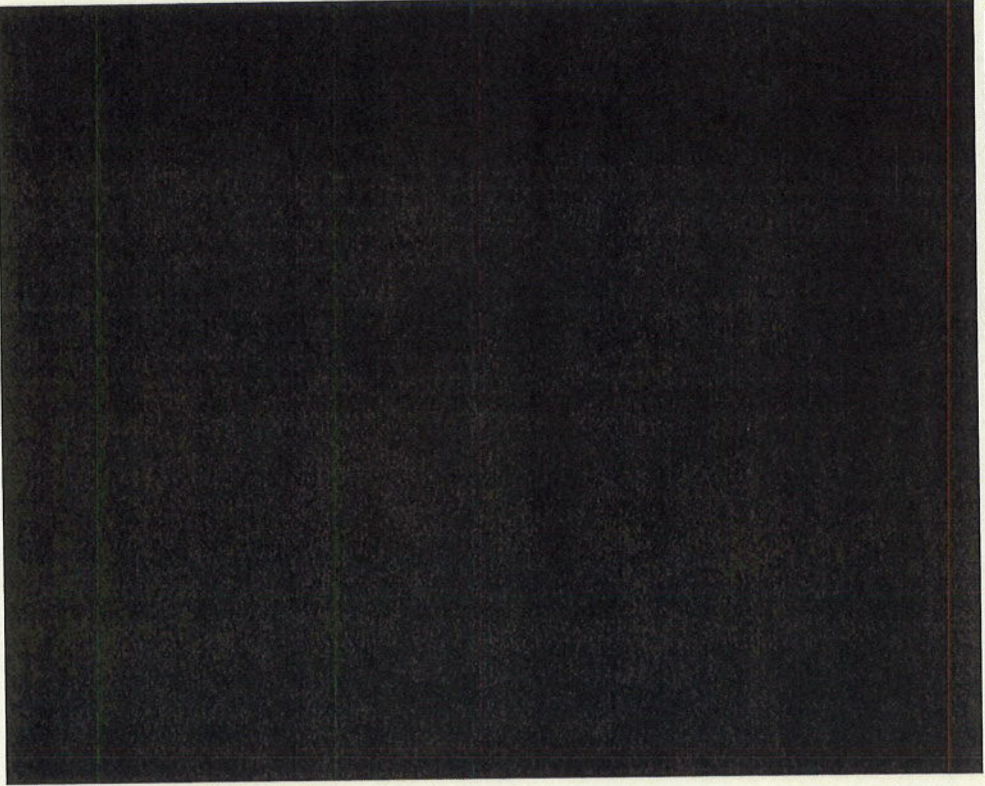
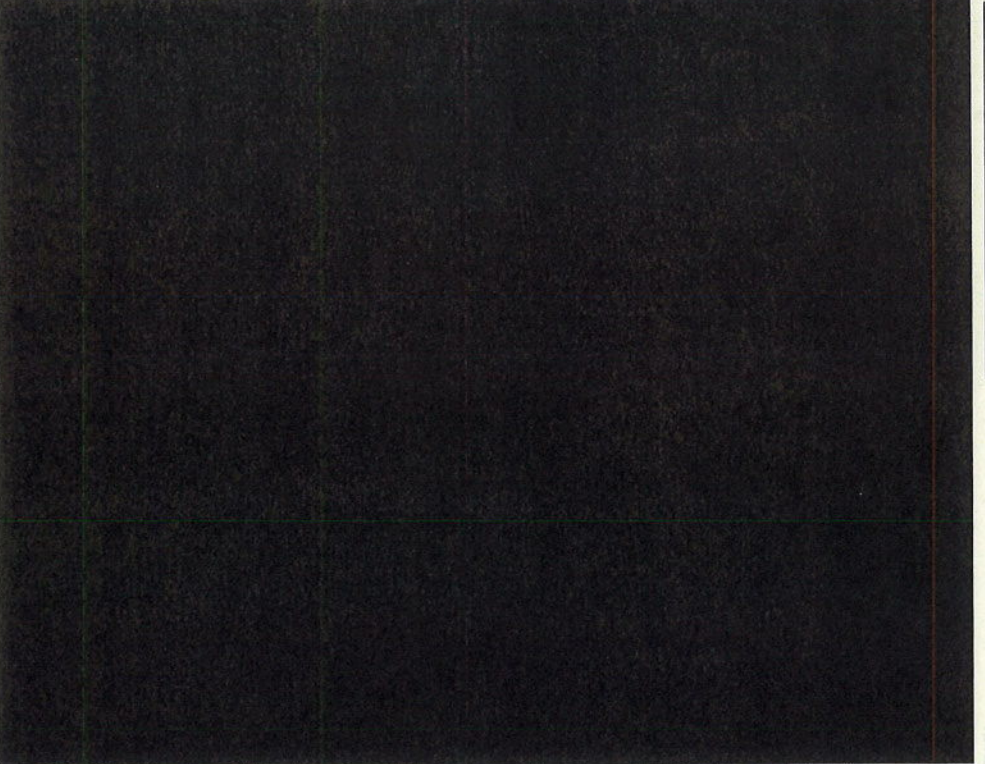


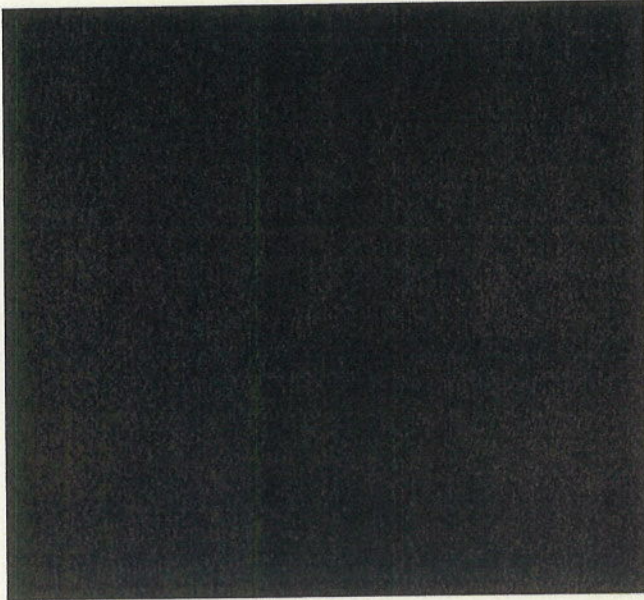
島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p>(周辺監視区域) 第97条 周辺監視区域は、図97に示す区域とする。 (省略)</p> <p>図97</p> <p>(従前の例)</p>	<p>(周辺監視区域) 第97条 周辺監視区域は、図97に示す区域とする。 (省略)</p> <p>(削除)</p>	<p>固体廃棄物貯蔵所(D棟)の管理区域設定に伴う削除</p>

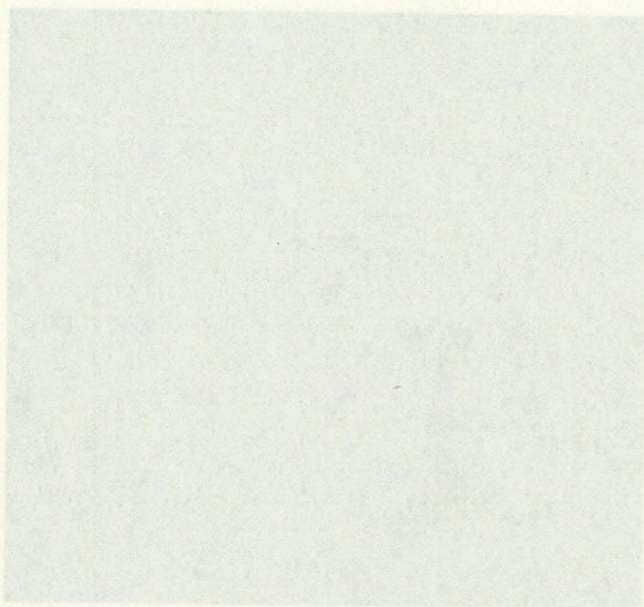
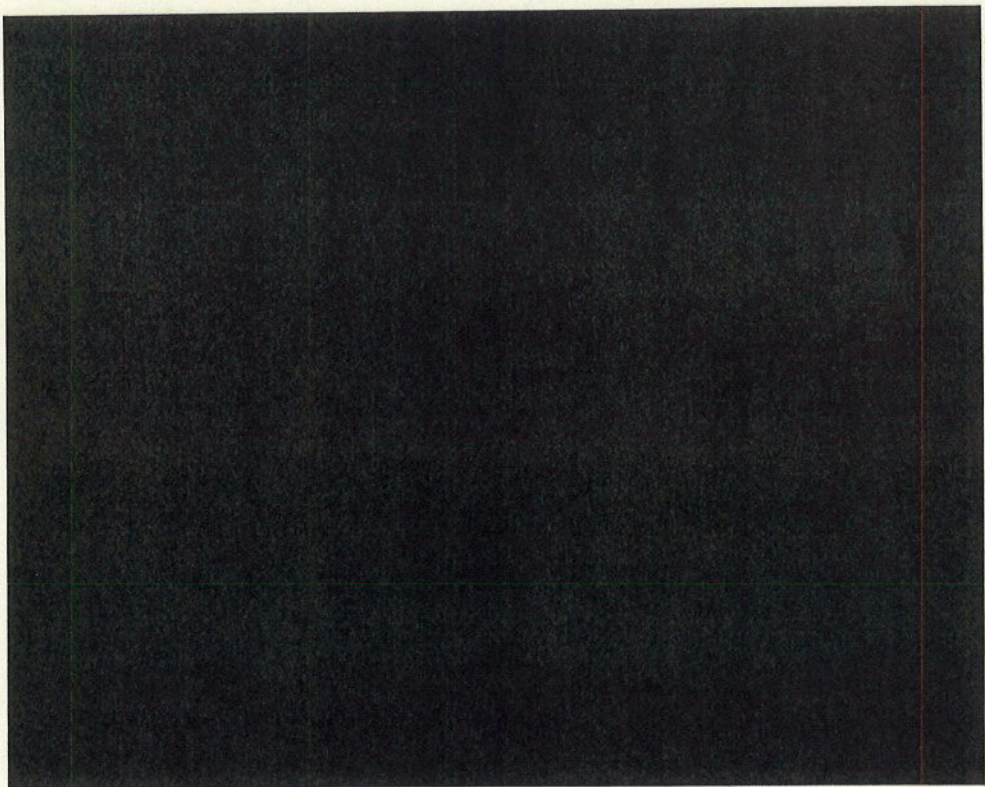

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

備 考	変更後	変更前
<p>島根3号炉管理区域の明確化</p>	<p>添付2 (管理区域図)</p> <p>(従前の例)</p>  <p>管理区域を設定している建物等</p> <p>※：島根3号炉初装荷燃料を原子炉内に装荷開始するまでの島根3号炉管理区域を付図1に示す。</p>	<p>添付2 (管理区域図)</p> <p>(従前の例)</p>  <p>管理区域を設定している建物等</p>

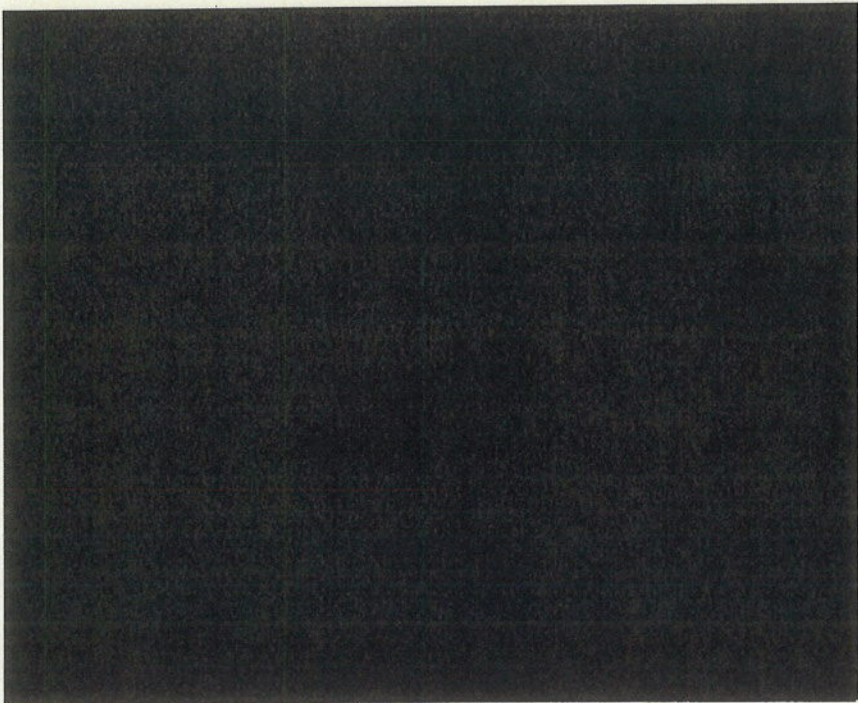
島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p>該当ページなし</p>	<p>(付図1)</p> <p>3号原子炉建物5階</p> 	島根3号炉管理区域の明確化

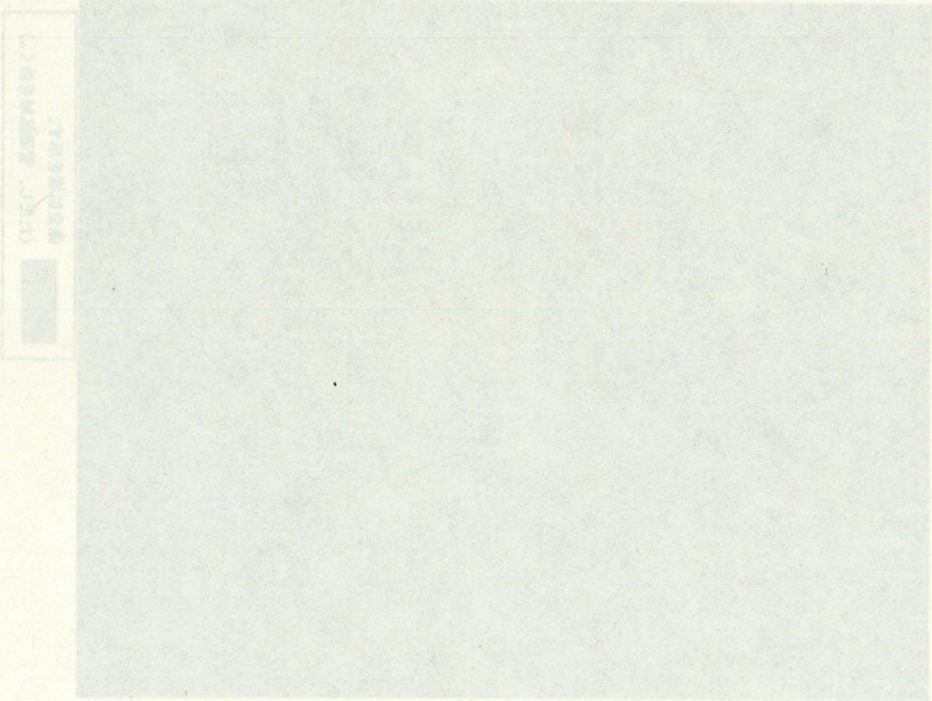
島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

備考	変更後	変更前
固体廃棄物貯蔵所（D棟）の管理区域設定に伴う削除	添付2（管理区域図） (削除) 	添付2（管理区域図） (従前の例（その2）)  <div data-bbox="1332 1276 1380 1646" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">  管理区域を設定している建物等 </div>

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p>添付3 (保安区域図)</p> <p>(従前の例 (その2))</p>  <div data-bbox="1230 1308 1305 1655" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>保安区域を示す。 (ただし、管理区域を除く。)</p> </div>	<p>添付3 (保安区域図)</p> <p>(削除)</p>	<p>固体廃棄物貯蔵所 (D棟) の管理区域設定に伴う削除</p>

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表

変更前	変更後	備考
<p>附 則</p>  <p>(注) 原子力発電所施設保安規定(昭和56年法律第111号)第14条第1項第2号の「保安規定」を指す。</p>	<p>附 則</p> <p>附則(平成28年9月1日 原規規発第1609012号) (施行期日) 第1条 この原子炉施設保安規定は、平成28年9月5日から施行する。</p>	<p>原子力発電所施設保安規定(昭和56年法律第111号)第14条第1項第2号の「保安規定」を指す。</p>