

原強プ第16号  
平成30年2月9日

島根県知事 溝口善兵衛様

中国電力株式会社  
代表取締役副社長執行役員  
原子力強化プロジェクト長  
小川司徳

島根原子力発電所における保守管理の不備等に関する  
再発防止対策の進捗状況について（報告）

標記について、平成22年3月30日付け消防第2738号および平成22年10月19日付け消防第1054号の申し入れに基づき、添付資料のとおり平成29年12月31日現在の状況をご報告いたします。

添付資料

添付-1 直接原因に係る再発防止対策の有効性評価

（平成29年12月31日現在）

添付-2 根本原因に係る再発防止対策の進捗状況

（平成29年12月31日現在）

添付-3 点検不備問題に係る再発防止対策（その他の取り組み）

（平成29年12月31日現在）

以上



直接原因に係る再発防止対策の有効性評価  
(平成 29 年 6 月 30 日現在)



直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1 (1) 点検計画作成・運用手順書の業務プロセスの改善)

リーダー：保修部 課長（保修管理） H29年12月31日現在

原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>保修管理課は、「島根原子力発電所点検計画表作成手順書」(H17.4)に、体制・責任・権限・妥当性確認等の主要な確認項目を定めていなかった</li> <li>保修管理課は、より実効的な保守管理にしたいとの思いから、手動弁等について劣化要因を考慮せず、暫定的に一律で点検周期を設定する等、可能な限りの機器を管理するよう「点検計画表」を作成した(H17.4)（現実には、管理が困難な過剰な「点検計画表」となっていた）</li> </ul>	目的	点検計画表の保全内容が技術的に妥当で、保全内容が適切で、かつ適切に管理できるものとする。
		再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 「点検計画表」の追加・変更時は、点検内容の妥当性確認の手順をより充実するよう「点検計画作成・運用手順書」を見直す。</li> <li>(2) 原子炉主任技術者の関与を見直す。</li> </ul>

具体的な行動計画		一凡 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課		▼改正・施行(1) ▼運用開始			▼改正承認(2) ▼改正承認(3)		▼承認/施行(4) ▼施工(2)(3)		
2. レビュー	機械保修課 電気保修課			▼保安運営委員会						
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター			▼説明会 ▼完了						
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課						▼	▼	▼	

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。

なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

- (1) 直接原因に対する実施内容
  - 「点検計画作成・運用手順書」に「点検計画表」の保全内容の妥当性確認を規定する。
  - 点検計画表の保全内容を追加・変更する場合の責任と権限については、設備主管課長がその妥当性確認を行うものとする。
  - 点検計画表の保全内容の追加・変更する場合の妥当性確認の方法として、"設備主管課長は、設備の新設・改良等により「点検計画表」の保全方式、保全タスク、周期、点検内容を追加・変更する場合は、保全内容の妥当性を類似機器の点検実績、他プラントのトラブル情報、取扱い説明書等"をエビデンスとして、その妥当性を確認する。
- (2) 保安規定変更等に伴う追加内容
  - 「点検計画」保全内容の妥当性確認については、保安運営委員会で審議されるものの、その取扱いを明確にする。
  - 手順の再構築として保全内容の妥当性確認について以下の手順を追加し規定する。
    - 「点検計画」保全内容の妥当性確認に関して変更する場合の対応として、保修管理課長は、設備主管課長が実施した「点検計画表」の保全内容の妥当性確認が適切に行なわれていることを「『点検計画表』策定・変更書」添付資料により確認する。
    - また、保修管理課長は、「点検計画表」の保全内容を変更した場合には原子炉主任技術者に報告する。
- (3) 取替品の定期検査未実施に伴う実施内容
  - 「点検計画表」について、定期事業者検査および保全の計画/実績を区別できるように凡例を見直す。
- (4) 「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容
  - 「点検計画表」に反映した点検実績について、反映後、定期的に確認する手順を明確に規定する。
    - 前回定期検査および前年度定期検査実績の再確認
      - 【定期検査時に実施した工事に関する実績の再確認】
      - 定期検査立案前に前回定期検査の点検実績の反映状況を再確認する。
    - 【年度で実施した工事（RW, SBなど）に関する実績の再確認】
    - 年度初めに前年度の点検実績の反映状況を再確認する。
  - 至近の前回定期検査実績の再確認
    - 工事計画書作成時に、至近の前回定期検査の点検実績を再確認する。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成 22 年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容 5月 20 日：「点検計画作成・運用手順書」の改正（案）を作成 5月 24 日：関係する各担当に改正（案）の内容説明を実施 6月 11 日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6月 25 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）について、第 410 回保安運営委員会付議（承認） 6月 29 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）（コメント修正版）を第 411 回保安運営委員会に報告 6月 30 日：「点検計画作成・運用手順書」改正立案（決定）、周知、施行 7月 6 日：「点検計画作成・運用手順書」改正内容説明会（1回目）実施 （第 2 回目：7/9、第 3 回目：7/15） 7月 15 日：改正「点検計画作成・運用手順書」の運用開始</p> <p>(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月 4 日：保安規定変更に伴う手順書改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）</p> <p>(3) 取替品の定期検査未実施に伴う実施内容 8月 26 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）について、第 420 回保安運営委員会付議書承認、立案承認（施行は保安規定施行日）</p> <p>9月 7 日：「点検計画作成・運用手順書」施行（保安規定変更認可：9月 6 日）</p> <p>(4) 「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容 11月 30 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）（第 11 次改正）について立案承認、施行</p> <p>&lt;平成 23 年度&gt;</p> <p>(5) EAM 点検計画管理機能の運用開始 12月 26 日：EAM による 2 号機点検計画、点検計画表の運用を開始 保安規定第 64 次改正の施行を受け（認可：平成 23 年 12 月 22 日）、「保守管理要領」（第 12 次改正）および「点検計画作成・運用手順書」（第 15 次改正）を施行</p> <p>&lt;平成 24 年度&gt;</p> <p>(6) EAM 点検計画管理機能の改良 8月 27 日：「協力会社による点検実績入力機能」および「標準工事仕様書データベース化機能」の運用を開始 「点検計画作成・運用手順書」（第 18 次改正）施行</p>	<p>(評価方法) 保全内容の変更にあたっての責任と権限が明確で、保全内容を変更する場合にはその技術的妥当性評価の確認が適切に行われる仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果) 点検計画表の保全内容を変更する場合の確認は設備主管課長と保修管理課長が責任と権限を有することが明確にされ、点検計画表の保全内容を追加、変更する場合の技術的評価の妥当性確認においては、必要なエビデンスを明確に位置付けた上で妥当性確認が行われることから、適切な点検計画表が管理される仕組み（手順）が構築されたことを評価した。</p> <p>[内部監査] (評価観点) 点検計画表の保全内容の変更時の責任と権限が明確であり、各課共通のレベルで技術的妥当性確認が確実に実施できる手順であるか。</p> <p>(評価結果) 点検計画表の保全計画を変更する場合、設備主管課長および保修管理課長の役割・分担および妥当性確認の根拠としての必要なエビデンスを明確にしたことから、各課共通のレベルで点検内容・頻度が適切に管理できる手順であると評価する。（7月 21 日現在） 点検計画表を変更の場合、設備主管課長および保修管理課長の妥当性の確認、保修部長の確認、原子炉主任技術者への報告、定期事業者検査関係の凡例を明確化していることから、確実に変更管理が出来る手順であると評価する。島根 2 号機「主蒸気隔離弁の取り付けボルトのテストハンマーによる確認不要」について確認し、適切に運用されていると評価した。（10月 1 日現在）</p> <p>「点検計画作成・運用手順書の業務プロセスの改善」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、「点検計画表」の追加・変更時に、点検内容の妥当性確認を行う手順が確実に「点検計画作成・運用手順書」に織り込まれていること、およびその手順書に基づき適切に運用していることから、本 AP の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS 文書である本手順書に従って定着化に取組み、継続的に、点検方法および周期の見直し等を行うこと、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題はないと評価した。（4月 15 日現在）</p> <p>(評価観点) &lt;平成 23 年度&gt; 有効性評価を行い AP の目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成 23 年度&gt; 本 AP の取り組みについて、「点検計画作成・運用手</p>	<p>(有効性評価) 点検計画表とおりの点検が実施されていることをもって、目的が達成されていることを確認する。</p> <p>&lt;平成 22 年 9 月&gt; CUW サージタンク等の機器の構造上点検できないものについてはその点検内容を見直した上で、点検計画表とおりの点検が適切に実施されており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>&lt;平成 22 年 12 月&gt; 継続的に、点検方法および周期見直し等を行なっており、その際には点検計画変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しされており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>&lt;平成 23 年 3 月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には点検計画変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 22 年 9 月末、12 月末、平成 23 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も引き続き、「点検計画作成・運用手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。</p> <p>&lt;平成 23 年 9 月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には点検計画変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>&lt;平成 24 年 3 月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には点検計画変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 23 年 9 月末、平成 24 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p>	<p>O1, 2 号機 既に点検計画表を制定し「点検計画作成・運用手順書」に基づき、引き続き、追加、変更管理を実施していく。</p> <p>O3 号機 平成 24 年度以降、点検計画表を作成し制定する計画であるが、3 号機の点検計画表策定時においては、現在進めている点検計画表の見直し作業結果を踏まえて制定する。</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>(7) EAM 点検計画管理機能の運用開始 10月29日：EAMによる1号機点検計画、点検計画表の運用を開始 「保守管理要領」(第16次改正)および「点検計画作成・運用手順書」(第19次改正)を施行</p> <p>順書」に従って継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっていること、その際には点検計画変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直していることを2号機タービン本体関連部品の点検周期の変更等で確認した。</p> <p>本運用が機能していることを確認し有効性評価を適切に行なっていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。 (平成24年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成24年度&gt; 本APの取り組みについて、「点検計画作成・運用手順書」に従って継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっている。島根1号機タービン関連部品の点検周期の変更等は、「点検計画策定・変更書」を作成し、保安運営委員会の審議を経たうえで、点検計画表を見直していること、また有効性評価を適切に行なっていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成25年4月18日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成25年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成25年度&gt; 本APの取り組みについて、「点検計画作成・運用手順書」に従って継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっている。No.1シンチレーション式放射線モニタの全値低減器の消耗品（電解コンデンサ）取替の削除は「点検計画」変更書(H25.5.28決定)により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行なっていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成26年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成26年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成26年度&gt; 本APの取り組みについて、「点検計画作成・運用手順書」に従って継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっている。1号機A,Bディーゼル発電設備インターロックの特性試験(校正・調整)の追加は「点検計画」変更書(H26.6.12決定)により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行なっていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p>	<p>順書」に従って継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっていること、その際には点検計画変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>&lt;平成25年3月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には「点検計画」策定・変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成26年3月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には「点検計画」策定・変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成26年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成27年3月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には「点検計画」策定・変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成27年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成28年3月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には「点検計画」策定・変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p>		

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、「点検計画作成・運用手順書」に従って継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっている。電子式発信器（差圧、圧力）の点検項目追加（定期取替追加）は、「点検計画」変更書（H27.5.13 決定）により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、「点検計画作成・運用手順書」に従って継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっている。タービン補機海水系の点検項目追加（配管内面のライニング点検追加）は、「点検計画」策定・変更書（H28.6.30 決定）により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>(次年度への取組み) 平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt; 継続的に、点検方法および周期の見直し等を行なっており、その際には「点検計画」策定・変更書を作成し、保安運営委員会の審議を経た上で、点検計画表を見直しており、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(2) 定期点検工事業務プロセスのQMS文書化)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	保修管理課は、一般工事に関する業務手順は定められているが、定期点検工事の業務実施手順については明確に定めていなかった。	目的	定期点検工事について、点検計画表に従って点検を適切に進めることができるものとする。
		再発防止対策	(1) 「工事業務管理手順書」に定期点検工事の業務プロセスをQMS文書化し、業務における要求事項を明確にし、業務を確実に実施する。 (2) 「工事業務管理手順書」に保修部長の役割分担、保安規定記載内容（詳細設計・製作・据付段階での検証等）を明確にする。

具体的な行動計画		一覧例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課 品質保証センター			▼改正 ▼施工(1)					(1) 直接原因に対する実施内容 「工事業務管理手順書」に“定期点検主要工事業務管理フロー図”を追加し、工事契約箇所である保修管理課と設備主管課との関係について定期点検工事の業務プロセスを明確にする。	
2. レビュー	機械保修課 電気保修課			▼品質保証運営委員					(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 ・保修部長の役割分担を明確にする。 ・設計・開発手順、発注段階、現地施工段階での検証、確認作業を明確にする。 ・工事・購入計画について「保守管理要領」に基づき必要な一連の検討および計画を実施することを明確にする。	
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証センター			▼説明会 ▼完了						
4. 有効性評価	品質保証センター 保修管理課					▼	▼	▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成22年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容 6月11日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 7月16日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 7月28日：「工事業務管理手順書」改正（案）を第127回品質保証運営委員会付議 7月28日：立案決定・所内周知 7月30日：施行（運用開始） 8月5日：改正「工事業務管理手順書」の説明会</p> <p>(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議</p>	<p>(評価方法) 一般工事と定期点検主要工事の業務管理フローが明確に定められ、保修管理課に工事仕様書とともに点検計画表が提出される仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果) 一般工事と定期点検主要工事の業務管理フローを区別し、定期点検主要工事の業務管理フローにて保修管理課と設備主管課との関係が明確にされ、定期点検工事の発注取り纏めである保修管理課に工事仕様書とともに点検計画表が提出される仕組み（手順）が明確にされたことを評価した。</p>	<p>(有効性評価) 定期点検工事について、定期点検工事の業務フローに従って、点検業務を実施していることを確認する。（定期点検工事が保修管理課にて点検計画表が添付された工事仕様書にて手続きがなされていることを確認する。）</p> <p>&lt;平成22年9月&gt; 島根1号機第29回定期検査工事について、保修管理課にて、点検計画表が添付された工事仕様書による発注手続きがなされており、本運用がなされていると評価した。</p> <p>&lt;平成22年12月&gt; 島根1号機第29回定期検査工事に係る保修管理課による発注手続きは終了しており、評価事項はない。</p>	<p>(日本原子力技術協会のレビュー) 平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。</p> <p>手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。</p> <p>平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了し</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）</p> <p>8月10日：日本原子力技術協会の「工事業務管理手順書」レビュー</p> <p>9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）</p> <p>&lt;平成23年度&gt;</p> <p>(3) JANTI提言に伴う工事業務管理手順書の見直し</p> <p>3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行</p> <p>&lt;平成24年度&gt;</p> <p>(4) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動</p> <p>10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行</p> <p>2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行</p>	<p>[内部監査部門の評価]</p> <p>(評価観点)</p> <p>定検工事について、点検計画表に従って点検を適切に進めることができるか。</p> <p>(評価結果)</p> <p>定検工事と一般工事のプロセスが明確になり、また、工事仕様書に添付された点検計画表が設備主管課から保修管理課へ提出・レビューされること、設計・開発手順、工事・購入計画書、発注段階、現地施工段階での検討・確認・検証内容および保修部長の役割分担も明確になっていることから、点検計画表に沿った点検が管理できると評価する。（10月1日現在）</p> <p>「定期点検工事業務プロセスのQMS文書化」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、一般工事の業務管理フローとは別に定期点検主要工事の業務管理フローを定め、工事仕様書とともに点検計画表が保修部（保修管理）に提出される手順が「工事業務管理手順書」に織り込まれていること、および点検計画表見直しの都度、添付された工事仕様書による変更手続きを実施していることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS文書である本手順書に従って定着化に取り組み、適宜、点検計画表を見直した場合に、添付した工事仕様書による変更手続きを実施すること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。</p> <p>なお、日本原子力技術協会のレビュー結果に基づく「工事業務管理手順書見直しWG」を設置しての、手順書見直し等の検討状況については、次年度も内部監査で確認する。（4月15日現在）</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt;</p> <p>有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成23年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、島根1号機第29回定期検査工事の工期変更等において「工事業務管理手順書」に従って工事仕様書の変更手続きを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>なお「工事業務管理手順書見直しWG」を設置しての、手順書見直しは平成24年3月30日に改正を行い、引き続き今後も見直しを行っていくことを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。（平成24年4月17日現在）</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt;</p> <p>有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p>	<p>&lt;平成23年3月&gt;</p> <p>島根1号機第29回定期検査工事に係る保修部（保修管理）による発注手続きは終了しているが、適宜、点検計画表が見直された場合には、添付された工事仕様書による変更手続きが実施されており、本運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。</p> <p>&lt;平成23年9月&gt;</p> <p>島根2号機第17回定期検査工事に係る保修部（保修管理）による発注手続きを実施しているところであり、点検計画表を添付した工事仕様書にて手続きが実施されており、本運用が適切になされていると評価した。</p> <p>&lt;平成24年3月&gt;</p> <p>「島根2号機第17回定期検査工事」は既に平成23年9月に発注手続きを終えている。</p> <p>「島根2号機第17回定期検査工事」および「島根1号機第29回定期検査工事」について、点検計画表が見直された場合には、適宜、添付された工事仕様書による変更手続きが実施されており、本運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成24年9月&gt;</p> <p>「島根2号機第17回定期検査工事」および「島根1号機第29回定期検査工事」について、点検計画表が見直された場合には、適宜、添付された工事仕様書による変更手続きが実施されており、本運用が適切になされていると評価した。</p> <p>&lt;平成25年3月&gt;</p> <p>「島根2号機第17回定期検査工事」および「島根1号機第29回定期検査工事」について、点検計画表が見直された場合には、適宜、添付された工事仕様書による変更手続きが実施されており、本運用が適切になされていると評価した。</p>	<p>た。</p> <p>発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。</p> <p>「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価結果) &lt;平成 24 年度&gt;      本 A P の取り組みについて、島根 2 号機第 17 回定期検査工事の工期変更等は、「工事業務管理手順書」に従って工事仕様書の変更手続きを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。      なお「工事業務管理手順書見直し WG」の活動として、平成 24 年 10 月 1 日および平成 25 年 2 月 5 日に工事業務管理手順書の見直しを行っていることを確認した。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。      (平成 25 年 4 月 18 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt;      有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt;      本 A P の取り組みについて、「島根原子力発電所第 1 号機長期停止追加点検工事(H25 年度)」の変更是、「工事業務管理手順書」に従って工事仕様書の変更手続きを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。      (平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt;      有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt;      本 A P の取り組みについて、評価期間中に、点検計画策定・変更に伴う定期点検工事の工事仕様書変更手続きは実施されていないが、今年度までの実施内容より、本 A P の目的を達成していると評価した。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。      (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt;      有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt;      本 A P の取り組みについて、評価期間中に、点検計画策定・変更に伴う定期点検工事の工事仕様書変更手続きは実施されていないが、今年度までの実施内容より、本 A P の目的を達成していると評価した。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。      (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>(次年度への取組み)      平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt;      「島根 2 号機第 17 回定期検査工事」について、点検計画表が見直された場合には、適宜、添付された工事仕様書による変更手続きが実施されており、本運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)      平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt;      評価期間中に、点検計画策定・変更に伴う定期点検工事の工事仕様書変更手続きは実施されていないが、今年度までの実施内容より、本運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)      平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt;      評価期間中に、点検計画策定・変更に伴う定期点検工事の工事仕様書変更手続きは実施されていないが、今年度までの実施内容より、本運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)      平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。      次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt;      評価期間中に、点検計画策定・変更に伴う定期点検工事の工事仕様書変更手続きは実施されていないが、今年度までの実施内容より、本運用が適切になされていると評価した。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、評価期間中に、点検計画策定・変更に伴う定期点検工事の工事仕様書変更手続きは実施されていないが、今年度までの実施内容より、本 A P の目的を達成していると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(3) 「点検計画表」の視認性向上)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	機器の点検項目の中に、他の項目と点検周期が異なるものがあり、視認性が悪く、「点検計画表」から見落とした	目的	「点検計画表」の視認性を向上させて、「点検計画表」から適切に点検の計画を策定し、実施できるものとする。
		再発防止対策	(1) 「点検計画表」の当該機器の間違いややすい点検項目を、強調または着色することにより識別し、視認性を向上させる。 (2) 「点検計画表」の視認性向上について、EAM導入までの運用が不明確であったことから、「点検計画作成・運用手順書」にその取扱いを明記する。 (3) 定期事業者検査と保全の計画/実績を区別する。

具体的な行動計画		スケジュール（平成22年度）							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月	(1) 直接原因に対する実施内容	
1. 方法検討	保修管理課				▼承認(2)				点検計画表について、現時点で点検時期を超過していると考えられる機器のうち、当該要因にて該当する機器に加え、対象機器に同類機器がある場合には合わせて着色する。	
				▼5/31まとめ(1)		▼承認(3)	▼承認/施行(4)		(2) 保安規定変更等に伴う追加内容	
2. 各課着色実施	設備主管課			(1)					「点検計画表」の視認性向上について、EAM導入までの運用が不明確であったことから、「点検計画作成・運用手順書」に以下の手順を追加し規定する。	
3. 完了フォロー（教育も含む）	品質保証センター			▼6/4 フォロー完了					・設備主管課長は、「点検計画表」の間違いややすい点検項目（類似項目が並んでいる箇所等）については着色すること等により識別を図り視認性を向上させるものとする。	
4. 有効性評価	品質保証センター 保修管理課						▼	▼	(3) 取替品の定事検未実施に伴う実施内容	
									「点検計画表」について、定期事業者検査および保全の計画/実績を区別できるように凡例を見直す。	
									(4) 「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容	
									「点検計画表」に反映した点検実績について、反映後、定期的に確認する手順を明確に規定する。	
									・前回定検および前年度点検実績の再確認	
									【定期検査時に実施した工事に関する実績の再確認】	
									定期検査立案前に前回定期検査の点検実績の反映状況を再確認する。	
									【年度で実施した工事（RW, SBなど）に関する実績の再確認】	
									年度初めに前年度の点検実績の反映状況を再確認する。	
									・至近の前回点検実績の再確認	
									工事計画書作成時に、至近の前回点検実績を再確認する。	

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成22年度> (1) 直接原因に対する実施内容 ・ 平成22年5月21日に各課説明会を開催した上で、「点検計画表」の当該機器の間違いややすい点検項目に着色することを確認した。 ・ 着色対象は、現時点で点検時期を超過していると考えられる機器のうち、当該要因にて該当する機器に加え、対象機器に同類機器がある場合には合わせて着色することとした。 ・ なお、本取扱いについては、応急処置的な対応であり、恒久的な対応はEAMを用いて実施していく必要があることから、本方向性については、5月31日の第407回保安運営委員会にて審議頂き了解頂いた。	(評価方法) 設備主管課にて着色することにより見落としが防止できる対策になっているか確認する。 また、定期事業者検査と保全の計画/実績が区別できる対策になっているか確認する。  (評価結果) (1) 間違いややすい部分（現時点で点検時期を超過していると考えられる機器のうち、該当要因の機器に加え、対象機器に同類機器）がある場合には見落としを防ぐことができるように点検項目に着色されたと評価した。 (2) 間違いややすい点検項目には着色する仕組み（手順）が構築されたと評価した。	(有効性評価) 点検計画表とおりの点検が実施されていることをもって、目的が達成されていることを確認する。  <平成22年9月> 不適合管理の確認状況（点検計画表に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。  <平成22年12月> 不適合管理の確認状況（点検計画表に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<ul style="list-style-type: none"> <li>本方針を踏まえて点検計画表を修正し、6月29日の第411回保安運営委員会にて修正した点検計画表について審議・了解頂いた。</li> </ul> <p>(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月4日：保安規定変更に伴う「点検計画作成・運用手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）</p> <p>(3) 取替品の定事検未実施に伴う実施内容 8月26日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）について、第420回保安運営委員会審議、立案承認（施行は保安規定施行日） 9月7日：「点検計画作成・運用手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）</p> <p>(4) 「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容 11月30日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）（第11次改正）について立案承認、施行</p> <p>&lt;平成23年度&gt; (5) EAM点検計画管理機能の運用開始 12月26日：EAMによる2号機点検計画、点検計画表の運用を開始 保安規定第64次改正の施行を受け（認可：平成23年12月22日）、「保守管理要領」（第12次改正）および「点検計画作成・運用手順書」（第15次改正）を施行</p> <p>&lt;平成24年度&gt; (6) EAM点検計画管理機能の改良 8月27日：「協力会社による点検実績入力機能」および「標準工事仕様書データベース化機能」の運用を開始 「点検計画作成・運用手順書」（第18次改正）施行</p> <p>(7) EAM点検計画管理機能の運用開始 10月29日：EAMによる1号機点検計画、点検計画表の運用を開始 「保守管理要領」（第16次改正）および「点検計画作成・運用手順書」（第19次改正）を施行</p>	<p>(3) 定期事業者検査および保全の計画/実績を区別できる仕組み（手順：異なる凡例を使用）が構築されたと評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価] (評価観点) 点検計画表で間違えやすい箇所の視認性が良くなっているか。</p> <p>(評価結果) 視認性向上の対応について、各課で共通認識を持って識別しにくかった箇所について着色を施しており、視認性が良くなっていると評価する。（7月21日現在） 視認性の向上と、定期事業者検査と保全計画との識別が確実に実施できる手順であると評価する。着色等の識別については引き続き実施されていることを確認した。 (10月1日現在)</p> <p>「「点検計画表」の視認性向上」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、EAM導入までの「点検計画表」の間違えやすい点検項目の着色や凡例の見直し等により視認性を向上させることが「点検計画作成・運用手順書」に織り込まれていること、およびその手順書に基づき適切に運用した結果、点検計画表に起因する不適合は発生していないことから、本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降、QMS文書である本手順書に従って定着化に取組み、点検計画表どおりの点検を実施することに問題はないと評価した。</p> <p>なお、点検計画表の点検実績誤りの原因の一つに、複数の点検内容を一つ（同一欄）の実績として記載することになっていた等の視認性の悪さもあり、それらが根本的に見直され、EAMによる点検計画表の再構築作業の中に織り込まれる状況については、次年度も継続するAP5の監査で確認する。（4月15日現在）</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成23年度&gt; 本APの取り組みについて、点検計画表の視認性に係わる不適合実績がないこと、島根2号機はEAMによる点検計画・計画表のフォーマットの見直しを行い運用開始していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。 (平成24年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p>	<p>&lt;平成23年3月&gt; 不適合管理の確認状況（点検計画表に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。 ただし、1号機第4回定期安全管理審査における点検計画表の点検実績の誤りが確認されており、本原因の一つに視認性の悪さもあること（複数の点検内容を一つ（同一欄）の実績として記載することになっていたこと）から、今後、点検計画表再構築の中で根本的に見直していく。</p> <p>(次年度への取組み) 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 EAMによる点検計画表の再構築作業の中で、システム化することで、恒常的な対策を図っていく。</p> <p>&lt;平成23年9月&gt; 不適合管理の確認状況（点検計画表の視認性に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。</p> <p>&lt;平成24年3月&gt; 不適合管理の確認状況（点検計画表の視認性に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。 なお、島根2号機については、点検計画、点検計画表の再構築の中で、EAMによる点検計画、点検計画表のフォーマットの見直しを行ない、視認性を向上させた。EAMによる2号機点検計画、点検計画表は、平成23年12月26日に運用を開始した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 また、EAMによる1号機点検計画、点検計画表については、平成24年10月目途からの運用開始を目指して再構築を実施していく。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成24年9月&gt; 不適合管理の確認状況（点検計画表の視認性に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。 なお、島根1号機については、島根2号機と同様、平成24年2月21日から点検計画表の再構築を開始しているところである（完了目標：平成24年10月目途）</p> <p>&lt;平成25年3月&gt; 不適合管理の確認状況（点検計画表の視認性に起因する</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価結果) &lt;平成 24 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、島根 2 号機は E AM による点検計画・点検計画表の運用を平成 23 年 12 月 26 日から開始し、島根 1 号機は点検計画表の再構築を行い、E AM を活用した点検計画・点検計画表の運用を平成 24 年 10 月 29 日から開始しているが、点検計画表の視認性に起因する工事実施に係る不適合実績がないこと、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>点検計画、点検計画表の再構築の中で、EAM による点検計画、点検計画表のフォーマットの見直しを行ない EAM の運用を開始しており、再構築を完了している。</p> <p>(平成 25 年 4 月 18 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt;</p> <p>有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、すでに運用している E AM について、点検計画表の視認性に起因する工事実施に係る不適合実績がないこと、有効性評価を適切に行っていていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt;</p> <p>有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、すでに運用している E AM について、点検計画表の視認性に起因する工事実施に係る不適合実績がないこと、有効性評価を適切に行っていていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 27 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>不適合実績なし) から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。</p> <p>なお、島根 1 号機については、点検計画、点検計画表の再構築の中で、EAM による点検計画、点検計画表のフォーマットの見直しを行ない、視認性を向上させた。EAM による 1 号機点検計画、点検計画表は、平成 24 年 10 月 29 日に運用を開始した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>また、恒常的対策として EAM 点検計画管理機能による EAM 版点検計画、点検計画表への再構築を完了した。</p> <p>EAM 点検計画・点検計画表の運用開始</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・島根 1 号機：平成 24 年 10 月 29 日</li> <li>・島根 2 号機：平成 23 年 12 月 26 日</li> </ul> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt;</p> <p>不適合管理の確認状況（点検計画表の視認性に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt;</p> <p>不適合管理の確認状況（点検計画表の視認性に起因する不適合実績なし）から、点検計画表とおりの点検が実施されているものと評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>これまでの有効性評価の結果から、本対策は適切に進められており、当初の目的は達成していることを確認している。また、EAM の点検計画管理機能を使用した運用の恒常化が図れていることも確認できていることから、本有効性評価については個別案件ではなく、「保守管理要領」に基づく「保守管理の有効性評価」全体として管理していく。</p>	



■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(4) 「点検計画」に係る業務プロセスの改善) リーダー：保修部 課長（保修管理） H29年12月31日現在

原因	工事仕様書を作成する際に、標準仕様書の様式はあったが、要求内容を確認するための資料を参照するためのルールが明確でなかった。	目的	点検計画表通りに、適切に工事・購入仕様書を作成し、発注する。
		再発防止対策	(1)「点検計画表」に基づき、工事仕様書を作成する旨、「工事業務管理手順書」に明記する。 (2)「工事業務管理手順書」に保修部長の役割分担、保安規定記載内容（詳細設計・製作・据付段階での検証等）を明確にする。

具体的な行動計画		一凡 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課		▼改正・施行	▼運用開始（1）	▼施工（2）				(1) 直接原因に対する実施内容 「工事業務管理手順書」に点検計画表に基づき工事・購入仕様書を作成することを明確にする。 ・定期的に点検する工事は「点検計画表」に基づき工事・購入計画書を作成する。 ・「点検計画表」に基づき工事・購入仕様書をレビューする。	
2. レビュー	機械保修課 電気保修課		▼品質保証運営委員会						(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 ・保修部長の役割分担を明確にする。 ・設計・開発手順、発注段階、現地施工段階での検証、確認作業を明確にする。 ・工事・購入計画について「保守管理要領」に基づき必要な一連の検討および計画を実施することを明確にする。	
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証センター			▼説明会						
4. 有効性評価	品質保証センター 保修管理課			▼完了			▼	▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成22年度> (1) 直接原因に対する実施内容 5月20日：「工事管理業務手順書」の改正（案）作成。 5月24日：関係する各担当に改正（案）の内容説明を実施。 6月11日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6月25日：「工事管理業務手順書」改正（案）を第124回原子力品質保証運営委員会にて審議（承認） 6月30日：「工事管理業務手順書」改正立案（決定）、改正周知、施行 7月6日：「工事管理業務手順書」改正内容説明会（1回目）実施 (第2回目：7/9, 第3回目：7/15) 7月15日：改正「工事管理業務手順書」の運用開始  (2) 保安規定変更等に伴う追加内容	(評価方法) 工事発注にあたって、工事仕様書を作成する際には、点検計画表に従って作成する仕組み（手順）が構築されていることを確認する。  (評価結果) 定期的に点検する工事は「点検計画表」に基づき工事・購入計画書、工事・購入仕様書を作成する仕組み（手順）が構築されたことを評価した。  [内部監査部門の評価] (評価観点) 「点検計画表」に基づき、工事仕様書を作成する手順が明確になっているか。  (評価結果)	(有効性評価) 定期的に点検する工事について「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書を作成し、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェック状況（補完的に抜取確認）を確認する。  <平成22年9月> 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。  <平成22年12月> 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。	(日本原子力技術協会のレビュー) 平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。 手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。 平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。 発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議</p> <p>8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）</p> <p>8月10日：日本原子力技術協会による「工事業務管理手順書」のレビュー</p> <p>9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）</p> <p>&lt;平成23年度&gt;</p> <p>(3) JANTI提言に伴う工事業務管理手順書の見直し</p> <p>3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行</p> <p>&lt;平成24年度&gt;</p> <p>(4) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動</p> <p>10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行</p> <p>2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行</p>	<p>定期的に点検する工事は点検計画表に基づき工事計画書・工事仕様書を作成することおよび工事仕様書は点検計画表によるレビューを行うことにより明確な根拠に基づいた工事計画書・仕様書を作成する手順が確立したと評価する。（7月21日現在）</p> <p>島根1号機第29回定期検査の工事仕様書について、点検計画表に基づき作成されていることを確認し、適切に運用されていると評価した。（10月1日現在）</p> <p>「「点検計画」に係る業務プロセスの改善」への取り組みについては、定期的に点検する工事は点検計画表に基づき工事計画書・工事仕様書を作成し、工事仕様書を点検計画表によりレビューして、明確な根拠に基づいて工事計画書・仕様書を作成する手順が「工事業務管理手順書」に織り込まれていること、およびその手順書に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS文書である本手順書に従って定着化に取組み、適切な発注を行うこと、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。（4月15日現在）</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成23年度&gt; 本APの取り組みについて、「雑固体廃棄物処理設備第6回定期点検」等の工事計画書や工事仕様書を工事業務管理手順書に従って「点検計画表」に基づき作成していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。 (平成24年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成24年度&gt; 本APの取り組みについて、「島根2号機第17回定期検査 原子炉圧力容器炉内構造物他点検工事」等の工事計画書や工事仕様書を工事業務管理手順書に従って「点検計画表」に基づき作成しレビューを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的</p>	<p>&lt;平成23年3月&gt;</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書を作成し、工事・購入仕様書のレビュー実施が定着しており、次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。</p> <p>&lt;平成23年9月&gt;</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>&lt;平成24年3月&gt;</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成24年9月&gt;</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>&lt;平成25年3月&gt;</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価</p>	<p>添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。</p> <p>「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成 25 年 4 月 18 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「島根原子力発電所可搬式消防ポンプほか電源機能喪失時対応資機材点検」等の工事計画書や工事仕様書を工事業務管理手順書に従って「点検計画表」に基づき作成しレビューを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「島根原子力発電所 1 号 S1-29-2 長期停止追加点検工事(H26 年度)」のうち電気設備点検工事(日立)」等の工事計画書や工事仕様書を工事業務管理手順書に従って「点検計画表」に基づき作成しレビューを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「島根原子力発電所 1 号機 廃棄物処理系ポンプ定期点検工事」等の工事計画書や工事仕様書を工事業務管理手順書に従って「点検計画表」に基づき作成しレビューを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書を作成し、工事・購入仕様書のレビュー実施が定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書を作成し、工事・購入仕様書のレビュー実施が定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書を作成し、工事・購入仕様書のレビュー実施が定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt; 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書を作成し、工事・購入仕様書のレビュー実施が定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「島根原子力発電所第 1 号機 取水槽電動機点検工事」等の工事計画書や工事仕様書を工事業務管理手順書に従って「点検計画表」に基づき作成しレビューを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 29 年 3 月&gt;</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書が作成され、工事・購入仕様書がレビューされていることを各担当のチェックの実施状況を確認し、適切に発注がなされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>「点検計画表」に基づき、工事・購入計画書を作成し、工事・購入仕様書のレビュー実施が定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(5) 交換部品発注方法の見直し)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因の特定	定期検査準備作業の限られた時間の中で、交換部品の抽出ばかりに時間が割けない	目的	発注方法を見直し、点検に必要な部品が適切に購入され、適切に点検作業が行われるものとする。 交換部品の発注手続き業務を効率化し、業務負荷を軽減する。
		再発防止対策	部品調達において、当社発注の必要性を再検証し、発注方法を見直すことにより業務負荷を軽減する。

具体的な行動計画		一覧 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 見直し案作成	保修管理課				▼承認（1）					
2. レビュー	機械保修課 電気保修課				▼品質保証運営委員会					
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター				▼説明会 ▼完了					
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課					▼	▼	▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成22年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容</p> <p>7月16日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施</p> <p>7月28日：対応方針書を第127回品質保証運営委員会にて審議</p> <p>7月30日：対応方針書を所長承認</p> <p>7月30日：関係する各担当と打合せを実施</p> <p>8月5日：説明会開催</p> <p>現在、交換部品発注方法の見直し対象工事（社給一請負会社持ち）として8月中に実施する工事2件に導入。今後、請負会社持ちにより、適切な部品が入手でき、工事が計画的に実施できていることを確認する。</p>	<p>(評価方法)</p> <p>工事発注にあたって、適切な部品が入手できる仕組みが構築されていること、また業務負荷が軽減できる仕組みが構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果)</p> <p>「社給品、請負会社持品の区分」を明確にし、請負会社持品の選択を容易にし、点検に必要な適切な部品が入手できる対策が講じられていると評価した。</p> <p>また、請負会社持品に移行した場合にも、工事・購入仕様書にてその要求事項を明確にし、工事報告にて当該部品が適切に入手され工事が実施されていることを確認することは従前と変わらないことを確認した。</p>	<p>(有効性評価)</p> <p>点検計画表とおりの点検が実施されていることをもって、目的が達成されていることを確認する。</p> <p>また、見直した発注方法の見直しに伴い、業務負荷が軽減されていることを各担当へのインタビューにより確認する。</p> <p>&lt;平成22年9月&gt;</p> <p>9月末までの請負会社持品への移行実績は2件であり、請負会社との条件整備を進め、移行範囲を拡げていく状況である。このため、現状、業務負荷軽減に係る実績評価を行う段階ではないと評価した。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>[内部監査部門の評価]            (評価観点)            発注方法を見直しにより業務負荷を軽減でき、かつ点検に必要な部品が適切に購入され、適切に点検作業が行われているか。</p> <p>(評価結果)            交換部品について「請負会社持ち区分」の方針が明確になり業務負荷を軽減できると評価する。現在は方針について協力会社へ照会中である。(10月1日現在)            [次回の監査で確認する]</p> <p>見直しした交換部品発注方法「社給品請負会社持品の区分」に関する協力会社の意見の反映については、協力会社から受領した回答の課題クリアに向けて検討しており、検討後、グループ経営部門（資材）、電源事業本部（原子力）と協議を行う予定であることを確認した。            また、10月以降「社給品請負会社持品の区分」に関する業務の実績はないことを確認した。            (12月17日現在)</p> <p>「交換部品発注方法の見直し」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、「社給品、請負会社持品の区分」を明確にし、請負会社持品の選択を容易にし、点検に必要な適切な部品が入手できる対策が講じられていること、およびその方針が明確になり業務負荷の軽減が期待できることから、本APの目的は達成していることを確認した。            次年度以降、社給資材の請負会社持資材化移行の了解が得られた協力会社に対して移行通知を提出し、協議を進め、対策の定着化に取組むことに問題ないと評価した。(4月15日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt;            有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。            (評価結果) &lt;平成23年度&gt;            本APの取り組みについて、雑固体廃棄物処理設備第6回定期点検および島根2号機第17回定期検査工事の一部において、協力会社との間で試行的に社給品から請負会社持ちに移行していることから今後有効性評価を行うことを確認した。            次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。            (平成24年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt;            有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。            (評価結果) &lt;平成24年度&gt;            本APの取り組みについて、本評価期間に新規に請負会社持品に移行したものはないが、既に試行的に一部、社給品から請負会社持品に移行しており、次年度以降、</p>	<p>&lt;平成22年12月&gt;            9月末以降、請負会社持品への移行実績はない。            常駐および非常駐協力会社に「社給資材の一部を請負会社持ち資材に移行する」旨の意見照会を行い、今後の対応方針を確認した。</p> <p>&lt;平成23年3月&gt;            平成22年9月末以降、請負会社持品への移行実績はない。            なお、請負会社持資材化移行について了解が得られた協力会社に対しては、平成22年12月27日付けで移行通知を提出した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、移行実績は2件しかないものの、既に請負会社資材化移行については、協力会社との協議を進め、対策の定着化に取組んでいく。</p> <p>&lt;平成23年9月&gt;            2号機第17回定期検査発注工事の一部において、協力会社との間で試行的に社給品から請負会社持ちに移行しており、今後、請負会社持ち移行の有効性を評価していく。            なお、請負会社持資材化移行について了解が得られた協力会社に対しては、平成22年12月27日付けで移行通知を提出し、2号機第17回定期検査発注工事分から適用可能なものから適用していくこととしている。</p> <p>&lt;平成24年3月&gt;            2号機第17回定期検査工事は発注済み(平成23年9月)であり、当該期間において、新たに請負会社持品への移行実績はない。</p> <p>(次年度への取組み)            平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、試行的に一部、社給品から請負会社持ちに移行したことから、平成24年度にその効果を確認していく。            次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に(半期毎)運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成24年9月&gt;            1号機第29回定期検査工事および2号機第17回定期検査工事は発注済みであり、本評価期間において、新規に請負会社持品に移行したものはない。</p> <p>&lt;平成25年3月&gt;            1号機第29回定期検査工事および2号機第17回定期検査工事は発注済みであり、本評価期間において、新規に請負会社持品に移行したものはない。</p> <p>(次年度への取組み)            平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>その効果を確認していく取り組みとなっていることから、問題ないと評価した。 (平成 25 年 4 月 18 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成 25 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、本評価期間に新規に請負会社持品に移行したものはないが、既に試行的に一部、社給品から請負会社持品に移行しており、次年度以降、その効果を確認していく取り組みとなっていることから、問題ないと評価した。 (平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、本評価期間に新規に請負会社持品に移行したものはないが、既に試行的に一部、社給品から請負会社持品に移行しており、次年度以降、その効果を確認していく取り組みとなっていることから、問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成 27 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、本評価期間に新規に請負会社持品に移行したものはないが、既に試行的に一部、社給品から請負会社持品に移行しており、次年度以降、その効果を確認していく取り組みとなっていることから、問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 実施箇所へのヒアリング調査の結果、他のアクションプランにより、本アクションプランの目的である業務負荷の軽減は図られていること、および今後は A P 1(7) および A P 5 の施策が継続されていることを確認していくことは適切であると評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>の結果から、試行的に一部、社給品から請負会社持ちに移行しており、今後、その効果を確認していく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 1号機第 29 回定期検査工事および 2 号機第 17 回定期検査工事は発注済みであり、本評価期間において、新規に請負会社持品に移行したものない。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、試行的に一部、社給品から請負会社持ちに移行しており、今後、その効果の確認を継続していく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 1号機第 29 回定期検査工事および 2 号機第 17 回定期検査工事は発注済みであり、本評価期間において、新規に請負会社持品に移行したものない。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、試行的に一部、社給品から請負会社持ちに移行しており、今後、その効果の確認を継続していく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt; 1号機第 29 回定期検査工事および 2 号機第 17 回定期検査工事は発注済みであり、本評価期間において、新規に請負会社持品に移行したものない。</p> <p>(次年度への取組み) 試行的に一部、社給品から請負会社持ちに移行しているが、他の対策 [A P 1(7)-2) 部品仕様に関する図書の Q M S 文書化 等] の実施状況を踏まえて、本 A P の効果を業務効率化の観点から評価していく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt; 試行的に請負会社持ちに移行した工事については、業務効率化の観点から一定の効果があることを確認しているが、展開できる工事の範囲は限定的である。 ただし、他のアクションプランである部品仕様根拠の整備 (A P 1(7) : 部品仕様に関する図書の Q M S 文書化) および E A M を活用した点検計画表のデータベース化 (A P 5 : その他の取り組み) により、本アクションプランの目的である業務負荷の軽減は図られていることから、目的は達成されているものと評価した。 なお、今後は A P 1(7) および A P 5 の施策が継続されていることを確認していく。</p> <p>(次年度への取組み)</p>	備考 (懸案事項他)



■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(6) 調達管理プロセスの改善)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	設備主管課は、交換部品リストから購入仕様書へ転記する際に発注部品を見落とした	目的	点検に必要な適切な部品を発注し、計画通り工事を実施する。
		再発防止対策	(1) 調達部品リストから購入仕様書（購入品明細）へ転記をする際には、ダブルチェックをし、見落としを防止する旨、「工事業務管理手順書」に明記する。 (2) 「工事業務管理手順書」に保修部長の役割分担、保安規定記載内容（詳細設計・製作・据付段階での検証等）を明確にする。

具体的な行動計画		一凡 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課		▼改正・施行	▼運用開始 (1)	▼施工(2)					
2. レビュー	機械保修課 電気保修課		▼品質保証運営委員会							
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター			▼説明会	▼完了					
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課					▼	▼	▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成22年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容 5月20日：「工事管理業務手順書」改正（案）を作成。 5月24日：関係する各担当に改正（案）の内容説明を実施。 6月11日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6月25日：「工事管理業務手順書」改正（案）を第124回原子力品質保証運営委員会にて審議（承認） 6月30日：「工事管理業務手順書」改正立案（決定） 改正周知、施行 7月6日：「工事管理業務手順書」改正内容説明会（1回目）実施 (第2回目：7/9、第3回目：7/15) 7月15日：改正「工事管理業務手順書」の運用開始 (2) 保安規定変更等に伴う追加内容</p>	<p>(評価方法) 部品発注する際には、調達部品リストから購入仕様書に間違いなく転記し、発注できる仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果) 購入仕様書作成時、仕様の根拠となるものから購入仕様書（購入明細）へ間違いなく転記され（仕様書作成者とは別の者がダブルチェックする）、発注できる仕組み（手順）が構築されたことを評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価] (評価観点) 購入仕様書を作成する場合は、調達部品リストから正しく記入できる手順となっているか。</p>	<p>(有効性評価) 点検計画表とおりの点検が実施されていることをもって、目的が達成されていることを確認する。（ダブルチェックの実施状況を確認するとともに、不適合管理の状況により確認する。）</p> <p>&lt;平成22年9月&gt; 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されておらず、本運用が機能していると評価した。</p> <p>&lt;平成22年12月&gt; 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されておらず、本運用が機能していると評価した。</p>	<p>(日本原子力技術協会のレビュー) 平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。 手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。</p> <p>平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議 8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日） 8月10日：日本原子力技術協会の「工事業務管理手順書」レビュー 9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）  <平成23年度> (3) JANTI提言に伴う工事業務管理手順書の見直し 3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行	(評価結果) 仕様決定根拠資料から購入仕様書を作成する場合はダブルチェックを行うことを明確にしたことから、転記ミスによる発注部品の漏れがなくなり、確実な購入仕様書を作成する手順が確立したと評価する。（7月21日現在）  島根1号機第29回定期検査の工事仕様書について、ダブルチェックが実施されていること、発注ミスの発生がないことを確認し、適切に運用されていると評価した。（10月1日現在）  「調達管理プロセスの改善」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、部品発注の際に、調達部品リストから購入仕様書にミスのない転記をするためのダブルチェックの手順が「工事業務管理手順書」に織り込まれていること、およびその手順書に基づき適切に運用し、転記ミスによる工事仕様書の誤りが発生していないことから、本APの目的は達成していることを確認した。  次年度以降、QMS文書である本手順書に従って定着化に取組み、転記ミスの発生防止を図ること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題はないと評価した。（4月15日現在）  (評価観点) <平成23年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成23年度> 本APの取り組みについて、「雑固体廃棄物処理設備第6回定期点検」等の購入仕様書において、「工事業務管理手順書」に従い調達部品リストから購入仕様書への転記時に適切にダブルチェックを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。  次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。（平成24年4月17日現在）  (評価観点) <平成24年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成24年度> 本APの取り組みについて、「S2-17 B-原子炉保護系MGセット点検用部品」購入仕様書は、「工事業務管理手順書」に従い調達部品リストから購入仕様書への転記時に適切にダブルチェックを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。  次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。（平成25年4月18日現在）	記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されておらず、本運用が機能していると評価した。  <平成23年3月> 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されておらず、本運用が機能していると評価した。  (次年度への取組み) 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスの発生防止が図られており、次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。  <平成23年9月> 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されておらず、本運用が機能していると評価した。  <平成24年3月> 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されておらず、本運用が機能していると評価した。  (次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。  <平成24年9月> 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の担当者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されておらず、本運用が機能していると評価した。  <平成25年3月> 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の担当者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されていないことを確認し、本運用が機能していると評価した。	発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。 「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S2H25 長野計器製圧力計購入仕様書」は、「工事業務管理手順書」に従い調達部品リストから購入仕様書への転記時にダブルチェックを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「1 号非常用ディーゼル機関点検」のための部品の調達にあたって、「工事業務管理手順書」に従い部品仕様決定根拠一覧により購入仕様書への転記時にダブルチェックを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「SOH27 雑固体廃棄物処理設備温度計ウェル」の調達にあたって、「工事業務管理手順書」に従い部品仕様決定根拠一覧により購入仕様書への転記時にダブルチェックを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 28 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>(次年度への取組み) 平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスの発生防止が図られており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の担当者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されていないことを確認し、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスの発生防止が図られており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の担当者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されていないことを確認し、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスの発生防止が図られており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt; 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の担当者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されていないことを確認し、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の者がダブルチェックを行なっており、</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S1-29-3 非常用ディーゼル発電機用割ピン」等の調達にあたって、「工事業務管理手順書」に従い部品仕様決定根拠一覧により購入仕様書への転記時にダブルチェックを実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>転記ミスの発生防止が図られており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt; 調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の担当者がダブルチェックを行なっており、転記ミスによる工事仕様書の誤りは確認されていないことを確認し、本運用が機能していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>調達部品リストから購入仕様書への転記に際しては、仕様書作成者とは別の者がダブルチェックを行なっており、転記ミスの発生防止が図られており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP 1 (7-①) 部品仕様に関する図書のQMS文書化)

リーダー：保修部 課長（電気）

H29年12月31日現在

原 因	点検工事において調達時に必要な機器仕様に関する「電動弁点検周期表」がQMS文書として管理されていなかった	目的	調達時に必要な電動弁の機器仕様について、QMS文書として管理する。
		再発防止対策	「電動弁点検周期表」の周期表部分を削除し、機器仕様リストをQMS文書として位置づけ、管理責任者を明確にし、更新管理を行い、誤りのない文書とする。

具体的な行動計画		一覧例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							（1）直接原因に対する実施内容 「電動弁アクチュエータ仕様表」の内容を修正・更新、QMS文書に紐付けることで、適切に更新管理されるようする。 【「工事業務管理手順書」の規定】 <ul style="list-style-type: none"><li>定期的に点検する工事についての部品を購入する場合、部品仕様の記入は、「部品仕様決定根拠一覧」を参照することを「工事業務管理手順書」に明記するとともに、別冊として「部品使用決定根拠一覧の運用」を添付し運用方法を明確にする。</li><li>点検計画表の機器（事後保全対象機器は除く）について、取扱説明書、構造図等の部品仕様の決定根拠となる図書の一覧（部品仕様決定根拠一覧）を参照して部品発注手続きを行うこととする。</li></ul>	
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 周期表修正	電気保修課	▼①	▼②						▼運用開始（1）	
2. QMS位置づけ検討	電気保修課								▼品質保証運営委員会	
3. 関連文書改正案作成	電気保修課			▼説明会					▼完了	
4. レビュー	電気保修課									
5. 有効性評価	品質保証センター 電気保修課					▼	▼	▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成22年度> (1) 直接原因に対する実施内容 7月26日：「電動弁アクチュエータ仕様表」修正完了 7月26日：現場調査による現品照合完了 7月27日：電気保修課によるレビュー完了 7月28日：保安運営委員会報告 7月30日：「電動弁アクチュエータ仕様表」を「工事業務管理手順書」の「部品仕様決定根拠一覧」に掲載 8月5日：部品仕様決定根拠一覧（初版）をGFに登録 8月11日：完了フォロー実施 8月12日：「電動弁アクチュエータ仕様表」を使用して1号29回定検用電動弁駆動装置用直流電動機3台の物品購入請求実施 10月1日：上記直流電動機3台納入検收	(評価方法) 「電動弁アクチュエータ仕様表」が点検を実施するために信頼性があり、必要かつ十分な内容になっているとともに、更新管理の仕組み（手順）が構築されていることを確認する。  (評価結果) 「電動弁アクチュエータ仕様表」は「部品仕様決定根拠一覧」に最新版が登録され、「工事業務管理手順書」に基づき、電気保修課にて更新・管理される仕組み（手順）が構築されたことを評価した。  [内部監査部門の評価] (評価観点) 電動弁の機器仕様リストをQMS文書として位置づ	(有効性評価) 「部品仕様決定根拠一覧」の「電動弁アクチュエータ仕様表」が適切に更新管理されていることを確認する。（更新管理の実績および使用実績を確認する）  <平成22年9月> 平成22年7月30日に「電動弁アクチュエータ仕様表」が制定された以降、更新実績はない。 本仕様表を用いて工事発注が行なわれていることを確認し、本仕様表が適切に運用されていると評価した。  <平成22年12月> 本評価期間において「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新実績はない。 本仕様表を用いて発注が行なわれていることを確認し、	(日本原子力技術協会のレビュー) 平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。 手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。 平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
10月14日：「電動弁アクチュエータ仕様表」を使用して1号29回定検電動弁駆動装置用交換部品の物品購入請求実施  11月5日：上記交換部品納入検収  12月6日：「電動弁アクチュエータ仕様表」を使用して1号電動弁駆動装置修理部品の物品購入請求実施  <平成23年度> (2) JANT!提言に伴う工事業務管理手順書の見直し 3月30日：「工事業務管理手順書」(第27次改正)を施行	け、管理責任者を明確にし、更新管理を行い、誤りのない文書となっているか。  (評価結果) 「電動弁アクチュエータ仕様表」は「工事業務管理手順書」の別冊として定め、手順書に基づき、電気保修課にて個々の部品仕様決定根拠を適宜整理し継続的に更新管理する手順が構築されていると評価する。 島根1号機第29回定検の電動弁駆動装置用直流電動機購入関係資料について確認し、適切に運用されていると評価した。(10月1日現在)	本仕様表が適切に運用されていると評価した。  <平成23年3月> 本評価期間において「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新実績はない。 本仕様表を用いて発注が行なわれていることを確認し、本仕様表が適切に運用されていると評価した。  (次年度への取組み) 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、制定以降、更新案件がないことから更新処理が行われていないものの、本仕様表は適切に運用されており、当初の目的は達成している。 次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。	発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成(本文、添付、解説、参考、例文等)を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。 「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。
<平成24年度> (3)「工事業務管理手順書見直しWG」の活動 10月1日：「工事業務管理手順書」(第30次改正)を施行 2月5日：「工事業務管理手順書」(第34次改正)を施行	「部品仕様に関する図書のQMS文書化」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、「部品仕様決定根拠一覧」の運用手順および「部品仕様決定根拠一覧」に登録された「電動弁アクチュエータ仕様表」が適切に更新管理される手順が、「工事業務管理手順書」に織り込まれていること、およびその手順書に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。  次年度以降、QMS文書である本手順書に従った定着化の取組みとして、部品発注手続きを実施し「電動弁アクチュエータ仕様表」も更新管理すること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。(4月15日現在)	<平成23年9月> 本評価期間において「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新実績はない。 本仕様表を用いて発注が行なわれていることを確認し、本仕様表が適切に運用されていると評価した。  <平成24年3月> 本評価期間において「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新実績はない。 本仕様表を用いて発注が行なわれていることを確認し、本仕様表が適切に運用されていると評価した。  (次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、更新案件がないことから更新処理が行われていないものの、本仕様表を用いて発注が行われており、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に(半期毎)運用状況を評価していく。	
	(評価観点) <平成23年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成23年度> 本APの取り組みについて、「部品仕様決定根拠一覧」に登録された「電動弁アクチュエータ仕様表」の本年度更新実績はないが、本仕様表を用いて発注、検収を確實に行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。 (平成24年4月17日現在)	<平成24年9月> 本評価期間において「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新処理が適切に行われていることを確認するとともに、本仕様表を用いて発注が行なわれていることを確認し、本仕様表が適切に運用されていると評価した。  <平成25年3月> 本評価期間において、「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新処理は行われていないが、本仕様表を用いて工事発注が行なわれていることを確認し、本仕様表が適切に運用されていると評価した。  (次年度への取組み)	
	(評価観点) <平成24年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成24年度> 本APの取り組みについて、「1号機電動弁アクチュエータ仕様表」が更新されていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成25年4月18日現在)		

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、評価期間中の「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新はなかったが、過年度の実施状況が適切であること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、評価期間中の「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新はなかったが、過年度の実施状況が適切であること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、評価期間中の「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新はなかったが、過年度の実施状況が適切であること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、評価期間中の「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新はなかったが、過年度の実施状況が適切であること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 29 年 3 月現在)</p>	<p>平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>「電動弁アクチュエータ仕様表」が更新処理されており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt;            本評価期間において、「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新案件はなかったため更新処理は実施されていないが、本仕様表はこれまでの有効性評価結果から、適切に運用されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt;            本評価期間において、「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新案件はなかったため更新処理は実施されていないが、本仕様表はこれまでの有効性評価結果から、適切に運用されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt;            本評価期間において、「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新案件はなかったため更新処理は実施されていないが、本仕様表はこれまでの有効性評価結果から、適切に運用されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt;            本評価期間において、「電動弁アクチュエータ仕様表」の更新案件はなかったため更新処理は実施されていないが、本仕様表はこれまでの有効性評価結果から、適切に運用されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成し</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>くことで問題ないと評価した。            (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>ている。            次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(7-②)) 部品仕様に関する図書のQMS文書化)

リーダー：保修部 課長（保修管理） H29年12月31日現在

原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>メーカーからの情報を適宜入手していなかった</li> <li>取扱説明書・構造図等の部品仕様に関する図書が整備されていなかった</li> </ul>	目的	部品仕様に関する図書（メーカー情報含む）を整備し、適切に管理する。
		再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 部品仕様に関する図書をQMS文書として位置づけ、管理責任者を明確にし、変更・更新管理を行い、継続的にメンテナンスを行う仕組み（手順）を作る。</li> <li>(2) 保修部長の役割を明確にする。</li> </ul>

具体的な行動計画		一覧例							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							(1) 直接原因に対する実施内容	(2) 保安規定変更等に伴う追加内容
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 部品仕様対象範囲検討	保修管理課 品証センター								「工事業務管理手順書」に以下事項を規定する。 定期的に点検する工事についての部品を購入する場合、部品仕様の記入は、「部品仕様決定根拠一覧」を参照する。	
2. QMS位置づけ検討	保修管理課 品証センター								「工事業務管理手順書」の別冊として“部品使用決定根拠一覧の運用”を添付する。	
3. 関連文書改正案作成	保修管理課 品証センター				▼改正	▼施行(1)	▼施行(2)		点検計画表の機器（事後保全対象機器は除く）について、取扱説明書、構造図等の部品仕様の決定根拠となる図書の一覧（部品仕様決定根拠一覧）を参照して部品発注手続きを行うこととする。	
4. レビュー	保修管理課 品証センター				▼品質保証運営委員会				部品仕様決定根拠一覧の更新管理について、設備主管課長は「部品仕様決定根拠一覧」にない部品を発注した場合は、発注実績を隨時蓄積・整理し継続的に更新管理を行う。	
5. 完了フォロー (教育も含む)	原子力 品質保証				▼説明会					
6. 有効性評価	品証センター 保修管理課				▼完了			▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成22年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容</p> <p>部品仕様に関する図書のQMS文書化の対応（案）を作成し（品証：5/31 保管：5/28）、本案に基づき具体化の方法、検討課題等を品質保証センターと協議を行った。（6/4）</p> <p>本協議結果を受け、 ・具体化の方法（当社案）を作成。</p> <p>上記に基づき設備主管課の負担軽減を考慮した管理対象範囲、QMS文書としての位置づけ、関連文書改正案を作成</p> <p>7月16日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 7月28日：第127回品質保証運営委員会付議 7月29日：立案決定、所内周知 7月30日：施行（運用開始） 7月30日：関係する各担当と打合せを実施</p>	<p>(評価方法)</p> <p>部品仕様に関する図書が整備され、情報（未入手情報含む）の変更・更新が継続的に実施できる仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果)</p> <p>取扱説明書、構造図等、メーカーからの情報、部品仕様の決定根拠となる図書の一覧（部品仕様決定根拠一覧）を作成し、本一覧を参照して部品発注手続きを行い、また、一覧表の更新が継続的に実施される仕組み（手順）が構築されたことを評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価]</p> <p>(評価観点)</p> <p>部品仕様に関する図書をQMS文書として位置づけ、管理責任者を明確にし、変更・更新管理を行い、継続的</p>	<p>(有効性評価)</p> <p>部品仕様決定根拠一覧が適切に、継続的に更新管理されていることを更新管理実績により確認する。</p> <p>&lt;平成22年9月&gt;</p> <p>部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。</p> <p>&lt;平成22年12月&gt;</p> <p>部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管</p>	<p>(日本原子力技術協会のレビュー)</p> <p>平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。</p> <p>手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。</p> <p>平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。</p> <p>発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
8月5日：改正「工事業務管理手順書」の説明会 8月5日：部品仕様決定根拠一覧表（初版）をグローバルファイル（GF）に登録 8月9日：原子力品質保証が上記実施結果を確認（完了フォローを実施）  (2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議 8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日） 8月10日：日本原子力技術協会の「工事業務管理手順書」レビュー 9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）  <平成23年度> (3) JANT! 提言に伴う工事業務管理手順書の見直し 3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行	にメンテナンスを行う仕組み（手順）が構築されているか。  (評価結果) 個々の部品仕様の決定根拠となる図書（メーカー確認図書等）を整理した「部品仕様決定根拠一覧」を工事業務管理手順書の別冊として整備し、個々の部品仕様決定根拠を適宜整理し継続的に更新管理する手順が構築されていると評価する。 島根2号機廃棄物処理系ポンプ関係資料について確認し、適切に運用されていると評価した。（10月1日現在）  「部品仕様に関する図書のQMS文書化」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、「部品仕様決定根拠一覧」の運用手順および個々の部品仕様決定根拠を適宜整理し継続的に更新管理する手順が確実に「工事業務管理手順書」に織り込まれていること、およびその手順書に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。	理の運用が適切になされていると評価した。  <平成23年3月> 部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。  (次年度への取組み) 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 部品仕様決定根拠一覧が適宜更新処理され定着しており、次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。	討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。 「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。
<平成24年度> (4) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動 10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行 2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行  (評価観点) <平成23年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成23年度> 本APの取り組みについて、「溶融炉耐火物修理工事」等の工事での購入仕様書において、「工事業務管理手順書」に従い、図書に基づく仕様を適切に記入していること、設備主管課は部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、適切に更新管理を行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。 (平成24年4月17日現在)  (評価観点) <平成24年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成24年度> 本APの取り組みについて、部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録して継続的に更新管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成25年4月18日現在)	 <平成23年9月> 部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。  <平成24年3月> 部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。  (次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。		
		<平成24年9月> 部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。  <平成25年3月> 部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録して継続的に更新管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 26 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>部品仕様決定根拠一覧が適宜更新処理されており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt;            部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>部品仕様決定根拠一覧が適宜更新処理されており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録して継続的に更新管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 27 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>&lt;平成 27 年 3 月&gt;            部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)            平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>部品仕様決定根拠一覧が適宜更新処理されており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt;            部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録して継続的に更新管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 28 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>(次年度への取組み)            平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>部品仕様決定根拠一覧が適宜更新処理されており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt;        有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt;        本 A P の取り組みについて、部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録して継続的に更新管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 29 年 3 月&gt;</p> <p>部品仕様決定根拠一覧をグローバルファイルに登録し、継続的に更新管理されていることをグローバルファイルの更新時期を確認するとともに、設備主管課において発注実績を整理し更新管理が行われていることを確認し、更新管理の運用が適切になされていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>部品仕様決定根拠一覧が適宜更新処理されており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(8) 調達製品の検証に係る改善)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	設備主管課は、協力会社から提出された作業要領書に当社の要求事項が反映されていないことを見落とした	目的	当社要求事項（工事仕様書）が適切に作業要領書に反映されるようにする。
		再発防止対策	受注者から提出される作業要領書には、当社要求内容を明確に記載することを工事仕様書により要求するとともに、当社が工事仕様書と作業要領書の内容を確認する旨、「工事業務管理手順書」に明記する。

具体的な行動計画		一覧例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							(1) 直接原因に対する実施内容	
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課		▼改正・施行	▼運用開始(1)	▼施工(2)	▼施工(3)			(1) 直接原因に対する実施内容	「工事業務管理手順書」に、当社要求事項が適切に作業要領書に反映されるよう、以下を規定する。 <ul style="list-style-type: none"><li>提出図書の提出にあたり、作業要領書に当社要求内容を明確に記入するように仕様書で求めることを追記するとともに、図書受領後の審査検証の留意点として“工事仕様書と作業要領書の内容を確認する。”旨を記載する。</li><li>仕様書に、“仕様書要求事項の内容記載箇所を記載箇所の色塗りやアンダーライン等により明確にする。”旨を記載する。</li></ul>
2. レビュー	機械保修課 電気保修課		▼品質保証運営委員会						(2) 保安規定変更等に伴う追加内容	<ul style="list-style-type: none"><li>保修部長の役割分担を明確にする。</li><li>設計・開発手順、発注段階、現地施工段階での検証、確認作業を明確にする。</li><li>工事・購入計画について「保守管理要領」に基づき必要な一連の検討および計画を実施することを明確にする。</li></ul>
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター		▼説明会						(3) 有効性評価結果を踏まえた内容	有効性評価結果を踏まえて「工事業務管理手順書」を以下の通り見直した。 <ul style="list-style-type: none"><li>仕様書に、“仕様書要求事項の内容記載箇所を記載箇所の色塗りやアンダーライン等により明確にする。”に加え、“または、当社と相互確認を行い、結果を「作業要領書確認結果シート（添付見本を参考に作成）」に記載することで代えることができるものとする。”旨を記載する。</li></ul>
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課		▼完了		▼	▼	▼			

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。

なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成22年度> (1) 直接原因に対する実施内容 5月20日：「工事管理業務手順書」の改正（案）作成。 5月24日：関係する各担当に改正（案）の内容説明を実施。 6月11日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6月25日：「工事管理業務手順書」改正（案）を第124回原子力品質保証運営委員会にて審議（承認） 6月30日：「工事管理業務手順書」改正立案（決定） 改正周知、施行 7月6日：「工事管理業務手順書」改正内容説明会 (1回目) 実施 (第2回目：7/9, 第3回目：7/15) 7月15日：改正「工事管理業務手順書」の運用開始	<p><b>(評価方法)</b> 工事仕様書で要求している内容が作業要領書に反映される仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p><b>(評価結果)</b> 当社要求事項を色塗り、アンダーライン等により作業要領書に明示することを確実に要求できるよう、「工事業務管理手順書」の工事仕様書作成見本にその旨を記載し、当社要求内容が作業要領書に適切に反映されていることが確認できる仕組み（手順）構築されたことを評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価]</p> <p><b>(評価観点)</b> 工事仕様書での要求事項が作業要領書に反映される手順書となっているか。</p>	<p><b>(有効性評価)</b> 点検計画表とおりの点検が実施されていることをもって、目的が達成されていることを確認する。（作業要領書に当社要求内容が反映されていることを、作業要領書の明確化の状況確認または、着手前打合せでの相互確認状況により確認する）</p> <p>&lt;平成22年9月&gt; 作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時に「工事仕様書－作業要領書」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。（作業着手前打合せ時の相互確認シートを用いることで効果的な確認ができることから、当該運用についても「工事業務管理手</p>	(日本原子力技術協会のレビュー) 平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。 手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。 平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。 発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検討

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>(2) 保安規定変更等に伴う追加内容</p> <p>8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議</p> <p>8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）</p> <p>8月5日：運用状況について協力会社と打合せを実施</p> <p>8月10日：日本原子力技術協会の「工事業務管理手順書」レビュー</p> <p>9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）</p> <p>(3) 有効性評価結果を踏まえた内容</p> <p>11月29日：「工事業務管理手順書」改正（案）（第19次改正）について立案承認、施行</p> <p>&lt;平成23年度&gt;</p> <p>(4) JANT! 提言に伴う工事業務管理手順書の見直し</p> <p>3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行</p> <p>&lt;平成24年度&gt;</p> <p>(5) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動</p> <p>10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行</p> <p>2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行</p>	<p>(評価結果)</p> <p>「工事業務管理手順書」にて、「工事仕様書で作業要領書に当社要求事項を明確すること」、「工事仕様書と作業要領書の内容を確認すること」、また「作成見本－工事仕様書」に「仕様書要求事項を色塗りやアンダーライン等により明確にすること」を明確にすることにより、確実に作業要領書へ当社の要求事項が反映される手順が確立されていると評価する。（7月21日現在）</p> <p>島根1号機電気式主蒸気圧力制御装置関係資料を確認し、適切に運用されていると評価した。（10月1日現在）</p> <p>「調達製品の検証に係る改善」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、工事仕様書で作業要領書に当社要求事項を明確すること、工事仕様書と作業要領書の内容を確認すること等の手順が確実に「工事業務管理手順書」に織り込まれていること、およびその手順書に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS文書である本手順書に従って定着化に取組み、作業要領書に当社要求事項を反映すること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。（4月15日現在）</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt;</p> <p>有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成23年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、「雑固体廃棄物処理設備第6回定期点検」等の工事仕様書に、工事業務管理手順書に従って「作業要領書に当社要求事項を反映するかまたは当社と相互確認を行い結果を作業要領書確認結果シートに記録する」ことを記載していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。（平成24年4月17日現在）</p>	<p>「順書」に明確にすることとした）</p> <p>&lt;平成22年12月&gt;</p> <p>作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>平成22年9月末実績に基づく有効性評価結果を踏まえて、平成22年11月29日付けで「工事業務管理手順書」を改定し、当社と相互確認を行い、結果を「作業要領書確認結果シート」に記録することで代えることができるものとする”旨を反映した。</p> <p>&lt;平成23年3月&gt;</p> <p>作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>作業要領書アンダーラインを記載するもしくは、「工事仕様書－作業要領書照合確認シート」により工事仕様書と相違事項がないことを確認することが定着しており、次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。</p> <p>&lt;平成23年9月&gt;</p> <p>作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>&lt;平成24年3月&gt;</p> <p>作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。</p>	<p>結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。</p> <p>「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 24 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 24 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、「S2-17 原子炉圧力容器炉内構造物他点検工事」等は、工事業務管理手順書に従って、当社要求事項を作業要領書へ明確に記入するよう工事仕様書に記載していて、また、作業要領書確認結果シートにより作業要領書と工事仕様書の記載に相違がないことを工事監督者と当社担当者で確認済であること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。</p> <p>(平成 25 年 4 月 18 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、1号機 A - 原子炉補機冷却水ポンプの追加点検等の工事仕様書が工事業務管理手順書に従って作成され、受注者から提出された作業要領書に必要な点検内容が記載されていることを工事仕様書と照合して確認し、その結果を作業要領書確認結果シートに記録していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。</p> <p>(平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt;</p> <p>本 A P の取り組みについて、「SOH26 津波対策電気資機材点検他工事」等の工事仕様書が工事業務管理手順書に従って作成され、受注者から提出された作業要領書に必要な点検内容が記載されていることを工事仕様書と照合して確認し、その結果を作業要領書確認結果シートに記録していること、有効性評価を適切に行っていることか</p>	<p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成 24 年 9 月&gt; 作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>&lt;平成 25 年 3 月&gt; 作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 作業要領書アンダーラインを記載するもしくは、「工事仕様書－作業要領書照合確認シート」により工事仕様書と相違事項がないことを確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 作業要領書アンダーラインを記載するもしくは、「工事仕様書－作業要領書照合確認シート」により工事仕様書と相違事項がないことを確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>ら、本 A P の目的を達成していることを確認した。次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S2H27 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池改良工事」等の工事仕様書が工事業務管理手順書に従って作成され、受注者から提出された作業要領書に必要な点検内容が記載されていることを工事仕様書と照合して確認し、その結果を作業要領書確認結果シートに記録していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S1H28 復水脱塩装置再生装置点検工事」等の工事仕様書が工事業務管理手順書に従って作成され、受注者から提出された作業要領書に必要な点検内容が記載されていることを工事仕様書と照合して確認し、その結果を作業要領書確認結果シートに記録していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 作業要領書アンダーラインを記載するもしくは、「工事仕様書－作業要領書照合確認シート」により工事仕様書と相違事項がないことを確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt; 作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 作業要領書アンダーラインを記載するもしくは、「工事仕様書－作業要領書照合確認シート」により工事仕様書と相違事項がないことを確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt; 作業要領書に当社要求内容が反映されていることを作業要領書での明確化（アンダーラインの記載）または、作業着手前打合せ時等に「工事仕様書－作業要領書照合」の照合確認を相互に行っていることを確認し、点検計画表とおりの点検が進められていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 作業要領書アンダーラインを記載するもしくは、「工事仕様書－作業要領書照合確認シート」により工事仕様書と相違事項がないことを確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(9) 定期事業者検査要領書作成プロセスの改善) リーダ：品質保証部 課長（品質保証）

H29年12月31日現在

原因	(1)定期事業者検査要領書を作成する際に「点検計画表」に基づき作成するルールや、チェックの仕組みが明確になっていなかった。 (2)QMS高度化を行ってきたにも係わらず、QMSが深く浸透していなかった。	目的	定期事業者検査を抜け落ちなく計画され実施されること。
		再発防止対策	(1)定期事業者検査要領書を作成する際には、「点検計画表」に基づき作成すること、また「点検計画表」と点検項目の整合についてダブルチェックすることを「定期事業者検査要領書作成の手引き」に明記する。 (2)QMSに係る教育機会を増やすとともに、教育の質の向上を図ることで、QMSが業務のツールであることを所員一人一人に徹底する。

具体的な行動計画		一覧 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							再発防止対策の実施内容	
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	品質保証センター			① ▽	▼8/23 14次改正立案 ・制定・周知				(1) 「定期事業者検査要領書作成の手引き」に定期事業者検査要領書作成時に「点検計画表」に基づき作成すること、また「点検計画表」と点検項目の整合についてダブルチェックするよう明確にする。(H21年12月対策済み)	
2. レビュー	品質保証センター			7/27 保安運営委員会▼ 再審議	▼8/20 保安運営委員会				(2) 「新品取替した定期事業者検査(分解検査)対象弁について、定期事業者検査を計画していなかったこと」から以下の対策を追加する。 ① 定期事業者検査対象弁について、新品取替えした場合の定期事業検査の実施の取扱いについて、電気事業者間の確認事項を手順書に反映していなかったことから、電気事業者間の確認事項の内容を精査し、QMS文書に確實に反映させる。 ② 定事検内容・運用に係る新たな運用（ルール）が導入された場合、定事検開始前の教育内容を見直し運用事項も追加した上で教育を徹底する。 〔定事検関連以外で新たな運用が導入された場合についても、同様に対象者への教育を実施することを徹底する。〕	
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証センター				▼9/13, 14 手順書改正内容教育				(3) 有効性評価について、H22.11.18～11.26の間で1号第29保全サイクル定期事業者検査要領書と点検計画表において検査対象機器および検査項目が抜け落ちなく計画されていることを確認を実施し問題ないことを抜取りにて確認した。 ・確認要領書数：クラスI（3件）、クラスII（8件）、クラスIII（10件）合計21件	
4. 有効性評価	品質保証センター					▼11/26				

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。

なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
<p>定期事業者検査要領書を作成する際には、「点検計画表」に基づき作成するルールや、チェックの仕組みは、手順書に反映し明確にしている。(H21.12手順書改正済)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8月4日：保安規定変更に伴う定期事業者検査実施手順書改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）</li> <li>8月20日：電気事業者間の確認事項の反映について保安運営委員会で「定期事業者検査実施手順書」の審議済み</li> <li>8月23日：定期事業者検査実施手順書14次改正立案・施行（追加対策①）</li> <li>8月27日：「定期事業者検査実施手順書15次改正立案・施行（追加対策②）</li> </ul>	<p>定期事業者検査要領書の制定・改正時は、「定期事業者検査要領書作成の手引き」したがって、「点検計画表に基づき作成されていること」「点検計画表と点検項目の整合していること」をダブルチェックしているか。</p> <p>1号第29保全サイクル定期事業者検査要領書に検査対象機器の抜け落ちがなく計画されているか</p> <p>（評価方法）</p> <p>定期事業者検査要領書の制定・改正時は、「定期事業者検査要領書作成の手引き」したがって「定期事業者検査確認チェックシート」を用いて、ダブルチェックしているか。</p> <p>1号第29保全サイクル定期事業者検査要領書に検査対象機器の抜け落ちがなく計画されているか点検計画表と定期事業者検査要領書を確認する。</p>	<p>（有効性評価）</p> <p>1号第29保全サイクル定期事業者検査要領書に検査対象機器の抜け落ちがなく計画されている事を抜取りにて確認する。</p> <p>（平成22年11月）</p> <p>1号第29保全サイクル定期事業者検査要領書と点検計画表において検査対象機器および検査項目が抜け落ちなく計画されていることを確認として定期検査中の定期事業者検査要領書148件中21件を抜取りで確認した結果、点検計画表における検査対象機器および検査項目どおり適切に計画されていることから、有効に機能していると評価する。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
<p>・9月13日、14日手順書改正内容教育を実施</p> <p>・11月18日～26日有効性評価の確認を実施</p> <p>・1号第29保全サイクル定期検査申請、定期安全管理審査申請した定期事業者検査項目どおり、定期検査期間に実施する定期事業者検査要領書を作成し、10月29日JNESに提出(送付)した。</p>	<p>(評価結果)</p> <p>定期事業者検査要領書の制定・改正時は、「定期事業者検査要領書作成の手引き」したがって「定期事業者検査確認チェックシート」を用いて、ダブルチェックしていることを確認した。</p> <p>今回「新品取替した定期事業者検査(分解検査)対象弁について、定期事業者検査を計画していなかったこと」から以下の対策を追加した。</p> <p>① 定期事業者検査対象弁について、新品取替えした場合の定期事業検査の実施の取扱いについて、電気事業者間の確認事項を手順書に反映していなかったことから、電気事業者間の確認事項の内容を精査し、QMS文書に反映した。</p> <p>② 定事検内容・運用に係る新たな運用（ルール）が導入された場合には、定期事業者検査教育を実施することを手順書に明記した。</p> <p>H22年11月18日～26日の間で、1号第29保全サイクル定期事業者検査要領書と点検計画表において検査対象機器および検査項目が抜け落ちなく計画されていることの確認として定期検査中の定期事業者検査要領書148件中21件を抜取りで確認した結果、点検計画表における検査対象機器および検査項目どおりであることを確認した。</p> <p>[内部監査部門の評価]</p> <p>(評価観点)</p> <p>定期事業者検査が抜け落ちなく計画される手順書であるか。</p> <p>(評価結果)</p> <p>「定期事業者検査要領書作成の手引き」に定期事業者検査要領書確認チェックシートに「点検計画表」に基づき作成し、「点検計画表」と点検項目の整合についてダブルチェックすることを明確にしたことから、見落しによる定期事業者検査の抜け落ちは防止できる手順が確立したと評価する。(7月21日現在)</p> <p>定期事業者検査実施手順書に「定期事業者検査の選定に関する法令等の他NISA内規、工事計画、検査制度運用改善PTが変更された場合も反映する」旨を規定し、ルール変更による抜け落ちは防止できる手順が確立されたと評価する。(10月1日現在)</p> <p>「定期事業者検査要領書作成プロセスの改善」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、定期事業者検査要領書を作成する際には「点検計画表」</p>	<p>(次年度への取組み)</p> <p>「定期事業者検査要領書作成プロセス改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、要領書作成業務として定着している。平成25年度も同様に「定期事業者検査要領書作成の手引き」に基づき、定着</p> <p>（平成23年9月）</p> <p>2号機運転中定期事業者検査要領書において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、対策が定着しており、取り組みは有効であると評価した。</p> <p>H23年下期からは、2号機第17保全サイクル定期事業者検査の検査要領書作成が始まるため、作成完了後に定着化の確認を行いその有効性について評価する。</p> <p>（平成24年3月）</p> <p>2号機第17保全サイクル定期事業者検査の検査要領書において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、対策が定着しており、取り組みは有効であると評価した。</p> <p>（次年度への取組み）</p> <p>「定期事業者検査要領書作成の手引き」に基づき対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>（平成24年9月）</p> <p>1号機第29保全サイクル定期事業者検査のうち年次の定期事業者検査要領書において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、対策が定着しており、取り組みは有効であると評価した。</p> <p>（平成25年3月）</p> <p>定期事業者検査要領書作成において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、対策が定着していることから、取り組みは有効であると評価した。</p> <p>（次年度への取組み）</p> <p>「定期事業者検査要領書作成プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、要領書作成業務として定着している。平成25年度も同様に「定期事業者検査要領書作成の手引き」に基づき、定着</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
	<p>に基づき作成し、「点検計画表」と点検項目の整合についてダブルチェックする手順、および定事検内容・運用に係る新たに導入された運用（ルール）については、定期事業者検査教育を実施する手順が確実に「定期事業者検査要領書作成の手引き」に織り込まれている。また、その手順書に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS文書である本手順に基づく対策の定着化への取り組みに問題ないと評価した。</p> <p>(4月15日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt;</p> <p>有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成23年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、島根2号機第17保全サイクル定期事業者検査の検査要領書は、「定期事業者検査要領書作成の手引き」で定める「定期事業者検査確認チェックシート」によりチェックし、検査対象機器が抜け落ちなく計画されていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度も、「定期事業者検査要領書作成の手引き」に従って対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。</p> <p>(平成24年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt;</p> <p>有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成24年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、「島根2号機第17保全サイクル定期事業者検査炉内構造物検査」等は、定期事業者検査要領書作成の手引きに従って、定期事業者検査要領書を「点検計画表」に基づき作成し「定期事業者検査要領書確認チェックシート」により整合のダブルチェックを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度も、対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。</p> <p>(平成25年4月18日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成25年度&gt;</p> <p>有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成25年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、「1号機原子炉補機冷却系ポンプ検査」等は、定期事業者検査要領書作成の手引きに従って、定期事業者検査要領書を「点検計画表」に基づき作成し、「定期事業者検査要領書確認チェックシート」により整合性のダブルチェックを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p>	<p>した業務を確実に実施する。</p> <p>&lt;平成26年3月&gt;</p> <p>定期事業者検査要領書作成において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「定期事業者検査要領書作成プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、要領書作成業務として定着した業務を確実に実施している。平成26年度も同様に「定期事業者検査要領書作成の手引き」に基づき、定着した業務を確実に実施する。</p> <p>&lt;平成27年3月&gt;</p> <p>定期事業者検査要領書作成において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「定期事業者検査要領書作成プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、要領書作成業務として定着した業務を確実に実施している。平成27年度も同様に「定期事業者検査要領書作成の手引き」に基づき、定着した業務を確実に実施する。</p> <p>&lt;平成28年3月&gt;</p> <p>定期事業者検査要領書作成において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「定期事業者検査要領書作成プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、要領書作成業務として定着した業務を確実に実施している。平成28年度も同様に「定期事業者検査要領書作成の手引き」に基づき、定着した業務を確実に実施する。</p> <p>&lt;平成29年3月&gt;</p> <p>定期事業者検査要領書作成において、「定期事業者検査要領書作成の手引き」の「定期事業者検査確認チェックシート」に基づいてチェックが実施され、検査対象機器が抜け落ちなく計画されており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
	<p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。            (平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、「S2-17-III-87 主要弁電動機検査。2 号機原子炉補機冷却系設備検査（外観、汽機）」等は、定期事業者検査要領書作成の手引きに従って、定期事業者検査要領書を「点検計画表」に基づき作成し、「定期事業者検査要領書確認チェックシート」により整合性のダブルチェックを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。            (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、「2 号機第 17 保全サイクル定期事業者検査要領書 非常用予備電源装置検査」等は、定期事業者検査要領書作成の手引きに従って、定期事業者検査要領書を「点検計画表」に基づき作成し、「定期事業者検査要領書確認チェックシート」により整合性のダブルチェックを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。            (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt;            有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt;            本 A P の取り組みについて、「2 号機第 17 保全サイクル定期事業者検査要領書 電動機検査（S2-17-III-78-48）」等は、定期事業者検査要領書作成の手引きに従って、定期事業者検査要領書を「点検計画表」に基づき作成し、「定期事業者検査要領書確認チェックシート」により整合性のダブルチェックを行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。            (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>(次年度への取組み)            「定期事業者検査要領書作成プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、要領書作成業務として定着した業務を確実に実施している。平成 29 年度も同様に「定期事業者検査要領書作成の手引き」に基づき、定着した業務を確実に実施する。</p>	

■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所： 島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(10)) 「点検計画作成・運用手順書」の見直し)

リーダー： 保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	保修管理課は、点検実績の報告に関するルールを明文化した際に、ヒューマンエラーの発生を考慮していなかった	目的	点検計画表を適切に管理する（誤った点検実績が登録されない）。
		再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期検査で計画した点検の実績をすべて保修管理課へ報告し、保修管理課の実績入力結果は設備主管課が確認する仕組みに変更する。</li> <li>「点検計画」保全内容の妥当性確認については、保安運営委員会で審議されるものの、その取扱いを明確にする。</li> <li>「点検計画表」の保全内容を変更した場合には原子炉主任技術者に報告する。</li> </ul>

具体的な行動計画		一凡 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		4月	5月	6月	7月	9月	~12月	~3月		
1. 手順書改正・施行	保修管理課	▼改正		▼改正	▼運用開始(1) ▼施工				（1）直接原因に対する実施内容	
					▼改正承認(2)		▼承認/施工(4)		点検実績の反映について、設備主管課長は工事報告書の点検記録を確認し、全ての点検実績の反映（計画どおりに実施されない場合を含む）を保修管理課長に通知する。	
2. レビュー	機械保修課 電気保修課					▼改正承認(3)			（2）保安規定変更等に伴う追加内容	
					▼施工(2)(3)				・「点検計画」保全内容の妥当性確認については、保安運営委員会で審議されるものの、その取扱いを明確にする。 設備主管課長は、設備の新設・改良等により「点検計画」の保全方式、保全タスク、周期、点検内容を追加・変更する場合は、保全内容の妥当性を類似機器の点検実績、他プラントのトラブル情報、取扱い説明書等から確認する。保修管理課長は、設備主管課長が実施した「点検計画」保全内容の妥当性確認が適切に行なわれていることを『「点検計画」策定・変更書』（様式-8）添付資料により確認する。	
3. 完了フォロー (教育も含む)	保修管理課	▼メールにて周知			▼教育 ▼完了				・「点検計画表」の保全内容を変更した場合には原子炉主任技術者に報告する。	
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課					▼	▼	▼	（3）取替品の定事検未実施に伴う実施内容	
									「点検計画表」について、定期事業者検査および保全の計画/実績を区別できるように凡例を見直す。	
									（4）「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容	
									「点検計画表」に反映した点検実績について、反映後、定期的に確認する手順を明確に規定する。	
									・前回定検および前年度点検実績の再確認 【定期検査時に実施した工事に関する実績の再確認】 定期検査立案前に前回定期検査の点検実績の反映状況を再確認する。	
									【年度で実施した工事（RW, SBなど）に関する実績の再確認】 年度初めに前年度の点検実績の反映状況を再確認する。	
									・至近の前回点検実績の再確認 工事計画書作成時に、至近の前回点検実績を再確認する。	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成22年度> (1) 直接原因に対する実施内容 3月27日：暫定運用開始 4月28日：「点検計画作成・運用手順書」施行 6月25日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）について、第410回保安運営委員会付議（承認） 6月29日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）(コ)	<p><b>（評価方法）</b> 定期検査終了後、工事実績を踏まえた点検計画表への点検実績の反映について、設備主管課から全て連絡され、登録できる仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p><b>（評価結果）</b> 工事報告書を踏まえ、計画どおりに実施されていない場合を含めて、全ての点検実績が反映された点検計画表</p>	<p><b>（有効性評価）</b> 「点検計画作成・運用手順書」に従い、点検実績が点検計画表に確実に反映されていることを確認する。</p> <p>&lt;平成22年9月&gt; 「点検計画作成・運用手順書」(7次改正：6月30日)以降、点検実績を点検計画表に反映した実績はないため、本手順に係る実績評価を行う段階にはないと評価した。</p> <p>今後、島根2号機第16回定期検査の点検実績を点検計画表に反映する仕組みを構築する。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>メント修正版)を第411回保安運営委員会に報告</p> <p>6月30日:「点検計画作成・運用手順書」改正立案(決定),周知,施行</p> <p>7月6日:「点検計画作成・運用手順書」改正内容説明会(1回目)実施 (第2回目:7/9, 第3回目:7/15)</p> <p>7月15日:改正「点検計画作成・運用手順書」の運用開始</p> <p>(2)保安規定変更等に伴う追加内容</p> <p>8月4日:保安規定変更に伴う手順書改正(案)の承認(施行は保安規定施行日)</p> <p>(3)取替品の定事検未実施に伴う実施内容</p> <p>8月26日:「点検計画作成・運用手順書」改正(案)について,第420回保安運営委員会付議書承認,立案承認(施行は保安規定施行日)</p> <p>9月7日:「点検計画作成・運用手順書」施行(保安規定変更可:9月6日)</p> <p>(4)「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容</p> <p>11月30日:「点検計画作成・運用手順書」改正(案)(第11次改正)について立案承認,施行</p> <p>&lt;平成23年度&gt;</p> <p>(5)EAM点検計画管理機能の運用開始</p> <p>12月26日:EAMによる2号機点検計画,点検計画表の運用を開始</p> <p>保安規定第64次改正の施行を受け(認可:平成23年12月22日),「保守管理要領」(第12次改正)および「点検計画作成・運用手順書」(第15次改正)を施行</p>	<p>策定・変更書が保修管理課に提出される仕組み(手順)が構築されたことを評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価] (評価観点) 点検実績の反映について,設備主管課長は工事報告書の点検記録を確認し,全ての点検実績の反映(計画どおりに実施されない場合を含む)を保修管理課長に通知する手順となっているか。</p> <p>(評価結果) 点検計画表作成・運用手順書に「設備主管課長は点検の実績をすべて保修管理課へ報告し,保修管理課はグローバルファイルに実績を入力し,その結果を再度設備主管課がグローバルファイルで確認すること」が明確にされ,正確な点検実績を「点検計画表」へ反映する手順が確立したと評価する。(7月21日現在)</p> <p>総点検に伴う1号点検対象弁の作業に関する点検計画表変更書,設備主管課の変更内容確認結果の通知等について確認し,適切に運用されていると評価した。(10月1日現在)</p> <p>「点検計画作成・運用手順書」の見直しへの取り組みについては,今回を含めたこれまでの監査において,定期検査で計画した点検の実績をすべて保修管理課へ報告し,保修管理課の実績入力結果は設備主管課が確認する仕組みに変更する手順,および「点検計画」保全内容の妥当性確認の手順が明確にされ確実に「点検計画作成・運用手順書」に織り込まれていることから,本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降,QMS文書である本手順書に従って定着化に取組み,点検計画表の実績反映状況の確認等を行うこと,保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。(4月15日現在)</p> <p>(評価観点)&lt;平成23年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果)&lt;平成23年度&gt; 本APの取り組みについて,「島根2号機原子炉本体点検工事のうち制御棒駆動機構点検工事」等において,点検計画作成・運用手順書に従って,設備主管課長が「点検計画表」への点検実績反映を確認し,保修管理課長へ確認結果を通知していること,島根2号機については,EAMによる点検計画,点検計画表に移行したことを踏まえて,運用を見直したこと,および島根1号機についても,EAMによる点検計画,点検計画表に移行後,運用方法を見直していくこと,有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も,引き続き対策の定着化に取り組み,定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。</p>	<p>表に反映する。</p> <p>&lt;平成22年12月&gt; 「点検計画作成・運用手順書」(7次改正:6月30日)以後,点検実績を点検計画表に反映した実績はないため,本手順に係る実績評価を行う段階ないと評価した。</p> <p>平成22年12月28日に島根2号機第16回定期検査が終了したことから,平成23年1月中旬を目途に保修部(保修管理)から各課に点検計画表への点検実績反映を依頼する。</p> <p>なお,1号機第4回定期安全管理審査において,点検計画表に反映されている今後の点検の起点となる実績に誤りがあることが確認されたことを受け,継続的に点検計画表の実績反映状況を確認することを「点検計画作成・運用手順書」に反映した。</p> <p>&lt;平成23年3月&gt; 平成23年1月14日付けで島根2号機第16回定期検査および平成22年度分の点検実績の点検計画表への反映を設備主管課および発電課に依頼し,各課から点検計画表(実績反映)が提出され,保修管理にて確認作業を実施しているところである。</p> <p>保修管理によるグローバルファイルへの最終登録が完了していないが,「点検計画作成・運用手順書」に基づき,点検実績を点検計画表に反映する作業が進められており,本手順が適切に運用されていると評価した。</p> <p>今後,「点検計画作成・運用手順書」に基づき継続的に点検計画表の実績反映状況を確認していく。</p> <p>(次年度への取組み) 平成22年9月末,12月末,平成23年3月末における有効性評価の結果から,本期間中においては本手順に基づく点検計画表への実績反映について,グローバルファイルまでの登録は終了していないものの,設備主管課および発電課から保修管理に点検計画表(実績反映)が提出され,確認ステップまでの作業は進んでいる。</p> <p>本状況から,「点検計画作成・運用手順書」に基づき実施している再発防止策が適切に運用されていることを踏まえて,本対策についても手順書に従って定着化に取組むとともに,「保守管理要領」に基づき実施する保守管理の有効性評価などにおいて評価された結果はEAMのチェック手順に反映していく。</p> <p>なお,点検実績の誤記載については,「点検計画作成・運用手順書」に従って定期的に点検実績を再確認することとしており,放置しない仕組みになっている。</p> <p>&lt;平成23年9月&gt; 平成23年1月14日付けで島根2号機第16回定期検査および平成22年度分の点検実績の点検計画表への反映を設備主管課および発電課に依頼し,各課から点検計画表(実績反映)が提出され,保修管理課にて確認作業を実施し,保修管理課から各課に登録確認依頼を行い,「点検計画作成・</p>	
<p>(7)EAM点検計画管理機能の運用開始</p> <p>10月29日:EAMによる1号機点検計画,点検計画表の運用を開始</p> <p>「保守管理要領」(第16次改正)および「点検計画作成・運用手順書」(第19次改正)を施行</p>			

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(平成 24 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 24 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成 24 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、島根 2 号機第 17 回定期検査の実績である「炉内構造物供用期間中検査対象機器」等の E AM への入力は、点検計画作成・運用手順書に従って、設備主管課長が「点検計画表」への点検実績反映を確認し、保修管理課長へ通知していること、有効性評価を行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成 25 年 4 月 18 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成 25 年度&gt;</p>	<p>運用手順書」に基づく、点検実績の点検計画表への反映作業を平成 23 年 6 月 28 日に終了した。点検計画表の実績反映状況から、本手順が適切に運用されていると評価した。</p> <p>&lt;平成 24 年 3 月&gt; 島根 2 号機については、平成 23 年 12 月 26 日に EAM による点検計画、点検計画表に移行したことを踏まえて、点検実績の反映時期について「定期検査時における点検・補修等の点検実績については、原則、点検・補修等の終了後から総合負荷性能検査までに反映するものとする。」として運用を見直した。 これにより平成 24 年 3 月末時点で再発防止策について適切に対応していると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) EAM による 1 号機点検計画、点検計画表については、平成 24 年 10 月目途からの運用開始を目指して再構築を実施していく。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成 24 年 9 月&gt; 島根 2 号機については、EAM による点検計画・点検計画表に平成 23 年 12 月 26 日に移行したことを踏まえて、適宜、点検実績を適切に反映している。 また、平成 24 年 8 月 27 日に「協力会社による点検実績入力機能」の運用を開始したことから、本機能を用いて、2 号機第 17 回定期検査の点検実績の登録を開始したところであり、点検実績が適切に反映できる仕組みが構築されていると評価した。 なお、1 号機第 29 回定期検査の点検実績の反映については、1 号機点検計画表再構築を踏まえた EAM 点検計画表の運用開始後に登録する計画である。</p> <p>&lt;平成 25 年 3 月&gt; 1 号機第 29 回定期検査および 2 号機第 17 回定期検査の点検実績とともに、EAM による点検計画・点検計画表に、適宜反映しており、本運用が適切に行われていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、本手順に基づき、1 号機第 29 回定期検査および 2 号機第 17 回定期検査の点検実績が、順次、EAM 点検計画表に適切に反映されており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 平成 24 年度の点検実績について、EAM による点検計画・点検計画表に、適宜反映しており、本運用が適切に行われ</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>本APの取り組みについて、平成24年度に実施した1、2号機の点検実績がEAMに入力されていること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成26年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成26年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成26年度&gt; 本APの取り組みについて、平成25年度に実施した1、2号機の点検実績がEAMに入力されていること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成27年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成27年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成27年度&gt; 本APの取り組みについて、平成26年度に実施した1、2号機の点検実績がEAMに入力されていること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成28年4月14日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成28年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成28年度&gt; 本APの取り組みについて、平成27年度に実施した1、2号機の点検実績がEAMに入力されていること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降は、「保守管理要領」に基づく「保守管理の有効性評価」全体として管理していくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成29年4月14日現在)</p>	<p>ていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成26年3月末における有効性評価の結果から、本手順に基づき、平成24年度の点検実績が、順次、EAM点検計画表に適切に反映されており、未点検または実績反映漏れがないことを確認しており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成27年3月&gt; 平成25年度の点検実績について、EAMによる点検計画・点検計画表に、適宜反映しており、本運用が適切に行われていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成27年3月末における有効性評価の結果から、本手順に基づき、平成25年度の点検実績が、順次、EAM点検計画表に適切に反映されており、未点検または実績反映漏れがないことを確認しており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成28年3月&gt; 平成26年度の点検実績について、EAMによる点検計画・点検計画表に、適宜反映しており、本運用が適切に行われていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成28年3月末における有効性評価の結果から、本手順に基づき、平成26年度の点検実績が、順次、EAM点検計画表に適切に反映されており、未点検または実績反映漏れがないことを確認しており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成29年3月&gt; 平成27年度の点検実績について、EAMによる点検計画・点検計画表に、適宜反映しており、本運用が適切に行われていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成29年3月末における有効性評価の結果から、本手順に基づき、平成27年度の点検実績が、順次、EAM点検計画表に適切に反映されており、未点検または実績反映漏れがないことを確認しており、当初の目的は達成している。</p> <p>また、EAMの点検計画管理機能を使用した運用の恒常化が図れていることも確認できていることから、本有効性評価については個別案件ではなく、「保守管理要領」に基づく「保守管理の有効性評価」全体として管理していく。</p>	

## ■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所： 島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(11)) 調達製品の検証プロセスの改善

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>当社の要求（工事仕様書）に対して実施できなかった結果を工事報告書の特記事項で明確にするよう協力会社に求めていなかった</li> <li>当社の要求（工事仕様書）に対する実施結果を工事報告書で明確にするよう協力会社に求めていなかった</li> </ul>	目的	当社要求事項に対する実施結果が未実施内容を含め、工事報告書に確認でき、適切に工事管理できるものとする。
		再発防止対策	工事仕様書で要求した内容とその実施結果が工事報告書で併記等により対比した形で確認できるよう工事仕様書で要求するとともに、当社は要求事項と実施結果（変更した場合も含む）について工事報告書により確認することを「工事業務管理手順書」に明記する。

具体的な行動計画		スケジュール（平成22年度）							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月	(1) 直接原因に対する実施内容	
1. 手順書改正案作成	保修管理課			▼改正・施行 ▼運用開始(1)					「工事業務管理手順書」に以下事項を明記する。	（1）直接原因に対する実施内容
2. レビュー	機械保修課 電気保修課			▼品質保証運営委員会					・定期的に点検する工事については工事仕様書に点検計画表を添付する。 ・工事結果を工事監督者と相互確認し、結果は「工事結果確認シート」に記載し工事報告書に添付する。 ・工事仕様書添付の点検計画表に実績を記入し、工事報告書に添付する。	
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター			▼説明会 ▼完了					（2）保安規定変更等に伴う追加内容	
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課						▼	▼	・保修部長の役割分担を明確にする。 ・設計・開発手順、発注段階、現地施工段階での検証、確認作業を明確にする。 ・工事・購入計画について「保守管理要領」に基づき必要な一連の検討および計画を実施することを明確にする。	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成 22 年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容 5月 20 日：「工事業務管理手順書」の改正（案）作成。 5月 24 日：関係する各担当に改正（案）の内容説明を実施。 5月 26 日：協力会社と改正（案）の打合せを実施。 6月 11 日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6月 14 日：工事担当課および協力会社へ 2 号機第 16 回定期検査「工事仕様書」と「工事報告書（案）」の照合を依頼。 6月 25 日：「工事管理業務手順書」改正（案）を第 124 回原子力品質保証運営委員会にて審議（承認）。 6月 30 日：「工事管理業務手順書」改正立案（決定） 改正周知、施行 7月 6 日：「工事管理業務手順書」改正内容説明会（1回目）実施 (第 2 回目：7/9, 第 3 回目：7/15) 7月 7 日：調達要求変更を協力会社に説明</p>	<p>(評価方法)</p> <p>点検計画表の点検内容が実際に行われていることを工事報告書で確認できる仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果)</p> <p>定期的に点検する工事に関し、工事仕様書に点検計画表を添付することおよび工事結果を工事監督者と相互確認し、その結果を「工事結果確認シート」に記載することにより、当社要求の点検内容が確実に行われていることが確認できる仕組み（手順）が構築されたことを評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価]</p> <p>(評価観点)</p> <p>工事仕様書の要求事項と実施結果が工事報告書で対</p>	<p>(有効性評価)</p> <p>点検計画表とおりの点検が実施されていることをもって、目的が達成されていることを確認する。（工事結果確認シートにより相互確認した結果（不整合がないこと）を確認する）</p> <p>&lt;平成 22 年 9 月&gt;</p> <p>工事結果確認シートにより工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを相互に確認しており、その結果、不整合が確認された事案が 1 件確認された。不整合事案が抽出され、不適合処置が適切に行なわれていることから、本運用が機能しているものと評価した。</p> <p>&lt;平成 22 年 12 月&gt;</p> <p>島根 2 号機第 16 回定期検査係る原子炉起動に先立ち、平成 22 年 12 月 1 日の「起動前確認会」にて定期検査におい</p>	<p>(日本原子力技術協会のレビュー)</p> <p>平成 22 年 10 月 14 日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。</p> <p>手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第 12 回原子力部門戦略会議（平成 22 年 11 月 26 日）にて「工事業務管理手順書見直し WG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。</p> <p>平成 23 年 3 月末までに 13 回の WG を開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成 23 年 4 月 22 日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。</p> <p>発電所内の「工事業務管理手順書見直し WG」での検</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
7月15日：改正「工事管理業務手順書」の運用開始  (2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議 8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日） 8月10日：日本原子力技術協会の「工事業務管理手順書」レビュー 9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）  <平成23年度> (3) JANTI提言に伴う工事業務管理手順書の見直し 3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行	比でき、当社要求事項が適正に実施されているかどうか判断できるか。  (評価結果) 「工事業務管理手順書」に「定期的に点検する工事は点検計画表を仕様書に添付すること」および「作成見本－工事仕様書」では「工事報告書の点検内容については仕様書添付の点検計画表に実績記入することと、工事実施内容に変更が生じた場合は工事結果確認シートに記載すること」を明確にしたことから、工事仕様書の要求事項と実施結果（変更した場合も含む）が工事報告書で対比でき、当社要求事項が適正に実施されている手順が確立したと評価する。（7月21日現在） 島根1号機第29回定期検査の工事仕様書について確認し、適切に運用されていると評価した。（10月1日現在）  <平成24年度> (4) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動 10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行 2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行	て計画した工事について、点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により当社と請負会社と相互確認した結果、プラント起動に影響を及ぼす残工事が無いことを確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。  <平成23年3月> 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。  (次年度への取組み) 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互確認することが定着しており、次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保守管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。	討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。 「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。
	  <平成23年度> (評価観点) <平成23年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成23年度> 本APの取り組みについて、工事業務管理手順書等に従って点検計画表に沿った点検内容が実施されていることを当社と工事監督者が「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを確認すること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。（4月15日現在）  <平成24年4月17日現在>	<平成23年9月> 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。  <平成24年3月> 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。  (次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。	
	  <平成24年度> (評価観点) <平成24年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成24年度>	<平成24年9月> 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。  <平成25年3月> 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>本APの取り組みについて、「S2-17 原子炉圧力容器炉内構造物他点検工事」等は、工事業務管理手順書に従って、点検計画表に沿った点検内容が実施されていることを当社と工事監督者が「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを確認していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。</p> <p>(平成25年4月18日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成25年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成25年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、1号機原子炉補機冷却系ポンプ点検は、工事仕様書に記載した点検内容が実施されていることを当社と受注者が確認し、「工事結果確認シート」に記録していること、受注者が報告した工事報告書に添付された点検計画表に実績が記入されていること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成26年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成26年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成26年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、「S-17-1 長期停止に伴う電動機 MG 点検工事のうち高圧電動機回転子点検」等は、工事業務管理手順書に従って、点検計画表に沿った点検内容が実施されていることを当社と工事監督者が「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを確認していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成27年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成27年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成27年度&gt;</p> <p>本APの取り組みについて、「S2H27 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池改良工事」等は、工事業務管理手順書に従って、点検計画表に沿った点検内容が実施されていることを当社と工事監督者が「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを確認していること、有効性評価を適切に行っていることから本</p>	<p>不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成26年3月&gt; 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成26年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成27年3月&gt; 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成27年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成28年3月&gt; 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成28年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成し</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い AP の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 AP の取り組みについて、「S2-17-2 長期停止に伴う HPCS 系直流電源装置他点検工事」等は、工事業務管理手順書に従って、点検計画表に沿った点検内容が実施されていることを当社と工事監督者が「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを確認していること、有効性評価を適切に行っていることから本 AP の目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>ている。 「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt; 点検計画表に従った点検内容が実施されていることを「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互に確認しており、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 「工事結果確認シート」により工事報告書と工事仕様書に不整合がないことを当社と請負会社が相互確認することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(12) 不適合管理・是正処置プロセスの改善) リーダー：品質保証部 課長（品質保証）

H29年12月31日現在

原因	「不適合管理・是正処置手順書」において不適合管理検討会への持込時期が不明確であった。	目的	不適合判定検討会への持込時期を明確にし、不適合管理を速やかに行う。
		再発防止対策	(1) 不適合判定検討会への持込時期について、速やかに報告することをプロセスに追加する。 (2) 不適合判定検討会における判定「保留」時の取扱いプロセスを追加する。

具体的な行動計画		一覧例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							(1) 直接原因に対する実施内容	(2) 保安規定変更等に伴う追加内容
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	品質保証センター			▼実行 (速やかなインプット)					「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」に以下を規定する。 ・不適合判定検討会へ、速やかに報告する。	
2. レビュー	品質保証センター				▼承認 (部長制導入)	▼実行 (保留の取扱い明記)				
3. 完了フォロー (教育も含む)	原子力 品質保証			▼説明会						
4. 有効性評価	品質保証センター			▼完了			▼	▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎(1回目: 9月末, 2回目: 3月末)。  
なお、平成25年度以降は年1回実施(3月末)。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考(懸案事項他)
・6月4日 「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」 改正(案)検討中 (根本原因分析の結果からの再発防止対策AP3不適合管理プロセスの改善(不適合判定検討会の設置等)とあわせて検討を行う。) ・7月27日 「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」 改正(案)作成済 ・7月28日 保安運営委員会および品質保証運営委員会にて「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」の改正内容審議 ・7月29日 「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」 改正承認(速やかな不適合管理検討会へのインプット) ・7月29日から8月2日 不適合管理に関する教育実施 ・8月4日	(評価方法) 「不適合管理検討会への持込時期について、速やかに報告するプロセス」が妥当かどうか手順書改正内容および不適合判定検討会の実施状況により確認を行う 8月以降について、懸案・不具合発生から不適合判定検討会へのインプットまでの日数(3日)を指標として確認する。また、保留とした事案については、再調査完了予定日と再審議インプットまでの日数を指標として確認する。  (評価結果) ・7月28日保安運営委員会および品質保証運営委員会にて「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」の改正内容が直接原因の再発を防止するための適切な内容(不適合管理検討会への持込時期について、速やかに報告するプロセス)となっていることを確認した。 ・8/1より不適合判定検討会がほぼ毎日開催されており、作業依頼票、プラント懸案事項検索システム、点検速報、改善・要望事項、所員情報等の情報が提出され、審議さ	(有効性評価) 業務実施計画において、懸案・不具合発生から不適合判定検討会へのインプットまでの日数(3日)を指標として評価する。また保留とした事案については、再調査完了予定日と再審議インプットまでの日数を指標として目標が達成されていることを評価する。  (平成22年10月31日) ・懸案・不具合発生から不適合判定検討会へのインプット日数について8月および9月の実績により評価した結果、3日以内が80%である。 協力会社からの情報である改善要望や点検速報については、事象発生から不適合判定検討会にインプットするまで4日以上かかるものが見受けられるが、品質保証センターが情報を入手した日を基点とすると、3日以内に不適合判定検討会にインプットしている。 ・不適合判定検討会で「保留」とした事案については、再審議の予定日までに、フォローアップされていない事案	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）																				
<p>「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」を改正承認（部長制導入）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8月9日：原子力品質保証が上記実施結果を確認（完了フォローを実施）</li> <li>8月27日 「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」を改正承認（保留時の取扱い明記ならびに議事録様式の見直し）</li> <li>9月7日 「島根原子力発電所原子炉発電施設保安規定」（第58次改正）施行</li> </ul>	<p>れている。インプット件数は7月までは約3件/月であったものが8月は176件、9月は174件、10月は194件と大幅に上昇しておりこの結果からもプロセスの改善は有効であると評価した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数</td><td>176件</td><td>174件</td><td>194件</td><td>211件</td></tr> <tr> <td></td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数</td><td>490件</td><td>284件</td><td>249件</td><td>161件</td></tr> </tbody> </table> <p>・8月27日取替品の定期検査未実施の事案に際し、運用改善PTの整理結果をQMS文書に反映していないことについて、その取扱いを不適合とせず、保留としたが、その後の対応を明確に取り決めていなかったことから、その後の取扱いを手順書に規定し、管理を明確にした。</p> <p>(12月31日現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>懸案・不適合発生から不適合判定検討会へのインプット日数について8月から11月の実績により評価した結果、3日以内が79%であった。</li> <li>EAMを利用している「作業依頼票」等は、3日以内が100%であるが、協力会社からの情報である改善要望や点検速報については、4日以上かかっているものを見受けられる。品質保証センターが情報を入手した日を基点とすると、3日以内に不適合判定検討会にインプットしている。</li> <li>不適合判定検討会で「保留」とした事案については、再調査完了予定日までに、インプットした件数について、10月末の評価では、約50%であった。品質保証センターで「保留」とした事案の担当課へのフォローを行うことにより、11月は、約74%に改善した。</li> </ul> <p>(3月31日現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>懸案・不適合発生から不適合判定検討会へのインプット日数について8月から2月の実績により評価した結果、3日以内が68%である。その原因是、報告資料を作成して承認するまでに時間がかかるため、協力会社からの情報である改善要望や点検速報について事象発生から不適合判定検討会にインプットするまで4日以上かかっている事案があるためである。</li> <li>しかし、品質保証センターが情報を入手した日を基点とすると、すべて3日以内に不適合判定検討会にインプットしている。</li> <li>不適合判定検討会で「保留」とした事案については、手順書で取り扱いを明確にした。</li> </ul> <p>再調査完了予定日までに、インプットした件数について、品質保証センターで「保留」とした事案の担当課へのフォローを行うことにより、11月は74%であったが、2月は84%と改善し取り組みは有効である。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、次年度以降は業務運営方針書の中に実態に即した目標を立て「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」に基づき対策の定着化に取り組んでいく。</p>		8月	9月	10月	11月	不適合判定検討会で審議した件数	176件	174件	194件	211件		12月	1月	2月	3月	不適合判定検討会で審議した件数	490件	284件	249件	161件	<p>があり、品質保証センターでフォローアップについて、検討する。</p> <p>（平成22年12月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>懸案・不適合発生から不適合判定検討会へのインプット日数について8月から11月の実績により評価した結果、3日以内が79%である。</li> <li>協力会社からの情報である改善要望や点検速報については、事象発生から不適合判定検討会にインプットするまで4日以上かかっているものが見受けられるが、品質保証センターが情報を入手した日を基点とすると、全て3日以内に不適合判定検討会にインプットしている。</li> <li>不適合判定検討会で「保留」とした事案については、再調査完了予定日までに、インプットした件数について、品質保証センターで「保留」とした事案の担当課へのフォローを行うことにより、前回評価に比べ11月は、改善し取り組みは有効であった。</li> </ul> <p>（平成23年3月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>懸案・不適合発生から不適合判定検討会へのインプット日数について8月から2月の実績により評価した結果、3日以内が68%である。その原因是、報告資料を作成して承認するまでに時間がかかるため、協力会社からの情報である改善要望や点検速報について事象発生から不適合判定検討会にインプットするまで4日以上かかっている事案があるためである。</li> <li>しかし、品質保証センターが情報を入手した日を基点とすると、すべて3日以内に不適合判定検討会にインプットし、当初の目標はほぼ達成しており、取り組みは有効であった。</li> <li>今後は、今年度の実績を踏まえ、実態に即した目標を立て日常業務として取り組んでいく。</li> <li>不適合判定検討会で「保留」とした事案については、手順書で取り扱いを明確にしている。</li> </ul> <p>再調査完了予定日までに、インプットした件数について、品質保証センターで「保留」とした事案の担当課へのフォローを行うことにより、11月は74%であったが、2月は84%と改善し取り組みは有効である。</p>	
	8月	9月	10月	11月																			
不適合判定検討会で審議した件数	176件	174件	194件	211件																			
	12月	1月	2月	3月																			
不適合判定検討会で審議した件数	490件	284件	249件	161件																			

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>へのフォローを行うことにより、11月は74%であったが、2月は84%と改善した。</p> <p>[内部監査部門の評価] (評価観点) 不適合判定検討会への持込時期を明確にし、不適合管理を速やかに行っているか。 (評価結果) 原則毎日不適合判定検討会を開催し、検討対象も点検速報、所員からの情報等幅広く対応することを手順書に規定し、検討会で判定「保留」とした場合はその後の役割分担を明確にしており、軽微な情報を含めて迅速に不適合管理が実施できると評価する。不適合件数も2ヶ月で200件以上（昨年は年間200件程度）と増加しており、また、検討会（10月28日考査同席）では、設備のみでなく人的要因についても多角的に議論を行っており、有效地に機能していると評価する。（10月30日現在）</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、直接原因の再発を防止するための不適合管理検討会への持込時期について、速やかに報告する手順、不適合判定検討会における判定「保留」時の取り扱い手順が確実に「不適合管理・是正処置手順書」に織り込まれていること、およびその手順書にも基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS文書である本手順書に基づく対策の定着化への取り組みに問題はないと評価した。（4月15日現在）</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成23年度&gt; 本APの取り組みについて、不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数は、目標の&lt;5日以内80%&gt;を達成したこと、「不適合管理・是正処置手順書」で明確化した保留とした事案の取り扱いに従って、設定した期日までに審議できるよう確実にフォローしていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度も、実態に即した目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」に従って定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。 (平成24年4月17日現在)</p>	<p>〈平成23年9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不適合発生から不適合判定検討会へのインプット日数5日（本年度目標数値見直しによる）について、4月から9月末の実績により評価した結果 目標：80%に対し82%であり、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul> <p>なお、重要な情報については、2日以内に100%インプットしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保留とした事案についての取り扱いは手順書で明確にし、担当へのフォローを行うことにより処理数は9月末で87%であり、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul> <p>〈平成24年3月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数は、目標である&lt;5日以内80%&gt;に対し 平成23年4月から平成24年3月の実績では&lt;5日以内83%&gt;であり、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul> <p>なお、重要な情報全19件のうち、18件については3日以内にインプットしている。残る1件は誤記に関するものであり発覚した直後から対応していたが、インプットは5日目になったものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保留とした事案の取り扱いは手順書で明確化しており、品質保証部が担当箇所へフォローしている。設定した期日までに審議した割合は、平成23年4月から平成24年3月の実績で91%であり、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成している。平成24年度も実態に即した目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」に基づき定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>〈平成24年9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数については、不具合情報を「所員情報」と「所員外情報」に振分け、重要度の高い情報が含まれることのある「所員情報」を5日⇒3日に変更。</li> <li>平成24年4月～平成24年9月の実績は、以下のとおりである。 <ul style="list-style-type: none"> <li>所員情報 : 94%（目標：3日以内80%以上）</li> <li>所員外情報 : 77%（目標：5日以内80%以上）</li> </ul> </li> </ul> <p>所員外情報は目標に対して若干低くなっているが、速やかにインプットするよう適宜フォローしている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保留とした事案の取り扱いは手順書で明確化しており、品質保証部が担当箇所へフォローしている。設定した期日までに審議した割合は、平成24年4月から平成24年9月の実績で98%であり、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 24 年度&gt;            有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 24 年度&gt;            本APの取り組みについて、不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数は、目標&lt;所員情報 3 日以内 80%&gt;に対して 93%，目標&lt;所員外情報 5 日以内 80%&gt;に対して 82%であり、目標を達成したこと、保留とした事案の取り扱いは「不適合管理・是正処置手順書」で明確化しており、保留とした事案の取り扱いに従って、設定した期日までに審議できるよう確実にフォローしていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度も、目標を業務運営方針書に設定し、定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 25 年 4 月 18 日現在)</p>	<p>〈平成 25 年 3 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月の不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数の実績は、以下のとおりであり、取り組みは有効であると評価した。               <ul style="list-style-type: none"> <li>所員情報 : 93% (目標: 3 日以内 80%以上)</li> <li>所員外情報 : 82% (目標: 5 日以内 80%以上)</li> </ul> </li> <li>保留とした事案のフォロー (設定した期日までに審議した割合) は、平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月の実績で 99%であり、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着している。平成 25 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt;            有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt;            本APの取り組みについて、点検速報について受注者より受領し、処置方針について決定するとともに、速やかに不適合判定検討会へ付議していること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度も、目標を業務運営方針書に設定し、定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 26 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>〈平成 26 年 3 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月の不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数の実績は、以下のとおりであり、定着した業務を確実に実施していると評価した。               <ul style="list-style-type: none"> <li>所員情報 : 93% (目標: 3 日以内 80%以上)</li> <li>所員外情報 : 88% (目標: 5 日以内 80%以上)</li> </ul> </li> <li>保留とした事案のフォロー (設定した期日までに審議した割合) は、平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月の実績で 95%であり、定着した業務を確実に実施していると評価した。</li> </ul> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着した業務を確実に実施している。平成 26 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt;            有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt;            本APの取り組みについて、受注者より受領した点検速報について、処置方針を決定するとともに、速やかに不適合判定検討会へ付議していること、有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度も、目標を業務運営方針書に設定し、定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 27 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>〈平成 27 年 3 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月の不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数の実績は以下のとおりであり、定着した業務を確実に実施していると評価した。               <ul style="list-style-type: none"> <li>所員情報 : 92% (目標: 3 日以内 80%以上)</li> <li>所員外情報 : 93% (目標: 5 日以内 80%以上)</li> </ul> </li> <li>保留とした事案のフォロー (設定した期日までに審議した割合) は、平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月の実績で 98%であり、定着した業務を確実に実施していると評価した。</li> </ul> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着した業務を確実に実施している。平</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt;        有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。        (評価結果) &lt;平成 27 年度&gt;        本 A P の取り組みについて、受注者より受領した点検速報について、処置方針を決定するとともに、速やかに不適合判定検討会へ付議していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的は達成していることを確認した。        次年度も、目標を業務運営方針書に設定し、定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。        (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>成 27 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月の不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数の実績は、以下のとおりであり、定着した業務を確実に実施していると評価した。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・所員情報：89%（目標：3 日以内 80%以上）</li> <li>・所員外情報：93%（目標：5 日以内 80%以上）</li> </ul> </li> <li>・保留とした事案のフォロー（設定した期日までに審議した割合）は、平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月の実績で 91% であり、定着した業務を確実に実施していると評価した。</li> </ul> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着した業務を確実に実施している。平成 28 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt;        有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。        (評価結果) &lt;平成 28 年度&gt;        本 A P の取り組みについて、受注者より受領した点検速報について、処置方針を決定するとともに、速やかに不適合判定検討会へ付議していること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的は達成していることを確認した。        次年度も、目標を業務運営方針書に設定し、定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。        (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 29 年 3 月&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月の不適合発生から不適合判定検討会インプットまでの日数の実績は、以下のとおりであり、定着した業務を確実に実施していると評価した。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・所員情報：87%（目標：3 日以内 80%以上）</li> <li>・所員外情報：84%（目標：5 日以内 80%以上）</li> </ul> </li> <li>・保留とした事案のフォロー（設定した期日までに審議した割合）は、平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月の実績で 98% であり、定着した業務を確実に実施していると評価した。</li> </ul> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着した業務を確実に実施している。平成 29 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。</p>	



直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所  
 アクションプラン進捗管理表 (AP1(13-①) 定期点検工事業務プロセスのQMS文書化) リーダー：保険部 課長（保険管理） H29年12月31日現在

原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>メーカーの製造中止により点検工事を中止した場合に、当該点検工事の変更及び次回点検工事を計画する手順が明確でなかった</li> <li>部品仕様が不明のため点検工事を中止した場合に、当該点検工事の変更及び次回点検工事を計画する手順が明確でなかった</li> </ul>	目的	業務プロセスごとに、不適合が確認された場合には適切に不適合管理を行う。
		再発防止対策	定期点検工事の業務プロセスをQMS文書化し、業務における要求事項を明確にし、業務を確實に実施する。

具体的な行動計画		一覧例							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保険管理課			▼改正 ▼施行(1)					(1) 直接原因に対する実施内容	「工事業務管理手順書」に“定期点検主要工事業務管理フロー図”を追加し、工事契約箇所である保険管理課と設備主管課との関係について定期点検工事の業務プロセスを明確にし、工事の各段階で不適合管理を行う。
2. レビュー	機械保険課 電気保険課			▼改正承認(2) ▼品質保証運営委員会					(2) 保安規定変更等に伴う追加内容	・ 保険部長の役割分担を明確にする。 ・ 設計・開発手順、発注段階、現地施工段階での検証、確認作業を明確にする。 ・ 工事・購入計画について「保守管理要領」に基づき必要な一連の検討および計画を実施することを明確にする。
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター			▼説明会 ▼完了						
4. 有効性評価	品質保証 センター 保険管理課					▼	▼	▼		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
 なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成22年度> (1) 直接原因に対する実施内容 6月11日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 7月16日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 7月28日：「工事業務管理手順書」改正（案）を第127回品質保証運営委員会付議 7月28日：立案決定・所内周知 7月30日：施行（運用開始） 8月5日：改正「工事業務管理手順書」の説明会  (2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議 8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）	<p>(評価方法)          工事業務の各プロセスで不適合管理を行うことの仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果)          一般工事と定期点検主要工事の業務管理フローを区別し、定期点検主要工事の業務管理フローにて保険管理課と設備主管課との関係が明確にされ、定期点検工事の発注取り纏めである保険管理課に工事仕様書とともに点検計画表が提出される仕組み（手順）が明確にされたことを評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価]          (評価観点)          定検工事について、点検計画表に従って点検を適切に進めることができるか。</p>	<p>(有効性評価)          工事の各段階で不適合管理が行われていることを不適合判定検討会の審議状況により確認する。</p> <p>&lt;平成22年9月&gt;          工事結果の確認段階において工事報告書と工事仕様書との間に相違事項が確認されたことから不適合処置を行った事案等を確認し、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>&lt;平成22年12月&gt;          工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。</p>	<p>(日本原子力技術協会のレビュー)          平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。          手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。</p> <p>平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。</p> <p>発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
8月10日：日本原子力技術協会の「工事業務管理手順書」レビュー 9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）  <平成23年度> (3) JANTI提言に伴う工事業務管理手順書の見直し 3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行  <平成24年度> (4) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動 10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行 2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行	(評価結果) 定検工事と一般工事のプロセスが明確になり、不適合管理についても規定している。また、工事仕様書に添付された点検計画表が設備主管課から保修管理課へ提出・レビューされること、設計・開発手順、工事・購入計画書、発注段階、現地施工段階での検討・確認・検証内容および保修部長の役割分担も明確にしており、点検計画表に沿った点検が管理できると評価する。 なお、メーカーの製造中止により点検工事を中止または部品仕様が不明のため点検工事を中止した実績はなかった。(10月1日現在)  「定期点検工事業務プロセスのQMS文書化」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、「定期点検主要工事業務管理フロー図」を追加し、工事契約箇所である保修管理課と設備主管課との関係について定期点検工事の業務プロセスを明確にし、工事の各段階で不適合管理を行う手順が確実に「工事業務管理手順書」に織り込まれていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降、QMS文書である本手順書に従って定着化に取り組み、継続的に、工事の各段階で不適合管理を適切に行なうことには問題ないと評価した。(4月15日現在)  (評価観点) <平成23年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成23年度> 本APの取り組みについて、工事の施工段階における点検速報は、不適合管理・是正処置手順書等に従って不適合判定検討会に報告し、不適合判定を行い不適合管理を行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。 (平成24年4月17日現在)	<平成23年3月> 工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。  (次年度への取組み) 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 点検速報が発出された場合には不適合判定検討会に報告することが定着しており、次年度以降も引き続き対策の定着化に取組むとともに、「保守管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。	討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。 「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。
	(評価観点) <平成24年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成24年度> 本APの取り組みについて、点検工事の施工段階における点検速報は、不適合管理・是正処置手順書に従って不適合判定検討会に報告し、不適合判定を行い不適合管理を行っていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。	<平成23年9月> 工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。  <平成24年3月> 工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。  (次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。	
	(評価観点) <平成24年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成24年度>	<平成24年9月> 工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。	
		<平成25年3月> 工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。  (次年度への取組み) 平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(平成 25 年 4 月 18 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、点検工事の施工段階において点検速報が発出された場合は、不適合管理・是正処置手順書に従って、不適合判定を行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S2-17-1 長期停止追加点検に伴う電動機 MG 点検工事」において、「2 号 RSW ポンプ用電動機予備軸受上部シャフトカラーはめ合い部発錆」について点検速報が発出された場合等、不適合管理・是正処置手順書に従って、不適合判定を行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。 次年度以降は、「保守管理要領」に基づく「保守管理の有効性評価」全体として管理していくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 27 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>点検速報が発出された場合には不適合判定検討会に報告することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 点検速報が発出された場合には不適合判定検討会に報告することが定着しており、次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 工事の施工段階において点検速報が発出された場合には、不適合判定検討会に報告され、不適合判定が行なわれていることから、工事の各段階で不適合管理が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 これまでの有効性評価の結果から、本対策は適切に進められており、当初の目的は達成していることを確認している。また、EAM の点検計画管理機能を使用した運用の恒常化が図れていることも確認できていることから、本有効性評価については個別案件ではなく、「保守管理要領」に基づく「保守管理の有効性評価」全体として管理していく。</p>	



直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(13-②) 定期点検工事業務プロセスのQMS文書化) リーダー：保修部 課長（保修管理） H29年12月31日現在

原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メーカーの製造中止により点検工事を中止した場合に、当該点検工事の変更及び次回点検工事を計画する手順が明確でなかった</li> <li>・部品仕様が不明のため点検工事を中止した場合に、当該点検工事の変更及び次回点検工事を計画する手順が明確でなかった</li> </ul>	目的	製造中止あるいは部品仕様不明等の理由により、点検工事を中止した場合における業務プロセスを明確にして、不適合管理を行なった上で、点検計画表を適切に管理できるものとする。
		再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 点検工事の変更に伴い点検計画表を変更する場合、「点検計画作成・運用手順書」に従う旨、「工事業務管理手順書」に明記する。</li> <li>(2) 「工事業務管理手順書」に保修部長の役割分担、保安規定記載内容（詳細設計・製作・据付段階での検証等）を明確にする。</li> </ul>

具体的な行動計画		一覧例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課			▼改正・施行 ▼運用開始(1)					(1) 直接原因に対する実施内容	
2. レビュー	機械保修課 電気保修課			▼品質保証運営委員会					「工事業務管理手順書」に不適合管理を適切に行なうことを規定する。 ・「工事・購入計画書」承認以降「点検計画表」どおりに工事が施工できない状態および事象が確認された場合には、不適合管理を行い、「点検計画表」の変更は「点検計画作成・運用手順書」に基づき変更する。	
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター			▼説明会					(2) 保安規定変更等に伴う追加内容	
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課			▼完了			▼	▼	・ 保修部長の役割分担を明確にする。 ・ 設計・開発手順、発注段階、現地施工段階での検証、確認作業を明確にする。 ・ 工事・購入計画について「保守管理要領」に基づき必要な一連の検討および計画を実施することを明確にする。	

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成22年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容</p> <p>5月20日：「工事業務管理手順書」改正（案）を作成</p> <p>5月24日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施</p> <p>6月11日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施</p> <p>6月25日：「工事管理業務手順書」改正（案）を第124回原子力品質保証運営委員会にて審議（承認）</p> <p>6月30日：「工事管理業務手順書」改正立案（決定） 改正周知、施行</p> <p>7月6日：「工事管理業務手順書」改正内容説明会 (1回目) 実施 (第2回目：7/9, 第3回目：7/15)</p> <p>7月15日：改正「工事管理業務手順書」の運用開始</p> <p>(2) 保安規定変更等に伴う追加内容</p> <p>8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規</p>	<p>(評価方法)</p> <p>点検計画表どおりに工事ができない場合には、不適合管理を行い、点検計画表を変更する仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果)</p> <p>計画した「点検計画表」どおりに工事が施工できない状態および事象が確認された場合には、不適合管理を行った上で、「点検計画作成・運用手順書」に基づき「点検計画表」の変更を行う仕組み（手順）が構築されたことを評価した。</p> <p>[部監査部門の評価]</p> <p>(評価観点)</p> <p>点検工事の中止・変更等における不適合管理および点検計画表の変更等の手順が明確か。</p>	<p>(有効性評価)</p> <p>「点検計画表」どおりに工事が施工できない状態および事象が確認された場合には、不適合管理を行い、「点検計画表」が変更されていることを確認する。（不適合管理が行われていることを不適合判定検討会の審議状況により確認する）</p> <p>&lt;平成22年9月&gt;</p> <p>「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象の実績を踏まえて、「点検計画表」を見直す事案は確認されていないため、本運用の評価を行う段階にはないと評価した。</p> <p>&lt;平成22年12月&gt;</p> <p>「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象の実績を踏まえて、「点検計画表」を見直す事案は確認</p>	<p>(日本原子力技術協会のレビュー)</p> <p>平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。</p> <p>手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。</p> <p>平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。</p> <p>発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議</p> <p>8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）</p> <p>8月10日：日本原子力技術協会による「工事業務管理手順書」のレビュー</p> <p>9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）</p> <p>&lt;平成23年度&gt;</p> <p>(3) JANTI提言に伴う工事業務管理手順書の見直し</p> <p>3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行</p> <p>&lt;平成24年度&gt;</p> <p>(4) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動</p> <p>10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行</p> <p>2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行</p>	<p><b>（評価結果）</b></p> <p>「工事業務管理手順書」に不適合管理の定義として「点検工事が計画どおりに実施できない場合」および「点検工事の変更に伴い点検計画表を変更する場合、『点検計画作成・運用手順書』に基づき実施すること」を明確にしたことより、点検工事の中止・変更等における不適合管理および点検計画表の変更等の手順が確立されたと評価する。（7月21日現在）</p> <p>「工事・購入計画書」承認後「点検計画表」どおりに施工できない工事実績はなかった。（10月1日現在）</p> <p>「定期点検工事業務プロセスのQMS文書化」への取り組みについては、これまでの監査において、点検工事の変更に伴い点検計画表を変更する場合、「点検計画作成・運用手順書」に従うことと、保修部長の役割分担、保安規定記載内容（詳細設計・製作・据付段階での検証等）を明確にする手順が確実に「工事業務管理手順書」に織り込まれていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>本手順書による運用実績はないことは確認したが、他再発防止策が「点検計画作成・運用手順書」に基づき適切に運用されていることから、次年度以降も対策の定着化に取組むことに問題ないと評価した。</p> <p>(4月15日現在)</p> <p><b>（評価観点）&lt;平成23年度&gt;</b></p> <p>有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p><b>（評価結果）&lt;平成23年度&gt;</b></p> <p>本APの取り組みについて、点検工程の見直しに伴い、点検計画表に沿って平成23年度に点検工事が実施できず点検時期を見直す事案1件について、工事業務管理手順書等に従って、不適合判定検討会で審議し特別採用を実施した上で、点検計画表の点検時期を平成24年度に見直していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。</p> <p>(平成24年4月17日現在)</p>	<p>されていないため、本運用の評価を行う段階にはないと評価した。</p> <p>&lt;平成23年3月&gt;</p> <p>「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象の実績を踏まえて、「点検計画表」を見直す事案は確認されていない（不適合判定検討会にて本事案は確認されていない）ため、本手順の運用実績はないことを確認した。</p> <p><b>（次年度への取組み）</b></p> <p>平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象を踏まえて「点検計画表」を見直す事案は確認されておらず、本手順による運用実績はない。</p> <p>本手順の運用実績はないものの、他再発防止策が「点検計画作成・運用手順書」に基づき適切に運用されていることも踏まえて、本対策についても手順書に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保守管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。（不適合情報が不適合判定検討会に適切に報告・検討されている。）</p> <p>&lt;平成23年9月&gt;</p> <p>「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象の実績を踏まえて、「点検計画表」を見直す事案は確認されていない（不適合判定検討会にて本事案は確認されていない）ため、本手順の運用実績はないことを確認した。</p> <p>&lt;平成24年3月&gt;</p> <p>点検工程の見直しに伴い、「点検計画表」とおりに平成23年度に点検工事が実施できず（前回点検時期：平成20年度、点検頻度：3Y）、点検時期を見直す事案が1件確認された。本事案については不適合判定検討会にて審議し、技術評価を行い特別採用として上で、「点検計画表」の点検時期を平成24年度中に実施することで見直していることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p><b>（次年度への取組み）</b></p> <p>平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成24年9月&gt;</p> <p>当該評価期間において、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象により、「点検計画表」を見直す事案は確認されていない（不適合判定検討会にて本事案は確認されていない）ため、本手順の運用実績はないことを確認した。</p>	<p>討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。</p> <p>「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 24 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 24 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「点検計画表」どおりに工事が施工できないことにより「点検計画表」を見直す事案は確認されていないため、本手順の運用実績はないことを確認している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成 25 年 4 月 18 日現在)</p>	<p>&lt;平成 25 年 3 月&gt; 当該評価期間において、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象により、「点検計画表」を見直す事案は確認されていない（不適合判定検討会にて本事案は確認されていない）ため、本手順の運用実績はないことを確認した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 24 年 9 月末、平成 25 年 3 月末における有効性評価の結果から、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象が発生した場合には、不適合判定検討会にて審議された上で、「点検計画作成・運用手順書」に基づき「点検計画表」の見直しを実施することとしており、再発防止策は適切に運用されており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、平成 25 年度の点検が点検計画表どおりに実施できない 1 号機 A/B 消火ポンプ点検について、不適合判定検討会で審議し、技術評価を行い特別採用としたうえで、点検計画表の平成 25 年度の点検実績を未実施とし、平成 26 年度に点検予定としており、「点検計画作成・運用手順書」に基づく「点検計画表」の見直しを適切に行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 26 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 設備取替に伴い、当該設備を使用して行う平成 25 年度の点検（点検周期：1Y の機能・性能試験）が「点検計画表」どおりに実施できない事案が確認された。本事案については不適合判定検討会にて審議し、技術評価を行い特別採用として上で「点検計画表」の平成 25 年度の点検実績を未実施とし、さらに平成 26 年度を点検予定としていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象が発生した場合には、不適合判定検討会にて審議された上で、「点検計画作成・運用手順書」に基づき「点検計画表」の見直しを実施することとしており、再発防止策は適切に運用されており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、平成 26 年度の点検が点検計画表どおりに実施できない「T/B3FL 工具室ジブクレーンおよび 2 号機レイダウン室電気チェーンブロック点検」について、不適合判定検討会で審議し、技術評価を行い特別採用としたうえで、点検計画表の平成 26 年度の点検実績を未実施とし、平成 27 年度に点検予定としており、「点検計画作成・運用手順書」に基づく「点検計画表」の見直しを適切に行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 他工事との干渉により、平成 26 年度年次点検（定期自主検査、点検周期：1Y）が「点検計画表」どおりに実施できない事案が確認された。本事案については不適合判定検討会にて審議し、技術評価を行い特別採用とした上で「点検計画表」の平成 26 年度の点検実績を未実施とし、さらに平成 27 年度を点検予定としていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象が発生した場合には、不適合判定検討会にて審議された上で、「点検計画作成・運用手順書」に基づき「点検計画表」の見直しを実施することとしており、再発防止策は適切に運用されており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt;        有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt;        本 A P の取り組みについて、平成 27 年度の点検が点検計画表どおりに実施できない「雑固体廃棄物処理設備冷却用電動機（送風機用電動機）点検」について、不適合判定検討会で審議し、技術評価を行い特別採用としたうえで、点検計画表の平成 27 年度の点検実績を未実施とし、平成 28 年度に点検予定としており、「点検計画作成・運用手順書」に基づく「点検計画表」の見直しを適切に行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt;        有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt;        本 A P の取り組みについて、平成 28 年度の点検が点検計画表どおりに実施できなかった「1号機 A 一復水器スラッジ分離タンク入口弁他設備の点検」について、不適合判定検討会で審議し、技術評価を行い特別採用としたうえで、点検計画表の平成 28 年度の点検実績を未実施とし、平成 29 年度に点検予定としており、「点検計画作成・運用手順書」に基づく「点検計画表」の見直しを適切に行っていること、有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 28 年 3 月&gt;</p> <p>「点検計画表」どおりに工事が施工できない場合について、適切に不適合管理が行われていることおよび「点検計画表」が変更されていることを確認しており、本運用が適切に行われていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象が発生した場合には、不適合判定検討会にて審議された上で、「点検計画作成・運用手順書」に基づき「点検計画表」の見直しを実施することとしており、再発防止策は適切に運用されており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt;</p> <p>「点検計画表」どおりに工事が施工できない場合について、適切に不適合管理が行われていることおよび「点検計画表」が変更されていることを確認しており、本運用が適切に行われていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、「点検計画表」とおりに工事が施工できない状態および事象が発生した場合には、不適合判定検討会にて審議された上で、「点検計画作成・運用手順書」に基づき「点検計画表」の見直しを実施することとしており、再発防止策は適切に運用されており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(14) 不適合に関する業務に即した教育の実施)

リーダー：品質保証部 課長（品質保証）

H29年12月31日現在

原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENTの担当者（当社保修部門出身者）に対する不適合の判定に関する教育が不足していた。</li> <li>保修部門に対する不適合に関する業務に即した教育が不足していた。</li> </ul>	目的	QMSの必要性、重要性を教育する事により、不適合管理を行うことの目的を理解させること。
		再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 保修部門において、事例に基づく不適合の判定に関する教育を行う。</li> <li>(2) 発電所員に対して、QMSの必要性、重要性を理解させるための教育を行う。</li> <li>(3) 不適合判定検討会委員に対して、不適合管理の習熟度を向上させる教育を行う。</li> </ul>

具体的な行動計画		一凡 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							(1) 再発防止対策の実施内容（保修部門要員に対する教育）	
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 計画策定	品質保証センター	①②		・教育カリキュラム検討 ・判定ガイドライン設定		④⑥			①以下の内容を網羅した教育資料を策定する。 ・MV24-2 電動機に係る時系列とそのプロセスのどこが不適合に当たるか。 ・不適合、不適合管理、要求事項の説明、不適合の判定の考え方 ・教育資料を用い、集合教育を実施する。（未受講者に対しては自主学習を実施させる。）	
2. 教育実施	保修管理課 品証センター	▼▼		③		④	⑤	⑦	②理解度アンケートを実施する。 ③「業務に即した不適合に関する教育」の継続実施	
3. 完了フォロー	品質保証センター		▼					④	④取替品の定事検未実施に伴う実施内容（発電所員不適合判定に係る評価・分析の実施） ⑤力量に応じた階層別教育、品質保証研修会の開催によるQMSの理解促進（③を含む） （教育カリキュラムの検討）	
4. 有効性評価	品質保証センター				▼		▼	▼	⑥不適合判定基準（ガイドライン）の設定（当面、判定に迷った場合は不適合と判定） ⑦不適合判定基準（ガイドライン）の委員への教育	

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
平成22年5月20日 計画策定	・不適合管理を行うことの目的を理解すること	(有効性評価) 不適合管理システム理解の自己評価、不適合に係る情報が不適合判定検討会にインプットされているか、またインプットされた情報が適切に不適合判定されているか、をもって目的が達成されていることを確認する。	
平成22年5月28、31日 教育実施	・不適合判定検討会において「新品取替した定事検（分解検査）対象弁について定事検を計画しなかったこと」について、不適合ではないと判断したことに関して、判定が適切でなかったため、具体的な方策（実施内容）に記載の（2）④、（3）⑤⑥⑦を追加する。	<8月31日> (1) 不適合情報の収集について、以下の通り有効に機能していると評価した。 ・不適合管理教育の実施結果から「理解できた。」または、「ほぼ理解できた」が全体の96%以上を占め、本教育に対して高い理解度が得られた。	
平成22年5月31日 「島根原子力発電所教育訓練手順書」を改正 (今後は毎年度、発電所員全員に対して不適合に関する教育を実施することとした。)	④力量に応じた階層別教育、品質保証研修会の開催によるQMSの理解促進（教育カリキュラムの検討） ⑤専門家の招聘による不適合管理に係る教育の実施	・8/1~8/31までの不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数：176件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。（従来は100件程度／年）	
平成22年6月2日 未受講者に対しフォローアップ実施	⑥不適合判定基準（ガイドライン）の設定（当面、判定に迷った場合は不適合と判定）		
平成22年6月3日 報告書作成	⑦不適合判定基準（ガイドライン）の委員への教育		
平成22年6月16日 未受講者に対しフォローアップ完了			
平成22年7月29日～8月2日 不適合管理手順変更に係る教育の実施			
平成22年9月16日 品質保証講演会を開催 (174名出席)			

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
平成22年10月14日 不適合判定検討会メンバーを対象とした教育の実施(17名出席)	(評価方法) アンケートにより、不適合管理に関する理解度を確認する。	解できた」「ほぼ理解できた」が全体の100%を占め、本教育に対して高い理解度が得られた。	
平成22年12月22日 不適合判定基準（ガイドライン）制定後の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	○平成22年7月29日～8月2日に実施した教育 (評価結果) 「理解できた」「ほぼ理解できた」が全体の96%を占めた。 今回の教育によって、保修部門に対し業務に即した不適合の理解が得られたと評価。	<平成22年12月> (1) 不適合情報の収集・不適合判定は適切に実施されており、本対策は有効に機能していると評価する。 ・8月1日から11月30日までの不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数 755件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集し、不適合判定検討会へインプットしている。(従来は100件程度/年)	
平成23年1月18日～2月22日 若年層と協力会社を対象に品質マネジメントシステム基礎研修会を4回実施	○平成22年10月14日に実施した教育 (評価結果) 「理解できた」「ほぼ理解できた」が全体の100%を占めた。 今回の教育によって、保修部門に対し業務に即した不適合の理解が得られたと評価。	・不適合判定基準（ガイドライン）制定後の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認を実施した結果、不適合判定検討会メンバーは、不適合判定の基準を理解しており適切に判定していると評価。なお、AP3に基づくセルフチェックの結果、不適合とすべき事例は1件であり、不適合判定は適切に実施されている。	
平成23年3月29日～31日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	○平成22年12月22日 不適合判定基準（ガイドライン）制定後の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施 (評価結果) 不適合事例(10事例)に関し不適合判定検討会委員へ判定確認を実施した結果、平均96点の正解率であり、今回の教育によって、不適合判定検討会メンバーに対し不適合判定の理解が得られていると評価	<平成23年3月> (1) 適宜必要な教育を実施したこと、不適合管理の重要性の認識および不適合判定検討会委員の習熟度の向上により、情報収集および判定は適切に実施しており、有効に機能していると評価する。 ・8月1日から3月31日までの不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数 1,939件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集し、不適合判定検討会へインプットしている。(従来は100件程度/年)	
平成24年2月23日～24日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	○平成23年3月29日～31日 不適合判定基準（ガイドライン）制定後の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施 (評価結果) 不適合事例(10事例)に関し不適合判定検討会委員へ判定確認を実施した結果、平均96点の正解率であり、今回の教育によって、不適合判定検討会メンバーに対し不適合判定の理解が得られていると評価	・AP3に基づくセルフチェックの結果、不適合とすべき事例は8月～10月は10件であったが、11月以降は0件であり、不適合判定は適切に実施されている。	
平成25年7月12日、7月17日、11月7日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	○平成23年3月29日～31日 不適合判定基準（ガイドライン）制定後の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施 (評価結果) 不適合事例(10事例)に関し不適合判定検討会委員へ判定確認を実施した結果、平均96点の正解率であり、今回の教育によって、不適合判定検討会メンバーに対し不適合判定の理解が得られていると評価	(2) ガイドラインについては、発電所で発生した事象を判定事例として記載し充実している途中段階であり、新たな事象が発生した場合、都度ガイドラインの見直しが可能であることが望ましい。 したがって、判定事例が充実した段階で、将来的にQMS文書化していくこととする。	
平成26年3月12日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	○平成23年3月29日～31日 不適合判定基準（ガイドライン）制定後の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施 (評価結果) 不適合事例(10事例)に関し不適合判定検討会委員へ判定確認を実施した結果、平均96点の正解率であり、今回の教育によって、不適合判定検討会メンバーに対し不適合判定の理解が得られていると評価	(次年度への取組み) 「不適合に関する業務に即した教育の実施」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、次年度以降は不適合に関する教育を年度計画に織り込み実施する等「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき対策の定着化に取り組んでいく。	
平成26年12月10日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施		<平成23年9月> ・「不適合に関する業務に即した教育の実施」について、今年度は、11月に全所員に対し教育を実施し、その有効性を評価する。	
平成27年3月24日、3月25日、3月31日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	(内部監査部門の評価) H22年5月28日と5月31日に「不適合の判定に関する事例教育」を、保修管理部門（電気保修課、機械保修課、保修管理課、安全管理課および技術課）を対象に品質保証センターが講師で実施していることを確認した。アンケート結果より有効であったと評価する。 これにより、保修部門に対する不適合の判定に関する教育が計画通り実施されたと評価する。(7月21日現在)	<平成24年3月> ・平成23年11月に「実務に即した不適合に関する教育」を2日～7日の間で計4回実施した。発電所に所属する社員の100%が参加した。受講者全体の理解度も高いた	
平成27年9月1日、10月1日、10月29日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	全所員、不適合判定検討会メンバーに実施した教育内容について確認した結果、不適合管理の目的が良く理解でき、発電所の不具合・懸案事項をできるだけ収集し、客観的な判断で不適合判定を行うことについて有効な教育であると評価した。		
平成28年3月10日、3月11日、3月14日、3月15日 全所員を対象とした不適合に関する教育を実施	情報収集量、不適合件数も増加し、教育の効果があると評価した。また、継続的に教育を実施することを規定していることも確認した。(10月30日現在)		
平成28年3月24日、3月25日、3月30日 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	「不適合に関する業務に即した教育の実施」への取り組みについては、これまでの監査において、毎年度、発		
平成29年3月10日、3月13日、3月15日、3月17日 全所員を対象とした			

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
平成29年3月28日 不適合に関する教育を実施 不適合判定基準（ガイドライン）の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認の実施	<p>電所員全員に対して不適合に関する教育を実施するために「島根原子力発電所教育訓練手順書」を改正したこと、保修部門において、事例に基づく不適合の判定に関する教育、発電所員に対して、QMSの必要性、重要性を理解させるための教育、不適合判定検討会委員に対して不適合管理の習熟度を向上させる教育を実施し、アンケートにより理解度を確認していること、また8月1日から3月31日までの不適合判定検討会の審議状況が従来は100件程度／年だったものが、取扱件数1,939件と大幅に増加していることなどから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、不適合に関する教育を年度計画に織り込み実施する等「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づく対策の定着化への取り組みに問題ないと評価した。</p> <p>(4月15日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成23年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成23年度&gt; 本APの取組みについて、平成23年11月に実施した「実務に即した不適合に関する教育」に社員の100%が参加し、受講者全体が高い理解度であることを確認していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、不適合に関する教育を「島根原子力発電所教育訓練手順書」に従って対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。</p> <p>(平成24年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成24年度&gt; 本APの取組みについて、「不適合に関する教育」を平成24年11月28・29日、12月4・5日に計4回実施しており、社員の100%が参加し、受講者全体が高い理解度であることを確認していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に従って不適合に関する教育を実施することで問題ないと評価した。</p> <p>(平成25年4月18日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成25年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成25年度&gt; 本APの取組みについて、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき、「不適合に関する教育」を確実に実施していること、有効性評価を適切に実施している</p>	<p>め、本教育は有効であったと評価する。</p> <p>(次年度への取組み) 「不適合に関する業務に即した教育の実施」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、次年度以降は不適合に関する教育を「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>〈平成24年9月〉 ・「不適合に関する業務に即した教育の実施」について、今年度は、11月に全所員に対し教育を実施し、その有効性を評価する。</p> <p>〈平成25年3月〉 ・平成24年11月、12月に「不適合に関する教育」を計4回実施した。発電所に所属する社員の100%が参加した。また、受講者全体の理解度も高いことから、本教育は有効であったと評価する。</p> <p>(次年度への取組み) 「不適合に関する教育」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理に関する理解を深めている。平成25年度も不適合管理の重要性について風化させることがないよう「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき「不適合に関する教育」を確実に実施する。</p> <p>〈平成26年3月〉 ・平成26年2月に「不適合に関する教育」を計4回実施しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施していると評価する。</p> <p>(次年度への取組み) 「不適合に関する教育」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施している。平成26年度も不適合管理の重要性について風化させることがないよう「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき「不適合に関する教育」を確実に実施する。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取り組み	備考（懸案事項他）
	<p>ことから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に従って不適合に関する教育を実施することで問題ないと評価した。</p> <p>(平成26年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成26年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成26年度&gt; 本APの取り組みについて、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき、「不適合に関する教育」を確実に実施していること、有効性評価を適切に実施していることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も「島根原子力発電所教育訓練手順書」に従って不適合に関する教育を実施することで問題ないと評価した。</p> <p>(平成27年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成27年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成27年度&gt; 本APの取り組みについて、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき、「不適合に関する教育」を確実に実施していること、有効性評価を適切に実施していることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も「島根原子力発電所教育訓練手順書」に従って不適合に関する教育を実施することで問題ないと評価した。</p> <p>(平成28年4月14日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成28年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成28年度&gt; 本APの取り組みについて、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき、「不適合に関する教育」を確実に実施していること、有効性評価を適切に実施していることから、本APの目的を達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も「島根原子力発電所教育訓練手順書」に従って不適合に関する教育を実施することで問題ないと評価した。</p> <p>(平成29年4月14日現在)</p>	<p>〈平成27年3月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年3月に「不適合に関する教育」を計4回実施しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施していると評価する。</li> </ul> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合に関する教育」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施している。平成27年度も不適合管理の重要性について風化させることができないよう「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき「不適合に関する教育」を確実に実施する。</p> <p>〈平成28年3月〉</p> <p>平成28年3月に「不適合に関する教育」を計4回実施しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施していると評価する。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合に関する教育」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施している。平成28年度も不適合管理の重要性について風化させることができないよう「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき「不適合に関する教育」を確実に実施する。</p> <p>〈平成29年3月〉</p> <p>平成29年3月に「不適合に関する教育」を計4回実施しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施していると評価する。</p> <p>(次年度への取組み)</p> <p>「不適合に関する教育」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき確実に実施している。平成29年度も不適合管理の重要性について風化させることができないよう「島根原子力発電所教育訓練手順書」に基づき「不適合に関する教育」を確実に実施する。</p>	

## 直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所： 島根原子力発電所  
 アクションプラン進捗管理表 (AP1(15) 不適合管理・是正処置プロセスの改善) リーダ：品質保証部（品質保証センター所長） H22年12月31日完了

原因	複数の課にまたがる場合の不適合管理の所管があいまいであった	目的	複数の課にまたがる場合の不適合管理の所管を明確にすること。
		再発防止対策	不適合管理に係る手順を見直し、不適合管理検討会にて審議するプロセスを追加する。

具体的な行動計画		一覧 例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							不適合管理に係る手順を見直し、「不適合管理検討会運用の手順」を新規制定し、不適合管理の所管、対策を含め、不適合管理検討会で審議するようにする。
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月	
1. 手順書改正案作成	品質保証センター								
2. レビュー	品質保証センター								
3. 完了フォロー（教育も含む）	品質保証センター								
4. 有効性評価	品質保証センター				▼				

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
H20年2月1日 対策済	<p>(評価方法) 複数の課にまたがる不適合が不適合管理検討会で所管が明確にされている件名があることをもって目的が達成されていることを確認する。</p> <p>(評価結果) 不適合管理検討会で所管が明確にされている件名があるため、追加の対策は不要。 ・ H22-7回の不適合管理検討会において「危険物取扱施設表示に関する記載内容の不備について」の件について説明があり、不適合事象が発電課と機械保修課にまたがっていたが、機械保修課で不適合管理を実施することとなった。</p> <p>(内部監査部門の評価) H21年度原子力安全管理監査において、不適合管理・是正処置については手順書どおり適切に運用されていることを確認した。(8月18日現在) 原則毎日不適合判定検討会を開催し、検討対象も点検速報、所員からの情報等幅広く対応することを手順書に規定し、検討会で判定「保留」とした場合はその後の役割</p>	<p>複数の課にまたがる不適合が不適合管理検討会で所管が明確にされている件名があることをもって目的が達成されていることを確認する。</p> <p>(有効性評価) 自主評価の結果から 複数の課にまたがる不適合が不適合管理検討会で所管が明確にされている件名があることから目的が達成されていると評価する。 また、新たに設置した「不適合判定検討会」においては、不適合を管理する担当課を決めるとしており、複数の課にまたがる不適合の所管があいまいになることはないと評価する。</p> <p>(次年度への取組み) -</p>	平成22年8月1日より「不適合判定検討会」による活動を開始。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	分担を明確にしており、軽微な情報を含めて迅速に不適合管理が実施できると評価する。不適合件数も 2 カ月で 200 件以上（昨年は年間 200 程度）と増加しており、また、検討会（10 月 28 日考查同席）では、設備のみでなく人的要因についても多角的に議論を行っており、有効に機能していると評価する。（10 月 30 日現在）		

直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(16) 不適合管理・是正処置プロセスの改善) リーダ：品質保証部（品質保証センター所長）

H22年12月31日完了

原因	当時、品質保証センターが不適合管理に関する仕組みが十分でなかった	目的	品質保証センターが不適合管理や是正処置に関与すること。
		再発防止対策	不適合管理、是正処置の検討の仕組みを見直し、不適合管理検討会、是正処置検討会を設置する。

具体的な行動計画		一例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							「不適合管理検討会」および「是正処置検討会」を設置し、それぞれの検討会の事務局を品質保証センターが行うこととする。また、それぞれの運用の手順書を作成する。
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月	
1. 手順書改正案作成	品質保証センター								
2. レビュー	品質保証センター								
3. 完了フォロー（教育も含む）	品質保証センター								
4. 有効性評価	品質保証センター				▼				

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
H20年2月1日 対策済み	<p>(評価方法) 不適合管理検討会および是正処置検討会が実施され、品質保証センターが不適合管理に関与していることを確認する。</p> <p>(評価結果) 不適合管理検討会および是正処置検討会は実施されており、品質保証センター所長は、不適合管理検討会の副主査、是正処置検討会の主査である。また事務局として品質保証センターが関与している。 さらに是正処置検討会は、分析に精通した品質保証センターの要員が検討会のメンバーに入っており、分析の支援を行っていることから、新たな追加の対策は不要。</p> <p>(内部監査部門の評価) H21年度原子力安全管理監査において、不適合管理・是正処置については手順書どおり適切に運用されていることを確認した。(8月18日現在) 原則毎日不適合判定検討会を開催し、検討対象も点検</p>	<p>品質保証センターが不適合管理や是正処置に関与していることをもって目的が達成されていることを確認する。</p> <p>(有効性評価) 自己評価の結果から品質保証センターが不適合管理や是正処置に関与しており、目的が達成されていると評価する。 また、不適合管理検討会は廃止し、新たに「不適合判定検討会」を設置したが、「取替品の定期事業者検査(分解点検)の未実施に係る不適合管理について」追加対策を実施することから不適合判定検討会の有効性評価は、AP3で実施する。</p> <p>(次年度への取組み) —</p>	平成22年8月1日より「不適合判定検討会」による活動を開始。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	速報、所員からの情報等幅広く対応することを手順書に規定し、検討会で判定「保留」とした場合はその後の役割分担を明確にしており、軽微な情報を含めて迅速に不適合管理が実施できると評価する。不適合件数も2ヵ月で200件以上（昨年は年間200程度）と増加しており、また、検討会（10月28日考查同席）では、設備のみでなく人的要因についても多角的に議論を行っており、有効に機能していると評価する。（10月30日現在）		

## 直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(17) 不適合管理・是正処置プロセスの改善) リーダ：品質保証部（品質保証センター所長） H22年12月31日完了

原因	原因分析及び是正処置に係る手順が明確になっていなかった	目的	原因分析及び是正処置に係る手順を明確にし、適正な原因分析を行うことにより、是正措置を確實に実施する。
		再発防止対策	不適合管理、是正処置に係る手順を見直し、是正処置のレビューのプロセスを明確化、直接原因分析に係るプロセスを明確化する。

具体的な行動計画		一覧 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							(1) 是正処置のレビュー	(2) 直接原因分析
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	品質保証センター								是正処置の有効性のレビューとして、同様の不適合が発生していないかどうかをレビューする手順を「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に記載する。	直接原因分析に係る手順を「直接原因分析マニュアル」に記載する。
2. レビュー	品質保証センター									
3. 完了フォロー（教育も含む）	品質保証センター									
4. 有効性評価	品質保証センター				▼					

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
H20年6月1日 対策済	<p>(評価方法) 是正処置のレビューのプロセスおよび直接原因分析のプロセスが明確になっていることを確認する。 原因分析、是正処置の計画に品質保証センターが支援しているか 是正処置の有効性評価において、再発事例があるか</p> <p>(評価結果) 是正処置のレビューおよび直接原因分析についてそれぞれ「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」、「直接原因分析マニュアル」にてレビューや分析の方法が明確になっている。 H20.2.1 是正処置検討会を設置し、分析に精通した品質保証センターの要員と根本分析研修を受講したメンバーが検討会の委員に入っており、分析の支援を行っていることから、適正な原因分析を行い、確実な是正措置を実施している。</p> <p>是正処置の有効性評価において、不適合の再発事例は</p>	<p>原因分析、是正処置の計画に品質保証センターが支援していること、是正処置の有効性評価において、再発事例がないことをもって、目的が達成されていることを確認する。</p> <p>(有効性評価) 自主評価の結果から、原因分析、是正処置の計画に品質保証センターが支援していること、是正処置の有効性評価において、不適合の再発事例は確認されていないことから目的が達成されていると評価する。</p> <p>(次年度への取組み) —</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>確認されていない。 以上から、新たな対策は必要なし。</p> <p><b>(内部監査部門の評価)</b> H21年度原子力安全管理監査において、不適合管理・是正処置については手順書どおり適切に運用されていることを確認した。(8月18日現在)</p> <p>原則毎日不適合判定検討会を開催し、検討対象も点検速報、所員からの情報等幅広く対応することを手順書に規定し、検討会で判定「保留」とした場合はその後の役割分担を明確にしており、軽微な情報を含めて迅速に不適合管理が実施できると評価する。不適合件数も2ヵ月で200件以上(昨年は年間200程度)と増加しており、また、検討会(10月28日考查同席)では、設備のみでなく人的要因についても多角的に議論を行っており、有効に機能していると評価する。(10月30日現在)</p>		

■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所： 島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(18) 不適合管理・是正処置プロセスの改善) リーダ：品質保証部（品質保証センター所長）

H22年12月31日完了

原因	当時、不適合管理手順書において不適合管理の対象が不明確だった	目的	不適合管理の対象を明確にし、確実に不適合管理を監視する。
		再発防止対策	QMS高度化活動において、不適合管理対象を明確化した手順書に改正する。

具体的な行動計画		一覧例 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							不適合判定が明確になるよう「不適合管理判定表」を、また不適合管理の対象外の事象がわかるように「不適合管理対象外事象」の一覧表を「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に記載する。
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月	
1. 手順書改正案作成	品質保証センター								
2. レビュー	品質保証センター								
3. 完了フォロー（教育も含む）	品質保証センター								
4. 有効性評価	品質保証センター				▼				

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
H20年2月1日 対策済	<p>(評価方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合管理対象が明確になっていることを確認する。</li> <li>・不適合管理の実施件数(前年度比により件数が増加していること)</li> <li>・「不適合判定検討会」に持ち込まれる事案について、今まであがっていないレベルの懸案が含まれていること。</li> </ul> <p>(評価結果)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」において不適合管理対象が明確になっている。</li> <li>・8/1～8/31までの不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:176件、不適合管理要と判定した件数:94件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> <li>以上から、新たな対策は必要なし。</li> </ul>	<p>不適合管理対象が明確になっていることを確認すること、不適合管理の実施件数(前年度比により件数が増加していること、および「不適合判定検討会」に持ち込まれる事案について、今まであがっていないレベルの懸案が含まれていることをもって、目的が達成されていることを確認する。</p> <p>(有効性評価)</p> <p>自主評価の結果から、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合管理対象が明確になっている。</li> <li>・不適合管理の実施件数(前年度比により件数)が増加している</li> <li>・「不適合判定検討会」に持ち込まれる事案について、今まであがっていないレベルの懸案が含まれている。</li> </ul> <p>以上から、目標が達成していると評価する。</p> <p>なお、「取替品の定期事業者検査(分解点検)の未実施に係る不適合管理について」追加対策を実施することから不適合判定検討会の有効性評価は、AP3で実施する。</p>	平成22年8月1日より「不適合判定検討会」による活動を開始。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(内部監査部門の評価)</p> <p>H21 年度原子力安全管理監査において、不適合管理・是正処置については手順書どおり適切に運用されていることを確認した。(8月18日現在)</p> <p>原則毎日不適合判定検討会を開催し、検討対象も点検速報、所員からの情報等幅広く対応することを手順書に規定し、検討会で判定「保留」とした場合はその後の役割分担を明確にしており、軽微な情報を含めて迅速に不適合管理が実施できると評価する。不適合件数も2ヶ月で200件以上(昨年は年間200程度)と増加しており、また、検討会(10月28日考査同席)では、設備のみでなく人的要因についても多角的に議論を行っており、有効に機能していると評価する。(10月30日現在)</p>	<p>(次年度への取組み)</p> <p>—</p>	

## 直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(19) 保全計画の策定プロセスの改善)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	「『点検計画・点検計画表』策定・変更書」が、保安運営委員会での審議が終了していること及び審議の必要性の判断基準が分からぬ様式であった。	目的	保安運営委員会の審議対象事項を適切に審議できるように管理する。
		再発防止対策	(1) 保安運営委員会の審議が終了していることを確認できること及び判断基準を明確にするよう、「『点検計画・点検計画表』策定・変更書」の様式を見直す。 (2) 「点検計画」保全内容の妥当性確認について保安運営委員会での取り扱いを明確にする。 (3) 原子炉主任技術者の関与を明確にする。

具体的な行動計画		一凡 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）		
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）							(1) 直接原因に対する実施内容		
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月			
1. 手順書改正案作成	保修管理課		▼改正・施行	▼運用開始(1)			▼承認/施行(4)		(1) 直接原因に対する実施内容 「点検計画」の変更うち、保安運営委員会での審議事項に該当しないものを「点検計画作成・運用手順書」で明確にするとともに、「点検計画」策定・変更書の鑑の様式で審議の流れを明確する。		
2. レビュー	機械保修課 電気保修課		▼保安運営委員会						(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 ・ 「点検計画」保全内容の妥当性確認については、保安運営委員会で審議されるものの、その取り扱いを明確にする。 ・ 手順の再構築として保全内容の妥当性確認について以下の手順を追加し規定する。 「点検計画表」保全内容の妥当性確認に関して変更する場合の対応として、「保修管理課長は、設備主管課長が実施した「点検計画表」の保全内容の妥当性確認が適切に行なわれていることを「点検計画表」策定・変更書添付資料により確認する。 また、保修管理課長は、「点検計画表」の保全内容を変更した場合には原子炉主任技術者に報告する。		
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター		▼説明会	▼完了					(3) 取替品の定期検査未実施に伴う実施内容 「点検計画表」について、定期事業者検査および保全の計画/実績を区別できるように凡例を見直す。		
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課					▼	▼	▼	(4) 「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容 「点検計画表」に反映した点検実績について、反映後、定期的に確認する手順を明確に規定する。 ・ 前回定検および前年度点検実績の再確認 【定期検査時に実施した工事に関する実績の再確認】 定期検査立案前に前回定期検査の点検実績の反映状況を再確認する。 【年度で実施した工事（RW, SBなど）に関する実績の再確認】 年度初めに前年度の点検実績の反映状況を再確認する。 ・ 至近の前回点検実績の再確認 工事計画書作成時に、至近の前回点検実績を再確認する。		

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。

なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成 22 年度> 「点検計画・点検計画表」策定・変更書の様式に「点検計画承認フロー」を追加し、保安運営委員会が開催されることを確認してから所長が承認できるように変更した。（「点検計画作成・運用手順書」平成 22 年 4 月 23 日施行済）  (1) 直接原因に対する実施内容 6 月 11 日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6 月 25 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）について、第 410 回保安運営委員会付議（承認） 6 月 29 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）（コメント修正版）を第 411 回保安運営委員会に報告 6 月 30 日：「点検計画作成・運用手順書」改正立案（決定）改正周知、施行 7 月 6 日：「点検計画作成・運用手順書」の改正内容説明会（1 回目）実施（第 2 回目：7/9、第 3 回目：7/15） 7 月 15 日：改正「点検計画作成・運用手順書」の運用開始  (2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8 月 4 日：保安規定変更に伴う「点検計画作成・運用手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日）  (3) 取替品の定事検未実施に伴う実施内容 8 月 26 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）について、第 420 回保安運営委員会付議書承認、立案承認（施行は保安規定施行日）  9 月 7 日：「点検計画作成・運用手順書」施行（保安規定変更認可：9 月 6 日）  (4) 「点検計画表」への点検結果等の実績反映の誤りに伴う実施内容 11 月 30 日：「点検計画作成・運用手順書」改正（案）（第 11 次改正）について立案承認、施行  <平成 23 年度> (5) EAM 点検計画管理機能の運用開始 12 月 26 日：EAM による 2 号機点検計画、点検計画表の運用を開始 保安規定第 64 次改正の施行を受け（認可：平成 23 年 12 月 22 日）、「保守管理要領」（第 12 次改正）および「点検計画作成・運用手順書」（第 15 次改正）を施行  <平成 24 年度> (6) EAM 点検計画管理機能の改良 8 月 27 日：「協力会社による点検実績入力機能」およ	(評価方法) 点検計画を見直す場合の保安運営委員会での審議要否が明確になっていて、審議漏れが防止できる仕組みが構築されていることを確認する。  (評価結果) 点検計画作成・運用手順書において、「点検計画」の変更にあたっての保安運営委員会審議不要事項が明確にされるとともに、保安運営委員会を含めた点検計画の変更手続きの流れが本手順書に明確にされていることから、保安運営委員会の審議対象事項に抜け落ちが生じない仕組み（手順）が構築されていると評価した。  [内部監査部門の評価] (評価観点) 点検計画を変更する場合、保安運営委員会での審議終了および審議を不要と判断した理由が明確であるか。  (評価結果) 保安運営委員会審議不要の場合、点検計画策定・変更書にその理由を記入することおよび審議要否欄、審議日欄を設けることで、保安運営委員会での審議終了および審議を不要と判断した理由が明確となり、点検計画変更時の保安運営委員会への付議が適正に行われる手順が確立したと評価する。（7 月 21 日現在） 島根 1 号機電動弁点検・試験項目「定期取替」の追記に関する「点検計画」策定・変更書において、保安運営委員会付議を明確にしており、適切に運用されていると評価した。（10 月 1 日現在）  「保全計画の策定プロセスの改善」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、保安運営委員会の審議が終了していることを確認できること及び判断基準を明確にするよう、「点検計画・点検計画表」策定・変更書の様式を見直していること、「点検計画」保全内容の妥当性確認について保安運営委員会での取り扱いを明確にすること、原子炉主任技術者の関与などを「点検計画作成・運用手順書」で明確にしていること、およびその手順書に基づき適切に運用していることから、本 A P の目的は達成していることを確認した。 次年度以降、QMS 文書である本手順書に従って定着化に取組み、継続的に点検計画を策定・変更する場合、その内容に応じて、保安運営委員会にて審議すること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題はないと評価した。（4 月 15 日現在）  (評価観点) <平成 23 年度> 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) <平成 23 年度> 本 A P の取り組みについて、「点検計画変更書」が、点検計画作成・運用手順書に従って、設備主管課から保	(有効性評価) 点検計画を策定・変更する場合、その内容に応じて、保安運営委員会にて「点検計画・点検計画表」策定・変更書により審議されていることを確認する。（「点検計画・点検計画表」策定・変更書により、保安運営委員会への審議漏れがないことを確認する）  <平成 22 年 9 月> 「点検計画作成・運用手順書」（7 次改正：6 月 30 日）以後、9 月 30 日までに 31 件の『点検計画変更書』が設備主管課から保修管理課に提出され、14 件が保安運営委員会に付議され、17 件が審議不要とされた。 審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。  <平成 22 年 12 月> 「点検計画作成・運用手順書」（7 次改正：6 月 30 日）以後、12 月 31 日（前回評価した 31 件は除く）までに 41 件の『点検計画変更書』が設備主管課から保修管理課に提出され、うち 27 件が保安運営委員会に付議され、14 件が審議不要とされた。 審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。  <平成 23 年 3 月> 平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までに 19 件の『点検計画変更書』が設備主管課から保修部（保修管理）に提出され、うち 10 件が保安運営委員会に付議され、9 件が審議不要とされた。 審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。  (次年度への取組み) 平成 22 年 9 月末、12 月末、平成 23 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も引き続き、「点検計画作成・運用手順書」に基づき、対策の定着化に取組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。  <平成 23 年 9 月> 平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 9 月 16 日までに 54 件の『点検計画変更書』が設備主管課から保修部（保修管理）に提出され、うち 29 件が保安運営委員会に付議され、25 件が審議不要とされた。 審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。  <平成 24 年 3 月> 平成 23 年 9 月 17 日から平成 24 年 3 月 31 日までに 67 件	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>び「標準工事仕様書データベース化機能」の運用を開始 「点検計画作成・運用手順書」(第18次改正)施行</p> <p>(7) EAM 点検計画管理機能の運用開始 10月29日:EAMによる1号機点検計画、点検計画表の運用を開始 「保守管理要領」(第16次改正)および「点検計画作成・運用手順書」(第19次改正)を施行</p>	<p>修部(保修管理)に提出され、保安運営委員会に付議され、審議不要とされた案件は審議不要理由に照らして適切に付議されていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。(平成24年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成24年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成24年度&gt; 本APの取り組みについて、「『点検計画』策定・変更書」が、点検計画作成・運用手順書に従って、設備主管課で作成され、保安運営委員会に付議され、審議不要とされた案件「1号機設備(1)機械設備タービン担当分h.復水・給水設備 復水酸素注入装置」は審議不要理由に照らして適切に処理されていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成25年4月18日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成25年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) &lt;平成25年度&gt; 本APの取り組みについて、「点検計画」策定・変更書は、点検計画作成・運用手順書に従って、設備主管課で作成している。「NaIシンチレーション式放射線モニタの前置増幅器の消耗品(電解コンデンサ)取替の削除」は、「点検計画」策定・変更書(H25.5.28決定)により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成26年4月17日現在)</p>	<p>の『点検計画変更書』が設備主管課から保修部(保修管理)に提出され、うち25件が保安運営委員会に付議され、42件が審議不要とされた。</p> <p>審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に(半期毎)運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成24年9月&gt; 平成24年4月1日から平成24年9月30日までに、島根1号機については54件の『点検計画変更書』が設備主管課から保修部(保修管理)に提出され、うち21件が保安運営委員会に付議され、33件が審議不要とされた。</p> <p>審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。</p> <p>また、EAMに移行している島根2号機については、各設備主管課において「点検計画策定・変更書」が作成され、保安運営委員会に付議された案件はなかった。これらについては、審議不要理由に照らして、適切に処理されていると評価した。</p> <p>&lt;平成25年3月&gt; 平成24年10月1日から平成25年3月31日までに、各設備主管課において「『点検計画』策定・変更書」が作成され、うち3件が保安運営委員会に付議された。</p> <p>審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成26年3月&gt; 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに、各設備主管課において「『点検計画』策定・変更書」が作成され、うち8件が保安運営委員会に付議された。</p> <p>審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成26年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「点検計画」策定・変更書は、点検計画作成・運用手順書に従って、設備主管課で作成している。「1 号機 A, B-ディーゼル発電設備インターロックの点検項目変更（『特性試験（校正・調整）』のタスク追加）」は、「点検計画」変更書（H26. 6. 12 決定）により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「点検計画」策定・変更書は、点検計画作成・運用手順書に従って、設備主管課で作成している。「2 号機水素・酸素注入設備系の保全方式変更（1 Y⇒使用時）」は、「点検計画」変更書（H27. 4. 14 決定）により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「点検計画」策定・変更書は、点検計画作成・運用手順書に従って、設備主管課で作成している。「1, 2 号機タービン補機海水系（弁）の点検項目追加」および「2 号機タービン補機海水系（オリフィス）の点検計画策定」は、「点検計画」策定・変更書（H28. 6. 30 決定）により行うなど適切に実施していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までに、各設備主管課において「『点検計画』策定・変更書」が作成され、うち 7 件が保安運営委員会に付議された。 審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt; 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までに、各設備主管課において「『点検計画』策定・変更書」が作成され、うち 7 件が保安運営委員会に付議された。 審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt; 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までに、各設備主管課において「『点検計画』策定・変更書」が作成され、うち 38 件が保安運営委員会に付議された。 審議不要理由に照らして、保安運営委員会審議案件が適切に付議されていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

## 直接原因に係る対策のスケジュール表

実施箇所：島根原子力発電所

アクションプラン進捗管理表 (AP1(20) 保全計画書の作成プロセスの改善)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	「点検計画表」から保全計画に当該点検実績の有無と過去の点検実績を転記する際、入力ミスした。	目的	点検計画表の内容を、間違いなく保全計画に反映する。
		再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>「点検計画表」から保全計画へ転記をする際には、ダブルチェックをし、見落としを防止する旨QMS文書に明記する。</li> <li>保修部長の役割分担を明確にし、責任者の責任と権限を明確にする。</li> </ul>

具体的な行動計画		一凡 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課			▼改正						
				▼施工（1）		▼施工（2）（3）				
				▼改正承認（2）		▼改正承認（3）				
2. レビュー	機械保修課 電気保修課			▼保安運営委員会						
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター			▼説明会						
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課			▼完了			▼	▼	▼	

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成22年度&gt;</p> <p>(1) 直接原因に対する実施内容 7月20日：保守管理要領改正（案）の作成 7月28日：第417回保安運営委員会審議 7月29日：改正（案）立案・決定 7月30日：改正「保守管理要領」施行 8月5日：説明会開催（教育実施）</p> <p>(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月3日：第418回保安運営委員会にて保安規定変更に伴う「保守管理要領」改正（案）を審議 8月3日：「保守管理要領」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日） 8月5日：1号機第28保全サイクルおよび2号機第16保全サイクルの保全計画の変更届を提出</p>	<p>(評価方法) 保全計画を作成する上で、点検計画表からの転記ミスを防止できる仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p>(評価結果) 保全計画を作成する際には、点検計画表からの転記ミスを防止するため、ダブルチェックを行う仕組み（手順）が構築されたことを評価した。</p> <p>[内部監査部門の評価] (評価観点) 「点検計画表」から保全計画へ転記をする際には、ダブルチェックをしているか。</p> <p>(評価結果) 点検計画表から保全計画へ転記する際には、ダブルチ</p>	<p>(有効性評価) ダブルチェックし、点検計画表からの転記ミスがないことをダブルチェックした記録から確認する。</p> <p>&lt;平成22年9月&gt; 島根1号機第29保全サイクルの保全計画作成にあたって、ダブルチェックを行い点検計画表からの転記ミス防止を講じていると評価した。</p> <p>&lt;平成22年12月&gt; 当該期間において保全計画の作成は行っていない。</p> <p>&lt;平成23年3月&gt; 島根1号機第29保全サイクルおよび2号機第16保全サイクルの保全計画の変更にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されてい</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<p>(3) 島根 3号機初装荷燃料搬入に伴う変更 9月1日：第422回保安運営委員会にて「保守管理要領」改正（案）を審議 9月2日：「保守管理要領」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日） 9月7日：「点検計画作成・運用手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）</p> <p>「保全計画書の作成プロセスの改善」への取り組みについて、今回を含めたこれまでの監査において、「点検計画表」から保全計画へ転記をする際には、ダブルチェックをし、見落としを防止すること、保修部長の役割分担を明確にし、責任者の責任と権限を「保守管理要領」に明確にしていること、およびその要領に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS文書である本要領に従って定着化に取り組み、点検計画表の内容を保全計画に反映すること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。（4月15日現在）</p> <p><b>（評価観点）&lt;平成23年度&gt;</b> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 <b>（評価結果）&lt;平成23年度&gt;</b> 本APの取り組みについて、島根1号機第29保全サイクルの保全計画変更届出および島根2号機第17保全サイクルの保全計画届出にあたって、保守管理要領に基づき、ダブルチェックを行い変更内容等が適切に反映されていること、有効性評価を適切に行っていていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価することに問題ないと評価した。（平成24年4月17日現在）</p> <p><b>（評価観点）&lt;平成24年度&gt;</b> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 <b>（評価結果）&lt;平成24年度&gt;</b> 本APの取り組みについて、島根1号機第29保全サイクルおよび島根2号機第17保全サイクルの平成24年度の保全計画変更届出にあたって、保守管理要領に基づき変更内容のダブルチェックを行い変更内容が適切に反映されていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成25年4月18日現在)</p>	<p>エックを実施する旨をプロセス（保守管理要領）に明記し転記による見落としを防止する手段が追加されていることを確認した。</p> <p>総点検結果に基づき島根1、2号機の保全計画を変更する時に、ダブルチェックしていることを「島根1、2号機保全計画変更箇所に係る点検計画表確認結果（H22.7.22、課長承認）」で確認し、適切に運用していると評価した。（10月1日現在）</p> <p>「保全計画書の作成プロセスの改善」への取り組みについて、今回を含めたこれまでの監査において、「点検計画表」から保全計画へ転記をする際には、ダブルチェックをし、見落としを防止すること、保修部長の役割分担を明確にし、責任者の責任と権限を「保守管理要領」に明確にしていること、およびその要領に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降、QMS文書である本要領に従って定着化に取り組み、点検計画表の内容を保全計画に反映すること、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。（4月15日現在）</p> <p><b>（評価観点）&lt;平成23年度&gt;</b> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 <b>（評価結果）&lt;平成23年度&gt;</b> 本APの取り組みについて、島根1号機第29保全サイクルの保全計画変更届出および島根2号機第17保全サイクルの保全計画届出にあたって、保守管理要領に基づき、ダブルチェックを行い変更内容等が適切に反映されていること、有効性評価を適切に行っていていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p><b>（評価観点）&lt;平成24年度&gt;</b> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 <b>（評価結果）&lt;平成24年度&gt;</b> 本APの取り組みについて、島根1号機第29保全サイクルおよび島根2号機第17保全サイクルの平成24年度の保全計画変更届出にあたって、保守管理要領に基づき変更内容のダブルチェックを行い変更内容が適切に反映されていること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成25年4月18日現在)</p>	<p>ることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p><b>（次年度への取組み）</b> 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も引き続き、「保守管理要領」に基づき、対策の定着化に取り組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。</p> <p><b>&lt;平成23年9月&gt;</b> 島根1号機第29保全サイクルの保全計画の変更にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されていることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p><b>&lt;平成24年3月&gt;</b> 島根2号機第17保全サイクルの保全計画届出（平成23年12月26日）にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されていることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p><b>（次年度への取組み）</b> 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p><b>&lt;平成24年9月&gt;</b> 島根1号機第29保全サイクルの保全計画の変更（平成24年5月18日）にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されていることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p><b>&lt;平成25年3月&gt;</b> 島根1号機第29保全サイクルおよび島根2号機第17保全サイクル保全計画の変更届出（H24年11月21日届出）、島根2号機第17保全サイクルの特別な保全計画の届出（平成25年1月28日）にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されていることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p><b>（次年度への取組み）</b> 平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、島根 2 号機第 17 保全サイクルの保全計画変更届出にあたって、保守管理要領に基づき変更内容のダブルチェックを行い変更内容が適切に反映されていること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 26 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、島根 1 号機第 29 保全サイクルおよび島根 2 号機第 17 保全サイクルの保全計画の変更届出書の提出にあたって、保守管理要領に基づき変更内容のダブルチェックを行い変更内容が適切に反映されていること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、評価期間中に、島根 1 号機第 29 保全サイクルおよび島根 2 号機第 17 保全サイクルの保全計画変更に関する届出手続きをなかつたが、今年度までの実施内容より、本 A P の目的を達成していると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、島根 1 号機第 29 保全サイクルの保全計画の変更届出書の提出にあたって、保守管理要領に基づき変更内容のダブルチェックを行い変更内容が適切に反映されていること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 26 年 3 月&gt; 島根 2 号機第 17 保全サイクル保全計画の変更届出 (H25 年 6 月 27 日届出) にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されていることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 27 年 3 月&gt; 島根 1 号機第 29 保全サイクルおよび島根 2 号機第 17 保全サイクル保全計画の変更届出書の提出 (H26 年 9 月 19 日) にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されていることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 28 年 3 月&gt; 評価期間中に、保全計画の変更届出書は提出されていないが、今年度までの実施内容より、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p> <p>&lt;平成 29 年 3 月&gt; 島根 1 号機第 29 保全サイクル保全計画の変更届出 (H28 年 8 月 24 日, H28 年 10 月 6 日届出) にあたって、ダブルチェックを行い保守管理要領に基づく変更内容等が適切に反映されていることから、本運用が適切に講じられていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	



■ ■ ■ 直接原因に係る対策のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：島根原子力発電所  
アクションプラン進捗管理表 (AP1(21) 保全の実施プロセスの改善)

リーダー：保修部 課長（保修管理）

H29年12月31日現在

原因	設備主管課は、受入検査の押印、納品書の受領及び物品購入時の検収を行う際に、物品検収報告書の作成をしなかった。	目的	物品検収時の管理（報告書作成等）を適切に行う。
		再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物品検収時に「工事業務管理手順書」に明記する。</li> <li>・受入検査完了の押印、納品書の受領及び物品検収報告書の作成に落ちがないようチェックシートにより確認する旨「工事業務管理手順書」に明記する。</li> <li>・保修部長の役割分担、保安規定記載内容（詳細設計・製作・据付段階での検証等）を明確にする。</li> </ul>

具体的な行動計画		一覧 例一 ▽□：計画、▼■：実績							具体的な方策（実施内容）	
実施項目	担当課	スケジュール（平成22年度）								
		5月	6月	7月	8月	9月	～12月	～3月		
1. 手順書改正案作成	保修管理課		▼改正・施行	▼運用開始（1）		▼施工（2）				
2. レビュー	機械保修課 電気保修課			▼品質保証運営委員会						
3. 完了フォロー (教育も含む)	品質保証 センター			▼説明会						
4. 有効性評価	品質保証 センター 保修管理課			▼完了			▼	▼	▼	

備考) 有効性評価の実施は半期毎（1回目：9月末、2回目：3月末）。  
なお、平成25年度以降は年1回実施（3月末）。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
<平成22年度> (1) 直接原因に対する実施内容 5月20日：「工事業務管理手順書」改正（案）を作成 5月24日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6月11日：関係する各担当と改正（案）打合せを実施 6月25日：「工事管理業務手順書」改正（案）を第124回原子力品質保証運営委員会にて審議（承認） 6月30日：「工事管理業務手順書」改正立案（決定） 改正周知、施行 7月6日：「工事管理業務手順書」改正内容説明会（1回目）実施 (第2回目：7/9、第3回目：7/15) 7月15日：改正「工事管理業務手順書」の運用開始	<p><b>（評価方法）</b> 「物品購入請求票整理簿チェックシート」を用いることにより物品検収時の管理ができる仕組み（手順）が構築されていることを確認する。</p> <p><b>（評価結果）</b> 納品書兼請求書での管理を手順に明確にするとともに、『物品購入請求票整理簿チェックシート』を用いて管理できる仕組み（手順）が構築されたことを評価した。</p> <p><b>[内部監査部門の評価]</b> <b>（評価観点）</b> 物品検収時の確認・管理が確実に実施できる手順書であるか。</p>	<p><b>（有効性評価）</b> 物品購入請求票整理簿チェックシートにより物品検収の確認が行われていることを確認する。</p> <p><b>&lt;平成22年9月&gt;</b> 物品購入請求票整理簿チェックシートを用いて管理されていることを確認し、本運用がなされていると評価した。</p> <p><b>&lt;平成22年12月&gt;</b> 物品購入請求票整理簿チェックシートを用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p><b>&lt;平成23年3月&gt;</b> 物品購入請求票整理簿チェックシートを用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p>	<p>(日本原子力技術協会のレビュー) 平成22年10月14日、日本原子力技術協会より「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」を受領。</p> <p>手順書自体、担当者が業務を実施する上で、非常に分かりづらい構成となっているとの指摘等がレビュー結果として挙げられていることを踏まえて、第12回原子力部門戦略会議（平成22年11月26日）にて「工事業務管理手順書見直しWG」を設置し、手順書の見直し等の検討を進めていくこととした。</p> <p>平成23年3月末までに13回のWGを開催し、問題点に対する短期・中長期対応の方向性について策定し、平成23年4月22日に検討主管箇所（島根原子力発電所長、電源部長（品質保証））に引継ぎを完了した。</p> <p>発電所内の「工事業務管理手順書見直しWG」での検</p>

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
(2) 保安規定変更等に伴う追加内容 8月3日：第128回品質保証運営委員会にて、保安規定変更に伴う「工事業務管理手順書」改正（案）を審議 8月4日：「工事業務管理手順書」改正（案）の承認（施行は保安規定施行日） 8月10日：日本原子力技術協会の「工事業務管理手順書」レビュー 9月7日：「工事業務管理手順書」施行（保安規定変更認可：9月6日）  <平成23年度> (3) JANTI提言に伴う工事業務管理手順書の見直し 3月30日：「工事業務管理手順書」（第27次改正）を施行  <平成24年度> (4) 「工事業務管理手順書見直しWG」の活動 10月1日：「工事業務管理手順書」（第30次改正）を施行 2月5日：「工事業務管理手順書」（第34次改正）を施行	(評価結果) 「工事業務管理手順書」にて「受入検査におけるチェック項目およびチェックシートにより物品検収の確認を行うこと」を明確にし、「物品購入請求票整理簿チェックシート」を添付して管理することを明確にしたことから、物品検収時の確認・管理が確実に実施できる手順書であると評価する。（7月21日現在） 島根2号機第16回定期検査関係資料について確認し、物品検収時の確認・管理が適切に運用されていると評価した。（10月1日現在）  「保全の実施プロセスの改善」への取り組みについては、今回を含めたこれまでの監査において、物品検収時に行う、受入検査完了の押印、納品書の受領及び物品検収報告書の作成に落ちがないようチェックシートにより確認すること、保修部長の役割分担等を「工事業務管理手順書」に明確にしていること、およびその手順書に基づき適切に運用していることから、本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降、QMS文書である本手順書に従って定着化に取り組み、継続的に物品検収時の管理を適切に行うこと、保守管理の有効性評価においてその運用状況を評価することに問題ないと評価した。（4月15日現在）  (評価観点) <平成23年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成23年度> 本APの取り組みについて、設備主管課が作成している工事業務管理手順書に基づく「物品購入請求票整理簿チェックシート」により管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していくことに問題ないと評価した。（平成24年4月17日現在）  (評価観点) <平成24年度> 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。 (評価結果) <平成24年度> 本APの取り組みについて、「S2-17 B-原子炉保護系MGセット点検用部品」は工事業務管理手順書に従って設備主管課が作成した「物品購入請求票整理簿チェックシート」により管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本APの目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことに問題ないと評価した。 (平成25年4月18日現在)	評価した。 (次年度への取組み) 平成22年9月末、12月末、平成23年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も引き続き、「工事業務管理手順書」に基づき、対策の定着化に取り組むとともに、「保修管理要領」に基づく保守管理の有効性評価などにおいてその運用状況を定期的に評価していく。  <平成23年9月> 物品購入請求票整理簿チェックシートを用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。  <平成24年3月> 物品購入請求票整理簿チェックシートを用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。  (次年度への取組み) 平成23年9月末、平成24年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められていると評価した。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。  <平成24年9月> 物品購入請求票整理簿チェックシートを用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。  <平成25年3月> 物品購入請求票整理簿チェックシートを用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。  (次年度への取組み) 平成24年9月末、平成25年3月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。 次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。	討結果を踏まえて、工事業務管理手順書の構成（本文、添付、解説、参考、例文等）を見直し、平成24年3月30日付けで第27次改正として施行した。 「工事業務管理手順書見直しWG」での、業務プロセス改善活動を通じて提起された改善点要望等の検討結果を踏まえて、短期的な対応として、手順書を見直し、平成24年10月1日付けで第30次改正として施行した。また、中長期的な対応として、手順書を見直し、平成25年2月5日付けで第34次改正として施行した。

現在の状況	自主評価方法と評価結果	有効性評価、次年度への取組み	備考（懸案事項他）
	<p>(評価観点) &lt;平成 25 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 25 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S2H25 長野計器製圧力計」において、「物品購入請求票整理簿チェックシート」、「購入品明細兼受入検査記録」を用いて管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 26 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>&lt;平成 26 年 3 月&gt;</p> <p>「物品購入請求票整理簿チェックシート」および、更なる改善として実施した「購入品明細 兼 受入検査記録」を用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>なお、本改善に伴い「物品購入請求票整理簿チェックシート」の運用は「購入品明細 兼 受入検査記録」に変更している。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 26 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 26 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 26 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S1-29-2 電動弁リミットルク点検用部品」等において、「購入品明細兼受入検査記録」を用いて管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)</p>	<p>&lt;平成 27 年 3 月&gt;</p> <p>「購入品明細 兼 受入検査記録」を用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 27 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 27 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 27 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S2-17-2 冷却機点検用部品」等において、「購入品明細兼受入検査記録」を用いて管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 28 年 3 月&gt;</p> <p>「購入品明細 兼 受入検査記録」を用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 28 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	
	<p>(評価観点) &lt;平成 28 年度&gt; 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt; 本 A P の取り組みについて、「S1H28 復水脱塩装置再生装置点検工事のうち共通資材」等において、「購入品明細兼受入検査記録」を用いて管理していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいくことで問題ないと評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<p>&lt;平成 29 年 3 月&gt;</p> <p>「購入品明細 兼 受入検査記録」を用いて管理されていることを確認し、本運用が適切に行なわれていると評価した。</p> <p>(次年度への取組み) 平成 29 年 3 月末における有効性評価の結果から、再発防止策は適切に運用が進められており、当初の目的は達成している。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取り組んでいく。</p>	



## II. 根本原因に係る再発防止対策の進捗状況（平成 29 年 12 月 31 日現在）

凡例 : 実績 : 予定

取り組み内容		進捗状況	H22 年度												H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度	備考
目的	具体的内容		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	活動レビュー									
【原子力部門の業務運営の仕組み強化】  規制要求等の状況変化に速やかに対応し、適切にマネジメントできる仕組みを強化する。	■ 「原子力部門戦略会議」の設置・運営 ・原子力部門の重要課題を統括し、人的資源も考慮して組織として計画を策定。 ・計画策定にあたっては、現状の保安活動における課題・問題点を把握し、その適切な処置についても検討。 ・定期的に活動の有効性を評価し、経営層（本部運営会議、経営会議）へ報告。 ・原子力安全情報については、「原子力安全情報検討会」からの情報を統括し、原子力部門全体の課題を把握・検討。	原子力部門戦略会議設置完了（H22. 7. 27）																			原子力部門戦略会議開催日 ■ H22 年度（計 20 回） ■ H23 年度（21 回） ■ H24 年度（16 回） ■ H25 年度（12 回） ■ H26 年度（10 回） ■ H27 年度（14 回） ■ H28 年度（9 回） ■ H29 年度（3 回） ・第 103 回 4/19 ・第 104 回 7/19 ・第 105 回 10/19	
	■ 「原子力安全情報検討会」の設置・運営 ・制度変更に対し総合的な評価を行い、発電所を含め組織として実行性のある計画を作成。 ・個別の検討課題に応じて、電源事業本部と発電所が連携して P D C A を展開。 ・定期的に「原子力部門戦略会議」へ報告。																				原子力安全情報検討会開催日 ■ H22 年度（計 14 回） ■ H23 年度（19 回） ■ H24 年度（10 回） ■ H25 年度（7 回） ■ H26 年度（4 回） ■ H27 年度（8 回） ■ H28 年度（9 回） ■ H29 年度（8 回） ・第 72 回 4/19 ・第 73 回 7/14 ・第 74 回 8/28 ・第 75 回 9/7 ・第 76 回 10/6 ・第 77 回 11/13 ・第 78 回 11/27 ・第 79 回 12/12	
	■ 島根原子力発電所における部制の導入 ・発電所の統括機能を強化し責任体制を明確にするため、品質保証および保修の各関係課を統括する「部」を新設し、部長を設置。	部制導入完了																				
【不適合管理プロセスの改善】  不適合管理が適切に行われ、また不適合の判断が限られた箇所で決定されること等がないよう、不適合管理プロセスを改善する。	■ 「不適合判定検討会」の設置・運営 ・懸案事項や工事中の不具合について、すべて不適合判定検討会に持ち込み、品質保証センターを含む関係各課のメンバーより処置（不適合管理の要否、不適合管理グレード等）を決定する仕組みに変更。 ・不適合を担当者が迷うことなく適切に不適合判定検討会に持ち込むことが出来るように発電所員に対し、不適合管理の必要性や基準について実務に即した教育を実施。 ・開発中の E AM を活用して、担当者が迷うことなくシステム登録する運用に変更（H23 年度運用変更予定）。	不適合判定検討会設置完了（H22. 8. 1）																			・H22. 7/29~8/2, H23. 11/2~11/7, H24. 11/28, 11/29, 12/4, 12/5, H26. 2/19, 2/21, 2/24, 2/28 H27. 3/13, 3/16, 3/17, 3/20 H28. 3/10, 3/11, 3/13, 3/15 H29. 3/10, 3/13, 3/15, 3/17 発電所員に対する不適合管理教育 ・H22. 9/16 品質保証講演会 ・H22. 10/14 検討会委員への専門教育 ・H22. 12/22, H23. 3/29~31, H24. 2/23~24, H25. 7/12, 7/17, 11/7, H26. 3/12, 12/10 H27. 3/24, 3/25, 3/31, 9/1, 10/1, 10/29, H28. 3/24, 3/25, 3/30 H29. 3/28 不適合判定基準・トライに係わる教育の実施 ・H23. 3. 14 実施部門内部監査による有効性評価（平成 23 年度以降は日常業務として取り組んでいく。） ・E AM は H22. 9 月から活用し、H23. 9 月に一部機能を改善した。（9/5 完了）	




■ ■ ■ 点検不備問題に係る再発防止対策（業務運営の仕組みの強化）のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：電源事業本部（原子力管理） アクションプラン進捗管理表 (AP2 原子力部門の業務運営の仕組みの強化) リーダー：マネージャー（原子力総括）H29年12月31日現在

目的	規制要求等の状況変化に速やかに対応し、適切にマネジメントできる仕組みを強化する。	実施内容	①「原子力部門戦略会議」の設置 原子力部門の重要課題を統括し、制度変更に対応するための全体計画（要員面を含む）を策定するとともに、活動計画を経営層へ報告する。 ②「原子力安全情報検討会」の設置 本社、発電所からなる検討会を設置し、個別の検討課題に連携して取り組む。また、活動状況を定期的に「原子力部門戦略会議」に報告する。 ③発電所における統括機能の強化 各課を統括する機能を強化し、責任体制を明確にするため、品質保証部門および保修部門において、関係各課を統括する「部」を新設し、部長を設置する。
要求事項	(1) 電源事業本部における、規制要求事項への対応するための中長期的な計画（人的資源含む）を策定する仕組みの構築 (2) 電源事業本部における、保守等の制度変更に対し、組織（発電所を含む）として適切な全体計画を策定する仕組みの構築 (3) 発電所における、保守等の制度変更に対し、実施可能で合理的な手順を確立するための体制の構築		

—凡例— ▽□：計画、▼■：実績

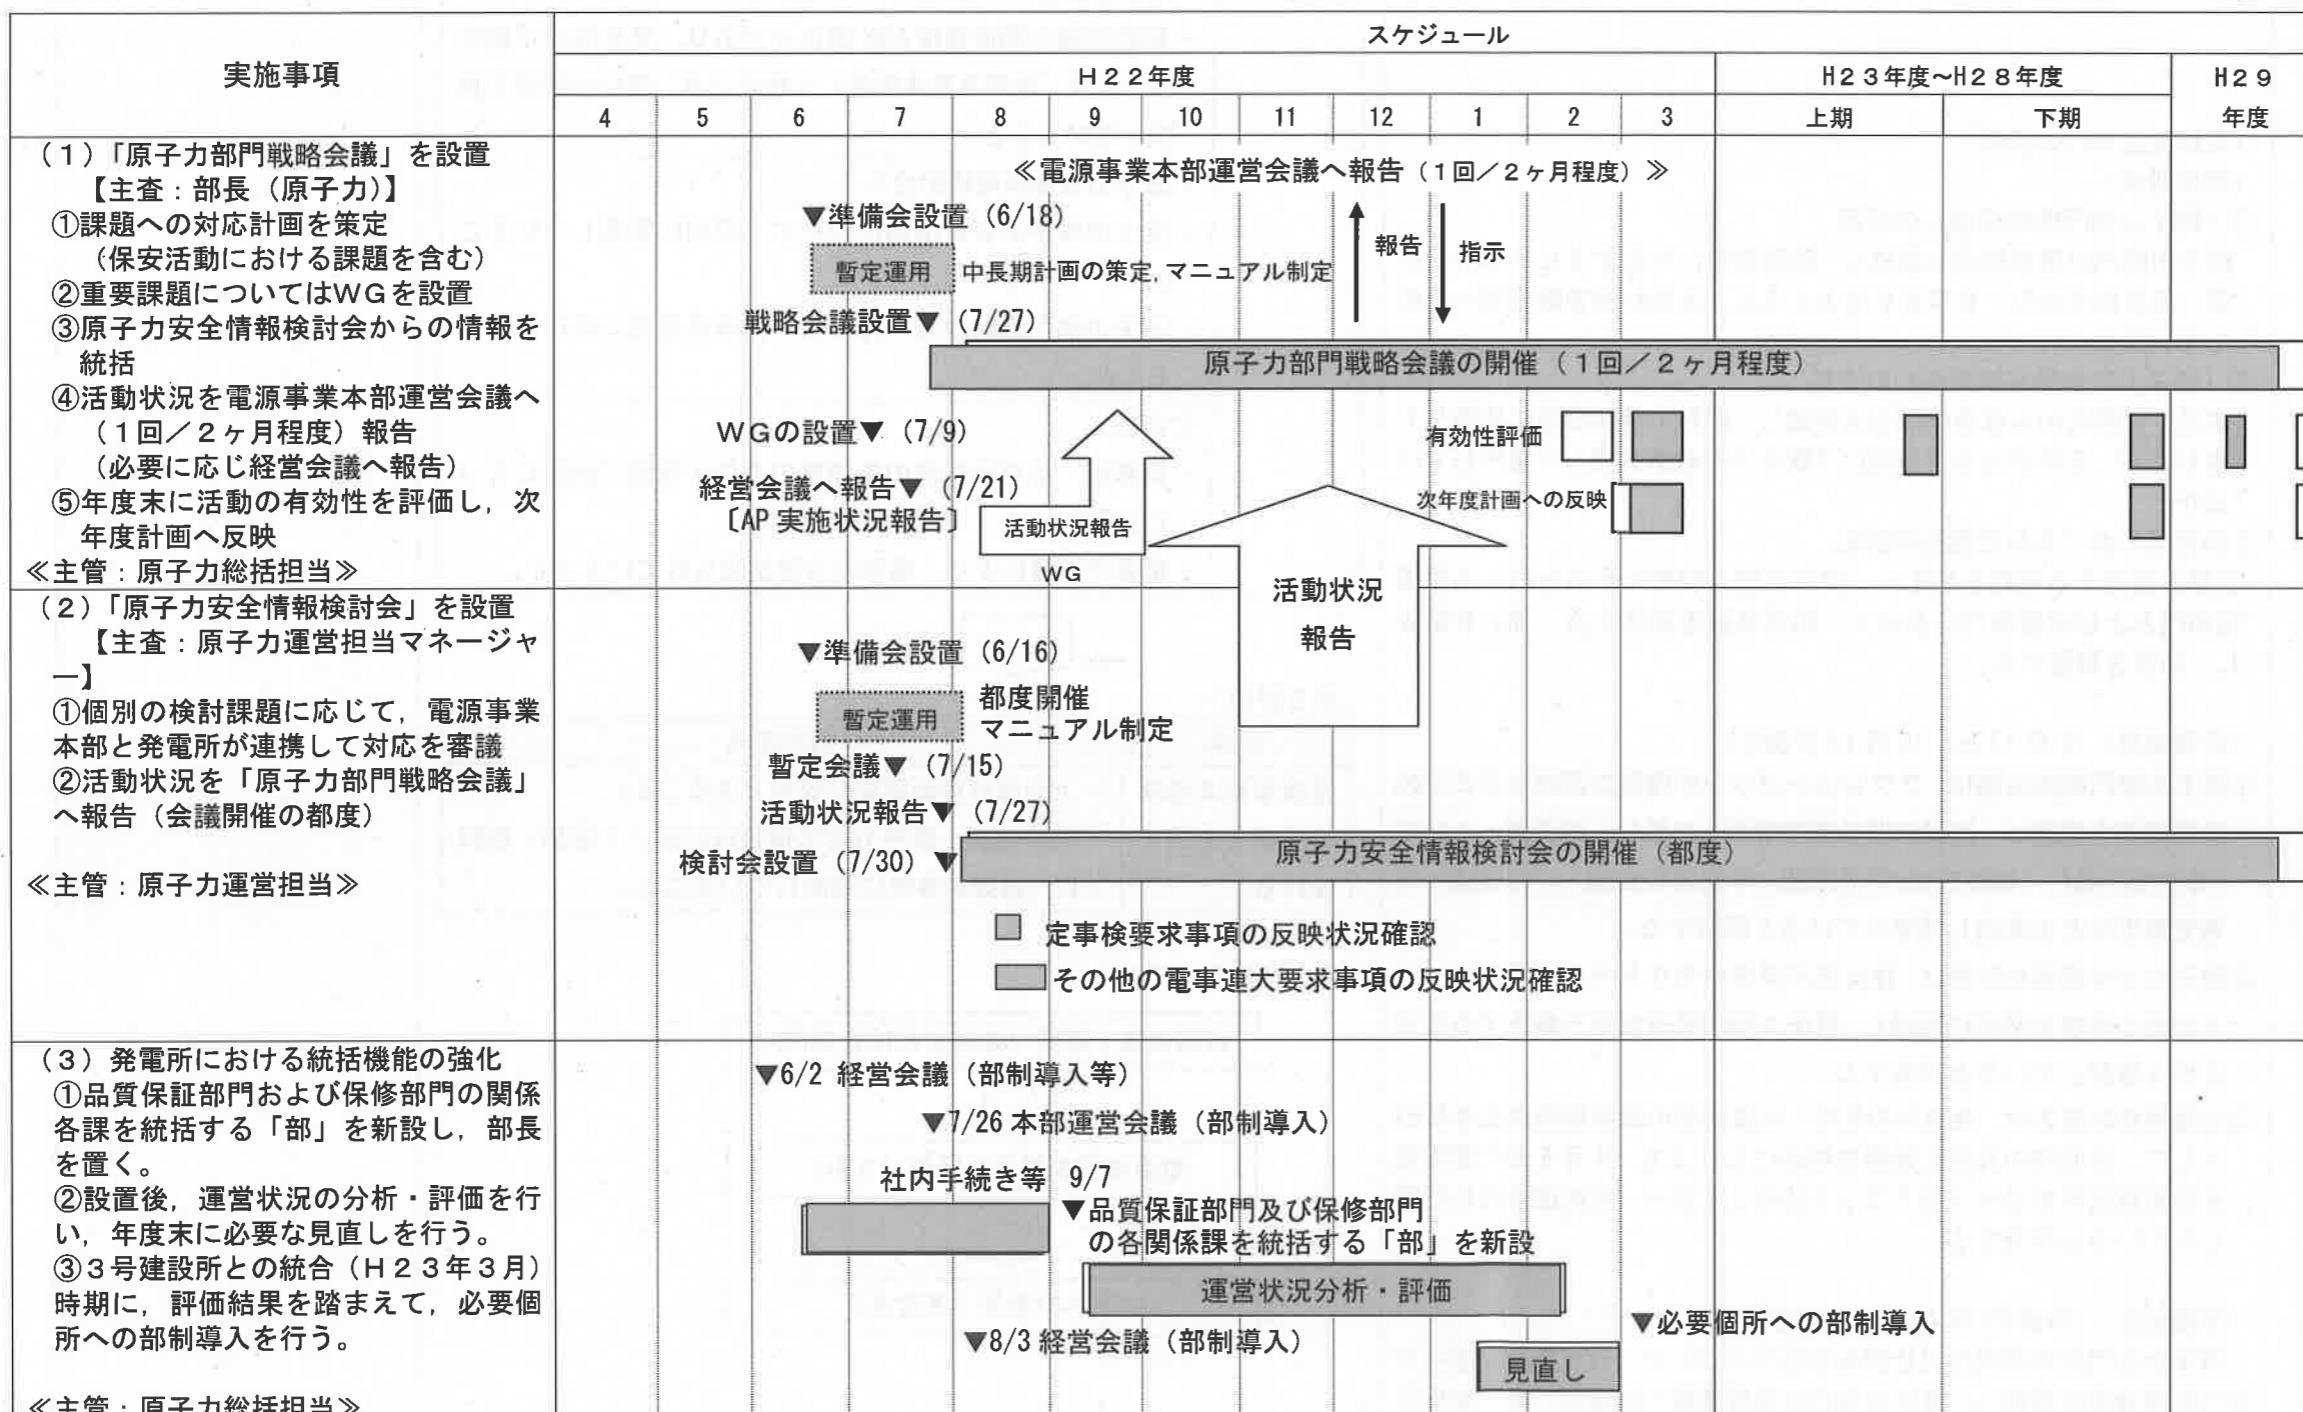

備考) 有効性評価は、半期毎に実施する。(1回目：9月末、2回目：3月末)

- (1) 原子力部門戦略会議  
 - 6/18 準備会 (1回), 7/9 準備会 (2回)  
 - 7/27 (1回), 8/4 (2回), 8/17 (3回), 8/24 (4回)  
 - 9/3 (5回), 9/14 (6回), 9/22 (7回), 10/7 (8回)  
 - 10/19 (9回), 11/2 (10回), 11/9 (11回), 11/26 (12回)  
 - 12/21 (13回), 1/14 (14回), 2/2 (15回), 3/3 (16回)  
 - 3/11 (17回), 3/23 (18回), 3/25 (19回), 3/30 (20回)  
 - 4/6 (21回), 4/14 (22回), 5/9 (23回), 5/13 (24回)  
 - 5/16 (25回), 5/23 (26回), 5/26 (27回), 6/7 (28回)  
 - 6/14 (29回), 7/15 (30回), [以降は2頁参照]
- (2) 原子力安全情報検討会  
 - 6/16 準備会 (1回), 7/15 準備会 (2回), 8/13 (1回)  
 - 8/20 (2回), 8/24 (3回), 8/27 (4回), 9/6 (5回), 10/12 (6回)  
 - 10/20 (7回), 10/25 (8回), 11/19 (9回), 11/29 (第10回)  
 - 12/14 (11回), 1/20 (12回), 3/3 (13回), 3/31 (14回)  
 - 4/12 (15回), 4/25 (16回), 4/27 (17回), 5/16 (18回)  
 - 6/3 (19回), 6/8 (20回), 6/14 (21回), 7/15 (22回)  
 - 7/29 (23回), [以降は3頁参照]
- 《報告》  
 (1) 安全情報検討会から戦略会議へ  
 - 6/18, 7/27, 8/17, 8/24, 9/22, 10/19, 11/2  
 - 11/26, 12/21, 2/2, 4/14, 5/16, 6/14, 7/15, 8/24  
 - 9/29, 10/24, 11/25, 12/13, [以降は4頁参照]  
 (2) 本部運営会議（又は緊対本部）へ  
 - 7/26 部制の導入について  
 - 8/4, 9 業務プロセス改善WG（委託）  
 - 8/25 部制の導入（他部門への展開）  
 - 9/13 3号機試運転時の体制  
 - 9/13 アクションプラン進捗状況【緊対本部】  
 - 10/20 2号機の今後の対応【緊対本部】  
 - 11/25 EAMの現状と今後の対応  
 - 11/29 3号機試運転時の体制（組織細則）  
 - 12/9 出雲市との情報連絡協定  
 - 1/18 点検計画表の再構築、EAM機能改良に関する今後の対応について  
 - 3/15 戰略会議実施状況報告 [H23年度は3頁以降参照]  
 (3) 経営会議へ  
 - 7/21 アクションプランの進捗状況  
 - 8/3 部制の導入  
 - 9/2 部制の導入（他部門への展開）  
 - 10/4 アクションプランの進捗状況  
 - 10/20 2号機の今後の対応について  
 - 12/14 出雲市との情報連絡協定  
 - 3/16 戰略会議実施状況報告  
 《部制》  
 - 8/3 経営会議  
 - 8/5 保安規定変更認可申請  
 - 8/24 戰略会議, 8/25 本部運営会議  
 - 9/2 経営会議, 9/13 本部運営会議

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）								
<p>(1) 原子力部門戦略会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6/18 準備会（第1回）開催</li> <li>・7/9 準備会（第2回）開催</li> </ul> <p>【重要課題への取組みとしてWGを設置】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①保守管理不備への再発防止対策の確実な実施 [業務プロセス改善WG/点検計画表検討WG]</li> <li>②島根3号機初回定期検査の確実な実施 [3号初回定期検査対応検討WG]</li> </ul> <p>● 7/21 経営会議へAP実施状況を報告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7/27 第1回戦略会議開催</li> <li>・8/4 第2回戦略会議開催</li> <li>・8/17 第3回戦略会議開催</li> <li>・8/24 第4回戦略会議開催</li> <li>・9/3 第5回戦略会議開催</li> <li>・9/14 第6回戦略会議開催</li> <li>・9/22 第7回戦略会議開催</li> <li>・10/7 第8回戦略会議開催</li> <li>・10/19 第9回戦略会議開催</li> <li>・11/2 第10回戦略会議開催</li> <li>・11/9 第11回戦略会議開催</li> <li>・11/26 第12回戦略会議開催</li> <li>・12/21 第13回戦略会議開催</li> <li>・1/14 第14回戦略会議開催</li> <li>・2/2 第15回戦略会議開催</li> <li>・3/3 第16回戦略会議開催</li> <li>・3/11 第17回戦略会議開催</li> <li>・3/23 第18回戦略会議開催</li> <li>・3/25 第19回戦略会議開催</li> <li>・3/30 第20回戦略会議開催</li> <li>・4/6 第21回戦略会議開催</li> <li>・4/14 第22回戦略会議開催</li> <li>・5/9 第23回戦略会議開催</li> <li>・5/13 第24回戦略会議開催</li> <li>・5/16 第25回戦略会議開催</li> <li>・5/23 第26回戦略会議開催</li> <li>・5/26 第27回戦略会議開催</li> <li>・6/7 第28回戦略会議開催</li> <li>・6/14 第29回戦略会議開催</li> <li>・7/15 第30回戦略会議開催</li> <li>・7/26 第31回戦略会議開催</li> <li>・8/24 第32回戦略会議開催</li> <li>・9/29 第33回戦略会議開催</li> <li>・10/24 第34回戦略会議開催</li> <li>・11/25 第35回戦略会議開催</li> <li>・12/13 第36回戦略会議開催</li> <li>・12/19 第37回戦略会議開催</li> <li>・1/23 第38回戦略会議開催</li> <li>・2/21 第39回戦略会議開催</li> <li>・3/8 第40回戦略会議開催</li> </ul>	<p>(検証方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的活動計画に沿って適切に活動が実施されていること。</li> <li>・活動の結果が、要求事項を満足すること。</li> <li>・活動の評価結果を電源事業本部運営会議に報告し、その有効性について電源事業本部長の評価を受ける。</li> </ul> <p>(検証結果)</p> <p>[内部監査部門の評価]</p> <p>(評価観点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①「原子力部門戦略会議」の設置 原子力部門の重要課題を統括し、制度変更に対応するための全体計画（要員面を含む）を策定するとともに、活動計画を経営層へ報告しているか。</li> <li>②「原子力安全情報検討会」の設置 本社、発電所からなる検討会を設置し、個別の検討課題に連携して取り組み、活動状況を定期的に「原子力部戦略会議」に報告しているか。</li> <li>③発電所における統括機能の強化 各課を統括する機能を強化し、責任体制を明確にするため、品質保証部門および保修部門において、関係各課を統括する「部」を新設し、部長を設置する。</li> </ul> <p>(評価結果) (8月17日、10月14日現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①原子力部門戦略会議は、アクションプランの確実な実施など3つの重要課題を決定し、活動状況を適宜確認、必要な人的資源、APの「有効性評価」、「検証方法」等の確認、本部運営会議、経営会議への適宜報告などを実施し機能していると評価する。</li> <li>②原子力安全情報検討会は、保安規定変更命令など外部の情報について必要な事項を適切に協議し、原子力部門戦略会議へ報告するなど適切に機能していると評価する。</li> <li>③発電所部制導入は、発電所の保守・品質管理の統括機能強化を目的として、各職務の責任と権限を明確にした上で、9月6日に保安規定の変更認可を受け9月7日から施行しており、統括機能強化が図られていると評価する。</li> </ul> <p>(評価結果) (平成23年4月25日現在)</p> <p>原子力部門の業務運営の仕組みの強化について、今年度は、原子力部門戦略会議を設置し、原子力部門の重要課題を統括し、制度変更に対応する全体計画を策定すると共に活動計画等を経営層に報告していること、また、保守等の制度変更に対し、原子力安全情報検討会を設置し、電源事業本部と発電所が連携して対応を審議する仕組みを構築し「原子力部門戦略会議運営手順書」「原子力安全情報処理手順書」</p>	<p>(有効性評価)</p> <p>&lt;個別評価&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手段</th> <th>判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戦略会議で都度または定期的に確認する。</td> <td> <p>「原子力部門戦略会議」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されていること。</li> <li>・重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われていること。</li> <li>・戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映していること</li> </ul> <p>「原子力安全情報検討会」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての原子力安全情報について、適切に管理していること。</li> <li>・原子力部門戦略会議へ報告し、指示を適切に反映していること。</li> </ul> <p>「部制」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっていること。</li> <li>・部長の設置により、業務の改善が図られていること。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;総合評価&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手段</th> <th>判断基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電源事業本部長の評価を2月に受ける。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記個別評価結果が妥当であること。</li> <li>・戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策が有効に機能していること。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;有効性評価のフロー&gt;</p> <pre> graph TD     A[戦略会議で確認（都度または定期的）] --&gt; B[電源事業本部長の評価（2月）]     B --&gt; C[社長への報告（年度末）] </pre> <p>[中間段階での自己評価] (H23.1.14)</p> <p>《原子力部門戦略会議》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要課題選定表で課題を整理し、4つの重要課題（H22年12月に</li> </ul>	手段	判断基準	戦略会議で都度または定期的に確認する。	<p>「原子力部門戦略会議」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されていること。</li> <li>・重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われていること。</li> <li>・戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映していること</li> </ul> <p>「原子力安全情報検討会」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての原子力安全情報について、適切に管理していること。</li> <li>・原子力部門戦略会議へ報告し、指示を適切に反映していること。</li> </ul> <p>「部制」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっていること。</li> <li>・部長の設置により、業務の改善が図られていること。</li> </ul>	手段	判断基準	電源事業本部長の評価を2月に受ける。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記個別評価結果が妥当であること。</li> <li>・戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策が有効に機能していること。</li> </ul>	
手段	判断基準										
戦略会議で都度または定期的に確認する。	<p>「原子力部門戦略会議」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されていること。</li> <li>・重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われていること。</li> <li>・戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映していること</li> </ul> <p>「原子力安全情報検討会」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての原子力安全情報について、適切に管理していること。</li> <li>・原子力部門戦略会議へ報告し、指示を適切に反映していること。</li> </ul> <p>「部制」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっていること。</li> <li>・部長の設置により、業務の改善が図られていること。</li> </ul>										
手段	判断基準										
電源事業本部長の評価を2月に受ける。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記個別評価結果が妥当であること。</li> <li>・戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策が有効に機能していること。</li> </ul>										

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3/22 第 41 回戦略会議開催</li> <li>・ H24/4/23 第 42 回戦略会議開催</li> <li>・ 5/22 第 43 回戦略会議開催</li> <li>・ 6/11 第 44 回戦略会議開催</li> <li>・ 6/21 第 45 回戦略会議開催</li> <li>・ 7/9 第 46 回戦略会議開催</li> <li>・ 7/24 第 47 回戦略会議開催</li> <li>・ 7/31 第 48 回戦略会議開催</li> <li>・ 8/29 第 49 回戦略会議開催</li> <li>・ 9/14 第 50 回戦略会議開催</li> <li>・ 9/20 第 51 回戦略会議開催</li> <li>・ 10/23 第 52 回戦略会議開催</li> <li>・ 11/27 第 53 回戦略会議開催</li> <li>・ 12/21 第 54 回戦略会議開催</li> <li>・ 1/23 第 55 回戦略会議開催</li> <li>・ 2/20 第 56 回戦略会議開催</li> <li>・ 3/22 第 57 回戦略会議開催</li> <li>・ H25/4/26 第 58 回戦略会議開催</li> <li>・ 5/28 第 59 回戦略会議開催</li> <li>・ 6/20 第 60 回戦略会議開催</li> <li>・ 7/24 第 61 回戦略会議開催</li> <li>・ 9/17 第 62 回戦略会議開催</li> <li>・ 9/30 第 63 回戦略会議開催</li> <li>・ 10/25 第 64 回戦略会議開催</li> <li>・ 10/29 第 65 回戦略会議開催</li> <li>・ 12/9 第 66 回戦略会議開催</li> <li>・ 1/17 第 67 回戦略会議開催</li> <li>・ 1/27 第 68 回戦略会議開催</li> <li>・ 3/31 第 69 回戦略会議開催</li> <li>・ H26/4/21 第 70 回戦略会議開催</li> <li>・ 4/25 第 71 回戦略会議開催</li> <li>・ 5/26 第 72 回戦略会議開催</li> <li>・ 6/20 第 73 回戦略会議開催</li> <li>・ 7/31 第 74 回戦略会議開催</li> <li>・ 8/25 第 75 回戦略会議開催</li> <li>・ 10/1 第 76 回戦略会議開催</li> <li>・ 10/24 第 77 回戦略会議開催</li> <li>・ 1/23 第 78 回戦略会議開催</li> <li>・ 3/9 第 79 回戦略会議開催</li> <li>・ H27/4/21 第 80 回戦略会議開催</li> <li>・ 4/24 第 81 回戦略会議開催</li> <li>・ 6/12 第 82 回戦略会議開催</li> <li>・ 7/2 第 83 回戦略会議開催</li> <li>・ 7/27 第 84 回戦略会議開催</li> <li>・ 8/28 第 85 回戦略会議開催</li> <li>・ 9/25 第 86 回戦略会議開催</li> <li>・ 10/5 第 87 回戦略会議開催</li> <li>・ 10/27 第 88 回戦略会議開催</li> <li>・ 11/26 第 89 回戦略会議開催</li> <li>・ 12/18 第 90 回戦略会議開催</li> </ul>	<p>で明確にしていることに加え、両会議体で審議・検討した方策が有効に機能していることを確認した。</p> <p>さらに、部制の導入により保守管理業務等の改善が図られていることから、APの目的である規制要求等の状況変化に速やかに対応し、適切にマネジメントできる仕組みが強化されていると評価する。</p> <p>次年度は、「H22 年度に実施した内容の定着化を図るとともに、定期的なチェックにより運用状況の評価を行う」としており、QMS 文書である本手順書に従った対策の定着化に取り組むことに問題ないと評価する。</p> <p>(評価観点) &lt;平成 23 年度&gt;</p> <p>有効性評価を行い AP の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 23 年度&gt;</p> <p>本 AP の取り組みについて、原子力部門戦略会議の運営により、原子力部門の重要課題を統括し、制度変更に対応する全体計画を策定するとともに活動計画等を経営層に適宜報告を行い、指示について本会議へ反映していること、および、原子力安全情報検討会の運営により、制度変更等に対し、本社、発電所が連携して個別の検討課題に取り組み、活動状況を原子力部門戦略会議へ報告を行い、戦略会議からの指示を本検討会へ反映していることから、「原子力部門戦略会議運営手順書」、「原子力安全情報処理手順書」に従って適切に実施しており、両会議体で審議・検討した課題が有効に機能していることを確認した。</p> <p>また、部制の導入により保守管理業務等の改善が継続して図られていること、これらの取組みの有効性評価を適切に行っていることから、本 AP の目的は達成していることを確認した。</p> <p>引き続き対策の定着化に取り組み、定期的に運用状況を評価することに問題ないと評価した。</p> <p>(平成 24 年 4 月 19 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 24 年度&gt;</p> <p>有効性評価を行い AP の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 24 年度&gt;</p> <p>本 AP の取り組みについて、原子力部門戦略会議は「原子力部門戦略会議運営手順書」に従って、原子力部門の重要課題を統括し、経営層に適宜報告を行い、指示について本会議へ反映している。原子力安全情報検討会は「原子力安全情報処理手順書」に従って、管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会で審議し、戦略会議に報告し、指示事項の反映を行っている。これらから、両会議体が有効に機能していることを確認した。</p> <p>また、部制の導入により保守管理業務等の改善が継続して図られていること、これらの取組みの有効性評価を適切に行っていることから、本 AP の目的は達成していることを確認した。</p> <p>引き続き対策の定着化に取り組むことに問題ないと評価した。</p> <p>(平成 25 年 4 月 18 日現在)</p>	<p>1 項目追加) についてWG を設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をしている。(H 22 年 1 2 月に工事業務管理手順書見直しWG を新規設置)</p> <p>・ H22 年 8 月～H23 年 1 月で戦略会議を 14 回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（又は緊密本部）へ 10 回、経営会議へ 6 回と計画以上の報告を行なうとともに、指示についても反映している。</p> <p>『原子力安全情報検討会』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を適切に開催している。</li> <li>・ 安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告し、指示事項の反映を行なっている。</li> </ul> <p>『部制』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手順書により、責任と権限を明確にしている。</li> <li>・ 不適合グレード判定や調達関係書類の承認等で所長権限を部長へ委譲するなど、業務の流れを改善している。</li> </ul> <p>よって、中間段階では有効に機能していると評価する。</p> <p>[年度末での評価] (H23. 3. 15 本部運営会議・H23. 3. 16 経営会議)</p> <p>『原子力部門戦略会議』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重要課題整理表で課題を整理・評価し、4 つの重要課題 (H 22. 1 2 に 1 項目追加 H 23. 3 にさらに 1 項目追加) を適切に選定したことから、「原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されていること」を確認した。</li> <li>・ 上記 1 で選定した重要課題について、課題に応じてWG を設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をした (H 22. 1 2 に工事業務管理手順書見直しWG を新規設置、H 23. 3 に保修部門のあり方検討WG を新規設置) ことから、「重要課題に応じたWG が設置され、適切な活動が行われていること」を確認した。</li> <li>・ H 22. 8 ～H 23. 3 で戦略会議を 17 回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（または緊密本部）へ 10 回、経営会議へ 6 回と計画以上の報告を行なうとともに指示についても反映したことから、「戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映していること」を確認した。</li> </ul> <p>『原子力安全情報検討会』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を適切に開催したことから、「全ての原子力安全情報について、適切に管理していること」を確認した。</li> <li>・ 安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告し、指示事項の反映を行なったことから、「原子力部門戦略会議へ報告し、指示を適切に反映していること」を確認した。</li> </ul> <p>『部制』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手順書により、責任と権限を明確にしたことから、「保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっていること」を確認した。</li> <li>・ 不適合グレード判定や調達関係書類の承認等で所長権限を部長へ委譲</li> </ul>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・1/22 第91回戦略会議開催</li> <li>・3/7 第92回戦略会議開催</li> <li>・3/24 第93回戦略会議開催</li> <li>・H28/4/20 第94回戦略会議開催</li> <li>・5/30 第95回戦略会議開催</li> <li>・7/12 第96回戦略会議開催</li> <li>・9/13 第97回戦略会議開催</li> <li>・10/20 第98回戦略会議開催</li> <li>・12/19 第99回戦略会議開催</li> <li>・1/25 第100回戦略会議開催</li> <li>・2/28 第101回戦略会議開催</li> <li>・3/22 第102回戦略会議開催</li> <li>・H29/4/19 第103回戦略会議開催</li> <li>・7/14 第104回戦略会議開催</li> <li>・10/19 第105回戦略会議開催</li> </ul> <p>(2) 原子力安全情報検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6/16 準備会（第1回）開催</li> <li>・7/15 準備会（第2回）開催</li> </ul> <p>〔福島第一原子力発電所第2号機の原子炉自動停止に関する調査結果を踏まえたリレー誤作動に係る周知についての対応〕</p> <p>〔東海第二発電所RHR海水系流量低下事象に関するNISA口答指示への対応〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8/13 第1回安全情報検討会開催</li> <li>・8/20 第2回安全情報検討会開催</li> <li>・8/24 第3回安全情報検討会開催</li> <li>・8/27 第4回安全情報検討会開催</li> <li>・9/6 第5回安全情報検討会開催</li> <li>・10/12 第6回安全情報検討会開催</li> <li>・10/20 第7回安全情報検討会開催</li> <li>・10/25 第8回安全情報検討会開催</li> <li>・11/19 第9回安全情報検討会開催</li> <li>・11/29 第10回安全情報検討会開催</li> <li>・12/14 第11回安全情報検討会開催</li> <li>・1/20 第12回安全情報検討会開催</li> <li>・3/3 第13回安全情報検討会開催</li> <li>・3/31 第14回安全情報検討会開催</li> <li>・4/12 第15回安全情報検討会開催</li> <li>・4/25 第16回安全情報検討会開催</li> <li>・4/27 第17回安全情報検討会開催</li> <li>・5/16 第18回安全情報検討会開催</li> <li>・6/3 第19回安全情報検討会開催</li> <li>・6/8 第20回安全情報検討会開催</li> <li>・6/14 第21回安全情報検討会開催</li> <li>・7/15 第22回安全情報検討会開催</li> <li>・7/29 第23回安全情報検討会開催</li> <li>・9/1 第24回安全情報検討会開催</li> <li>・9/12 第25回安全情報検討会開催</li> <li>・9/15 第26回安全情報検討会開催</li> </ul>	<p>(評価観点) &lt;平成25年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成25年度&gt; 本APの取り組みについて、原子力部門戦略会議は「原子力部門戦略会議運営手順書」に従って、原子力部門の重要課題を統括し、経営層に適宜報告を行い、指示について本会議へ反映している。原子力安全情報検討会は「原子力安全情報処理手順書」に従って、管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会で審議し、戦略会議に報告し、指示事項の反映を行っている。これからから、両会議体が有効に機能していることを監査および原子力部門戦略会議の出席により確認した。</p> <p>これらの取組みの有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>引き続き対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成26年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成26年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成26年度&gt; 本APの取り組みについて、原子力部門戦略会議は「原子力部門戦略会議運営手順書」に従って、原子力部門の重要課題を統括し、経営層に適宜報告を行い、指示について本会議へ反映している。原子力安全情報検討会は「原子力安全情報処理手順書」に従って、管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会で審議し、戦略会議に報告している。これらから、両会議体が有効に機能していることを監査および原子力部門戦略会議の出席により確認した。</p> <p>これらの取組みの有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>引き続き対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成27年4月17日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成27年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成27年度&gt; 本APの取り組みについて、原子力部門戦略会議は「原子力部門戦略会議運営手順書」に従って、原子力部門の重要課題を統括し、経営層に適宜報告を行い、指示について本会議へ反映している。原子力安全情報検討会は「原子力安全情報処理手順書」に従って、管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会で審議し、戦略会議に報告している。これらから、両会議体が有効に機能していることを監査および原子力部門戦略会議の出席により確認した。</p> <p>これらの取組みの有効性評価を適切に行っていることから、本APの目的は達成していることを確認した。</p> <p>引き続き対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成28年4月14日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成28年度&gt;</p>	<p>するなど、業務の流れを改善したり、主要な委員会は部長で構成し改善を図ったことから、「部長の設置により、業務の改善が図られていること」を確認した。</p> <p>&lt;総合評価&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H23.3.15 本部運営会議にて、上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策が有効に機能し妥当であることを確認した。</li> <li>・H23.3.16 経営会議にて、上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策が有効に機能し妥当であることを確認した。</li> </ul> <p>&lt;次年度の取組み&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H22年度に実施した内容の定着化を図るとともに、定期的なチェックにより運用状況の評価を行う</li> </ul> <p>&lt;H23年9月&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WGの活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決している」ことから有効に機能していると評価した。</li> </ul> <p>&lt;H24年1月&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WGの活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決している」ことから有効に機能していると評価した。</li> </ul> <p>&lt;H24年3月&gt;</p> <p>《原子力部門戦略会議》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要課題整理表で課題を整理・評価し、5つの重要課題（H23.6に2項目追加。H23.8・9に各1項目追加）を適切に選定したことから、「原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されている」と評価した。</li> <li>・上記1で選定した重要課題について、課題に応じてWGを設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をした（H23.8に定期事業者検査業務改善WGを新規設置）ことから、「重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われている」と評価した。</li> <li>・H23.4～H24.3で戦略会議を21回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（またはQA委員会）へ5回、経営会議（またはマネレビ）へ4回と計画以上の報告を行なうとともに、指示についても反映したことから、「戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映している」と評価した。</li> </ul> <p>《原子力安全情報検討会》</p>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 10/19 第 27 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 10/28 第 28 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 11/8 第 29 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 11/30 第 30 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 12/28 第 31 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 1/20 第 32 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 3/1 第 33 回安全情報検討会開催</li> <li>・ H24/4/6 第 34 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 5/2 第 35 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 5/30 第 36 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 7/23 第 37 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 8/1 第 38 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 9/10 第 39 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 9/13 第 40 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 11/26 第 41 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 11/28 第 42 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 1/24 第 43 回安全情報検討会開催</li> <li>・ H25/4/17 第 44 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 5/27 第 45 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 6/17 第 46 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 7/8 第 47 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 8/26 第 48 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 10/28 第 49 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 3/28 第 50 回安全情報検討会開催</li> <li>・ H26/6/27 第 51 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 9/19 第 52 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 12/22 第 53 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 2/19 第 54 回安全情報検討会開催</li> <li>・ H27/5/29 第 55 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 6/17 第 56 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 7/6 第 57 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 8/11 第 58 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 9/18 第 59 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 11/13 第 60 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 12/24 第 61 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 1/7 第 62 回安全情報検討会開催</li> <li>・ H28/6/28 第 63 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 8/26 第 64 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 10/3 第 65 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 10/26 第 66 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 11/21 第 67 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 1/23 第 68 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 1/29 第 69 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 1/31 第 70 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 2/10 第 71 回安全情報検討会開催</li> <li>・ H29/4/19 第 72 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 7/14 第 73 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 8/28 第 74 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 9/7 第 75 回安全情報検討会開催</li> <li>・ 10/6 第 76 回安全情報検討会開催</li> </ul>	<p>有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。  <b>(評価結果) &lt;平成 28 年度&gt;</b></p> <p>本 A P の取り組みについて、原子力部門戦略会議は「原子力部門戦略会議運営手順書」に従って、原子力部門の重要課題を統括し、経営層に適宜報告を行い、指示について本会議へ反映している。原子力安全情報検討会は「原子力安全情報処理手順書」に従って、管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会で審議し、戦略会議に報告している。これらから、両会議体が有効に機能していることを監査および原子力部門戦略会議の出席により確認した。</p> <p>これらの取組みの有効性評価を適切に行っていることから、本 A P の目的は達成していることを確認した。</p> <p>引き続き対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。  (平成 29 年 4 月 14 日現在)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を適切に開催したことから、「全ての原子力安全情報について、適切に管理している」と評価した。</li> <li>・ 安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告し、指示事項の反映を行なったことから、「原子力部門戦略会議へ報告し、指示を適切に反映している」と評価した。</li> </ul> <p>『部制』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手順書により、責任と権限を明確にしたことから、「保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっている」と評価し、H23 年度もこの責任と権限に基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> <li>・ 不適合グレード判定や調達関係書類の承認等で所長権限を部長へ委譲するなど、業務の流れを改善したり、主要な委員会は部長で構成し改善を図ったことから、「部長の設置により、業務の改善が図られている」と評価し、H23 年度もこれに基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> <li>・ 保修部長が各WG を統括し横断的に判断したり、各課長を集めてのミーティングを定例化して統率していることから、部制導入の効果が現れていると評価した。</li> </ul> <p>『総合評価』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源事業本部長は、H24. 2. 21QA 委員会にて、上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策や部制導入が有効に機能し妥当であると評価した。</li> <li>・ 社長は、H24. 2. 28 上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策や部制導入が有効に機能し妥当であると評価した。</li> </ul> <p>『次年度の取組み』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 引き続き対策の定着化に取組むと共に、定期的に(半期毎)運用状況を評価していく。</li> </ul> <p>『H24 年 9 月』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WG の活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決している」ことから有効に機能していると評価した。</li> </ul> <p>『H25 年 3 月』</p> <p>『原子力部門戦略会議』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重要課題整理表で課題を整理・評価し、6 つの重要課題 (H24. 5 に 1 項目追加。H24. 7 に 2 項目追加。H24. 8 に 1 項目追加。H24. 9 に 1 項目追加。</li> </ul>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<ul style="list-style-type: none"> <li>11/13 第77回安全情報検討会開催</li> <li>11/27 第78回安全情報検討会開催</li> <li>12/12 第79回安全情報検討会開催</li> </ul> <p>&lt;安全情報検討会から戦略会議への報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H24/1/23, 2/21, 3/8, 4/23, 5/22, 6/11</li> <li>7/24, 8/28, 9/20, 11/27, 1/23, 2/20</li> <li>H25/4/26, 5/28, 6/20, 7/24, 9/30, 12/9, 3/31</li> <li>H26/7/31, 10/1, 1/23, 3/9</li> <li>H27/6/12, 7/27, 9/25, 11/26, 1/22</li> <li>H28/7/12, 10/20, 12/19, 2/28</li> <li>H29/7/14, 10/19</li> </ul> <p>(3) 本部運営会議（又は緊対本部）へ H23年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4/6 島根原子力発電所津波対策</li> <li>5/9 震災に関する島根県対応他</li> <li>5/13 島根原子力発電所津波対策</li> <li>5/23 震災に関する島根県知事コメント対応</li> <li>5/26 震災に関する島根県知事コメント対応</li> <li>6/7 震災に関する島根県知事コメント対応他</li> <li>6/14 震災に関する国からの指示対応他</li> </ul> <p>[経営層への報告]</p> <p>H24年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子力安全技術部の設置について、4/23に本部長へ、4/25に社長へ報告</li> <li>ストレステスト報告書提出について、7/31に本部長へ、8/2に社長へ報告</li> <li>EAM運用開始について、10/2に本部長へ、10/29に社長へ報告</li> <li>原子力安全維持・向上の取組みについて、12/25, 3/19に本部長へ、12/26, 3/22に社長へ報告</li> </ul> <p>H25年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>シビアアクシデント時の本社対応能力向上と体制整備について、6/14に本部長へ報告</li> <li>島根原子力発電所1号機PLMに関する対応について、9/12に本部長へ、9/18社長へ報告</li> <li>原子力安全維持・向上活動について、10/1に本部長、社長へ報告</li> <li>原子力安全維持・向上活動（活動評価、次年度活動方針等）について、2/13, 3/5に本部長へ、3/6に社長へ報告。</li> </ul> <p>H26年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>特定重大事故等対処施設計画について、4/3に本部長へ、4/7に社長へ報告</li> <li>主要個別工事の計画変更（フィルタ付ベントのよう素フィルタ追設）について、4/9に本部長へ、4/21に社長へ報告</li> </ul>		<p>H25. 3に1項目追加)を適切に選定したことから、「原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されている」と評価した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上記1で選定した重要課題について、課題に応じてWGを設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をした(H24. 12に安全向上ステアリング会議を新規設置)ことから、「重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われている」と評価した。</li> <li>H24. 4～H25. 3で戦略会議を16回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（本部長への個別説明含む）へ5回、経営会議へ5回と計画以上の報告を行なうとともに、指示についても反映したことから、「戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映している」と評価した。</li> </ul> <p>『原子力安全情報検討会』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を適切に開催したことから、「全ての原子力安全情報について、適切に管理している」と評価した。</li> <li>安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告し、指示事項の反映を行なったことから、「原子力部門戦略会議へ報告し、指示を適切に反映している」と評価した。</li> </ul> <p>『部制』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>手順書により、責任と権限を明確にしたことから、「保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっている」と評価し、H24年度もこの責任と権限に基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> <li>不適合グレード判定や調達関係書類の承認等で所長権限を部長へ委譲するなど、業務の流れを改善したり、主要な委員会は部長で構成し改善を図ったことから、「部長の設置により、業務の改善が図られている」と評価し、H24年度もこれに基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> <li>保修部長が各WGを統括し横断的に判断したり、各課長を集めてのミーティングを定例化して統率していることから、部制導入の効果が現れていると評価した。</li> </ul> <p>『総合評価』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>社長および電源事業本部長は、H25. 2. 18 の有識者会議報告にて、上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策や部制導入が有効に機能し妥当であると評価した。</li> </ul> <p>『次年度の取組み』</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き対策の定着化に取組む。</li> </ul>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力安全維持・向上の取組み（活動のまとめ）について、4/18に本部長へ、4/22に社長へ報告</li> <li>・原子力安全向上に関するリスクマネジメントの強化とロードマップ作成について、5/23, 6/6に本部長へ、6/11に社長へ報告</li> <li>・原子力安全推進協会（JANSI）からの原子力安全に関するリスクを考慮した安全確保体制の構築に関する提言に対する報告について、7/24に本部長へ報告、7/29社長へ報告</li> <li>・原子力安全向上に関するリスクマネジメント強化の取組みの一環であるリスク管理専門部署の整備について、10/30に本部長へ報告</li> <li>・特定重大事故等対処施設の工事工程について、2/18に社長、本部長へ報告</li> </ul> <p>H27 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主要個別工事の計画変更（常設代替交流電源の設置）について、4/15に本部長へ、4/21に社長へ報告</li> <li>・低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題に係る対応体制について、7/2に社長、本部長へ報告</li> <li>・低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題に関する調査状況について、8/20に社長、本部長へ報告</li> <li>・低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題の再発防止対策に係るアクションプランの役割分担および進め方について、9/25に社長、本部長へ報告</li> <li>・原子力安全推進協会（JANSI）からの安全性向上計画のレビューにより抽出された安全性向上策に関する提言に対する報告（格納容器 pH 調整の導入に係る検討状況）について、12/16に本部長へ報告、12/22社長へ報告</li> <li>・低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題に係る再発防止対策の実施状況・評価について2/17に本部長へ報告</li> </ul> <p>H28 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門戦略会議の活動状況（H28 年度第一四半期）について、8/4に本部長へ報告</li> <li>・島根原子力発電所における廃止措置を担当する部の設置について 7/27 に本部長へ報告、10/12 に社長へ報告</li> <li>・原子力部門戦略会議の活動状況（H28 年 7 月～10 月）について、11/21 に本部長へ報告</li> <li>・「低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題」および「点検不備問題」に係る再発防止対策の実施状況・評価等について 2/15 に本部長へ報告</li> <li>・原子力リスクマネジメントの活動状況について 3/6 本部長へ報告、3/10 社長へ報告</li> <li>・原子力部門戦略会議の活動状況（H28 年 12 月～H29 年 2 月）について、3/21 に本部長へ報告</li> </ul>		<p>〈H25年9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WGの活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決していることから有効に機能していると評価した。</li> </ul> <p>〈H26年3月〉</p> <p>《原子力部門戦略会議》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要課題整理表で課題を整理・評価し、8つの重要課題を適切に選定したことから、「原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されている」と評価した。</li> <li>・上記で選定した重要課題について、課題に応じてWGを設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をしたことから、「重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われている」と評価した。</li> <li>・H25.4～H26.3 で戦略会議を 12 回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（本部長への個別説明含む）へ 7 回、経営会議（社長への個別説明含む）へ 3 回と計画以上の報告を行なうとともに、指示についても反映したことから、「戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映している」と評価した。</li> </ul> <p>《原子力安全情報検討会》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を適切に開催したことから、「全ての原子力安全情報について、適切に管理している」と評価した。</li> <li>・安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告し、指示事項の反映を行なったことから、「原子力部門戦略会議へ報告し、指示を適切に反映している」と評価した。</li> </ul> <p>《部制》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手順書により、責任と権限を明確にしたことから、「保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっている」と評価し、H25 年度もこの責任と権限に基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> </ul> <p>〈総合評価〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社長および電源事業本部長は、H26.2.17 の有識者会議報告にて、上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策や部制導入が有効に機能し妥当であると評価した。</li> </ul> <p>〈次年度の取組み〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き対策の定着化に取組む。</li> </ul>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<p>H29 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主要個別工事の計画変更（格納容器除熱設備の設置）について、8/18 に本部長へ、8/30 に社長へ報告</li> <li>・「低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量計問題」および「点検不備問題」に係る再発防止対策の実施状況・評価等について 9/22 に本部長へ報告</li> <li>・原子力部門戦略会議の活動状況（H29 年 3 月～H29 年 7 月）について、9/26 に本部長へ報告</li> </ul>		<p>〈H26 年 9 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WGの活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決している」ことから有効に機能していると評価した。</li> </ul> <p>〈H27 年 3 月〉</p> <p>《原子力部門戦略会議》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要課題整理表で課題を整理・評価し、7つの重要課題（H27.1.23 に 2 項目追加）を適切に選定したことから、「原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されている」と評価した。</li> <li>・上記で選定した重要課題について、課題に応じてWG等を設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をしたことから、「重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われている」と評価した。</li> <li>・H26.4～H27.3 で戦略会議を 10 回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（本部長への個別説明含む）へ 6 回、経営会議（社長への個別説明含む）へ 6 回と計画以上の報告を行なうとともに、指示についても反映したことから、「戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映している」と評価した。</li> </ul> <p>《原子力安全情報検討会》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を適切に開催したことから、「全ての原子力安全情報について、適切に管理している」と評価した。</li> <li>・安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告した結果、指示事項はなかった。</li> </ul> <p>《部制》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手順書により、責任と権限を明確にしたことから、「保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっている」と評価し、H26 年度もこの責任と権限に基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> </ul> <p>〈総合評価〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有識者会議の報告資料に基づき戦略会議、原子力安全情報検討会の運営状況を社長および電源事業本部長に対して報告を行っている。</li> <li>・上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策や部制導入が有効に機能し妥当であると評価した。</li> </ul> <p>〈次年度の取組み〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き対策の定着化に取組む。</li> </ul>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
		<p>〈H27年9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WGの活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決している」ことから有効に機能していると評価した。</li> </ul> <p>〈H28年3月〉</p> <p>《原子力部門戦略会議》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要課題整理表で課題を整理・評価し、6つの重要課題（H27.6.12に1項目追加。H27.9.25に1項目追加。）を適切に選定したことから、「原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されている」と評価した。</li> <li>・上記で選定した重要課題について、課題に応じてWG等を設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をしたことから、「重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われている」と評価した。</li> <li>・H27.4～H28.3で戦略会議を14回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（本部長への個別説明含む）へ6回、経営会議（社長への個別説明含む）へ5回と計画以上の報告を行なうとともに、指示についても反映したことから、「戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映している」と評価した。</li> </ul> <p>《原子力安全情報検討会》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を開催したことから、「全ての原子力安全情報について、適切に管理している」と評価した。</li> <li>・安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告した結果、指示事項はなかった。</li> </ul> <p>《部制》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手順書により、責任と権限を明確にしたことから、「保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっている」と評価し、H27年度もこの責任と権限に基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> </ul> <p>〈総合評価〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有識者会議の報告資料に基づき戦略会議、原子力安全情報検討会の運営状況を社長および電源事業本部長に対して報告を行っている。</li> <li>・上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策や部制導入が有効に機能し妥当であると評価した。</li> </ul> <p>〈次年度の取組み〉</p>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き対策の定着化に取組む。</li> </ul> <p>〈H28年9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WGの活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決している」ことから有効に機能していると評価した。</li> </ul> <p>〈H29年3月〉</p> <p>《原子力部門戦略会議》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要課題整理表で課題を整理・評価し、6つの重要課題を適切に選定したことから、「原子力部門の課題が抽出され、その中から重要課題が適切に選定されている」と評価した。</li> <li>・上記で選定した重要課題について、課題に応じてWG等を設置し活動するとともに、その進捗状況の報告を受け、必要な指示をしたことから、「重要課題に応じたWGが設置され、適切な活動が行われている」と評価した。</li> <li>・H28.4～H29.3で戦略会議を9回開催しており、重要事項については電源事業本部運営会議（本部長への個別説明含む）へ6回、経営会議（社長への個別説明含む）へ2回と計画以上の報告を行なうとともに、指示についても反映したことから、「戦略会議の開催頻度が計画以上であり、重要事項が経営層（社長、電源事業本部長）へ報告され、受けた指示を反映している」と評価した。</li> </ul> <p>《原子力安全情報検討会》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理表で全ての安全情報を管理し、内容に応じて安全情報検討会を開催したことから、「全ての原子力安全情報について、適切に管理している」と評価した。</li> <li>・安全情報検討会での全ての審議事項を戦略会議に報告した結果、指示事項はなかった。</li> </ul> <p>《部制》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手順書により、責任と権限を明確にしたことから、「保修部、品質保証部の各職務の責任と権限が明確になっている」と評価し、H28年度もこの責任と権限に基づいて着実に実施されていることから確実に定着していると評価した。</li> </ul> <p>〈総合評価〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有識者会議の報告資料に基づき戦略会議、原子力安全情報検討会の運営状況を社長および電源事業本部長に対して報告を行っている。</li> <li>・上記個別評価に示すとおり、戦略会議、原子力安全情報検討会にて審議・検討した方策や部制導入が有効に機能し妥当であると評価した。</li> </ul> <p>〈次年度の取組み〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き対策の定着化に取組む。</li> </ul>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
		<p>〈H29年9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・原子力部門戦略会議・原子力安全情報検討会共に、「手順書に定めた頻度以上に開催し、各WGの活動も含め、必要な指示・報告を行うことで各課題を精力的に解決している」ことから有効に機能していると評価した。</li></ul>	



■ ■ ■ 点検不備問題に係る再発防止対策（不適合管理プロセスの改善）のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：品質保証部（品質保証） アクションプラン進捗管理表 (AP3(1)(2):不適合管理プロセスの改善) リーダー:品質保証部 課長(品質保証)

H29年12月31日現在

目的	不適合事象が適切に組織内で共有化され、不適合管理が適切に運用（適切な処置等が行われるなど）されるよう、不適合管理プロセスを改善する。	実施内容	(1) 不適合判定検討会の設置 ○ステップ1 不適合管理は、既存の懸案管理システムからの情報や工事中の不具合速報について、全てを「不適合判定検討会（現行の不適合管理検討会に変えて設置：仮称）」に持ち込み、品質保証センターを含む関係各課のメンバーにより処置（不適合管理の要否、不適合管理グレード等）を決定する。なお、不適合を担当者が迷うことなく適切に不適合判定検討会に持ち込むことが出来るように発電所の要員に対し、平成22年7月末目途に、不適合管理の必要性や基準について実務に即した教育を実施する。また、継続的に教育する仕組みを構築する。 より確実な業務管理を行うため、平成22年6月末目途に、発電所の品質保証センター内に不適合管理業務を専任で行う担当を設置する。 ○ステップ2 開発中の「統合型保全システム」を活用して、担当者が迷うことなくシステム登録する運用に変更する。 (平成23年度運用変更予定) (2) 不適合情報の公開 全ての不適合情報をホームページにより公開する。	
要求事項	発見された不適合事象が適切に組織内で共有化され、不適合管理が適切に処置できる不適合管理プロセスを改善する。 組織の要員が、不適合を適切に判断できるよう必要な教育を行える教育プロセスを構築する。 (検討会で不適合案件の審議を行うという仕組みは設けていたが、発電所員に「不適合」を敬遠する傾向があり、その検討会に持ち込まれない不具合情報を把握することができず、結果として問題が顕在化しにくい状況となっていた。)			

実施事項	スケジュール													備考		
	H22年度															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
○不適合管理を専任で行う担当を設置			▼6/29 不適合管理業務を専任行う担当設置													
○CAP導入に向けたパンチング				▼7/14 中部電力、7/16 関西電力												
○不適合管理教育			不適合管理教育資料作成	7/末	不適合管理教育を実施※			▼10/14 追加教育の実施								
○不適合管理検討会運用強化								▼12/22 追加教育の実施		▼3/29～31 追加教育の実施						
○不適合管理システム検討																
○不適合判定検討会の設置																
○マニュアルの改正 (保安規定変更命令、判定基準(ガイドライン)の設定および有効性評価を踏まえて手順書に反映する。)									マニュアル改正							
○EAMを活用した運用の検討																
○システムの有効性評価										統合型保全システムを活用した運用検討						
○システムの改善																
○不適合情報の公開										システム改善要望提出 1/19▼						
										▼9/27 ▼10/7 ▼10/20	▼11/8 ▼11/22 ▼12/7	▼12/20 ▼1/11 ▼1/20	▼2/7 ▼2/21 ▼3/7	▼3/22		

備考) 有効性評価は、半期毎に実施する。(1回目: 9月末、2回目: 3月末)

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<p>○6月1日以降発生の不適合件名について、全て「不適合管理検討会」協議することとした。</p> <p>○6月10日以降、原則毎週水曜日に定期の「不適合管理検討会」を開催し、全ての「作業依頼票」「不適合処置および是正処置報告書」の確認を実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ H22.6.10 (第6回検討会：1件)</li> <li>➢ H22.6.16 (第7回検討会：24件)</li> <li>➢ H22.6.23 (第8回検討会：21件)</li> <li>➢ H22.6.30 (第9回検討会：5件)</li> <li>➢ H22.7.7 (第10回検討会：9件)</li> <li>➢ H22.7.12 (第11回検討会：3件)</li> <li>➢ H22.7.21 (第12回検討会：11件)</li> <li>➢ H22.7.28 (第13回検討会：11件)</li> </ul> <p>○6月29日 品質保証センターに不適合管理担当を設置</p> <p>○ベンチマークリング実施 7/14 高浜原子力発電所（関西電力） 7/16 浜岡原子力発電所（中部電力）</p> <p>○不適合管理教育の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ H22.7/29, 7/30(6回教育を実施) <ul style="list-style-type: none"> <li>・7/30～8/2(発電課当直員への教育を実施)</li> <li>・受講対象者(360名)335名受講</li> <li>・未受講者(25名)へのフォロー実施(8/19完了)</li> </ul> </li> <li>➢ H23.11/2～11/7</li> <li>➢ H24.11/28, 11/29, 12/4, 12/5</li> <li>➢ H26.2/19, 2/21, 2/24, 2/28</li> <li>➢ H27.3/13, 3/16, 3/17, 3/20</li> <li>➢ H28.3/10, 3/11, 3/14, 3/15</li> <li>➢ H29.3/10, 3/13, 3/15, 3/17</li> </ul> <p>○不適合判定検討会メンバーへの教育の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ H22.10/14(社外専門家による専門教育) <ul style="list-style-type: none"> <li>・受講対象者(17名)16名受講</li> <li>・未受講者(1名)へのフォロー実施</li> </ul> </li> <li>➢ H22.12/22(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H23.3/29～3/31(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H24.2/23～2/24(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H25.7/12, 7/17, 11/7(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H26.3/12, 12/10(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H27.3/24, 3/25, 3/31(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H27.9/1(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H27.10/1, 10/29(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H28.3/24, 3/25, 3/30(不適合判定に係る教育を実施)</li> <li>➢ H29.3/28(不適合判定に係る教育を実施)</li> </ul> <p>○不適合判定検討会による審議 8/1～原則毎日開催</p>	<p>(検証方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会教育について、「理解できた。」または、「ほぼ理解できた」が90%以上であること</li> <li>・不適合管理の実施件数(前年度比により件数が増加していること)</li> <li>・「不適合判定検討会」に持ち込まれる事案について、今まであがっていないレベルの懸案が含まれていること。</li> <li>・発電所内で取り扱う不適合情報が、「不適合判定検討会」の結果を踏まえた管理グレードで処理されていること。</li> <li>・「不適合判定検討会」で不適合ではないと判断した事象に不適合と判断すべき事象が含まれていないこと</li> </ul> <p>(検証結果)</p> <p>12月31日までの活動に対する結果</p> <p>&lt;不適合管理に係わる教育&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月末からの不適合管理教育の実施結果から「理解できた。」または、「ほぼ理解できた」が全体の96%以上を占め、本教育に対して高い理解度が得られた。</li> <li>・10月14日不適合判定検討会メンバーへの教育に実施結果から「理解できた」「ほぼ理解できた」が全体の100%を占め、本教育に対して高い理解度が得られた。</li> </ul> <p>○平成22年12月22日 不適合判定基準（ガイドライン）制定後の不適合判定検討会委員への教育および不適合事例に係る判定確認を実施した結果、全員が90%以上の正解率であり、今回の教育によって、不適合判定検討会メンバーに対し不適合判定の理解が得られた。</p> <p>&lt;不適合判定検討会の運用状況&gt;</p> <p>(平成22年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:176件、不適合管理要と判定した件数:94件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> <li>・9月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:174件、不適合管理要と判定した件数:107件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> <li>・10月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:194件、不適合管理要と判定した件数:104件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> <li>・11月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:211件、不適合管理要と判定した件数:124件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> <li>・12月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:490件、不適合管理要と判定した件数:184件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> <li>・1月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:284件、不適合管理要と判定した件数:83件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> <li>・2月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数:249件、不適合管理要と判定した件数:84件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> </ul>	<p>(有効性評価)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合管理の実施件数(前年度比により件数)が増加していること、「不適合判定検討会」に持ち込まれる事案について、今まであがっていないレベルの懸案が含まれていること。</li> <li>・「不適合判定検討会」で不適合ではないと判断した事象を再チェックし、不適合と判断すべき事象が含まれていないことを四半期に一回確認する。</li> </ul> <p>上記で、目標が達成されていることを確認する。</p> <p>&lt;平成22年9月30日&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合管理の実施件数については、8月・9月合計で201件(前年度合計122件)であった。</li> </ul> <p>前年度と比較すると約10件/月から約105件/月に増加しており、今まであがっていない案件も含まれていると判断した。よって、不適合判定検討会が有効に機能していると評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・10月27日8/26～9/30までに不適合管理不要として判定した案件(40件)についてセルフチェックを実施し、うち1件について不適合管理を行うことで再判定した。再判定の結果、不適合管理を行う案件を確認したが、1件であり、対策は有効に機能していると評価する。</li> </ul> <p>&lt;平成22年12月&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合管理の実施件数については、8月から11月合計で755件(前年度合計122件)であった。今まであがっていない案件として、不適合管理不要として判定されたものは180件あり、不適合管理未満の情報の吸い上げもされていることから不適合判定検討会が有効に機能していると評価する。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・12月17日10/1～11/30までに不適合管理不要として判定した案件(99件)についてセルフチェックを実施した結果、不適合管理を行うことで再判定した案件はなかったとから対策は有効に機能していると評価する。</li> </ul> <p>&lt;平成23年3月&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育の継続、不適合管理専任担当の設置、ホームページへの公開については定例業務として定着しており有効に機能していると評価する。今後日常業務として取り組んでいく。</li> <li>・なお、9月1日から統合型保全システムを活用しており、不適合管理の運用実績から、改善項目を抽出しシステム担当へ改善の依頼を提出した。</li> <li>・不適合判定検討会のインプット件数については、8月から3月合計で1,939件(前年度合計122件)であった。不適合管理不要として判定されたものは796件あり、不適合管理未満の情報の吸い上げもされていることから</li> </ul>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）																														
(平成 22 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 94 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 107 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 104 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 124 件</li> <li>➢ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 184 件</li> <li>➢ 1/1～1/31 不適合管理要と判定した件数 83 件</li> <li>➢ 2/1～2/28 不適合管理要と判定した件数 84 件</li> <li>➢ 3/1～3/31 不適合管理要と判定した件数 65 件</li> </ul>	<p>幅広く情報を収集している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3 月の不適合判定検討会の審議状況について、取扱件数：161 件、不適合管理要と判定した件数：65 件であり、不適合未満の情報まで幅広く情報を収集している。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数</td><td>176 件</td><td>174 件</td><td>194 件</td><td>211 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数</td><td>490 件</td><td>284 件</td><td>249 件</td><td>161 件</td></tr> </tbody> </table>		8月	9月	10月	11月	不適合判定検討会で審議した件数	176 件	174 件	194 件	211 件		12月	1月	2月	3月	不適合判定検討会で審議した件数	490 件	284 件	249 件	161 件	<p>不適合判定検討会が有効に機能していると評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3 月 11 日 12/1～2/28 までに不適合管理不要として判定した案件（540 件）についてセルフチェックを実施した結果、不適合管理を行うことで再判定した案件はなかったとから対策は有効に機能していると評価する。（実施部門内部監査の評価）</li> <li>・3/14 に実施した実施部門内部監査の結果に基づき、本アクションプランの要求事項のとおり、発見された不適合事象が適切に組織内で共有され、不適合管理が適切に処理できる不適合管理プロセスに改善していること、また組織の要員が、不適合を適切に判断できるよう必要な教育を行える教育プロセスを構築し、確実に実施していることから、保守管理の不備に関する再発防止対策について有効であると評価する。</li> </ul>											
	8月	9月	10月	11月																													
不適合判定検討会で審議した件数	176 件	174 件	194 件	211 件																													
	12月	1月	2月	3月																													
不適合判定検討会で審議した件数	490 件	284 件	249 件	161 件																													
(平成 23 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4/1～4/30 不適合管理要と判定した件数 53 件</li> <li>➢ 5/1～5/31 不適合管理要と判定した件数 43 件</li> <li>➢ 6/1～6/30 不適合管理要と判定した件数 43 件</li> <li>➢ 7/1～7/31 不適合管理要と判定した件数 23 件</li> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 28 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 53 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 46 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 44 件</li> <li>➢ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 38 件</li> <li>➢ 1/1～1/31 不適合管理要と判定した件数 29 件</li> <li>➢ 2/1～2/29 不適合管理要と判定した件数 65 件</li> <li>➢ 3/1～3/31 不適合管理要と判定した件数 98 件</li> </ul>	<p>（平成 23 年度）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数</td><td>141 件</td><td>89 件</td><td>101 件</td><td>72 件</td></tr> <tr> <td></td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数</td><td>58 件</td><td>93 件</td><td>114 件</td><td>119 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数</td><td>165 件</td><td>90 件</td><td>206 件</td><td>435 件</td></tr> </tbody> </table>		4月	5月	6月	7月	不適合判定検討会で審議した件数	141 件	89 件	101 件	72 件		8月	9月	10月	11月	不適合判定検討会で審議した件数	58 件	93 件	114 件	119 件		12月	1月	2月	3月	不適合判定検討会で審議した件数	165 件	90 件	206 件	435 件	<p>（次年度の取組み）</p> <p>「不適合管理プロセスの改善」については、有効性評価の結果から不適合情報未満の事案が吸い上げられていること、不適合と判断すべき事案が適切に判定されていることから当初の目的は達成しており、次年度以降も引き続き「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」に基づき対策の定着化に取り組んでいく。</p>	
	4月	5月	6月	7月																													
不適合判定検討会で審議した件数	141 件	89 件	101 件	72 件																													
	8月	9月	10月	11月																													
不適合判定検討会で審議した件数	58 件	93 件	114 件	119 件																													
	12月	1月	2月	3月																													
不適合判定検討会で審議した件数	165 件	90 件	206 件	435 件																													
(平成 24 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4/1～4/30 不適合管理要と判定した件数 62 件</li> <li>➢ 5/1～5/31 不適合管理要と判定した件数 41 件</li> <li>➢ 6/1～6/30 不適合管理要と判定した件数 37 件</li> <li>➢ 7/1～7/31 不適合管理要と判定した件数 39 件</li> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 23 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 24 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 25 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 29 件</li> <li>➢ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 40 件</li> <li>➢ 1/1～1/31 不適合管理要と判定した件数 21 件</li> <li>➢ 2/1～2/28 不適合管理要と判定した件数 24 件</li> <li>➢ 3/1～3/31 不適合管理要と判定した件数 48 件</li> </ul>	<p>（平成 24 年度）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>224 件</td><td>159 件</td><td>114 件</td><td>120 件</td></tr> <tr> <td></td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>60 件</td><td>103 件</td><td>128 件</td><td>580 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>220 件</td><td>485 件</td><td>50 件</td><td>148 件</td></tr> </tbody> </table> <p>* : 判定保留中の案件は含まない</p>		4月	5月	6月	7月	不適合判定検討会で審議した件数*	224 件	159 件	114 件	120 件		8月	9月	10月	11月	不適合判定検討会で審議した件数*	60 件	103 件	128 件	580 件		12月	1月	2月	3月	不適合判定検討会で審議した件数*	220 件	485 件	50 件	148 件	<p>（平成 23 年 9 月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会へインプットした件数は 4 月から 9 月末で 554 件、不適合管理不要としたものが 311 件あり、担当者が迷うような不適合管理未満の情報の吸い上げもできており、取り組みは有効であると評価した。</li> <li>・統合型保全システムについては 9 月に改善され、使い勝手が向上し、取り組みは有効であると評価した。</li> <li>・ホームページ公開については、2 回/月としており、4 月から 9 月末までに不適合となった事案を 100% (243 件/243 件) 公開しており、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul>	
	4月	5月	6月	7月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	224 件	159 件	114 件	120 件																													
	8月	9月	10月	11月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	60 件	103 件	128 件	580 件																													
	12月	1月	2月	3月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	220 件	485 件	50 件	148 件																													
(平成 25 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4/1～4/30 不適合管理要と判定した件数 20 件</li> <li>➢ 5/1～5/31 不適合管理要と判定した件数 19 件</li> <li>➢ 6/1～6/30 不適合管理要と判定した件数 15 件</li> <li>➢ 7/1～7/31 不適合管理要と判定した件数 38 件</li> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 27 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 35 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 24 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 32 件</li> <li>➢ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 24 件</li> <li>➢ 1/1～1/31 不適合管理要と判定した件数 38 件</li> <li>➢ 2/1～2/28 不適合管理要と判定した件数 19 件</li> <li>➢ 3/1～3/31 不適合管理要と判定した件数 32 件</li> </ul>	<p>（平成 25 年度）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>229 件</td><td>39 件</td><td>32 件</td><td>268 件</td></tr> <tr> <td></td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>131 件</td><td>200 件</td><td>152 件</td><td>199 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12月</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>102 件</td><td>175 件</td><td>121 件</td><td>99 件</td></tr> </tbody> </table> <p>* : 判定保留中の案件は含まない</p>		4月	5月	6月	7月	不適合判定検討会で審議した件数*	229 件	39 件	32 件	268 件		8月	9月	10月	11月	不適合判定検討会で審議した件数*	131 件	200 件	152 件	199 件		12月	1月	2月	3月	不適合判定検討会で審議した件数*	102 件	175 件	121 件	99 件	<p>（平成 24 年 3 月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会へインプットした件数は平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月末で 1,683 件、不適合管理不要としたものが 899 件あり、担当者が迷うような不適合管理未満の情報の吸い上げもできており、取り組みは有効であると評価した。</li> <li>・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 23 年 4 月から平成 24 年 2 月末までに不適合となった事案を 100% (465 件/465 件) 公開しており、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul>	
	4月	5月	6月	7月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	229 件	39 件	32 件	268 件																													
	8月	9月	10月	11月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	131 件	200 件	152 件	199 件																													
	12月	1月	2月	3月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	102 件	175 件	121 件	99 件																													
(平成 26 年度)		<p>（次年度の取組み）</p> <p>「不適合管理プロセスの改善」については、有効性評価の結果、不適合管理未満の情報も吸い上げられていることから目的は達成している。</p> <p>次年度以降も引き続き「島根原子力発電所不適合管理、是正処置手順書」</p>																															

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）																														
(平成 26 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4/1～4/30 不適合管理要と判定した件数 38 件</li> <li>➢ 5/1～5/31 不適合管理要と判定した件数 18 件</li> <li>➢ 6/1～6/30 不適合管理要と判定した件数 28 件</li> <li>➢ 7/1～7/31 不適合管理要と判定した件数 33 件</li> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 29 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 25 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 39 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 32 件</li> <li>➢ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 18 件</li> <li>➢ 1/1～1/31 不適合管理要と判定した件数 30 件</li> <li>➢ 2/1～2/28 不適合管理要と判定した件数 30 件</li> <li>➢ 3/1～3/31 不適合管理要と判定した件数 31 件</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>195 件</td><td>83 件</td><td>131 件</td><td>128 件</td></tr> <tr> <td></td><td>8 月</td><td>9 月</td><td>10 月</td><td>11 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>77 件</td><td>121 件</td><td>110 件</td><td>80 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12 月</td><td>1 月</td><td>2 月</td><td>3 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>111 件</td><td>139 件</td><td>113 件</td><td>211 件</td></tr> </tbody> </table> <p>* : 判定保留中の案件は含まない</p>		4月	5月	6月	7月	不適合判定検討会で審議した件数*	195 件	83 件	131 件	128 件		8 月	9 月	10 月	11 月	不適合判定検討会で審議した件数*	77 件	121 件	110 件	80 件		12 月	1 月	2 月	3 月	不適合判定検討会で審議した件数*	111 件	139 件	113 件	211 件	<p>に基づき、対策の定着化に取り組むとともに、定期的に（半期毎）運用状況を評価していく。</p> <p>〈平成 24 年 9 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会で判定した件数は 4 月から 9 月末で 780 件、不適合管理不要としたものが 526 件あり、担当者が迷うような不適合管理未満の情報の吸い上げもできており、取り組みは有効であると評価した。</li> <li>・ホームページ公開については、2 回/月としており、4 月から 8 月において、不適合と判定した事案を 100% (202 件/202 件) 公開しており、取り組みは有効であると評価した。</li> </ul> <p>〈平成 25 年 3 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会で判定した件数は平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月末で 2391 件、不適合管理不要としたものが 1619 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着化が図られていると評価した。</li> <li>・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 24 年 4 月から平成 25 年 2 月末までに不適合となった事案について、100% (365 件/365 件) 公開しており、定着化が図られていると評価した。</li> </ul> <p>（次年度の取組み）</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着している。平成 25 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。</p> <p>〈平成 25 年 9 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会で判定した件数は平成 25 年 4 月から平成 25 年 9 月末で 899 件、不適合管理不要としたものが 657 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着化が図られていると評価した。</li> <li>・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 25 年 4 月から平成 25 年 8 月末までに不適合となった事案について、100% (119 件/119 件) 公開しており、定着化が図られていると評価した。</li> </ul> <p>〈平成 26 年 3 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会で判定した件数は平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月末で 1747 件、不適合管理不要としたものが 1262 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施し</li> </ul>	
	4月	5月	6月	7月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	195 件	83 件	131 件	128 件																													
	8 月	9 月	10 月	11 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	77 件	121 件	110 件	80 件																													
	12 月	1 月	2 月	3 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	111 件	139 件	113 件	211 件																													
(平成 27 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4/1～4/30 不適合管理要と判定した件数 20 件</li> <li>➢ 5/1～5/31 不適合管理要と判定した件数 21 件</li> <li>➢ 6/1～6/30 不適合管理要と判定した件数 23 件</li> <li>➢ 7/1～7/31 不適合管理要と判定した件数 26 件</li> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 29 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 33 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 54 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 56 件</li> <li>➢ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 49 件</li> <li>➢ 1/1～1/31 不適合管理要と判定した件数 35 件</li> <li>➢ 2/1～2/29 不適合管理要と判定した件数 40 件</li> <li>➢ 3/1～3/31 不適合管理要と判定した件数 45 件</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>105 件</td><td>70 件</td><td>74 件</td><td>99 件</td></tr> <tr> <td></td><td>8 月</td><td>9 月</td><td>10 月</td><td>11 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>167 件</td><td>299 件</td><td>349 件</td><td>313 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12 月</td><td>1 月</td><td>2 月</td><td>3 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>275 件</td><td>157 件</td><td>186 件</td><td>167 件</td></tr> </tbody> </table> <p>* : 判定保留中の案件は含まない</p>		4月	5月	6月	7月	不適合判定検討会で審議した件数*	105 件	70 件	74 件	99 件		8 月	9 月	10 月	11 月	不適合判定検討会で審議した件数*	167 件	299 件	349 件	313 件		12 月	1 月	2 月	3 月	不適合判定検討会で審議した件数*	275 件	157 件	186 件	167 件		
	4月	5月	6月	7月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	105 件	70 件	74 件	99 件																													
	8 月	9 月	10 月	11 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	167 件	299 件	349 件	313 件																													
	12 月	1 月	2 月	3 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	275 件	157 件	186 件	167 件																													
(平成 28 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4/1～4/30 不適合管理要と判定した件数 27 件</li> <li>➢ 5/1～5/31 不適合管理要と判定した件数 27 件</li> <li>➢ 6/1～6/30 不適合管理要と判定した件数 31 件</li> <li>➢ 7/1～7/31 不適合管理要と判定した件数 30 件</li> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 37 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 39 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 76 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 41 件</li> <li>➢ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 55 件</li> <li>➢ 1/1～1/31 不適合管理要と判定した件数 25 件</li> <li>➢ 2/1～2/28 不適合管理要と判定した件数 37 件</li> <li>➢ 3/1～3/31 不適合管理要と判定した件数 43 件</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>209 件</td><td>107 件</td><td>147 件</td><td>138 件</td></tr> <tr> <td></td><td>8 月</td><td>9 月</td><td>10 月</td><td>11 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>99 件</td><td>116 件</td><td>189 件</td><td>157 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12 月</td><td>1 月</td><td>2 月</td><td>3 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>183 件</td><td>100 件</td><td>121 件</td><td>247 件</td></tr> </tbody> </table> <p>* : 判定保留中の案件は含まない</p>		4月	5月	6月	7月	不適合判定検討会で審議した件数*	209 件	107 件	147 件	138 件		8 月	9 月	10 月	11 月	不適合判定検討会で審議した件数*	99 件	116 件	189 件	157 件		12 月	1 月	2 月	3 月	不適合判定検討会で審議した件数*	183 件	100 件	121 件	247 件		
	4月	5月	6月	7月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	209 件	107 件	147 件	138 件																													
	8 月	9 月	10 月	11 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	99 件	116 件	189 件	157 件																													
	12 月	1 月	2 月	3 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	183 件	100 件	121 件	247 件																													
(平成 29 年度) <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4/1～4/30 不適合管理要と判定した件数 85 件</li> <li>➢ 5/1～5/31 不適合管理要と判定した件数 31 件</li> <li>➢ 6/1～6/30 不適合管理要と判定した件数 47 件</li> <li>➢ 7/1～7/31 不適合管理要と判定した件数 46 件</li> <li>➢ 8/1～8/31 不適合管理要と判定した件数 51 件</li> <li>➢ 9/1～9/30 不適合管理要と判定した件数 49 件</li> <li>➢ 10/1～10/31 不適合管理要と判定した件数 54 件</li> <li>➢ 11/1～11/30 不適合管理要と判定した件数 65 件</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>196 件</td><td>93 件</td><td>197 件</td><td>151 件</td></tr> <tr> <td></td><td>8 月</td><td>9 月</td><td>10 月</td><td>11 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>162 件</td><td>140 件</td><td>153 件</td><td>217 件</td></tr> <tr> <td></td><td>12 月</td><td>1 月</td><td>2 月</td><td>3 月</td></tr> <tr> <td>不適合判定検討会で審議した件数*</td><td>202 件</td><td>件</td><td>件</td><td>件</td></tr> </tbody> </table> <p>* : 判定保留中の案件は含まない</p>		4月	5月	6月	7月	不適合判定検討会で審議した件数*	196 件	93 件	197 件	151 件		8 月	9 月	10 月	11 月	不適合判定検討会で審議した件数*	162 件	140 件	153 件	217 件		12 月	1 月	2 月	3 月	不適合判定検討会で審議した件数*	202 件	件	件	件		
	4月	5月	6月	7月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	196 件	93 件	197 件	151 件																													
	8 月	9 月	10 月	11 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	162 件	140 件	153 件	217 件																													
	12 月	1 月	2 月	3 月																													
不適合判定検討会で審議した件数*	202 件	件	件	件																													

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考(懸案事項他)
<p>➤ 12/1～12/31 不適合管理要と判定した件数 60 件</p> <p>○手順書の改正 8/4 保安規定変更命令に係る手順書の改正(部長制)について、立案承認 8/27 不適合判定検討会で「保留」とした場合の取扱い並びに、議事録様式を見直しに係る手順書の改正について、立案承認 8/31 EAM 運用に伴う改正について、立案承認 11/29 判定基準(ガイドライン)の設定</p> <p>○9/1 EAM 運用開始</p> <p>○9/7 不適合情報の当社HPによる公開開始 (平成 22 年度) ➤ 9/ 7 : 8/ 1～8/15 審議分 ➤ 9/21 : 8/16～8/31 審議分 ➤ 10/ 7 : 9/ 1～9/15 審議分 ➤ 10/20 : 9/16～9/30 審議分 ➤ 11/ 8 : 10/ 1～10/15 審議分 ➤ 11/22 : 10/16～10/31 審議分 ➤ 12/ 7 : 11/ 1～11/15 審議分 ➤ 12/20 : 11/16～11/31 審議分 ➤ 1/11 : 12/ 1～12/15 審議分 ➤ 1/20 : 12/16～12/31 審議分 ➤ 2/ 7 : 1/ 1～1/15 審議分 ➤ 2/21 : 1/16～1/31 審議分 ➤ 3/ 7 : 2/ 1～2/15 審議分 ➤ 3/22 : 2/16～2/28 審議分 (平成 23 年度) ➤ 4/ 7 : 3/ 1～3/15 審議分 ➤ 4/20 : 3/16～3/31 審議分 ➤ 5/11 : 4/ 1～4/15 審議分 ➤ 5/20 : 4/16～4/30 審議分 ➤ 6/ 7 : 5/ 1～5/15 審議分 ➤ 6/20 : 5/16～5/31 審議分 ➤ 7/ 7 : 6/ 1～6/15 審議分 ➤ 7/20 : 6/16～6/30 審議分 ➤ 8/ 8 : 7/ 1～7/15 審議分 ➤ 8/22 : 7/16～7/31 審議分 ➤ 9/ 7 : 8/ 1～8/15 審議分 ➤ 9/20 : 8/16～8/31 審議分 ➤ 10/ 7 : 9/ 1～9/15 審議分 ➤ 10/20 : 9/16～9/30 審議分 ➤ 11/ 7 : 10/ 1～10/15 審議分 ➤ 11/21 : 10/16～10/31 審議分 ➤ 12/ 7 : 11/ 1～11/15 審議分 ➤ 12/20 : 11/16～11/30 審議分</p>	<p>&lt;不適合判定検討会の審議状況&gt;</p> <p>不適合判定検討会において、電気事業者間の確認事項の整理結果(定事検内容の整理結果)を、第 16 回定期検査から適用することを保安運営委員会で確認しているにも関わらず、「新品取替した定事検(分解検査)対象弁について定事検を計画しなかったこと」については、電気事業者間の確認事項が QMS に反映されていなかったことから、従来の運用自体は不適合ではないと判断したことに関して、判定が適切でなかったため、以下の対策を行う。</p> <p>①不適合判定検討会としての質の向上を目指して、有効性評価を適宜実施し、不適合判定に係る評価・分析を実施し、その結果を反映する。</p> <p>②不適合判定検討会の質の向上を図るために、不適合判定に係る判定基準(ガイドライン)を設定し、手順書に反映する。</p> <p>③不適合判定に迷った事象については、当面の間、不適合と判定する。</p> <p>④不適合判定検討会委員に対しては、新たに設定する判定基準(ガイドライン)の教育を徹底するとともに品質保証専門家を招聘して、不適合管理に特化した教育を実施する。</p> <p>⑤不適合判定検討会で「保留」とした場合の取扱い(いつまで、誰が、何をするか明確にすること)並びに、その取扱いについて議事録様式を見直し残すことを手順書に反映する。(H22. 9. 1 施行)</p> <p>⑥「不適合判定検討会」で不適合ではないと判断した事象を再チェックし、不適合と判断すべき事象が含まれていないことを四半期に一回確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ H22. 10. 27 不適合管理「要」で再判定：1 件</li> <li>・ H22. 12. 17 不適合管理「要」で再判定：なし</li> <li>・ H23. 3. 11 不適合管理「要」で再判定：なし</li> </ul> <p>[内部監査部門の評価]</p> <p>(評価観点)</p> <p>不適合判定検討会への持込時期を明確にし、不適合管理を速やかに行っているか。</p> <p>(評価結果)</p> <p>不適合管理を行う担当について、副長 1 名、担当者 2 名の計 3 名構成で、6 月 29 日に設置し、不適合管理関係業務を担当していることを確認した。また、不適合検討会の運用強化により、懸案システムからの情報等も不適合判定の対象(毎週 1 回開催 1 回当たり平均 10 件を対象として不適合判定を実施)としており、従来より幅広に不具合情報を収集していると評価する。(7 月 21 日現在)</p> <p>原則毎日不適合判定検討会を開催し、検討対象も点検速報、所員からの情報等幅広く対応することを手順書に規定し、検討会で判定「保留」とした場合はその後の役割分担を明確にしており、軽微な情報を含めて迅速に不適合管理が実施できると評価する。不適合件数も 2 カ月で 200 件以上(昨年は年間 200 件程度)と増加しており、また、検討会(10 月 28 日考查同席)では、設備のみでなく人的要因についても多角的に議論を行っており、有効に機能していると評価する。</p>	<p>ていると評価した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 25 年 4 月から平成 26 年 2 月末までに不適合となった事案について、100% (291 件/291 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</li> </ul> <p>※：H26. 5 月上旬、1 件の未公開を確認したため、不適合管理を行ない平成 26 年 5 月 13 日に公開</p> <p>(次年度の取組み)</p> <p>「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着した業務を確実に実施している。平成 26 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。</p> <p>&lt;平成 26 年 9 月&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適合判定検討会で判定した件数は平成 26 年 4 月から平成 26 年 9 末で 735 件、不適合管理不要としたものが 564 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</li> <li>・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 26 年 4 月から平成 26 年 8 月末までに不適合となった事案について、100% (146 件/146 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</li> </ul>	



現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
▶ 12/ 9: 11/ 1~11/15 審議分 ▶ 12/20: 11/16~11/30 審議分 ▶ 1/10: 12/ 1~12/15 審議分 ▶ 1/20: 12/16~12/31 審議分 ▶ 2/ 7: 1/ 1~ 1/15 審議分 ▶ 2/20: 1/16~ 1/31 審議分 ▶ 3/ 7: 2/ 1~ 2/15 審議分 ▶ 3/20: 2/16~ 2/28 審議分  (平成 26 年度)	ムページ公開していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き目標を業務運営方針書に設定し、対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。 (平成 26 年 4 月 17 日現在)  (評価観点) <平成 26 年度> 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) <平成 26 年度> 本 A P の取り組みについて、不適合判定検討会はほぼ毎日開催され、事例に対する不適合管理グレードの議論の後グレード判定を行っており、検討会として機能していること、不適合となった事案をホームページ公開していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き目標を業務運営方針書に設定し、対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。 (平成 27 年 4 月 17 日現在)	〈平成 28 年 3 月〉 ・不適合判定検討会で判定した件数は平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月末で 2261 件、不適合管理不要としたものが 1339 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。 ・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 27 年 4 月から平成 28 年 2 月末までに不適合となった事案について、100% (386 件/386 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。  (次年度の取組み) 「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着した業務を確実に実施している。平成 28 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。	
▶ 4/ 7: 3/ 1~ 3/15 審議分 ▶ 4/21: 3/16~ 3/31 審議分 ▶ 5/12: 4/ 1~ 4/15 審議分 ▶ 5/13: H25 年度 1/1~1/15 審議分(1 件追加) ▶ 5/20: 4/16~ 4/30 審議分 ▶ 6/ 9: 5/ 1~ 5/15 審議分 ▶ 6/20: 5/16~ 5/31 審議分 ▶ 7/ 7: 6/ 1~ 6/15 審議分 ▶ 7/22: 6/16~ 6/30 審議分 ▶ 8/ 7: 7/ 1~ 7/15 審議分 ▶ 8/20: 7/16~ 7/31 審議分 ▶ 9/ 8: 8/ 1~ 8/15 審議分 ▶ 9/22: 8/16~ 8/31 審議分 ▶ 10/ 7: 9/ 1~ 9/15 審議分 ▶ 10/20: 9/16~ 9/30 審議分 ▶ 11/ 7: 10/ 1~10/15 審議分 ▶ 11/20: 10/16~10/31 審議分 ▶ 12/ 8: 11/ 1~11/15 審議分 ▶ 12/22: 11/16~11/30 審議分 ▶ 1/ 9: 12/ 1~12/15 審議分 ▶ 1/20: 12/16~12/30 審議分 ▶ 2/ 9: 1/ 1~ 1/15 審議分 ▶ 2/20: 1/16~ 1/31 審議分 ▶ 3/ 9: 2/ 1~ 2/15 審議分 ▶ 3/20: 2/16~ 2/28 審議分  (平成 27 年度)	〈評価観点〉 <平成 27 年度> 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) <平成 27 年度> 本 A P の取り組みについて、不適合判定検討会はほぼ毎日開催され、事例に対する不適合管理グレードの議論の後グレード判定を行っており、検討会として機能していること、不適合となった事案をホームページ公開していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き目標を業務運営方針書に設定し、対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。 (平成 28 年 4 月 14 日現在)	〈平成 28 年 9 月〉 ・不適合判定検討会で判定した件数は平成 28 年 4 月から平成 28 年 9 月末で 816 件、不適合管理不要としたものが 494 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。 ・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 28 年 4 月から平成 28 年 8 月末までに不適合となった事案について、100% (152 件/152 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。  (平成 29 年 3 月) ・不適合判定検討会で判定した件数は平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月末で 1813 件、不適合管理不要としたものが 1094 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。 ・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月末までに不適合となった事案について、100% (425 件/425 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。	
▶ 4/ 7: 3/ 1~ 3/15 審議分 ▶ 4/20: 3/16~ 3/31 審議分 ▶ 5/12: 4/ 1~ 4/15 審議分 ▶ 5/20: 4/16~ 4/30 審議分 ▶ 6/ 8: 5/ 1~ 5/15 審議分 ▶ 6/22: 5/16~ 5/31 審議分 ▶ 7/ 7: 6/ 1~ 6/15 審議分 ▶ 7/21: 6/16~ 3/30 審議分 ▶ 8/ 7: 7/ 1~ 7/15 審議分 ▶ 8/20: 7/16~ 7/31 審議分 ▶ 9/ 7: 8/ 1~ 8/15 審議分 ▶ 9/24: 8/16~ 8/31 審議分 ▶ 10/ 7: 9/ 1~ 9/15 審議分	〈評価観点〉 <平成 28 年度> 有効性評価を行い A P の目的が達成されているか。 (評価結果) <平成 28 年度> 本 A P の取り組みについて、不適合判定検討会はほぼ毎日開催され、事例に対する不適合管理グレードの議論の後グレード判定を行っており、検討会として機能していること、不適合となった事案をホームページ公開していること、有効性評価を適切に行っていることから本 A P の目的は達成していることを確認した。 次年度以降も、引き続き目標を業務運営方針書に設定し、対策の定着化に取り組むことで問題ないと評価した。 (平成 29 年 4 月 14 日現在)	(次年度の取組み) 「不適合管理・是正処置プロセスの改善」については、有効性評価の結果から目的は達成しており、不適合管理・是正処置業務として定着した業務を確実に実施している。平成 29 年度も同様に、目標を業務運営方針書に設定し、「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき定着した業務を確実に実施する。	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考(懸案事項他)
<p>➤ 10/20: 9/16～9/30 審議分 ➤ 11/ 9: 10/ 1～10/15 審議分 ➤ 11/20: 10/16～10/31 審議分 ➤ 12/ 7: 11/ 1～11/15 審議分 ➤ 12/21: 11/16～11/30 審議分 ➤ 1/12: 12/ 1～12/15 審議分 ➤ 1/20: 12/16～12/31 審議分 ➤ 2/ 8: 1/ 1～1/15 審議分 ➤ 2/22: 1/16～1/31 審議分 ➤ 3/ 7: 2/ 1～2/15 審議分 ➤ 3/22: 2/16～2/29 審議分  (平成 28 年度) ➤ 4/ 7: 3/ 1～3/15 審議分 ➤ 4/20: 3/16～3/31 審議分 ➤ 5/13: 4/ 1～4/15 審議分 ➤ 5/20: 4/16～4/30 審議分 ➤ 6/ 7: 5/ 1～5/15 審議分 ➤ 6/20: 5/16～5/31 審議分 ➤ 7/ 7: 6/ 1～6/15 審議分 ➤ 7/20: 6/16～3/30 審議分 ➤ 8/ 8: 7/ 1～7/15 審議分 ➤ 8/22: 7/16～7/31 審議分 ➤ 9/ 7: 8/ 1～8/15 審議分 ➤ 9/20: 8/16～8/31 審議分 ➤ 10/ 7: 9/ 1～9/15 審議分 ➤ 10/20: 9/16～9/30 審議分 ➤ 11/ 7: 10/ 1～10/15 審議分 ➤ 11/21: 10/16～10/31 審議分 ➤ 12/ 7: 11/ 1～11/15 審議分 ➤ 12/20: 11/16～11/30 審議分 ➤ 1/12: 12/ 1～12/15 審議分 ➤ 1/20: 12/16～12/31 審議分 ➤ 2/ 7: 1/ 1～1/15 審議分 ➤ 2/20: 1/16～1/31 審議分 ➤ 3/ 7: 2/ 1～2/15 審議分 ➤ 3/21: 2/16～2/28 審議分  (平成 29 年度) ➤ 4/ 7: 3/ 1～3/15 審議分 ➤ 4/20: 3/16～3/31 審議分 ➤ 5/12: 4/ 1～4/15 審議分 ➤ 5/22: 4/16～4/30 審議分 ➤ 6/ 7: 5/ 1～5/15 審議分 ➤ 6/20: 5/16～5/31 審議分 ➤ 7/ 7: 6/ 1～6/15 審議分 ➤ 7/20: 6/16～6/30 審議分 ➤ 8/ 7: 7/ 1～7/15 審議分 ➤ 8/21: 7/16～7/31 審議分 ➤ 9/ 7: 8/ 1～8/15 審議分</p>	<p>（平成 28 年度） ・不適合判定検討会で判定した件数は平成 29 年 4 月から平成 29 年 9 月末で 939 件、不適合管理不要としたものが 570 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。 ・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 29 年 4 月から平成 29 年 8 月末までに不適合となった事案について、100% (260 件/260 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p> <p>（平成 29 年度） ・不適合判定検討会で判定した件数は平成 29 年 4 月から平成 29 年 9 月末で 939 件、不適合管理不要としたものが 570 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。 ・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 29 年 4 月から平成 29 年 8 月末までに不適合となった事案について、100% (260 件/260 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p>	<p>（平成 28 年度） ・不適合判定検討会で判定した件数は平成 29 年 4 月から平成 29 年 9 月末で 939 件、不適合管理不要としたものが 570 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。 ・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 29 年 4 月から平成 29 年 8 月末までに不適合となった事案について、100% (260 件/260 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p> <p>（平成 29 年度） ・不適合判定検討会で判定した件数は平成 29 年 4 月から平成 29 年 9 月末で 939 件、不適合管理不要としたものが 570 件あり、定常的に多くの不適合未満の情報が吸い上げられており、定着した業務を確実に実施していると評価した。 ・ホームページ公開については、2 回/月としており、平成 29 年 4 月から平成 29 年 8 月末までに不適合となった事案について、100% (260 件/260 件) 公開しており、定着した業務を確実に実施していると評価した。</p>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 9/20: 8/16～8/31 審議分</li><li>➤ 10/10: 9/1～9/15 審議分</li><li>➤ 10/20: 9/16～9/30 審議分</li><li>➤ 11/7: 10/1～10/15 審議分</li><li>➤ 11/20: 10/16～10/31 審議分</li><li>➤ 12/7: 11/1～11/15 審議分</li><li>➤ 12/20: 11/16～11/30 審議分</li></ul>			



■ ■ ■ 点検不備問題に係る再発防止対策（安全文化醸成）のスケジュール表 ■ ■ ■

実施箇所：原子力強化プロジェクト

アクションプラン進捗管理表 (AP4 : 原子力安全文化醸成活動の推進)

リーダー：原子力強化プロジェクト部長  
H29年12月31日現在

原因	<p>【点検不備】安全文化要素のうち「報告する文化」及び「常に問いかける姿勢」が組織として不足していた。</p> <p>【LLW】「コンプライアンス最優先の意識の徹底」および「原子力安全文化醸成」の取り組みが一人ひとりの心にまで十分に浸透・徹底していなかった。</p>	実施内容	<p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「原子力安全文化有識者会議」へ施策の実施状況等を報告し、第三者の視点から検討事項に対する提言を受ける。</li> </ul> <p>【点検不備】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>「報告する文化」や「常に問いかける姿勢」を中心に、安全文化醸成活動を推進する。</li> <li>地元の方々との対話活動の充実を図り、地元の方々と直接対話することにより、「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける」という地域視点意識の向上を図る。</li> <li>「原子力安全文化の日」を中心に、このたびの事態を厳粛に受け止め、今後二度と同じことを繰り返さないため、また、経営における原子力の重要性や地域・社会の視点からの安全文化の大切さを全社（関係会社・協力会社含む）で醸成する活動を推進する。</li> </ol> <p>【LLW】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>今回の不正事案の事例研修を実施し、原子力安全文化醸成活動の重要性を一人ひとりに徹底する。</li> <li>「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける意識」をさらに向上させるため、コンプライアンスに係る行動基準を掲げて行動するとともに、お客さま視点の価値観を認識する機会を拡大する。</li> <li>適切な発注業務管理を推進するため、適切な発注業務に係る教育や、請負者に対する適切な受注業務への要請を実施する。</li> </ol>

一凡例一 計画：▽□（点検不備問題）、△□（LLW流量計問題）、実績：▼■（点検不備問題）、▼■（LLW流量計問題）

実施事項	スケジュール												
	平成28年度		平成29年度										
	上期	下期	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1. 原子力安全文化を風化させず、一人ひとりに徹底する活動の推進													
・職場話し合い研修 ※													
・グループ行動基準の策定・実践													
・転入者、新入社員に対する点検不備、LLW流量計問題の研修 ※													
2. 「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける意識」の向上													
・コンプライアンス行動基準の策定・実践 ※													
・お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大 ※													
・見学会等の対応・同席 ※													
・定例訪問への参加 ※													
・地元行事への積極参加 ※													
・社会貢献活動への参加 ※													
・地元意見の職場共有													
3. 「原子力安全文化の日」を中心に、安全文化の全社（協力会社を含む）共有および再確認	▼					▼6/2 原子力安全文化の日 社長メッセージ発信							
・社長メッセージ発信													
4. 適切な発注業務管理の推進													
・適切な発注業務に係る教育 ※													
・請負者に対する適切な受注業務要請 ※						▼フォロー状況確認							
5. 「原子力安全文化醸成計画」に統合し実施する施策他													
・役員と発電所員の意見交換						▼6/9 常務 原子力安全文化講演会	▼7/24 常務 副社長	▼9/15 副社長 ▼11/22 社長 ▼11/27 原子力安全文化講演会					
・安全文化醸成講演会（研修会）													
6. 有効性評価、次年度計画策定							中間評価 実施状況 (説明、提言)						
7. 原子力安全文化有識者会議の開催								有効性評価、次年度計画策定 評価結果、 次年度計画 (説明、提言)					

※LLW流量計問題の対策として改善しながら実施する施策

【点検不備】	4/4～6/28 職場話し合い研修 他企業の取り組みや心構えについてのインタビューを読み、「共感したこと」等について話し合いを実施。
	4/4～5/26 グループ行動基準の振り返りおよびH29年度行動基準を策定。
	5/11 原子力安全文化講演会（講師：山口大学 副学長 三浦房紀先生、演題：中国地方の自然災害について）
	6/2 原子力安全文化の日 ・全社行事（社長メッセージ発信 等） ・発電所行事（「誓いの鐘」鐘鳴、社長訓話 等）
	6/9 常務と発電所員（30代）との意見交換 〔テーマ：評価要素「中国電力で働く『ほこり』」に関する分析結果〕
	7/24 常務と発電所員（30代）との意見交換 〔テーマ：評価要素「中国電力で働く『ほこり』」に関する分析結果〕
	9/15 副社長と発電所員（30代）との意見交換 〔テーマ：評価要素「中国電力で働く『ほこり』」に関する分析結果〕
	11/2～ グループ行動基準の振り返り（中間）を実施中
	11/22 社長と発電所員（H23年度入社者）との意見交換 〔テーマ：仕事に対する思い（やりがい等）について〕
【LLW】	4/4～6/29 コンプライアンス行動基準の振り返りを実施。
	5/10 転入者研修（4人）
	6/9 転入者研修（1人）
	6/28 新入社員研修（14人） 請負者への要請フォロー状況（4月～6月） ・取引先説明会（5/24 54社） ・再評価取引先への再周知（4/6 26社） ・新規取引先への適切な受注業務要請（4/6 1社、5/24 1社、6/1 1社） ・不適切な発注情報なし。
	7/18, 19 転入者研修（4人）
	8/9 転入者研修（1人） 請負者への要請フォロー状況（7月～9月） ・新規取引先への適切な受注業務要請（9/5 4社） ・不適切な発注情報なし。
	10/17 転入者教育（11人）
	11/2～ 事例研修、適切な発注業務に係る教育を実施中
	11/2～ コンプライアンス行動基準の振り返りを実施中
	11/27 原子力安全文化講演会（講師：電源事業本部部長 演題：電源事業本部の業務状況） 請負者への要請フォロー状況（10～12月） ・請負者への適切な受注業務要請実績なし。（新規取引先なし） ・不適切な発注情報なし。
【共通】	9/22 第18回原子力安全文化有識者会議

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<p>【点検不備】</p> <p>4/4~6/28 職場話し合い研修 他企業の取り組みや心構えについてのインタビューを読み、「共感したこと」等について話し合いを実施。</p> <p>4/4~5/26 グループ行動基準の振り返りおよびH29年度行動基準を策定。</p> <p>5/11 原子力安全文化講演会（講師：山口大学 副学長 三浦房紀先生、演題：中国地方の自然災害について）</p> <p>6/2 原子力安全文化の日 ・全社行事（社長メッセージ発信 等） ・発電所行事（「誓いの鐘」鐘鳴、社長訓話 等）</p> <p>6/9 常務と発電所員（30代）との意見交換 〔テーマ：評価要素「中国電力で働く『ほこり』」に関する分析結果〕</p> <p>7/24 常務と発電所員（30代）との意見交換 〔テーマ：評価要素「中国電力で働く『ほこり』」に関する分析結果〕</p> <p>9/15 副社長と発電所員（30代）との意見交換 〔テーマ：評価要素「中国電力で働く『ほこり』」に関する分析結果〕</p> <p>11/2～ グループ行動基準の振り返り（中間）を実施中</p> <p>11/22 社長と発電所員（H23年度入社者）との意見交換 〔テーマ：仕事に対する思い（やりがい等）について〕</p> <p>【L LW】</p> <p>4/4~6/29 コンプライアンス行動基準の振り返りを実施。</p> <p>5/10 転入者研修（4人）</p> <p>6/9 転入者研修（1人）</p> <p>6/28 新入社員研修（14人）</p> <p>請負者への要請フォロー状況（4月～6月） ・取引先説明会（5/24 54社） ・再評価取引先への再周知（4/6 26社） ・新規取引先への適切な受注業務要請（4/6 1社、5/24 1社、6/1 1社） ・不適切な発注情報なし。</p> <p>7/18, 19 転入者研修（4人）</p> <p>8/9 転入者研修（1人）</p> <p>請負者への要請フォロー状況（7月～9月） ・新規取引先への適切な受注業務要請（9/5 4社） ・不適切な発注情報なし。</p> <p>10/17 転入者教育（11人）</p> <p>11/2～ 事例研修、適切な発注業務に係る教育を実施中</p> <p>11/2～ コンプライアンス行動基準の振り返りを実施中</p> <p>11/27 原子力安全文化講演会（講師：電源事業本部部長 演題：電源事業本部の業務状況）</p> <p>請負者への要請フォロー状況（10月～12月） ・適切な受注業務要請の実績なし。（新規取引先なし） ・不適切な発注情報なし。</p>	<p>＜検証方法＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>具体的活動計画に沿って適切に活動が実施されていること。</li> <li>プロジェクト個別施策に対する参加者アンケート結果等、および「常に問いかける姿勢」「報告する文化」「コンプライアンス」に関連する原子力安全文化アンケート結果等により評価を行う。また、これらの結果を原子力安全文化有識者会議にインプットし、第三者の視点で評価を受ける。</li> </ul> <p>＜検証結果＞</p> <p>（平成29年4月～9月：中間評価）</p> <p>【点検不備】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>活動計画に沿って安全文化醸成活動を実施している。各施策に対する参加者のアンケート結果も良好であり、有効であると評価した。</li> </ul> <p>【L LW】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L LW流量計問題に係る再発防止対策のアクションプランに沿って各施策を計画どおり実施している。各施策に対する参加者のアンケート結果および「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」の参加状況も良好であり、有効であると評価した。</li> </ul> <p>【L LW】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L LW流量計問題に係る再発防止対策のアクションプランに沿って各施策を計画どおり実施。</li> <li>「新入社員に対する点検不備、L LW流量計問題の研修」について、研修後のアンケート結果では、事例の内容が理解できたかについて、受講者全員が「理解できた」「ある程度理解できた」と回答。</li> <li>「コンプライアンス行動基準の振り返り」では、「常に問いかける姿勢で書類を確認している」「お互いが意識して話しかける雰囲気づくりを意識した」など、ほぼ実践できていた。</li> <li>「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」では、平成29年8月末で延べ585名（平成28年度同月実績428名）がいずれかの施策に参加。</li> </ul> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上記結果は、第18回原子力安全文化有識者会議（H29年9月22日開催）で説明し、意見・提言をいただいた。いただいた意見・提言については今後の活動に反映していく。</li> <li>再発防止対策の実施状況について、平成29年度第3回企業倫理委員会（H29年12月7日開催）で報告した。</li> </ul>	<p>＜有効性評価＞</p> <p>（平成29年9月：中間評価）</p> <p>【点検不備】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>活動計画に沿って安全文化醸成活動を実施している。各施策に対する参加者のアンケート結果も良好であり、有効であると評価した。</li> </ul> <p>【L LW】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L LW流量計問題に係る再発防止対策のアクションプランに沿って各施策を計画どおり実施している。各施策に対する参加者のアンケート結果および「お客さま視点の価値観を認識する機会の拡大」の参加状況も良好であり、有効であると評価した。</li> </ul>	

【共通】


9/22 第18回原子力安全文化有識者会議



点検不備問題に係る再発防止対策（その他の取り組み）のスケジュール表

実施箇所：保修部（保修管理、保修技術）・技術部（技術）・原子力強化PJ アクションプラン進捗管理表（AP5：その他の取り組み）リーダー：技術部課長（技術）H29年12月31日現在

目的	最適な保全を計画・実施していくための点検計画表を構築する。 統合型保全システム（以下「EAM」という）を活用・改善することにより、人的エラーの低減、業務処理の正確性および効率性の向上を図る。	実施内容	①点検計画表の継続的な見直しを実施する。 ①-1 点検計画表を活用しやすいフォーマットに見直す。 ①-2 機器の安全重要度や劣化要因を考慮した、科学的根拠に基づいた点検計画表に見直す。 ②EAMを活用・改良し、保守管理データの整備、業務処理の正確性および効率性を向上する。 ②-1 人的エラーの低減のため、膨大な点検計画表データをEAMの保守管理データとして整備する。 ②-2 業務プロセスの改善活動の中で検討した結果を、適宜EAMへ反映する。
要求事項	(1) 適切な保全プログラムに基づいた点検の計画・実施・改善 (2) 保守管理業務の正確性および効率性の向上		

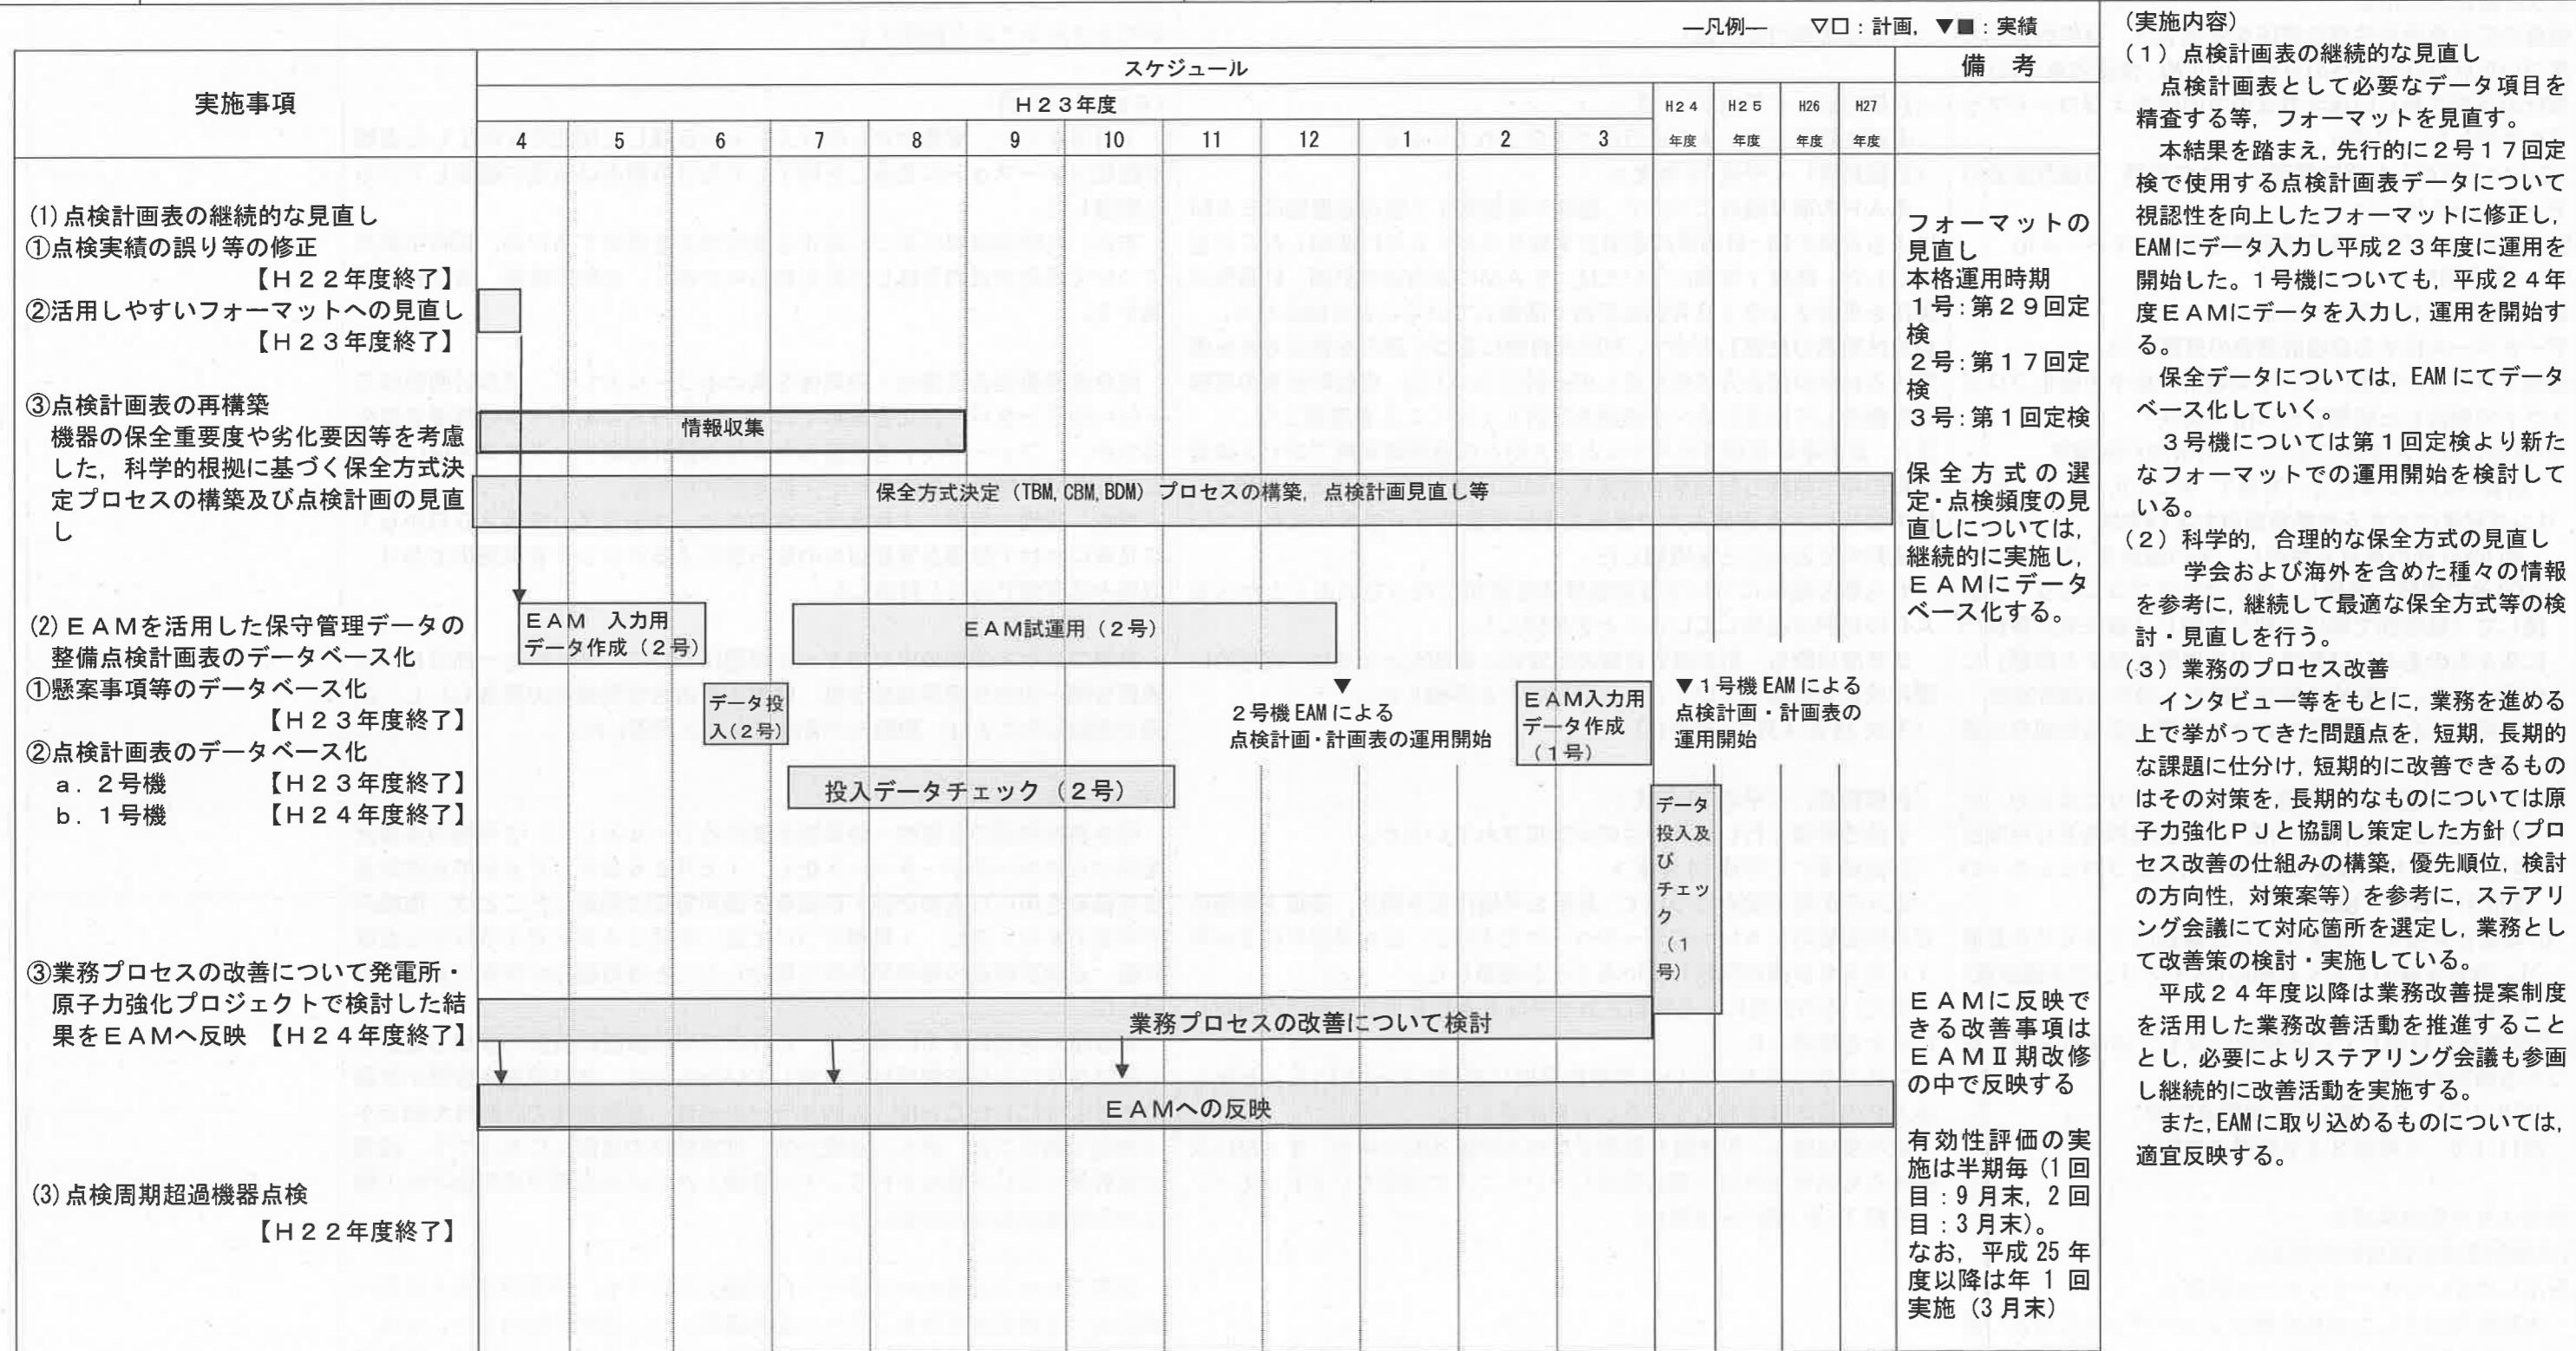

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<p>&lt;平成 22 年度の状況&gt;</p> <p>(1) 点検計画表の継続的な見直し</p> <p>① 点検内容が妥当でない箇所や点検実績の誤り等の修正</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6/30 点検実施実績修正作業完了</li> </ul> <p>② 活用しやすいフォーマットへの見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ フォーマット案作成終了</li> </ul> <p>③ 点検計画表の再構築</p> <p>機器の安全重要度や劣化要因を考慮した、科学的根拠に基づいた点検計画表への見直しのため、情報収集を行い、当社の目指す新しい保全方式の方向性およびロードマップを作成した。(3/29)</p> <p>(2) EAM を活用した保守管理データの整備、点検計画表のデータベース化</p> <p>① 懸案事項および点検時の特記事項のデータベース化</p> <p>9/1 運用開始</p> <p>② 点検計画表のデータベース化</p> <p>データベース化する点検計画表の見直し中。</p> <p>③ 業務プロセスの改善について発電所・原子力強化プロジェクトで検討した結果を EAM へ反映</p> <p>(a) 業務プロセス改善にあたっての活動計画策定</p> <p>所員へのインタビューを終了 (H. 22/9/17) し、ヒアリング結果に対する改善案検討および実施</p> <p>約 5000 件の意見を整理し、その結果を 25 分類、約 1200 件の課題に整理し、原子力強化プロジェクトと連携して「短期間で解決可能な課題」、「解決策が多部門に及ぶものあるいは解決に中長期間を要する課題」に分類し対応。短期的に解決可能なものから随時実施</p> <p>(b) 将来にわたる業務プロセス改善に係る仕組みの構築</p> <p>a) 25 分類に整理した課題を 4 のカテゴリにまとめ、その優先順位、検討の方向性、検討実施部所及び対策案を業務プロセス改善 WG、原子力強化プロジェクトの混成チームにて検討</p> <p>b) 将来を見据え、発電所自らが業務のプロセスを見直し、改善を進めていく仕組み(ステアリング会議設置)を検討</p> <p>(3) 点検周期を超過している機器に対して点検計画表に沿った点検等の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2010/7/27 2号機 162 機器点検完了</li> <li>・ 2011/1/6 1号機 349 機器点検完了</li> </ul> <p>&lt;平成 23 年度の状況&gt;</p> <p>(1) 点検計画表の継続的な見直し</p> <p>① 活用しやすいフォーマットへの見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 視認性を向上した点検計画表フォーマットに見直し終了 (様式設定 : 7月 1 日)</li> </ul>	<p>(検証方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各WGで策定した具体的活動計画に沿って適切に活動が実施されていること。</li> <li>・ 活動のプロセスおよび結果が要求事項を満足すること。</li> <li>・ 活動の状況および評価結果を原子力部門戦略会議に報告し、その有効性評価について電源事業本部部長（原子力）の評価を受ける。</li> </ul> <p>(内部監査部門の評価)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 23 年度&gt;</p> <p>有効性評価を行い AP の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 23 年度&gt;</p> <p>本 AP の取り組みについて、島根 2 号機第 17 回点検機器は EAM による点検計画・計画表の運用を平成 23 年 12 月に開始したことを確認した。島根 1 号機については、EAM による点検計画・計画表の運用を平成 24 年 10 月開始目途で活動していることを確認した。</p> <p>点検計画表の見直しの中で、科学的根拠に基づく適正な保全方式を選定するための保全方式の見直しの検討については、点検計画表の再構築を優先しているため、引き続き検討していくことを確認した。</p> <p>また、定期事業者検査システムと EAM との連携等業務プロセス改善活動の中で検討した結果を適宜 EAM に反映していること、今後も、協力会社による実績入力や標準工事仕様書のデータベース化について検討中であることを確認した。</p> <p>これら取り組みについて有効性評価は適切に行っていることから本 AP の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き対策の定着化に取組むとともに、定期的に運用状況を評価していくことに問題ないと評価した。</p> <p>(平成 24 年 4 月 17 日現在)</p> <p>(評価観点) &lt;平成 24 年度&gt;</p> <p>有効性評価を行い AP の目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成 24 年度&gt;</p> <p>本 AP の取り組みについて、島根 2 号機に引き続き、島根 1 号機の点検計画表の EAM へのデータベース化を行い、EAM を平成 24 年 10 月 29 日運用開始していることを確認した。</p> <p>また、協力会社による実績入力を平成 24 年 8 月 27 日運用開始したことを確認した。</p> <p>これら取り組みについて有効性評価は適切に行っていることから本 AP の目的は達成していることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き業務プロセス改善活動の中で、EAM に反映するものがあれば、適宜反映していくことに問題ないと評価した。</p> <p>(平成 25 年 4 月 18 日現在)</p>	<p>(有効性評価)</p> <p>最適な保全を計画・実施していくために点検計画表が構築され、継続的に改善されていることを確認する。</p> <p>視認性の向上した新しいフォーマットの点検計画表データを作成、EAM へ間違いのないデータ投入が行われていることを確認する。</p> <p>統合型保全システム（以下「EAM」という）を活用・改善することにより、人的エラーの低減が図られること、業務処理の正確性および効率性が向上されることを確認する。</p> <p>&lt;平成 23 年 9 月&gt;</p> <p>7月末までに、実務者からのコメントを反映した視認性を向上した点検計画表フォーマットに見直しを終了しており取組みは有効に機能していると評価した。</p> <p>また、科学的根拠に基づく適正な保全方式を選定するため、現在手動弁について保全方式の見直し方針を検討中であり、方針策定後、有効性を評価する。</p> <p>保全業務処理の正確性・効率性を高めるツールとして、点検計画表の EAM へのデータベース化を進めており、実際投入するデータの確度を高めるため、フォーマットを見直した 2 号点検計画表データを EAM に投入し、EAM 登録データのチェックを実施中である。</p> <p>現在、設備主管課による全データのチェックを完了、9月 20 日から 10 月末にかけて設備主管課以外の第三者によるチェックを実施中であり、取組みは有効であると評価した。</p> <p>業務プロセス改善の中で挙がった課題について、EAM を一部改良（予実算管理・WBS 連絡機能改良、懸案・不適合管理機能の見直し）し、運用を開始したことは、取組みが有効であると評価した。</p> <p>&lt;平成 24 年 3 月&gt;</p> <p>保全業務処理の正確性・効率性を高めるツールとして、2 号機の点検計画表の EAM へのデータベース化し、12 月 26 日から EAM の点検計画管理機能を用いた点検計画・計画表の運用管理に開始したことは、取組みが有効である、また、1 号機については、平成 24 年 2 月 20 日から点検計画、点検計画表の再構築作業を開始したことは取組みが有効であると評価した。</p> <p>本取組みを開始するにあたり、これまで点検実績の登録を設備主管課から連絡を受けた保修管理課が実施していたものを、直接設備主管課が登録できるようにしたことは、人的エラーの低減、業務処理の正確性の観点から有効であること、また、点検方法、実施頻度の見直しにあっても、設備の重要度に応じた審議を行うことに変更したことは業務処理の効率化の観点から有効であると評価した。</p> <p>業務プロセス改善の中で挙がった課題についても、引き続き EAM を一部改良（定期事業者検査システム連携機能）し、運用を開始したことは、取組みが有効であると評価した。今後も、EAM 改良においては、協力会</p>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<p>③点検計画表の再構築 機器の保全重要度や劣化要因等を考慮した、科学的根拠に基づく保全方式決定プロセスの構築及び点検計画の見直し ・手動弁について、現状の時間基準保全による分解点検を基本とした保全方式から、定期的な外観点検による状態監視保全を基本とした保全方式または、事後保全への見直し方針を検討中</p> <p>(2) EAMを活用した保守管理データの整備</p> <p>①点検計画表のデータベース化</p> <p>a. 2号機 12月26日から、2号機についてはEAMの点検計画管理機能を用いた点検計画、点検計画表の運用管理に移行したところ。</p> <p>○原子炉施設保安規定の変更 ・12月22日：原子炉施設保安規定の変更認可 (申請：10月19日) ・12月26日：原子炉施設保安規定の施行</p> <p>○2号機点検計画表データをEAMに投入し、EAM登録データのチェックを実施 ・3月30日～5月13日：点検計画・計画表見直しWGによる再構築データ作成 ・7月4日：データのEAMへの登録完了 ・7月12日～9月12日：設備主管課によるチェック ・9月20日～11月9日：設備主管課以外の第三者によるチェック</p> <p>○EAMの点検計画管理機能の運用管理に移行することから、点検計画・点検計画表に係る関係手順書（「保守管理要領」「点検計画作成・運用手順書」「工事業務管理手順書」）を見直し、12月26日に施行したところ。 ＜保守管理要領、点検計画作成・運用手順書＞ ・点検実績の反映にあたっては、これまで設備主管課から連絡を受けた保修管理課が点検計画表に実績登録していたものを、設備主管課が直接登録するように変更。 ・点検方法および実施頻度の見直しにあたっては、これまで一律に原子力発電保安運営委員会で審議していたものを、設備の安全重要度に応じて審議するように変更。 ・点検計画・点検計画表のフォーマットを見直し、視認性を向上させたものに変更。 ＜工事業務管理手順書＞ ・EAMから出力された工事・購入仕様書を工事・購入明細に添付する運用手順に変更。</p> <p>b. 1号機 1号機については、平成24年10月目途に移行する</p>	<p>(評価観点) &lt;平成25年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成25年度&gt; 本APの取り組みについて、新たにEAMへ反映すべき課題が挙がらなかったこと、有効性評価は適切に行っていることを確認した。 次年度以降も、引き続き業務プロセス改善活動の中で、EAMに反映するものがあれば、適宜反映していくことで問題ないと評価した。 (平成26年4月17日現在)</p>	<p>社による実績入力や標準工事仕様書のデータベース化について検討中である。</p> <p>&lt;次年度への取組み&gt; (平成23年度末時点) 1号機の点検計画、点検計画表については平成24年10月目途で、協力会社による点検実績登録の改良については、平成24年7月目途に運用を開始していくよう計画していく。 なお、平成24年度も引き続き、業務プロセス改善活動の中で、EAMに反映するものがあれば、適宜反映していく。 また、福島第一原子力発電所事故に鑑み整備した、緊急安全対策資機材をEAMにより管理できるよう、システムの改良を実施していく。 引き続き対策の定着化に取組むと共に、定期的に(半期毎)運用状況を評価していく。</p> <p>&lt;平成24年9月&gt; 保全業務処理の正確性・効率性を高めるツールとして、2号機に引き続き、1号機の点検計画表のEAMへのデータベース化について、10月目途での運用開始を計画し、再構築・確認作業を行っていることは、取組みが有効であると評価した。</p> <p>業務プロセス改善の中で挙がった課題についても、引き続きEAMを一部改良（協力会社による実績入力や標準工事仕様書のデータベース化）し、運用を開始したことは、取組みが有効であると評価した。</p> <p>&lt;平成25年3月&gt; 保全業務処理の正確性・効率性を高めるツールとして、2号機に引き続き、1号機の点検計画表のEAMへのデータベース化について、平成24年10月29日に運用開始したことは、取組みが有効であると評価した。</p> <p>&lt;次年度への取組み&gt; (平成24年度末時点) 平成25年度も引き続き、業務プロセス改善活動の中で、EAMに反映するものがあれば、適宜反映していく。</p> <p>&lt;平成26年3月&gt; 平成25年度に実施した業務プロセス改善活動の中では、新たにEAMへ反映すべき課題は挙がらなかった。 これまでの活動の中で、操作性の向上など、いくつかの改善要望は確認しているが、業務に支障を及ぼすものではなく、これまでの取組みが有効であると評価した。</p> <p>&lt;次年度への取組み&gt; (平成25年度末時点) 平成26年度も引き続き、必要な改善を図るとともに、業務改善提案制度を活用した業務プロセス改善活動において、EAMに反映すべき課題が挙がれば、適宜反映していく。</p>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<p>ここで準備を進めており、2月20日から点検計画・計画表の再構築を開始したところ。</p> <p>②標準工事仕様書のデータベース化 12月より、来年度EAMの中で管理していくこととし、基本設計の検討を開始した。</p>	<p>(評価観点) &lt;平成26年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成26年度&gt; 本APの取り組みについて、新たにEAMへ反映すべき課題が挙がらなかったこと、有効性評価は適切に行っていることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き業務プロセス改善活動の中で、EAMに反映する課題が挙がれば、適宜反映していくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成27年4月17日現在)</p>	<p>&lt;平成27年3月&gt; 平成26年度に実施した業務プロセス改善活動の中では、新たにEAMへ反映すべき課題はあがらなかった。</p> <p>EAMは運用開始（平成23年度）以降、EAMに対して業務に支障を及ぼすような課題はあがっておらず、適切に活用されていることから、再発防止対策として有効であるとともに、その効果が維持されているものと評価した。</p>	
<p>③業務プロセスの改善について発電所・原子力強化プロジェクトで検討した結果をEAMへ反映 (a) 改善課題に対するEAMへの反映 ・予実算管理・WBS連係機能改良、懸案・不適合管理機能の見直しについては、開発を完了し運用を開始した。（9月5日） ・定検予算立案資料作成支援機能の基本設計の検討を開始した。 ・定期事業者検査計画システム連携機能については、システム開発を終了し、12月5日運用を開始した。</p>	<p>(評価観点) &lt;平成27年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成27年度&gt; 本APの取り組みについて、新たにEAMへ反映すべき課題が挙がらなかったこと、有効性評価は適切に行っていることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き業務プロセス改善活動の中で、EAMに反映する課題が挙がれば、適宜反映していくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成28年4月14日現在)</p>	<p>&lt;次年度への取組み&gt;（平成26年度末時点） 平成27年度も引き続き、必要な改善を図るとともに、業務改善提案制度を活用した業務プロセス改善活動において、EAMに反映すべき課題が挙がれば、適宜反映していく。</p> <p>&lt;平成28年3月&gt; LLW流量計問題を受け、EAM点検計画表の管理対象としていた機器の点検計画管理方法の改善を目的として、新たな機器をEAMに登録して管理するためのEAM改良に取り組んでいる。</p> <p>なお、LLW流量計問題を受けたEAM改良の実施状況については、「LLW流量計問題 再発防止対策アクションプラン」を作成して管理を行っている。</p>	
<p>(b) 実効ある改善活動の構築 発電所長を議長、副所長と部長を委員とするステアリング会議を設置した。（4月14日） 改善検討箇所の選定を行い、課単位で解決できるものについては課の業務運営方針として実施し、また、活動状況については、四半期毎を目安にステアリング会議と戦略会議に状況報告することとした。 ステアリング会議での審議の結果、解決する課題262件について、対応箇所選定、解決策の方向性を提示し、3月末現在126件改善を実施。他の課題も具体的な対応について鋭意検討、改善作業の実施を進めている。</p>	<p>(評価観点) &lt;平成27年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成27年度&gt; 本APの取り組みについて、新たにEAMへ反映すべき課題が挙がらなかったこと、有効性評価は適切に行っていることを確認した。</p> <p>次年度以降も、引き続き業務プロセス改善活動の中で、EAMに反映する課題が挙がれば、適宜反映していくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成28年4月14日現在)</p>	<p>&lt;次年度への取組み&gt;（平成27年度末時点） 平成28年度も引き続き、必要な改善を図るとともに、「LLW流量計問題 再発防止対策アクションプラン」に基づき、EAM改良に取り組んでいく。</p> <p>また、EAMに反映すべき課題が挙がれば、適宜反映していく。</p>	
<p>&lt;平成24年度の状況&gt;</p> <p>(1)点検計画表の継続的な見直し</p> <p>①点検計画表の再構築 機器の保全重要度や劣化要因等を考慮した科学的根拠に基づく保全方式決定プロセスの構築および点検計画の見直し ・10月23日「手動弁の保全の見直しについて（方針）」を作成し、承認を得た。</p> <p>(2)EAMを活用した保守管理データの整備</p> <p>①点検計画表のデータベース化 1号機については、平成24年10月目途に移行することで準備を進めており、2月21日から点検計画・点検計画表の再構築を開始した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2月21日～6月12日：点検計画・計画表見直しWGによる再構築データ作成</li> <li>・6月18日～8月29日：設備主管課によるチェック</li> <li>・8月1日～9月28日：設備主管課以外の第三者によるチェック</li> <li>・10月29日：本格運用開始</li> </ul> <p>②協力会社による点検実績入力や標準工事仕様書のデータ</p>	<p>(評価観点) &lt;平成28年度&gt; 有効性評価を行いAPの目的が達成されているか。</p> <p>(評価結果) &lt;平成28年度&gt; 本APの取り組みについて、LLW流量計問題を受け、新たな機器をEAMに登録して管理するためのEAM改良を実施していること、有効性評価を適切に行っていることを確認した。</p> <p>次年度以降は、業務プロセス改善活動の中で、EAMに反映する課題が挙がれば、適宜反映していくことで問題ないと評価した。</p> <p>(平成29年4月14日現在)</p>	<p>&lt;平成29年3月&gt; LLW流量計問題を受け、EAM点検計画表の管理対象としていた機器の点検計画管理方法の改善を目的として、新たな機器をEAMに登録して管理するためのEAM改良に取り組んだ。その結果、当該機器を確実に管理できる仕組みの構築が完了した。</p> <p>EAMは運用開始（平成23年度）以降、EAMに対して業務に支障を及ぼすような課題はあがっておらず(LLW流量計問題に係る事項を除く）、適切に活用されていることから、再発防止対策として有効であるとともに、その効果が維持されているものと評価した。</p> <p>&lt;次年度への取組み&gt;（平成28年度末時点） 次年度以降は、日常の業務プロセス改善活動において、EAMに反映すべき課題が挙がれば適宜反映していく。</p>	

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
<p>ベース化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月27日に運用を開始した。</li> </ul> <p>③業務プロセスの改善について発電所・原子力強化プロジェクトで検討した結果をEAMへ反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステアリング会議にて、課題対応進捗状況の確認と、新規に提案された課題の確認および対応箇所等について審議(4月27日, 7月24日, 11月7日, 1月24日(いずれもEAMへ反映すべき新規提案なし))</li> </ul> <p>・平成24年度以降は業務改善提案制度を活用して恒常的に業務改善活動を推進することとし、5月29日～31日にかけて所員に対する業務改善提案制度の説明会を実施</p> <p>&lt;平成25年度の状況&gt;</p> <p>(1)点検計画表の継続的な見直し</p> <p>(2)EAMを活用した保守管理データの整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年度の業務プロセス改善活動では、EAMへ反映すべき新たな課題は挙がらなかった。</li> </ul> <p>&lt;平成26年度の状況&gt;</p> <p>(1)点検計画表の継続的な見直し</p> <p>(2)EAMを活用した保守管理データの整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度の業務プロセス改善活動では、EAMへ反映すべき新たな課題はあがらなかった。</li> </ul> <p>&lt;平成27年度の状況&gt;</p> <p>(1)点検計画表の継続的な見直し</p> <p>(2)EAMを活用した保守管理データの整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度の業務プロセス改善活動では、EAMへ反映すべき新たな課題はあがらなかった。</li> </ul> <p>(3)LLW流量計問題を受けての対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・LLW流量計問題を受け、EAM改良に向け点検計画管理方法の改善方法を検討した。</li> </ul> <p>&lt;平成28年度の状況&gt;</p> <p>(1)点検計画表の継続的な見直し</p> <p>(2)EAMを活用した保守管理データの整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度の業務プロセス改善活動では、EAMへ反映すべき新たな課題はあがらなかった。</li> </ul> <p>(3)LLW流量計問題を受けての対応</p>			

現在の状況	対策の検証方法と検証結果	自己評価（有効性評価、次年度への取組み）	備考（懸案事項他）
・L-LW流量計問題を受け、新たな機器をEAMに登録・管理するためのEAM改良を実施した。			