様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２３年８月）

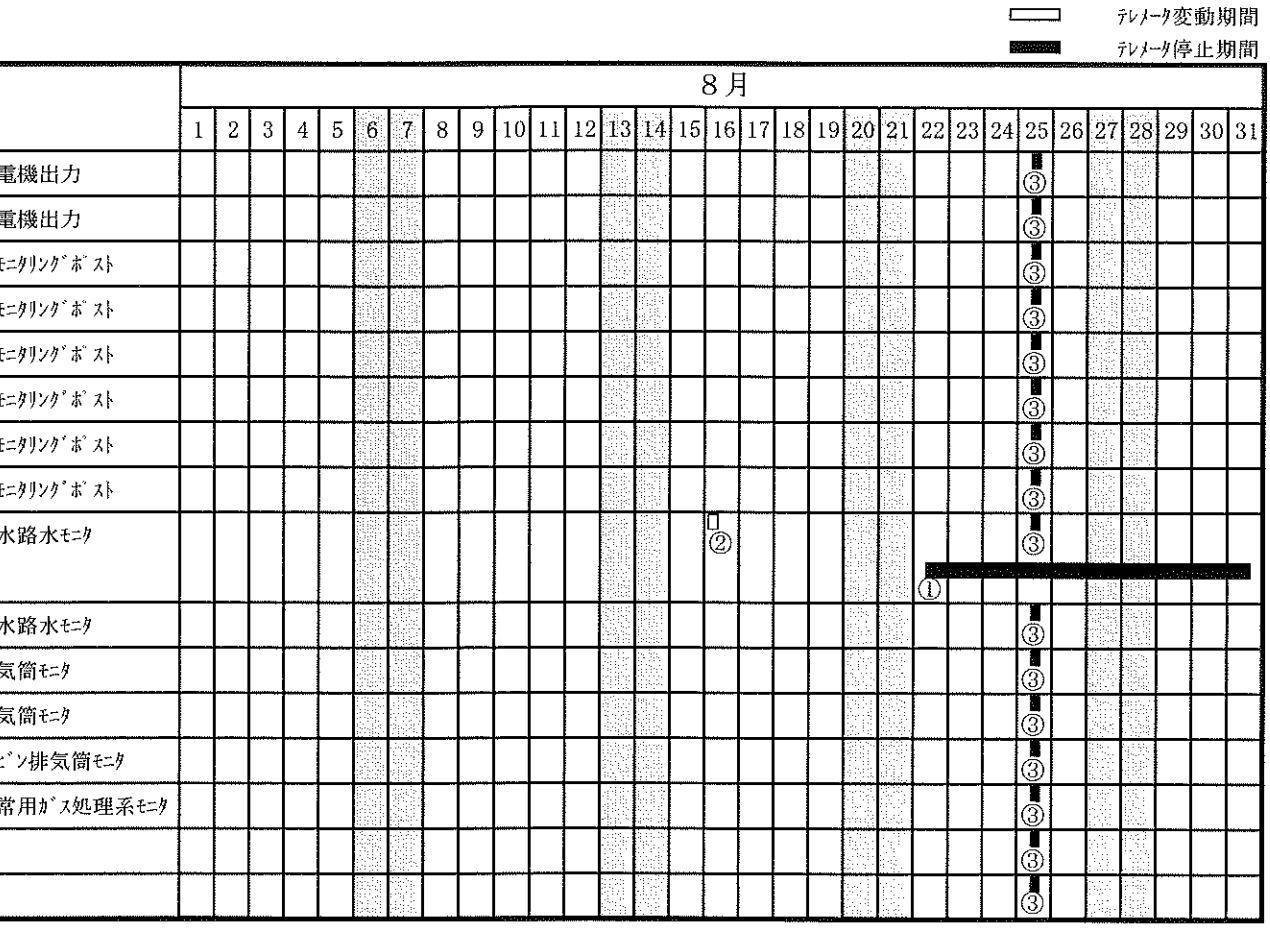

[作業内容]

①　１号機放水路水モニタケーブル修理工事に伴う伝送停止
　　平成２３年　８月２２日（月）　９：３０　～　８月３１日（水）１７：００

②　１号機放水路水モニタ　降雨の影響による指示変動
　　平成２３年　８月１６日（火）　６：１２　～　６：１６

③　伝送システム障害による伝送停止
　　平成２３年　８月２５日（木）１２：３４　～　１４：４２

[排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（８月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.9	6.8	4.8
２号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.8
１号機放水路水モニタ	2.3	10.1*	2.0
２号機放水路水モニタ	4.1	6.3	3.5
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.7
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

＊ 降雨の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上