様式　H－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２３年１２月）

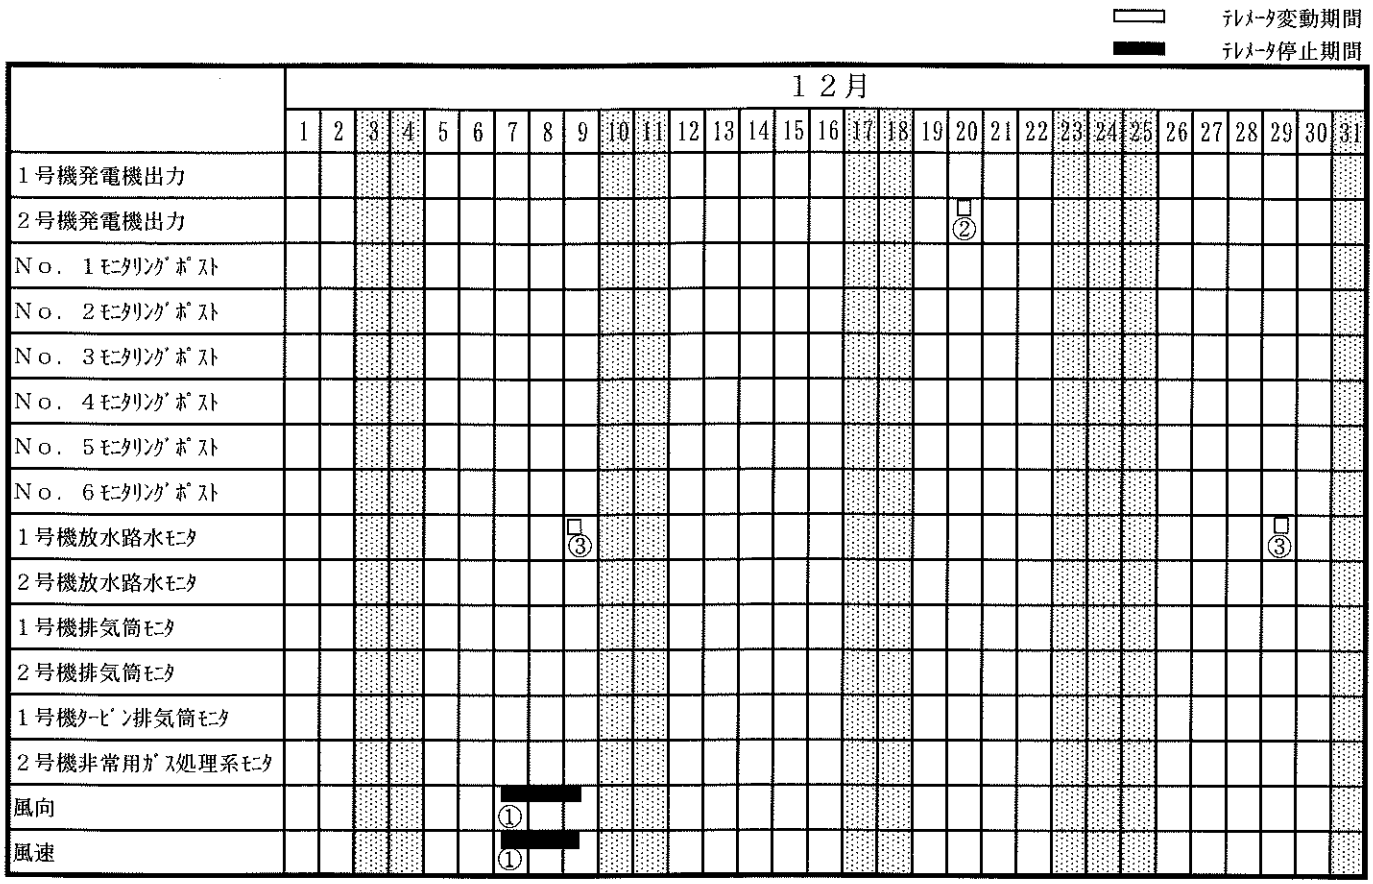

［作業内容］

①　気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止
　　平成２３年１２月　７日（水）　９：００ ～ 平成２３年１２月９日（金）１１：４０

②　２号機制御棒分布の変更に伴う発電機出力の変動
　　平成２３年１２月２０日（火）１２：００～ １７：００

③　１号機放水路水モニタ　降雨・降雪の影響による指示変動
　　平成２３年１２月　９日（金）　２：０２ ～　２：１８
　　平成２３年１２月２９日（木）１９：４６ ～ ２０：１８

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
　２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（１２月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.9	6.9	5.0
２号機排気筒モニタ	3.3	4.1	2.7
１号機放水路水モニタ	2.3	16.4*	1.9
２号機放水路水モニタ	4.3	6.1	3.5
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

＊ 降雨・降雪の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上