島根原子力発電所１号機 取放水の水温（平成24年9月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	22	28.4	28.4	0.0	
2	１０時	0	22	28.4	28.5	0.1	
3	１０時	0	22	28.5	28.6	0.1	
4	１０時	0	22	28.3	28.4	0.1	
5	１０時	0	22	28.3	28.3	0.0	
6	１０時	0	22	28.3	28.4	0.1	
7	１０時	0	22	28.2	28.3	0.1	
8	１０時	0	22	27.7	27.8	0.1	
9	１０時	0	22	27.6	27.8	0.2	
10	１０時	0	22	28.1	28.2	0.1	
11	１０時	0	22	27.9	28.0	0.1	
12	１０時	0	22	27.4	27.5	0.1	
13	１０時	0	22	27.7	27.8	0.1	
14	１０時	0	22	27.6	27.7	0.1	
15	１０時	0	22	27.4	27.4	0.0	
16	１０時	0	22	26.6	26.7	0.1	
17	１０時	0	22	26.2	26.3	0.1	
18	１０時	0	22	26.7	26.7	0.0	
19	１０時	0	22	26.8	26.8	0.0	
20	１０時	0	22	26.5	26.6	0.1	
21	１０時	0	22	26.3	26.4	0.1	
22	１０時	0	22	26.3	26.3	0.0	
23	１０時	0	22	26.3	26.4	0.1	
24	１０時	0	22	26.0	26.1	0.1	
25	１０時	0	22	25.7	25.8	0.1	
26	１０時	0	22	25.6	25.7	0.1	
27	１０時	0	22	25.3	25.4	0.1	
28	１０時	0	22	25.1	25.2	0.1	
29	１０時	0	22	25.3	25.4	0.1	
30	１０時	0	22	25.0	25.0	0.0	

島根原子力発電所１号機 冷却水実績曲線（平成24年9月）

観 測 時 刻 10 時

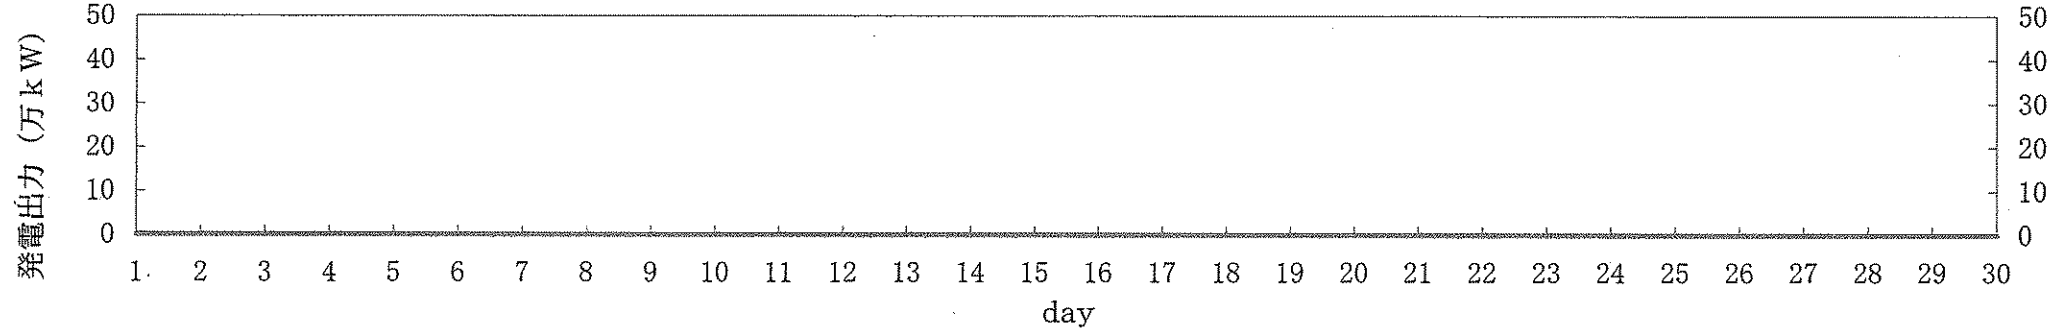

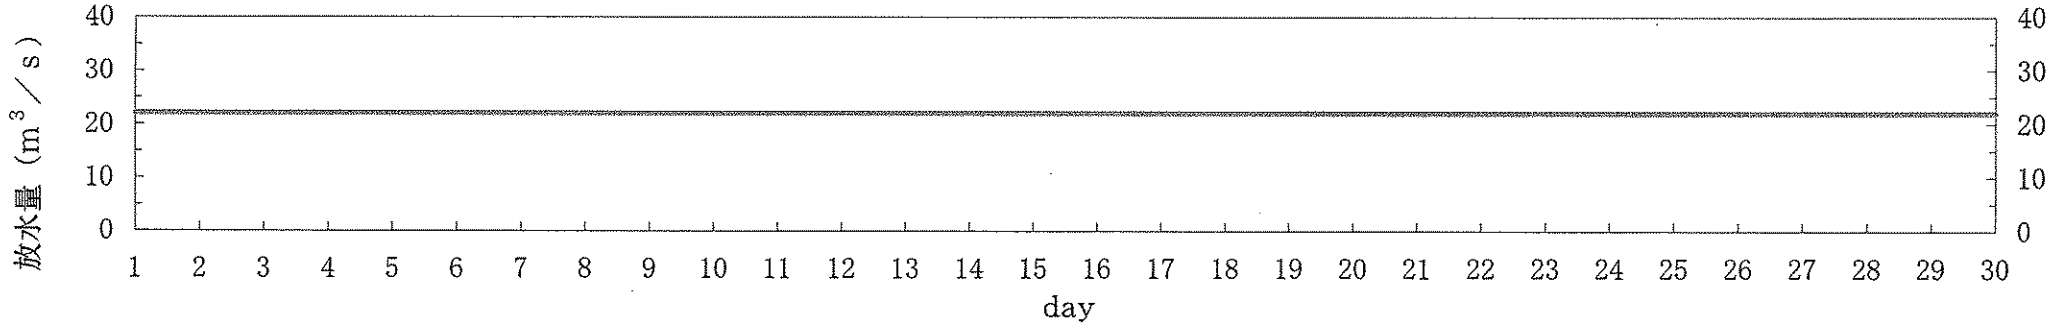

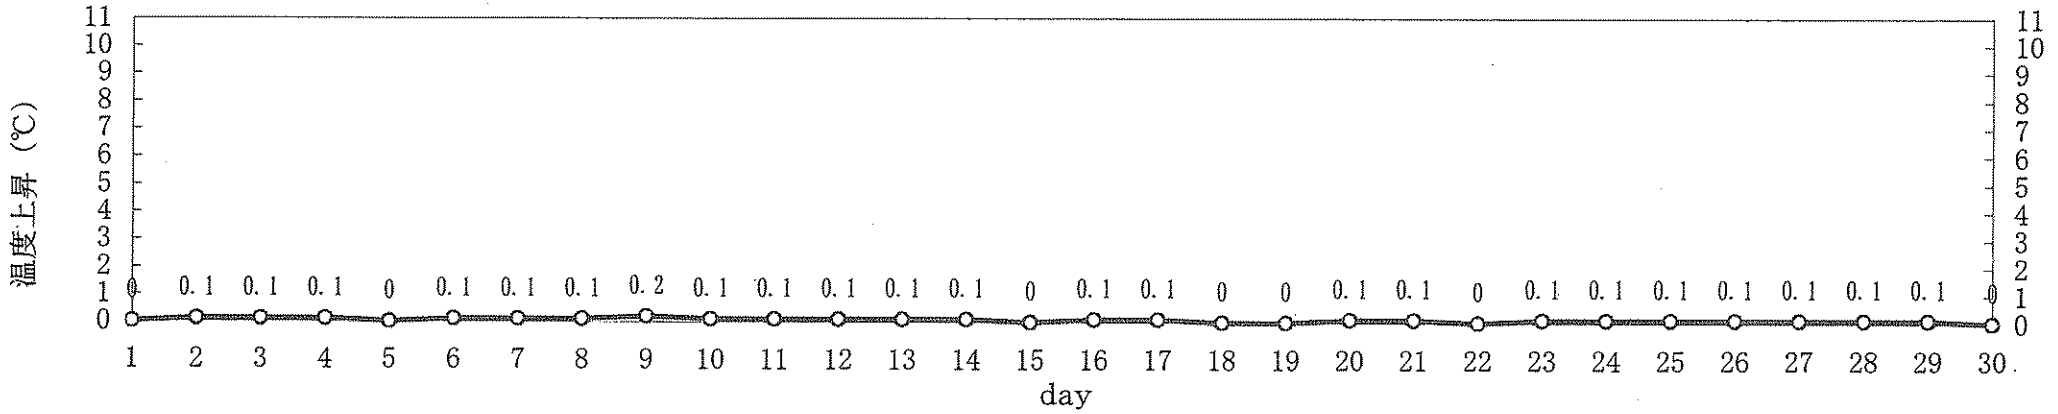

島根原子力発電所２号機 取放水の水温（平成24年9月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	2.4	28.4	29.5	1.1	※１
2	１０時	0	2.4	28.4	29.3	0.9	※１
3	１０時	0	2.4	28.5	29.3	0.8	※１
4	１０時	0	2.4	28.3	29.2	0.9	※１
5	１０時	0	2.4	28.3	29.2	0.9	※１
6	１０時	0	2.4	28.3	29.0	0.7	※１
7	１０時	0	2.4	28.2	29.1	0.9	※１
8	１０時	0	2.4	27.7	29.2	1.5	※１
9	１０時	0	2.4	27.6	29.1	1.5	※１
10	１０時	0	2.4	28.1	29.0	0.9	※１
11	１０時	0	2.4	27.9	28.8	0.9	※１
12	１０時	0	2.4	27.4	28.6	1.2	※１
13	１０時	0	2.4	27.7	28.5	0.8	※１
14	１０時	0	2.4	27.6	28.6	1.0	※１
15	１０時	0	2.4	27.4	28.6	1.2	※１
16	１０時	0	2.4	26.6	28.1	1.5	※１
17	１０時	0	2.4	26.2	27.1	0.9	※１
18	１０時	0	2.4	26.7	27.1	0.4	※１
19	１０時	0	2.4	26.8	27.6	0.8	※１
20	１０時	0	2.4	26.5	27.4	0.9	※１
21	１０時	0	2.4	26.3	27.3	1.0	※１
22	１０時	0	2.4	26.3	27.4	1.1	※１
23	１０時	0	2.4	26.3	27.1	0.8	※１
24	１０時	0	2.4	26.0	27.0	1.0	※１
25	１０時	0	2.4	25.7	26.7	1.0	※１
26	１０時	0	2.4	25.6	26.5	0.9	※１
27	１０時	0	2.4	25.3	26.4	1.1	※１
28	１０時	0	2.4	25.1	26.4	1.3	※１
29	１０時	0	2.4	25.3	26.2	0.9	※１
30	１０時	0	2.4	25.0	26.0	1.0	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（２号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所２号機 冷却水実績曲線（平成24年9月）

観 測 時 刻 10 時

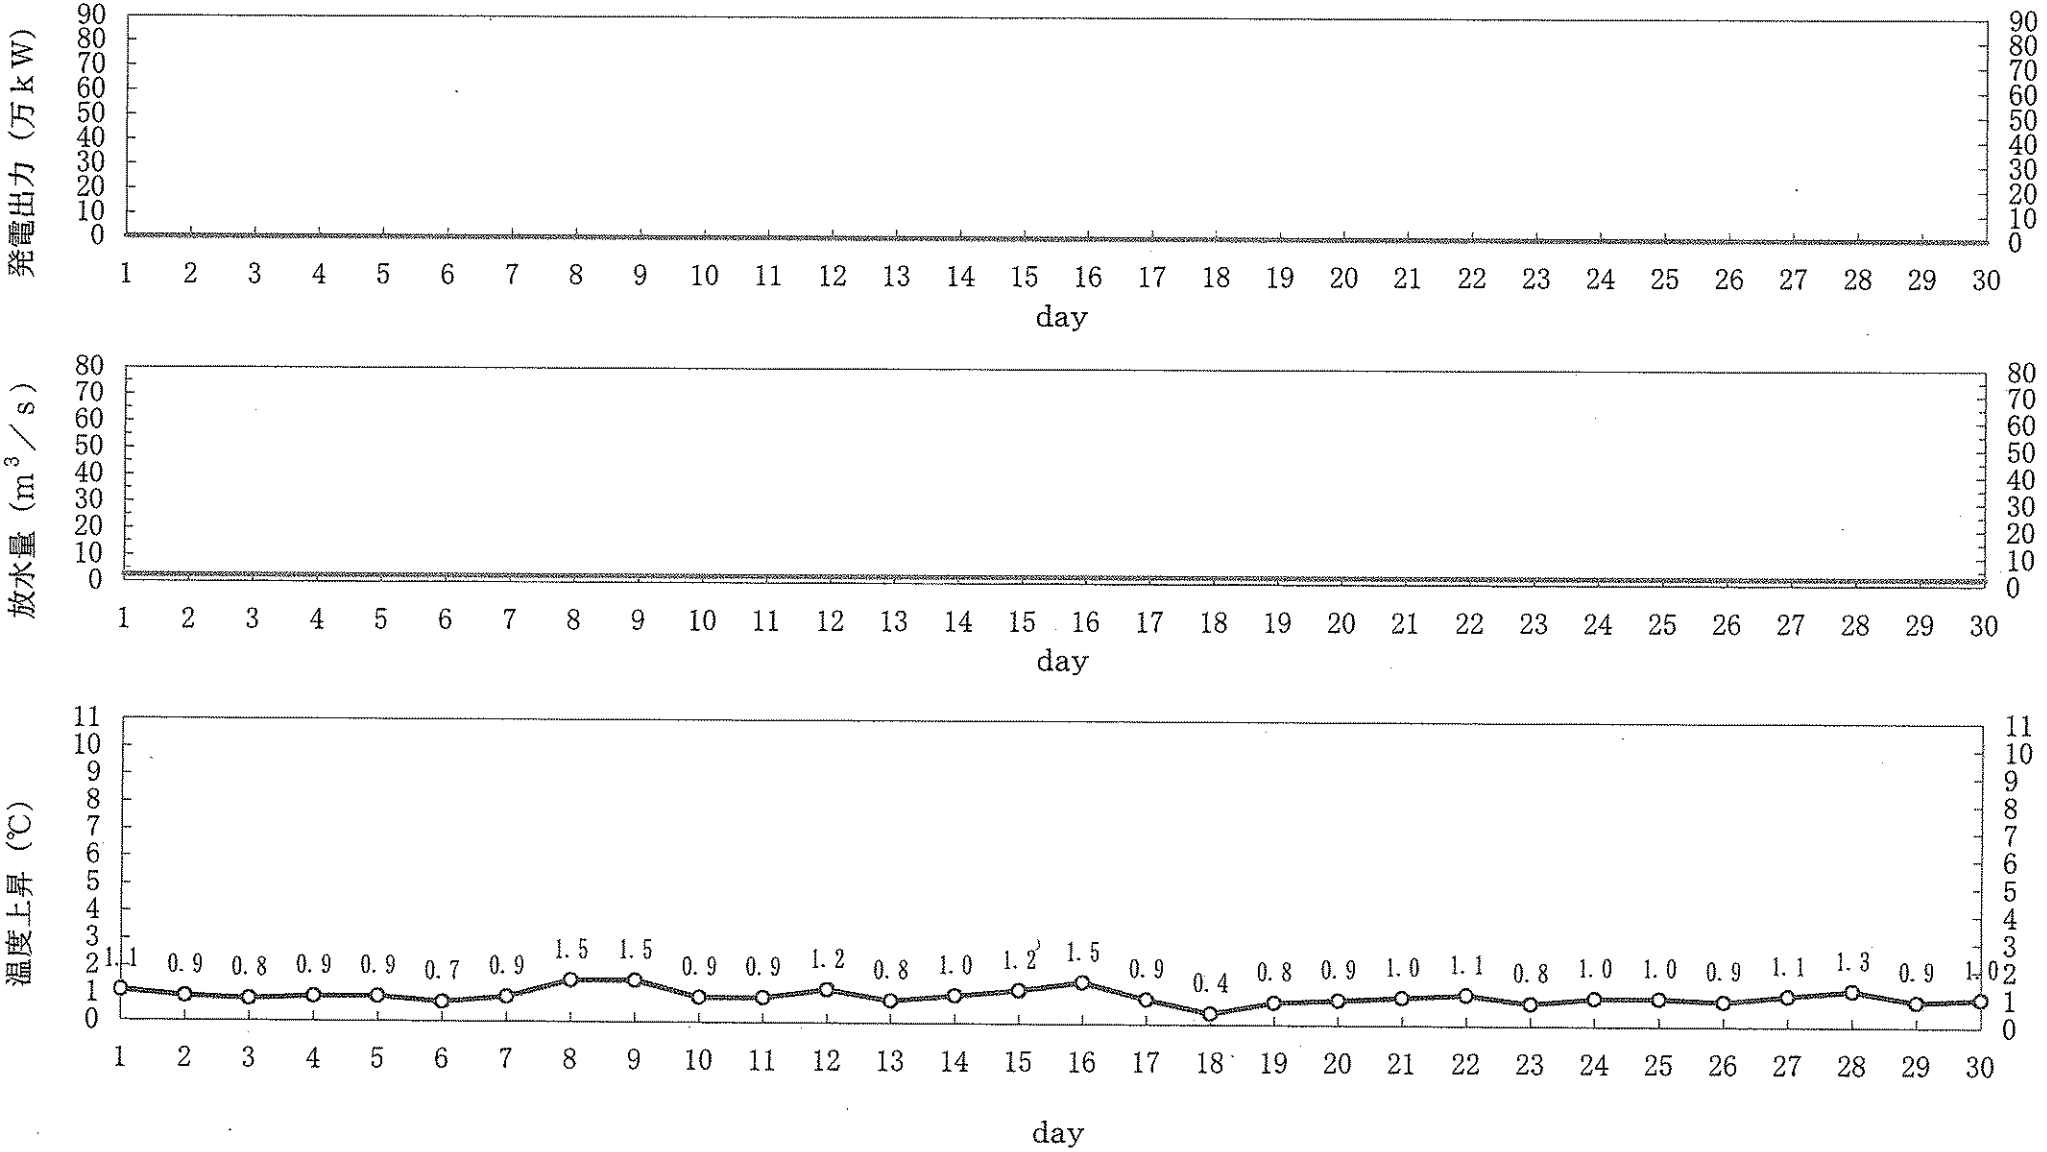

島根原子力発電所３号機 取放水の水温（平成24年9月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	3	28.4	29.3	0.9	※１
2	１０時	0	3	28.4	29.4	1.0	※１
3	１０時	0	3	28.5	29.2	0.7	※１
4	１０時	0	3	28.3	29.2	0.9	※１
5	１０時	0	3	28.3	28.1	0.0	※１
6	１０時	0	3	28.3	28.6	0.3	※１
7	１０時	0	3	28.2	29.0	0.8	※１
8	１０時	0	3	27.7	28.8	1.1	※１
9	１０時	0	3	27.6	29.0	1.4	※１
10	１０時	0	3	28.1	29.1	1.0	※１
11	１０時	0	3	27.9	28.8	0.9	※１
12	１０時	0	3	27.4	28.6	1.2	※１
13	１０時	0	3	27.7	28.6	0.9	※１
14	１０時	0	3	27.6	28.5	0.9	※１
15	１０時	0	3	27.4	28.2	0.8	※１
16	１０時	0	3	26.6	27.3	0.7	※１
17	１０時	0	3	26.2	27.1	0.9	※１
18	１０時	0	3	26.7	27.4	0.7	※１
19	１０時	0	3	26.8	27.6	0.8	※１
20	１０時	0	3	26.5	27.3	0.8	※１
21	１０時	0	3	26.3	27.2	0.9	※１
22	１０時	0	3	26.3	27.1	0.8	※１
23	１０時	0	3	26.3	27.2	0.9	※１
24	１０時	0	3	26.0	27.0	1.0	※１
25	１０時	0	3	25.7	26.7	1.0	※１
26	１０時	0	3	25.6	26.5	0.9	※１
27	１０時	0	3	25.3	26.1	0.8	※１
28	１０時	0	3	25.1	25.0	0.0	※１
29	１０時	0	3	25.3	26.1	0.8	※１
30	１０時	0	3	25.0	25.8	0.8	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（３号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所３号機 冷却水実績曲線（平成24年9月）
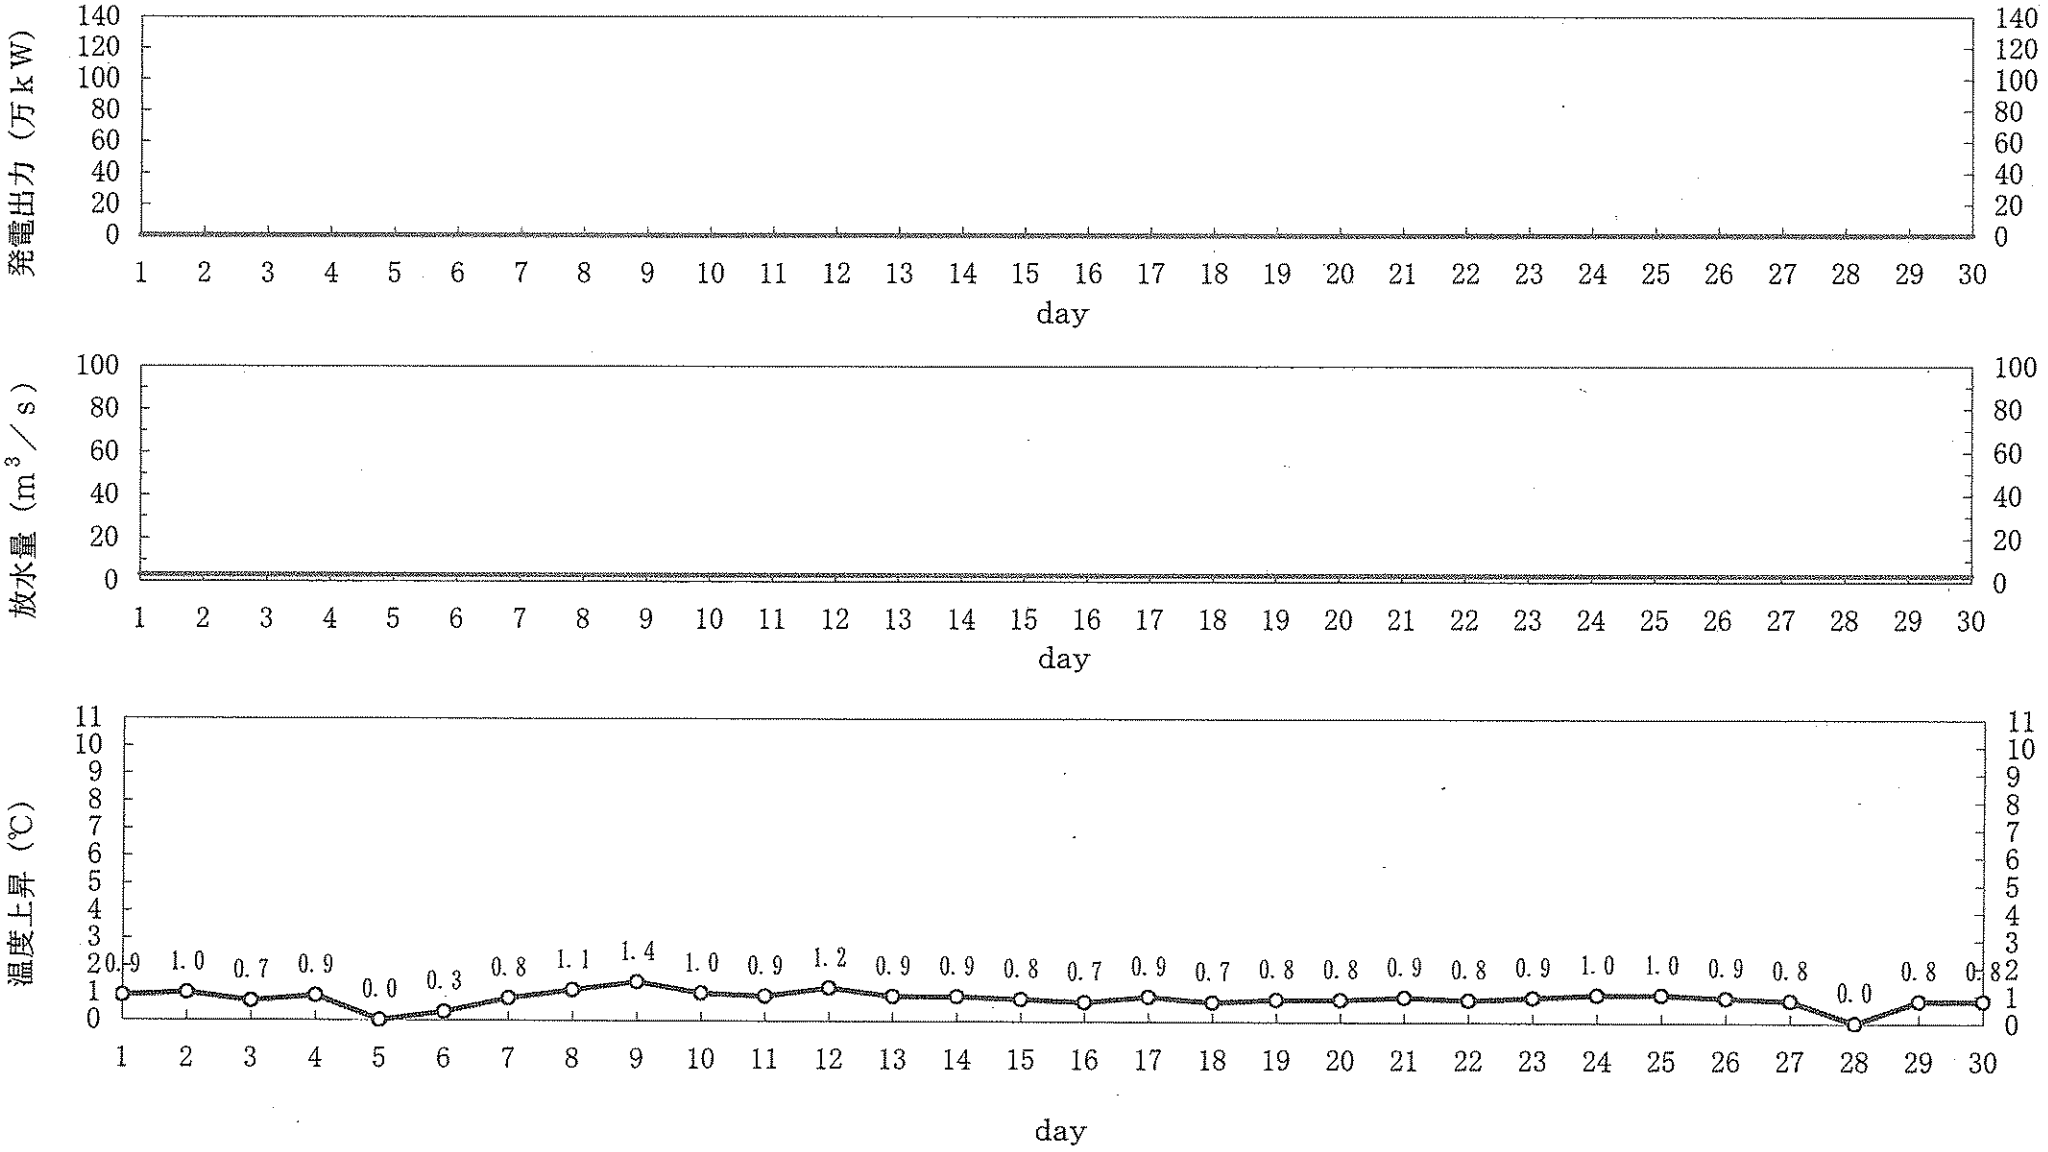
観 測 時 刻 10 時