島根原子力発電所１号機 取放水の水温（平成24年11月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	22	20.4	20.5	0.1	
2	１０時	0	22	20.1	20.1	0.0	
3	１０時	0	22	20.0	20.0	0.0	
4	１０時	0	22	19.9	20.0	0.1	
5	１０時	0	22	20.1	20.1	0.0	
6	１０時	0	22	20.2	20.2	0.0	
7	１０時	0	22	19.9	20.0	0.1	
8	１０時	0	22	19.7	19.8	0.1	
9	１０時	0	22	19.9	19.9	0.0	
10	１０時	0	22	19.7	19.8	0.1	
11	１０時	0	22	19.6	19.7	0.1	
12	１０時	0	22	19.4	19.5	0.1	
13	１０時	0	22	19.2	19.3	0.1	
14	１０時	0	22	18.9	19.0	0.1	
15	１０時	0	22	18.7	18.7	0.0	
16	１０時	0	22	18.7	18.7	0.0	
17	１０時	0	1	18.9	19.1	0.2	※1
18	１０時	0	1	18.8	19.2	0.4	※1
19	１０時	0	1	18.6	19.1	0.5	※1
20	１０時	0	1	18.4	18.9	0.5	※1
21	１０時	0	1	18.3	18.6	0.3	※1
22	１０時	0	1	18.5	18.9	0.4	※1
23	１０時	0	1	18.6	18.9	0.3	※1
24	１０時	0	1	18.4	18.7	0.3	※1
25	１０時	0	1	18.2	18.6	0.4	※1
26	１０時	0	1	18.6	18.8	0.2	※1
27	１０時	0	22	17.8	17.9	0.1	
28	１０時	0	22	17.8	17.9	0.1	
29	１０時	0	22	17.8	17.9	0.1	
30	１０時	0	22	17.8	17.8	0.0	

※１：取水温度は，１号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機　循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所１号機 冷却水実績曲線（平成24年11月）

観測時刻 10 時

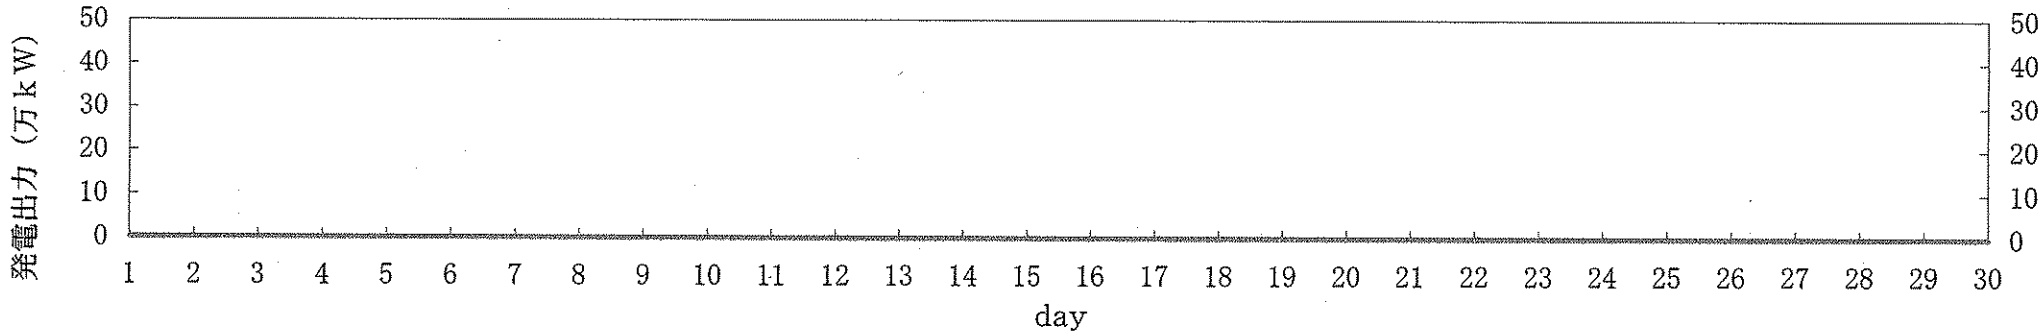

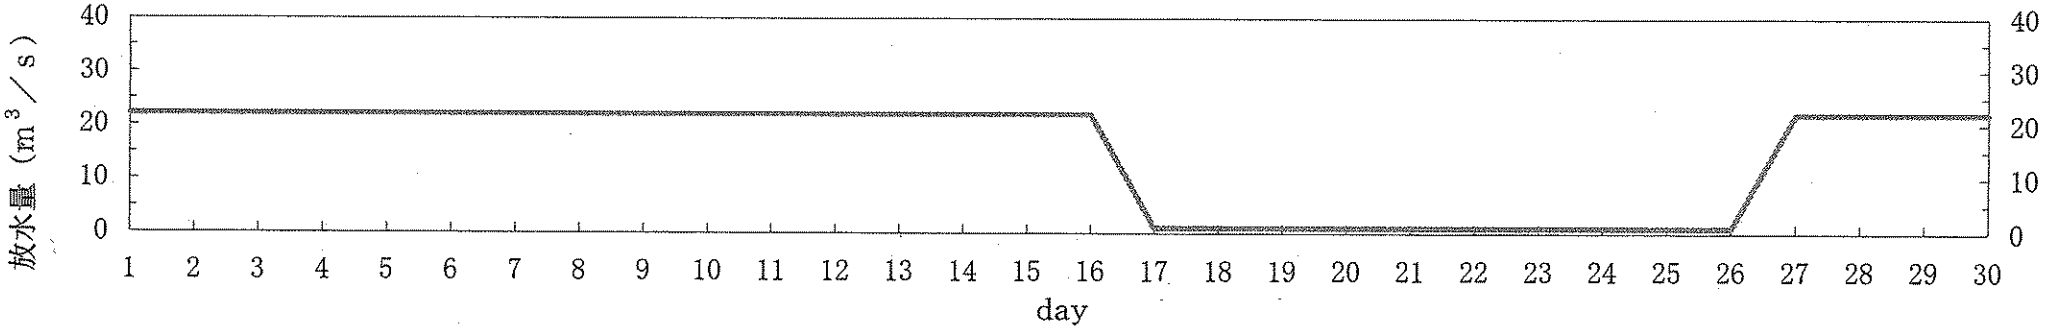

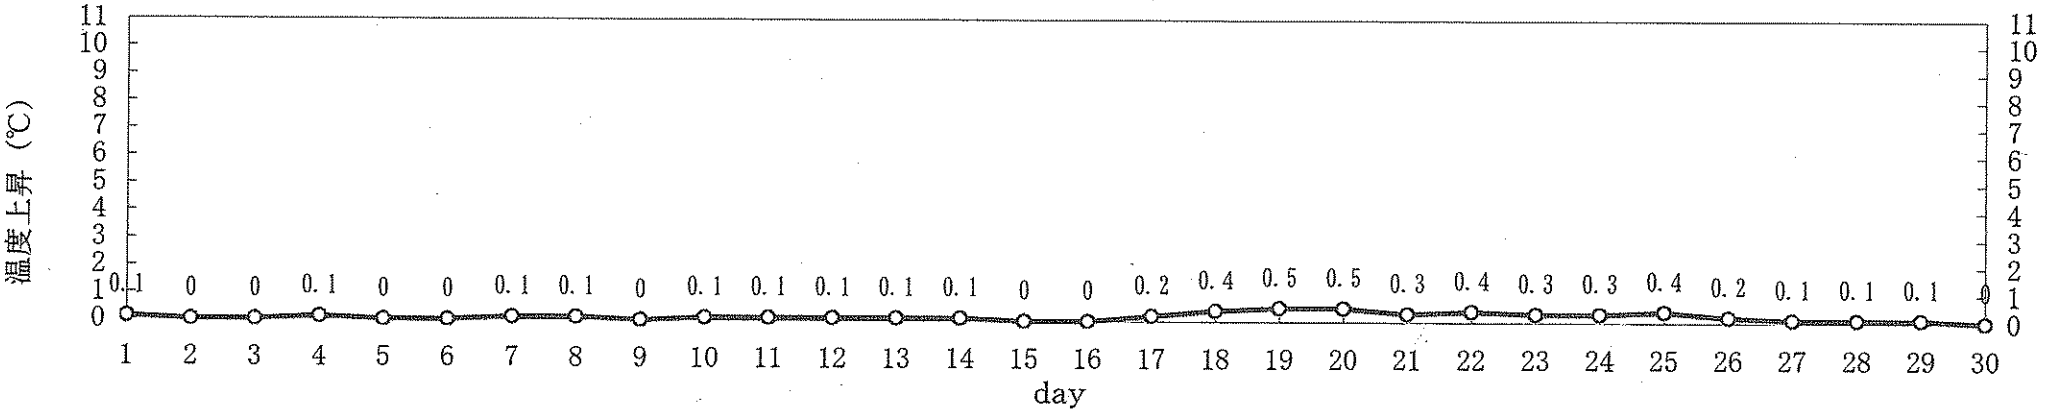

島根原子力発電所２号機 取放水の水温（平成24年11月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	2.4	20.4	21.3	0.9	※１
2	１０時	0	2.4	20.1	21.3	1.2	※１
3	１０時	0	2.4	20.0	21.8	1.8	※１
4	１０時	0	2.4	19.9	21.2	1.3	※１
5	１０時	0	2.4	20.1	21.2	1.1	※１
6	１０時	0	2.4	20.2	21.2	1.0	※１
7	１０時	0	2.4	19.9	21.1	1.2	※１
8	１０時	0	2.4	19.7	20.9	1.2	※１
9	１０時	0	2.4	19.9	21.0	1.1	※１
10	１０時	0	2.4	19.7	20.9	1.2	※１
11	１０時	0	2.4	19.6	20.7	1.1	※１
12	１０時	0	2.4	19.4	20.7	1.3	※１
13	１０時	0	2.4	19.2	21.1	1.9	※１
14	１０時	0	2.4	18.9	20.8	1.9	※１
15	１０時	0	2.4	18.7	20.6	1.9	※１
16	１０時	0	2.4	18.7	20.4	1.7	※１
17	１０時	0	2.4	19.7	20.5	0.8	※２
18	１０時	0	2.4	19.5	19.8	0.3	※２
19	１０時	0	2.4	19.2	19.7	0.5	※２
20	１０時	0	2.4	19.0	19.9	0.9	※２
21	１０時	0	2.4	19.2	19.8	0.6	※２
22	１０時	0	2.4	19.5	20.0	0.5	※２
23	１０時	0	2.4	19.2	19.5	0.3	※２
24	１０時	0	2.4	19.1	19.5	0.4	※２
25	１０時	0	2.4	19.1	19.4	0.3	※２
26	１０時	0	2.4	19.4	19.4	0.0	※２
27	１０時	0	2.4	17.8	18.8	1.0	※１
28	１０時	0	2.4	17.8	18.7	0.9	※１
29	１０時	0	2.4	17.8	19.1	1.3	※１
30	１０時	0	2.4	17.8	18.8	1.0	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（２号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの
※２：取水温度は，２号機原子炉補機海水ポンプ出口温度（各号機　循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所２号機 冷却水実績曲線（平成24年11月）

観 測 時 刻 10 時

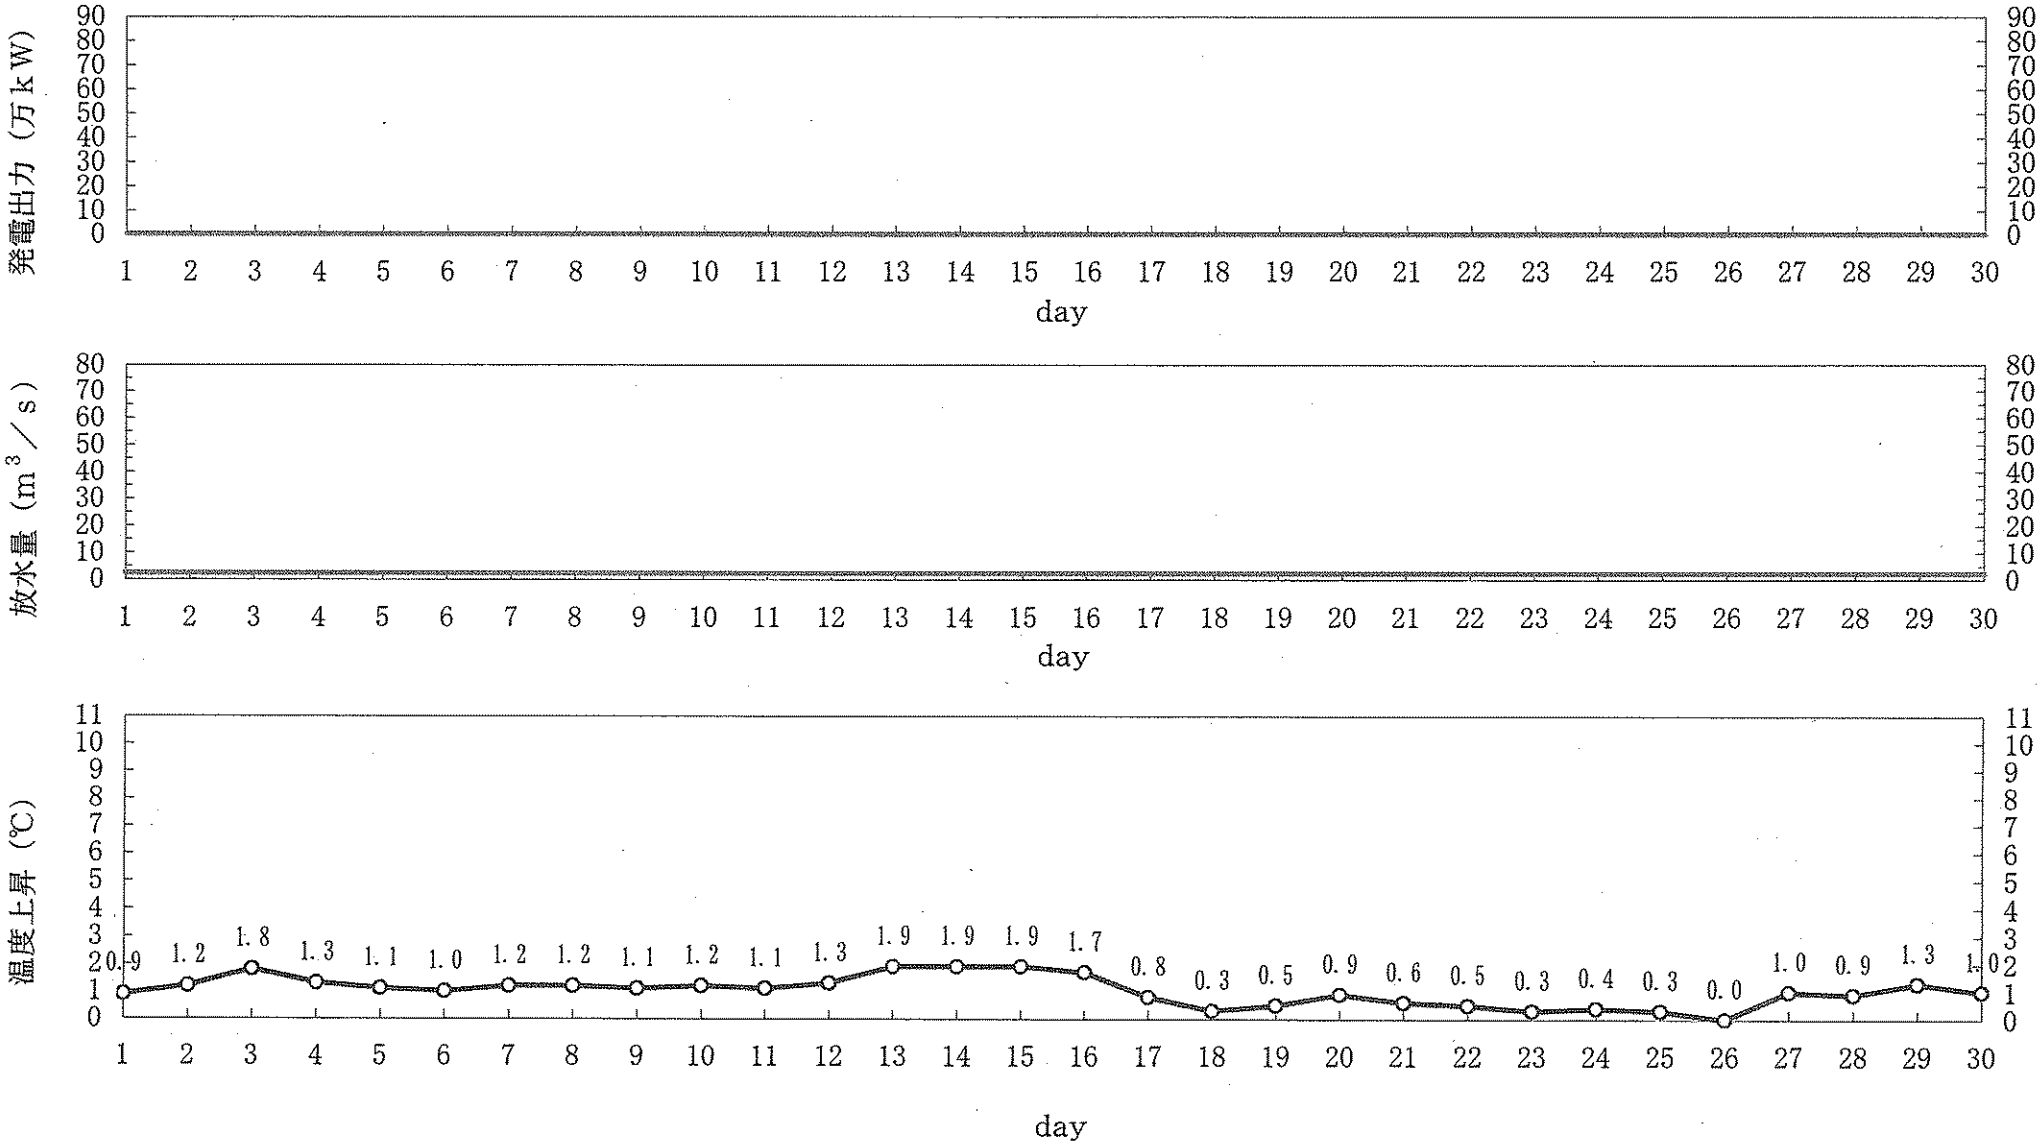

島根原子力発電所３号機 取放水の水温（平成24年11月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	3	20.4	21.1	0.7	※１
2	１０時	0	3	20.1	20.8	0.7	※１
3	１０時	0	3	20.0	20.7	0.7	※１
4	１０時	0	3	19.9	20.7	0.8	※１
5	１０時	0	3	20.1	20.8	0.7	※１
6	１０時	0	3	20.2	20.8	0.6	※１
7	１０時	0	3	19.9	20.6	0.7	※１
8	１０時	0	3	19.7	20.4	0.7	※１
9	１０時	0	3	19.9	20.4	0.5	※１
10	１０時	0	3	19.7	20.3	0.6	※１
11	１０時	0	3	19.6	20.2	0.6	※１
12	１０時	0	3	19.4	20.1	0.7	※１
13	１０時	0	3	19.2	20.0	0.8	※１
14	１０時	0	3	18.9	19.8	0.9	※１
15	１０時	0	3	18.7	19.5	0.8	※１
16	１０時	0	3	18.7	19.4	0.7	※１
17	１０時	0	3	19.7	19.5	0.0	※２
18	１０時	0	3	19.5	19.5	0.0	※２
19	１０時	0	3	19.2	19.2	0.0	※２
20	１０時	0	3	19.0	19.0	0.0	※２
21	１０時	0	3	19.2	19.2	0.0	※２
22	１０時	0	3	19.5	19.2	0.0	※２
23	１０時	0	3	19.2	19.2	0.0	※２
24	１０時	0	3	19.1	19.0	0.0	※２
25	１０時	0	3	19.1	19.0	0.0	※２
26	１０時	0	3	19.4	19.2	0.0	※２
27	１０時	0	3	17.8	18.6	0.8	※１
28	１０時	0	3	17.8	18.5	0.7	※１
29	１０時	0	3	17.8	18.5	0.7	※１
30	１０時	0	3	17.8	18.5	0.7	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（２，３号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの
※２：取水温度は，２号機原子炉補機海水ポンプ出口温度（各号機　循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所３号機 冷却水実績曲線（平成24年11月）
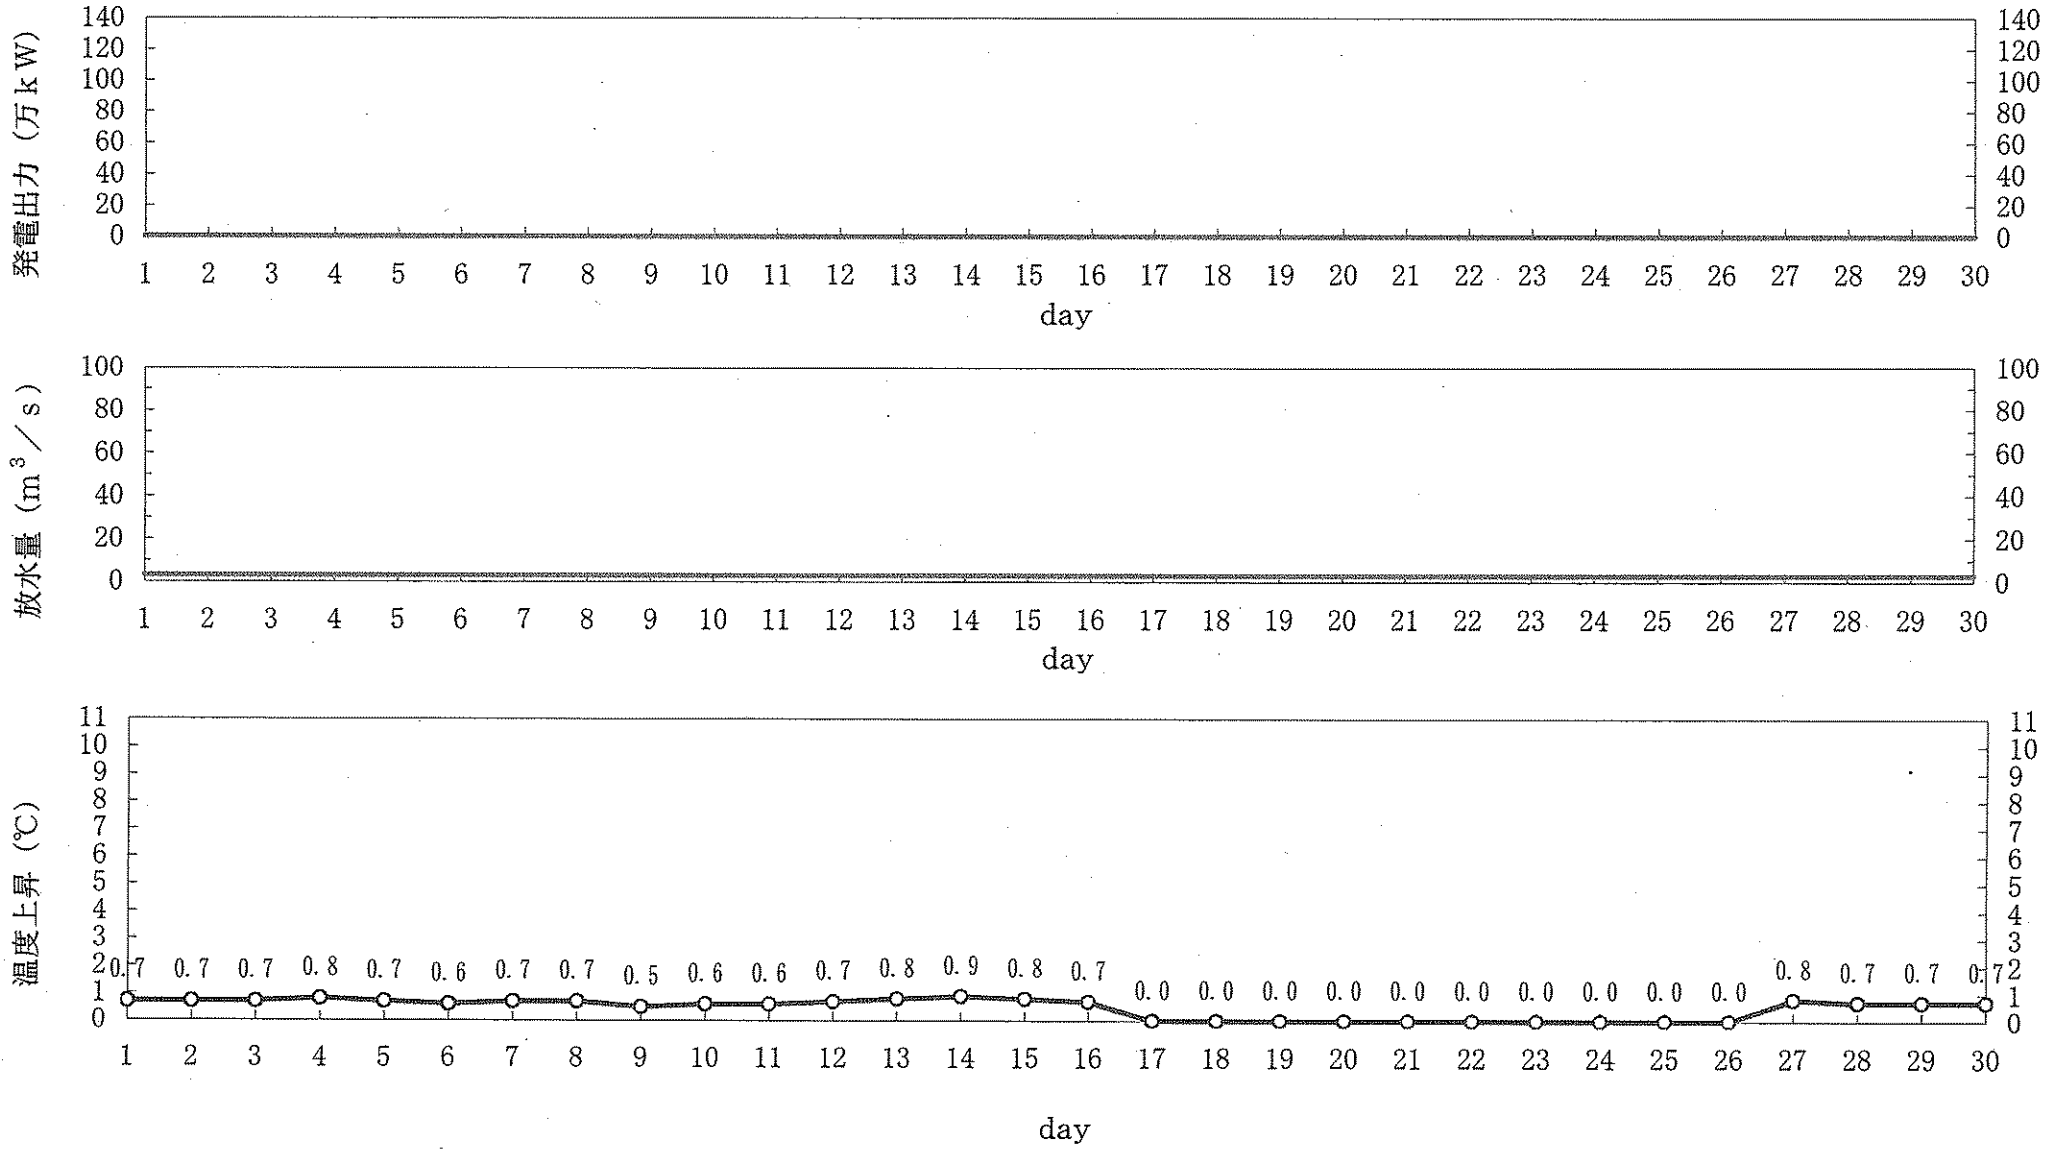
観 測 時 刻 10 時