島根原子力発電所１号機 取放水の水温（平成24年5月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	22	15.8	15.9	0.1	
2	１０時	0	22	15.8	15.9	0.1	
3	１０時	0	22	15.7	15.8	0.1	
4	１０時	0	22	15.6	15.7	0.1	
5	１０時	0	22	15.7	15.8	0.1	
6	１０時	0	22	15.8	15.9	0.1	
7	１０時	0	22	16.0	16.1	0.1	
8	１０時	0	22	16.2	16.3	0.1	
9	１０時	0	22	16.4	16.5	0.1	
10	１０時	0	22	16.5	16.6	0.1	
11	１０時	0	22	16.5	16.6	0.1	
12	１０時	0	22	16.3	16.4	0.1	
13	１０時	0	22	16.0	16.1	0.1	
14	１０時	0	22	15.9	16.0	0.1	
15	１０時	0	22	16.3	16.4	0.1	
16	１０時	0	22	15.9	16.1	0.2	
17	１０時	0	22	16.5	16.6	0.1	
18	１０時	0	22	16.9	17.0	0.1	
19	１０時	0	22	17.0	17.1	0.1	
20	１０時	0	22	17.2	17.3	0.1	
21	１０時	0	22	17.2	17.3	0.1	
22	１０時	0	22	17.3	17.4	0.1	
23	１０時	0	22	17.0	17.1	0.1	
24	１０時	0	22	18.0	18.1	0.1	
25	１０時	0	22	18.2	18.3	0.1	
26	１０時	0	22	18.0	18.1	0.1	
27	１０時	0	22	18.1	18.2	0.1	
28	１０時	0	22	18.1	18.3	0.2	
29	１０時	0	22	18.2	18.4	0.2	
30	１０時	0	22	18.2	18.3	0.1	
31	１０時	0	22	17.7	17.8	0.1	

島根原子力発電所１号機 冷却水実績曲線（平成24年5月）

観 測 時 刻 10 時

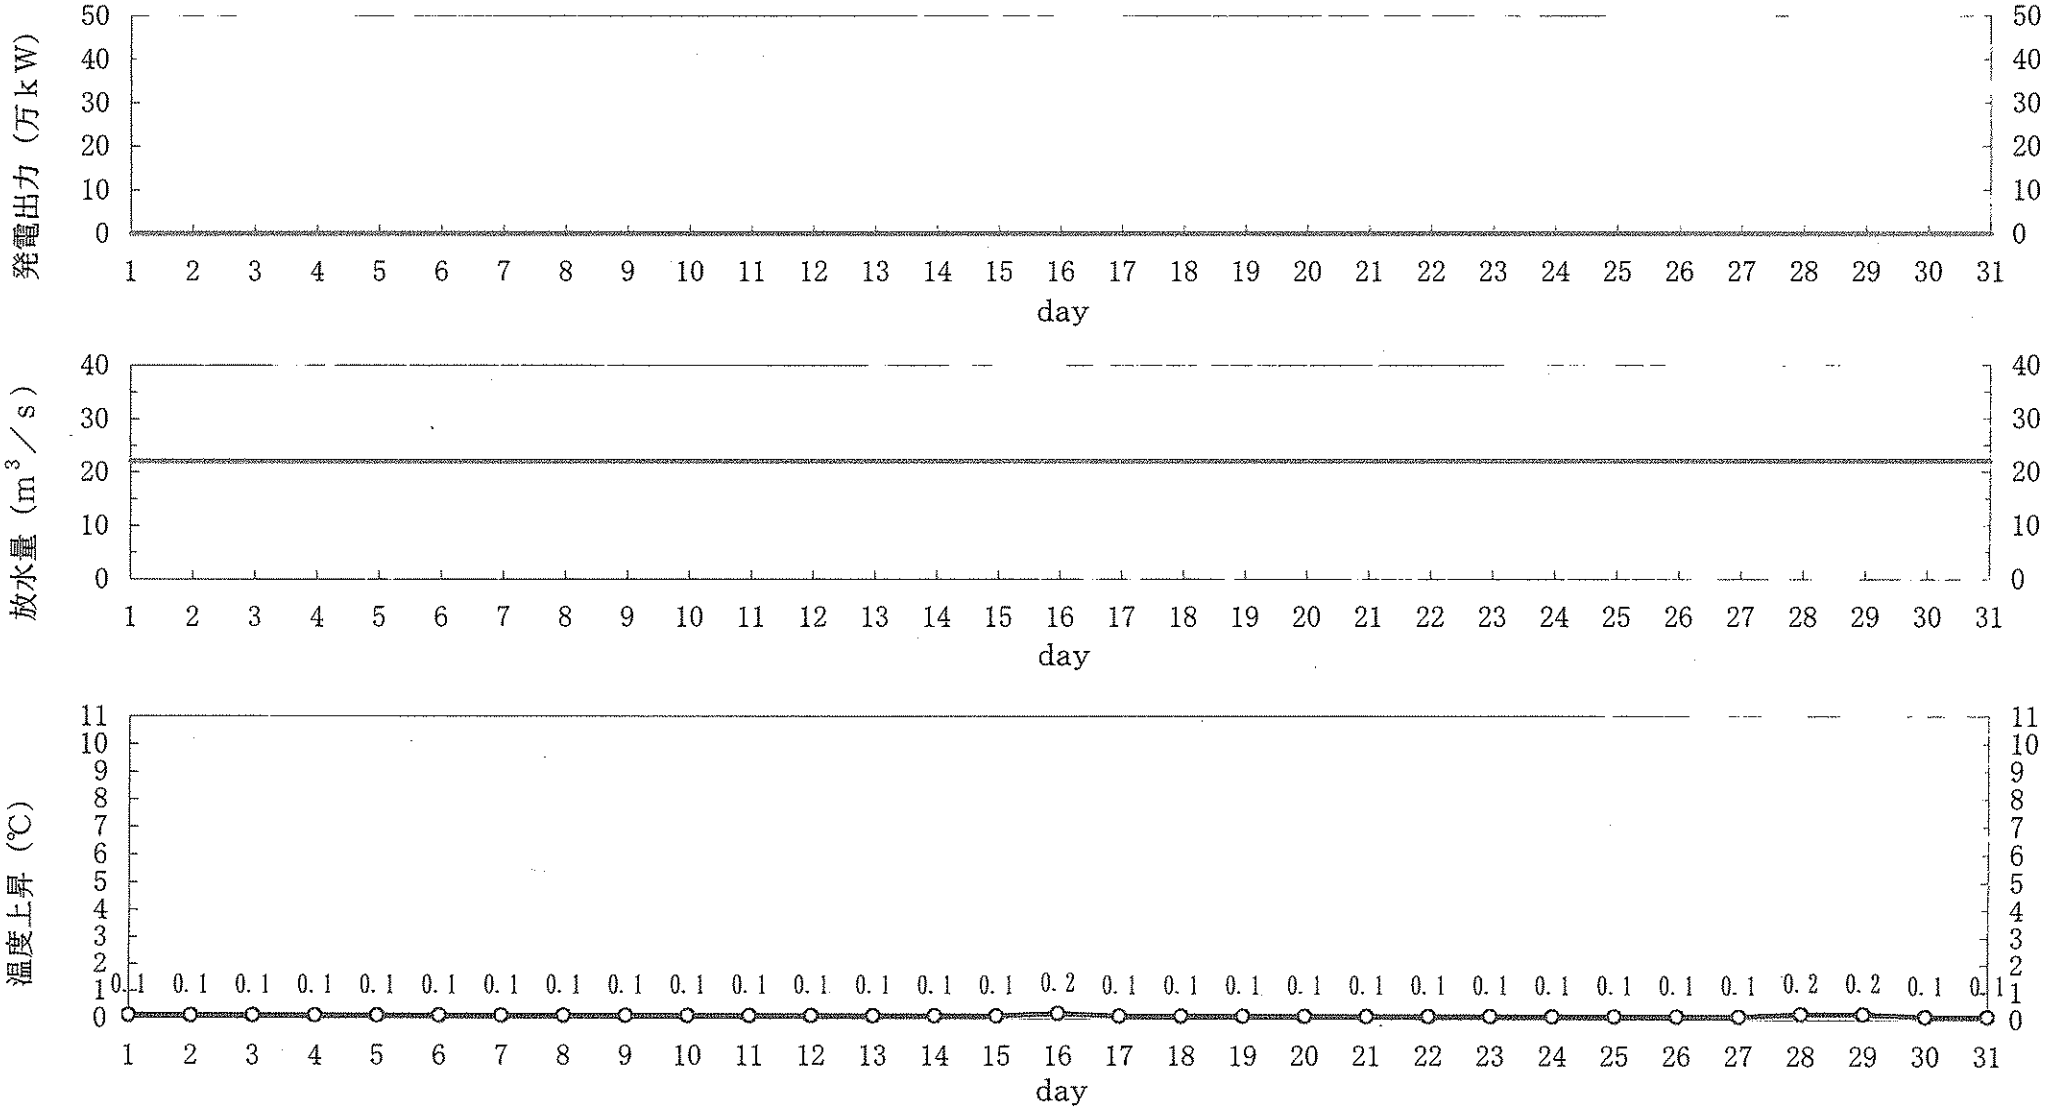

添付－２

島根原子力発電所２号機 取放水の水温（平成24年5月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	2.4	15.8	16.6	0.8	※１
2	１０時	0	2.4	15.8	16.9	1.1	※１
3	１０時	0	2.4	15.7	17.1	1.4	※１
4	１０時	0	2.4	15.6	16.9	1.3	※１
5	１０時	0	2.4	15.7	17.0	1.3	※１
6	１０時	0	2.4	15.8	17.2	1.4	※１
7	１０時	0	2.4	16.0	17.5	1.5	※１
8	１０時	0	2.4	16.2	17.6	1.4	※１
9	１０時	0	2.4	16.4	17.8	1.4	※１
10	１０時	0	2.4	16.5	17.6	1.1	※１
11	１０時	0	2.4	16.5	18.0	1.5	※１
12	１０時	0	2.4	16.3	18.8	2.5	※１
13	１０時	0	2.4	16.0	18.2	2.2	※１
14	１０時	0	2.4	15.9	17.7	1.8	※１
15	１０時	0	2.4	16.3	18.5	2.2	※１
16	１０時	0	2.4	15.9	18.5	2.6	※１
17	１０時	0	2.4	16.5	18.3	1.8	※１
18	１０時	0	2.4	16.9	18.2	1.3	※１
19	１０時	0	2.4	17.0	18.6	1.6	※１
20	１０時	0	2.4	17.2	18.8	1.6	※１
21	１０時	0	2.4	17.2	18.4	1.2	※１
22	１０時	0	2.4	17.3	※２	※２	※１
23	１０時	0	2.4	17.0	※２	※２	※１
24	１０時	0	2.4	18.0	※２	※２	※１
25	１０時	0	2.4	18.2	※２	※２	※１
26	１０時	0	2.4	18.0	19.7	1.7	※１
27	１０時	0	2.4	18.1	19.7	1.6	※１
28	１０時	0	2.4	18.1	20.3	2.2	※１
29	１０時	0	2.4	18.2	20.5	2.3	※１
30	１０時	0	2.4	18.2	19.7	1.5	※１
31	１０時	0	2.4	17.7	18.5	0.8	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（２号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの
※２：計器点検のため欠測

島根原子力発電所２号機 冷却水実績曲線（平成24年5月）

観測時刻 10 時

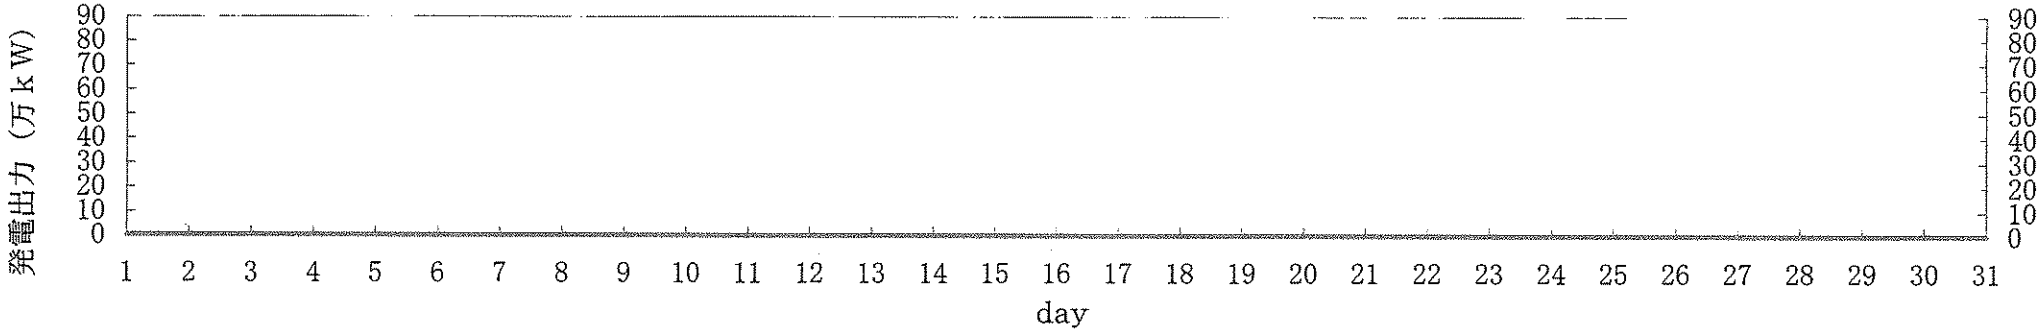

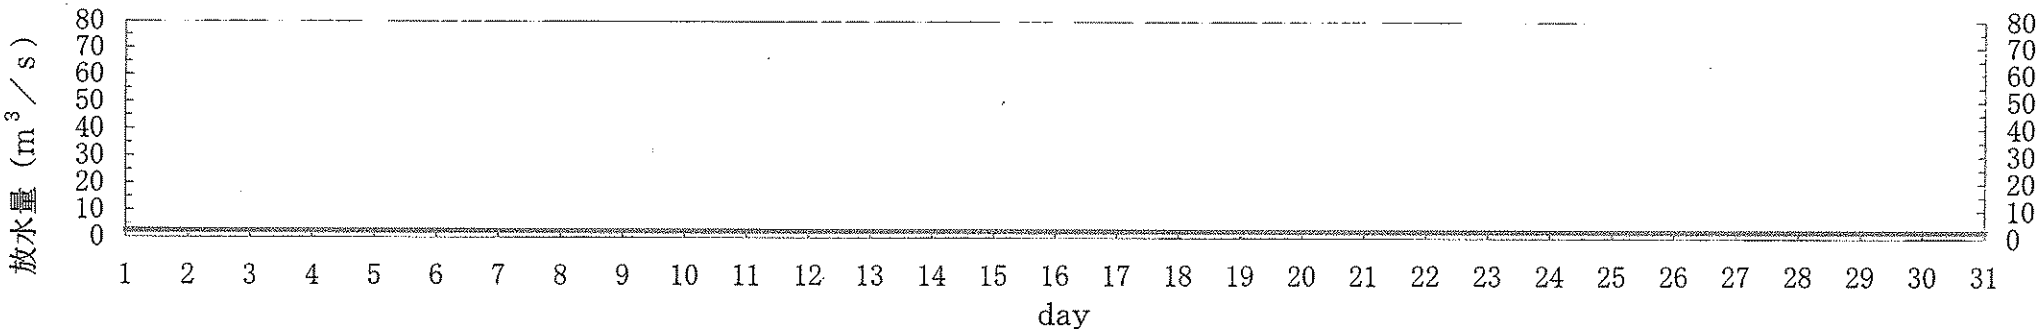

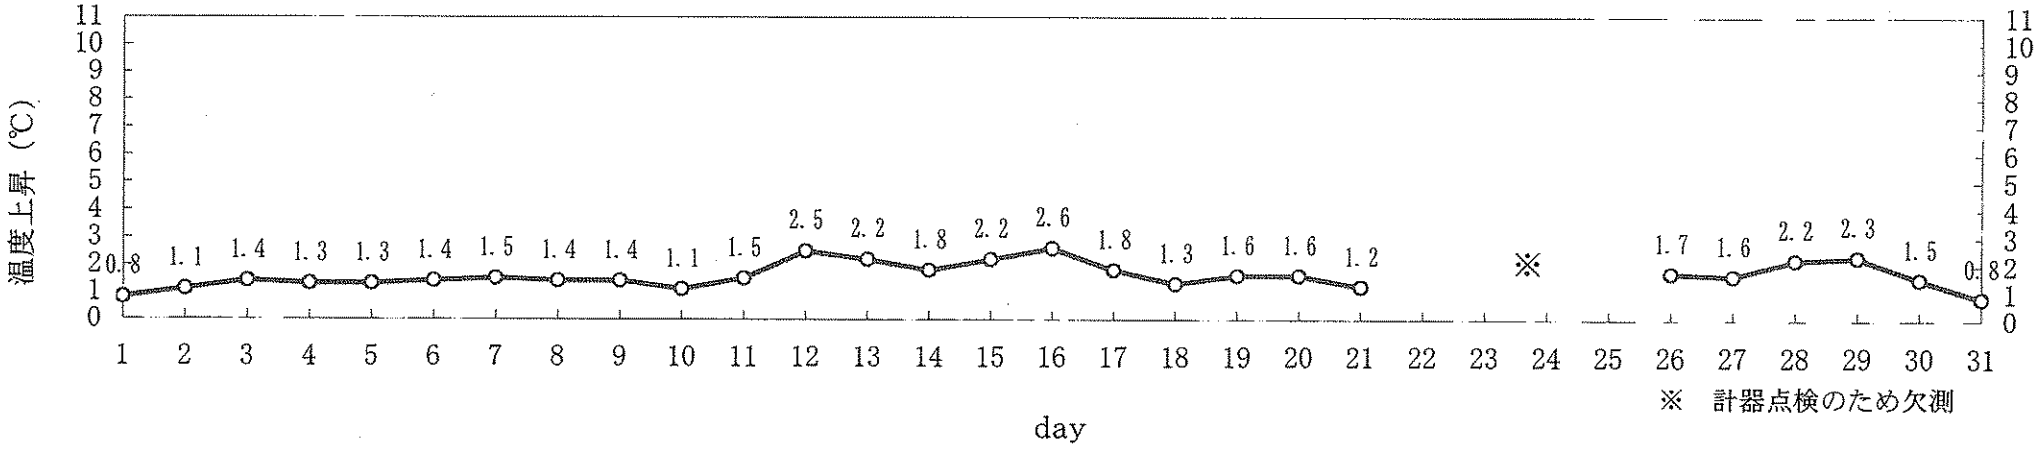

※　計器点検のため欠測

島根原子力発電所３号機 取放水の水温（平成24年5月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	3	15.8	16.1	0.3	※１
2	１０時	0	3	15.8	16.2	0.4	※１
3	１０時	0	3	15.7	16.0	0.3	※１
4	１０時	0	3	15.6	16.1	0.5	※１
5	１０時	0	3	15.7	16.3	0.6	※１
6	１０時	0	3	15.8	16.4	0.6	※１
7	１０時	0	3	16.0	16.6	0.6	※１
8	１０時	0	3	16.2	16.8	0.6	※１
9	１０時	0	3	16.4	16.9	0.5	※１
10	１０時	0	3	16.5	17.0	0.5	※１
11	１０時	0	3	16.5	17.0	0.5	※１
12	１０時	0	3	16.3	16.9	0.6	※１
13	１０時	0	3	16.0	16.7	0.7	※１
14	１０時	0	3	15.9	16.7	0.8	※１
15	１０時	0	3	16.3	16.6	0.3	※１
16	１０時	0	3	15.9	16.7	0.8	※１
17	１０時	0	3	16.5	17.2	0.7	※１
18	１０時	0	3	16.9	17.5	0.6	※１
19	１０時	0	3	17.0	17.6	0.6	※１
20	１０時	0	3	17.2	17.6	0.4	※１
21	１０時	0	40	17.2	17.3	0.1	
22	１０時	0	3	17.3	17.9	0.6	※１
23	１０時	0	3	17.0	17.6	0.6	※１
24	１０時	0	3	18.0	18.4	0.4	※１
25	１０時	0	3	18.2	18.7	0.5	※１
26	１０時	0	3	18.0	18.5	0.5	※１
27	１０時	0	3	18.1	18.6	0.5	※１
28	１０時	0	3	18.1	18.8	0.7	※１
29	１０時	0	3	18.2	19.2	1.0	※１
30	１０時	0	3	18.2	18.6	0.4	※１
31	１０時	0	3	17.7	18.2	0.5	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（３号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所３号機 冷却水実績曲線（平成24年5月）
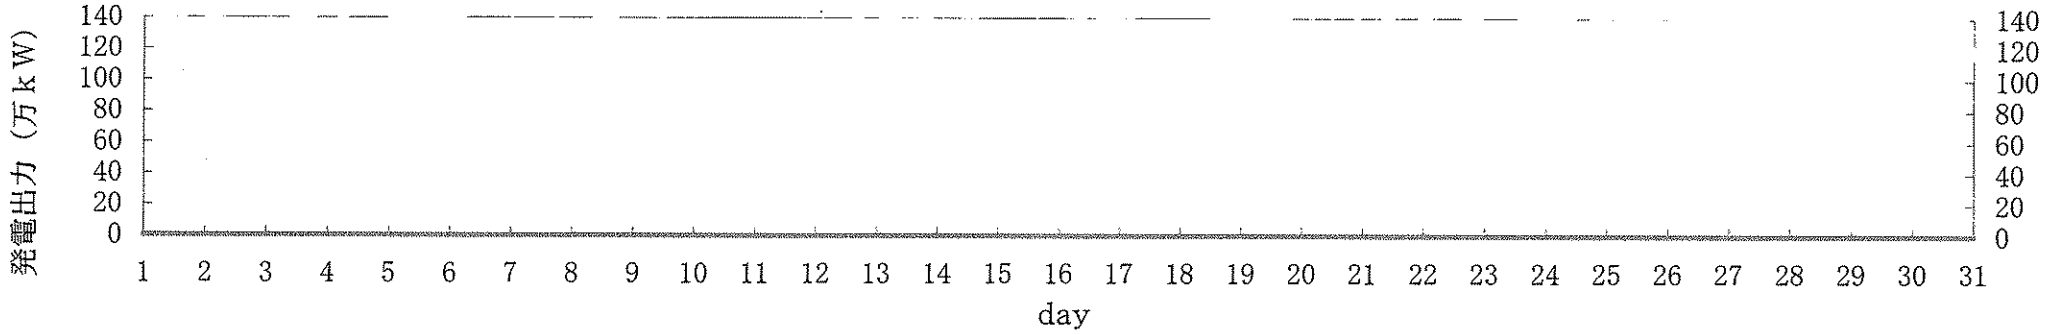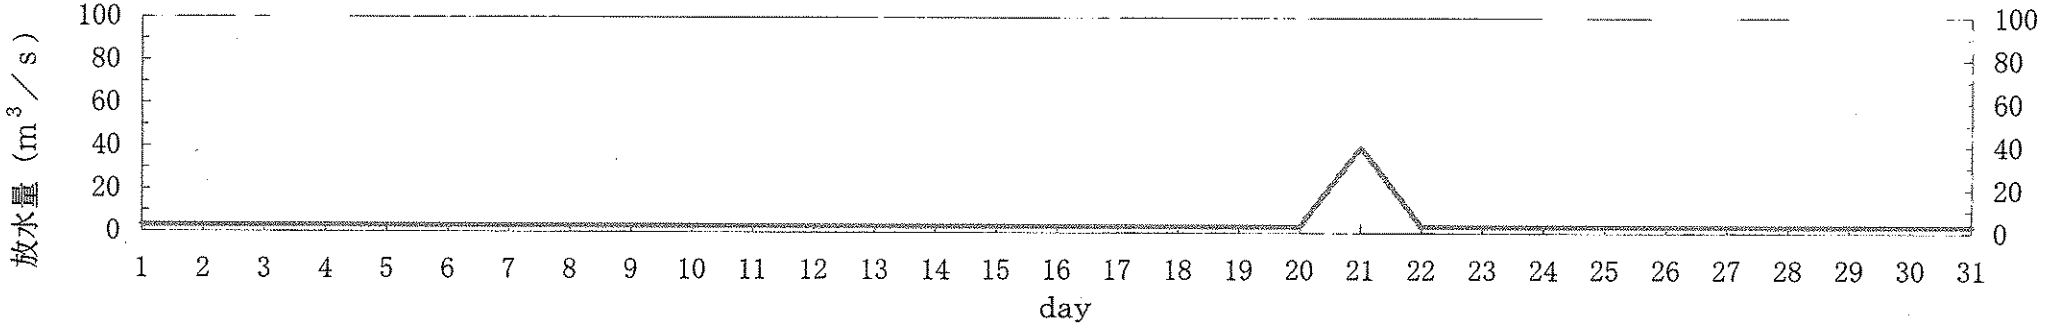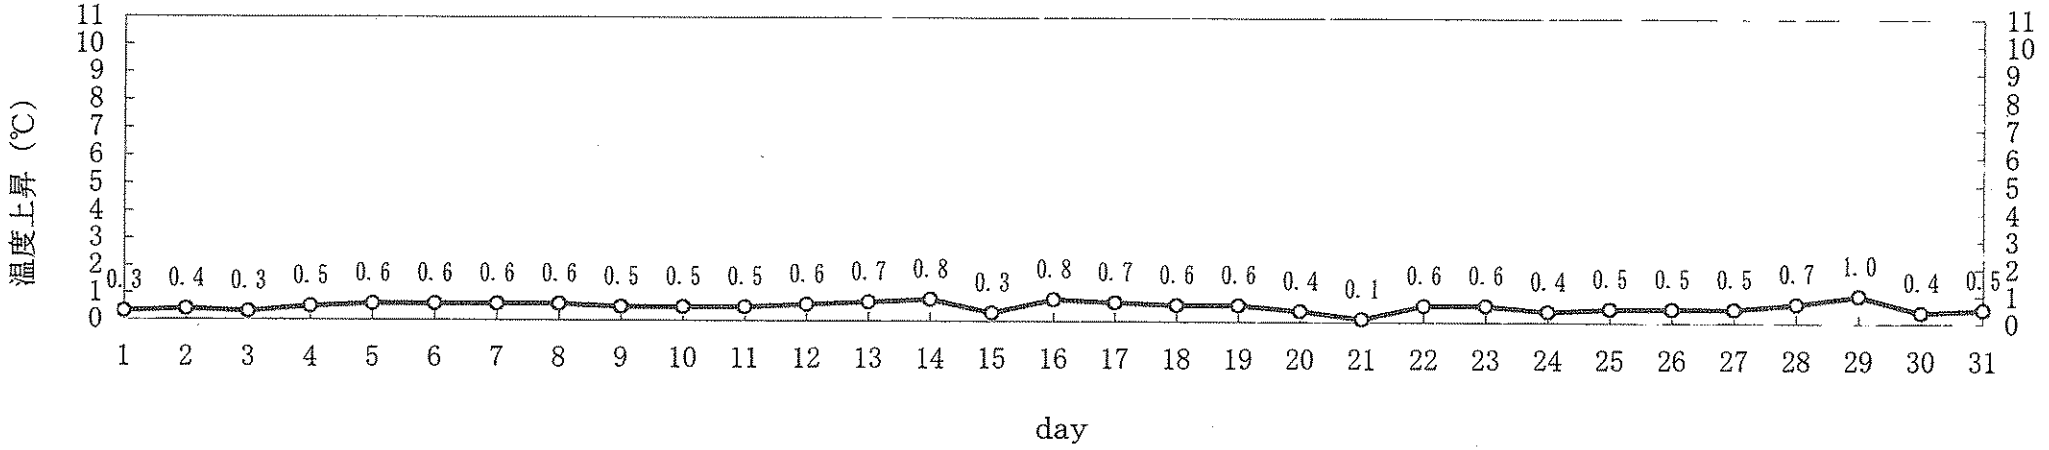
観 測 時 刻 10 時