島根原子力発電所1号機 取放水の水温（平成24年6月）

日	時　刻	発電出力 （万kW）	放水量 （m^3／s）	取水温度 （℃）	放水温度 （℃）	温度上昇 （℃）	備　考
1	10時	0	22	17.5	17.7	0.2	
2	10時	0	22	17.6	17.7	0.1	
3	10時	0	22	17.6	17.7	0.1	
4	10時	0	22	18.0	18.1	0.1	
5	10時	0	22	18.2	※1	※1	
6	10時	0	22	19.1	※1	※1	
7	10時	0	22	19.5	19.6	0.1	
8	10時	0	22	19.0	19.1	0.1	
9	10時	0	22	19.4	19.5	0.1	
10	10時	0	22	19.8	19.8	0.0	
11	10時	0	22	19.6	19.7	0.1	
12	10時	0	22	19.3	19.4	0.1	
13	10時	0	22	19.5	19.6	0.1	
14	10時	0	22	19.8	19.9	0.1	
15	10時	0	22	19.3	19.4	0.1	
16	10時	0	22	19.0	19.1	0.1	
17	10時	0	22	20.0	20.1	0.1	
18	10時	0	22	20.2	20.3	0.1	
19	10時	0	22	20.7	20.8	0.1	
20	10時	0	22	20.5	20.6	0.1	
21	10時	0	22	20.5	20.5	0.0	
22	10時	0	22	19.7	19.8	0.1	
23	10時	0	22	19.7	19.8	0.1	
24	10時	0	22	19.4	19.5	0.1	
25	10時	0	22	19.0	19.1	0.1	
26	10時	0	22	18.8	18.9	0.1	
27	10時	0	22	18.7	18.8	0.1	
28	10時	0	22	19.2	19.2	0.0	
29	10時	0	22	19.4	19.5	0.1	
30	10時	0	22	19.4	19.5	0.1	

※1　計器点検のため欠測

島根原子力発電所１号機 冷却水実績曲線（平成24年6月）

観 測 時 刻 10 時

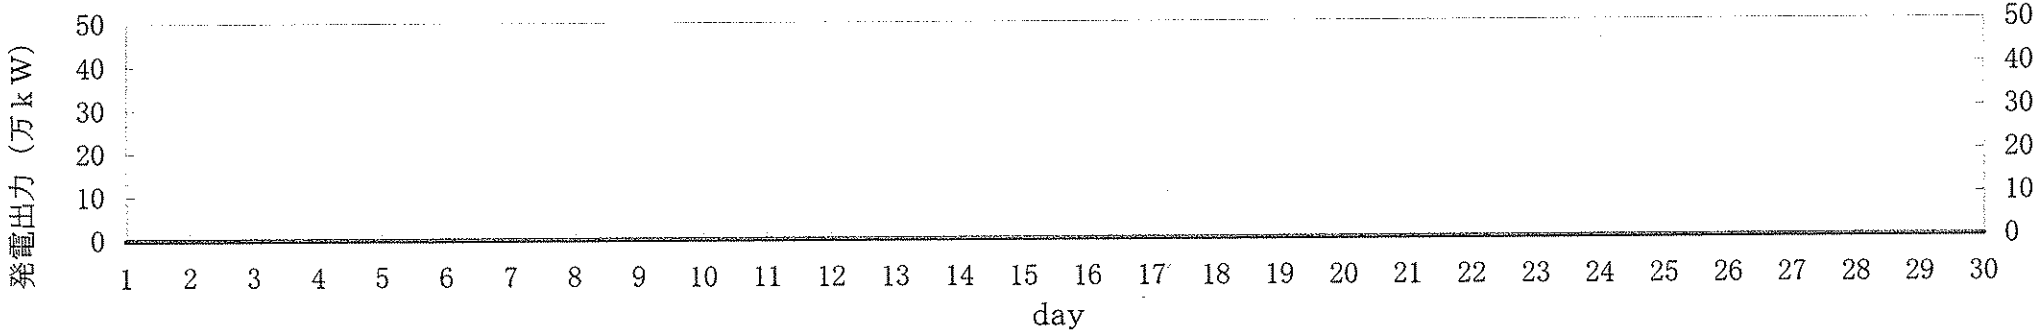

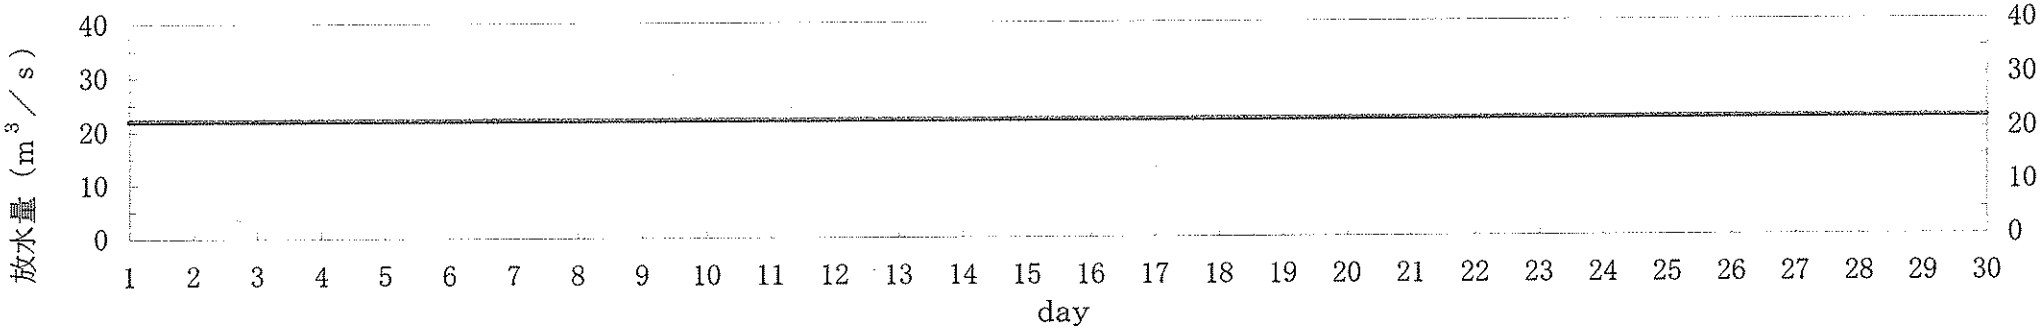

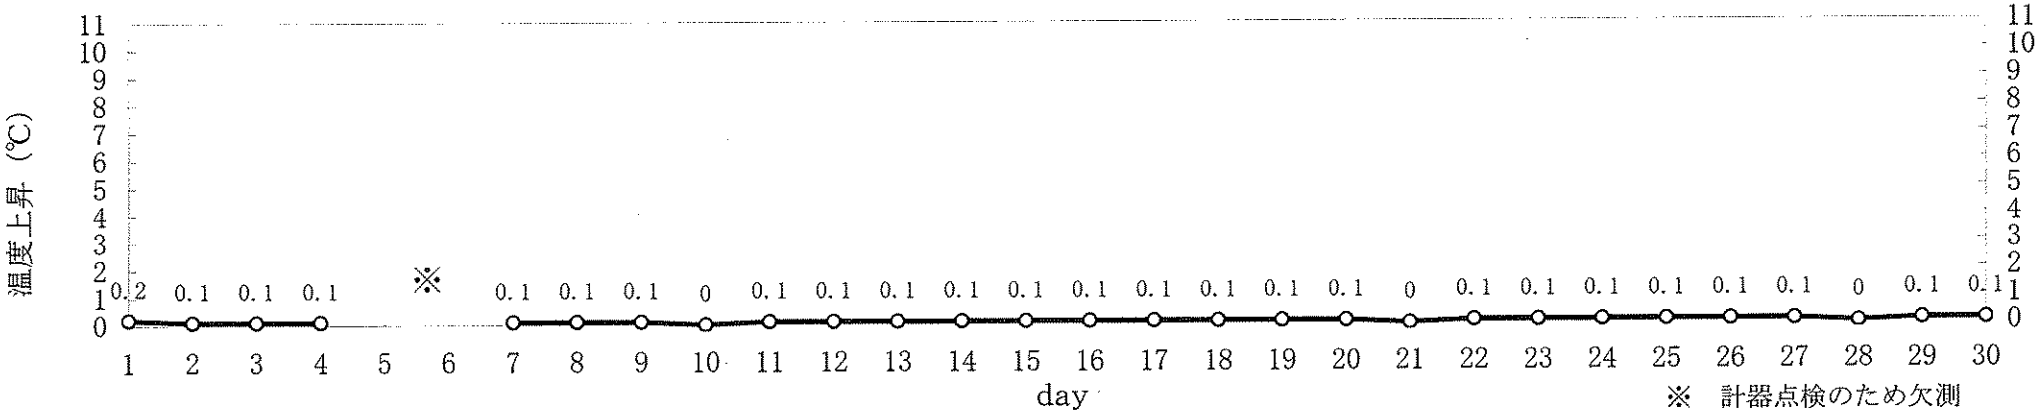

島根原子力発電所２号機 取放水の水温（平成24年6月）

日	時　刻	発電出力 （万ｋW）	放水量 （m^3／ｓ）	取水温度 （℃）	放水温度 （℃）	温度上昇 （℃）	備　考
1	１０時	0	2.4	17.5	19.1	1.6	※1
2	１０時	0	2.4	17.6	18.9	1.3	※1
3	１０時	0	2.4	17.6	18.5	0.9	※1
4	１０時	0	2.4	18.0	18.6	0.6	※1
5	１０時	0	2.4	18.2	18.9	0.7	※1
6	１０時	0	2.4	19.1	19.3	0.2	※1
7	１０時	0	2.4	19.5	20.4	0.9	※1
8	１０時	0	2.4	19.0	20.5	1.5	※1
9	１０時	0	2.4	19.4	20.6	1.2	※1
10	１０時	0	2.4	19.8	20.8	1.0	※1
11	１０時	0	2.4	19.6	20.4	0.8	※1
12	１０時	0	2.4	19.3	19.9	0.6	※1
13	１０時	0	2.4	19.5	20.3	0.8	※1
14	１０時	0	2.4	19.8	21.1	1.3	※1
15	１０時	0	2.4	19.3	20.8	1.5	※1
16	１０時	0	2.4	19.0	20.0	1.0	※1
17	１０時	0	2.4	20.0	21.2	1.2	※1
18	１０時	0	2.4	20.2	21.0	0.8	※1
19	１０時	0	2.4	20.7	21.3	0.6	※1
20	１０時	0	2.4	20.5	21.3	0.8	※1
21	１０時	0	2.4	20.5	21.3	0.8	※1
22	１０時	0	2.4	19.7	20.5	0.8	※1
23	１０時	0	2.4	19.7	20.0	0.3	※1
24	１０時	0	2.4	19.4	19.9	0.5	※1
25	１０時	0	2.4	19.0	19.7	0.7	※1
26	１０時	0	2.4	18.8	19.4	0.6	※1
27	１０時	0	2.4	18.7	19.6	0.9	※1
28	１０時	0	2.4	19.2	19.4	0.2	※1
29	１０時	0	2.4	19.4	20.3	0.9	※1
30	１０時	0	2.4	19.4	20.6	1.2	※1

※１：取水温度は，１号機 取水温度（２号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所２号機 冷却水実績曲線（平成24年6月）

観測時刻 10 時

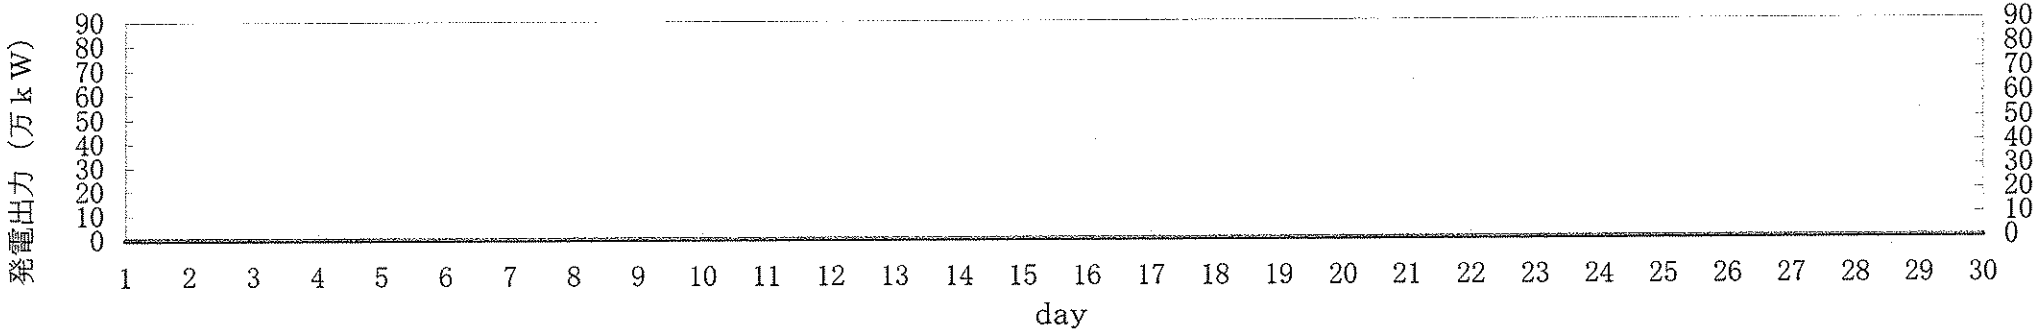

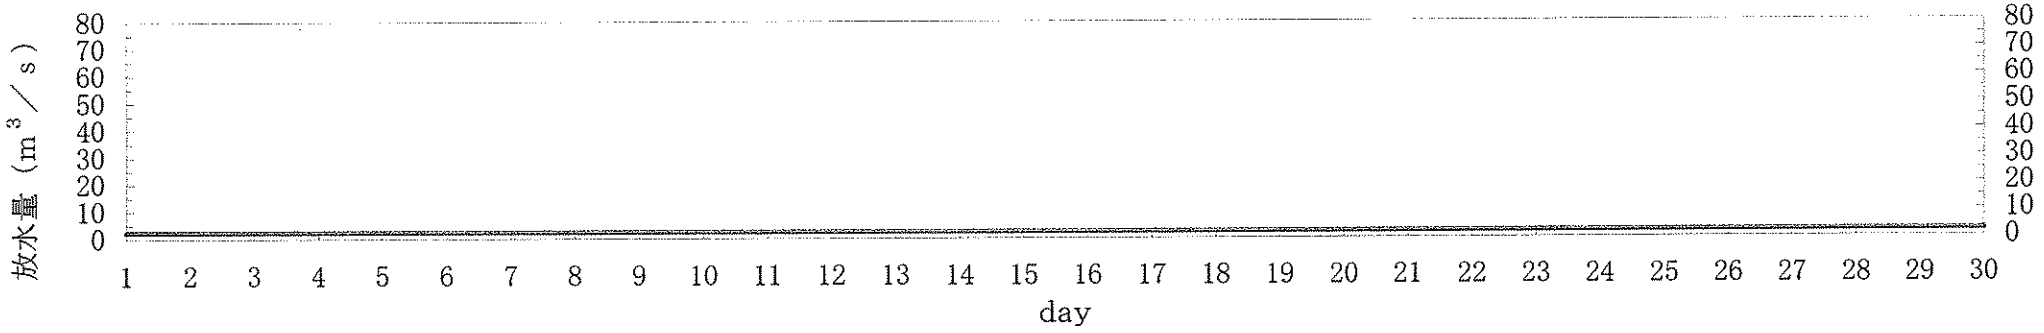

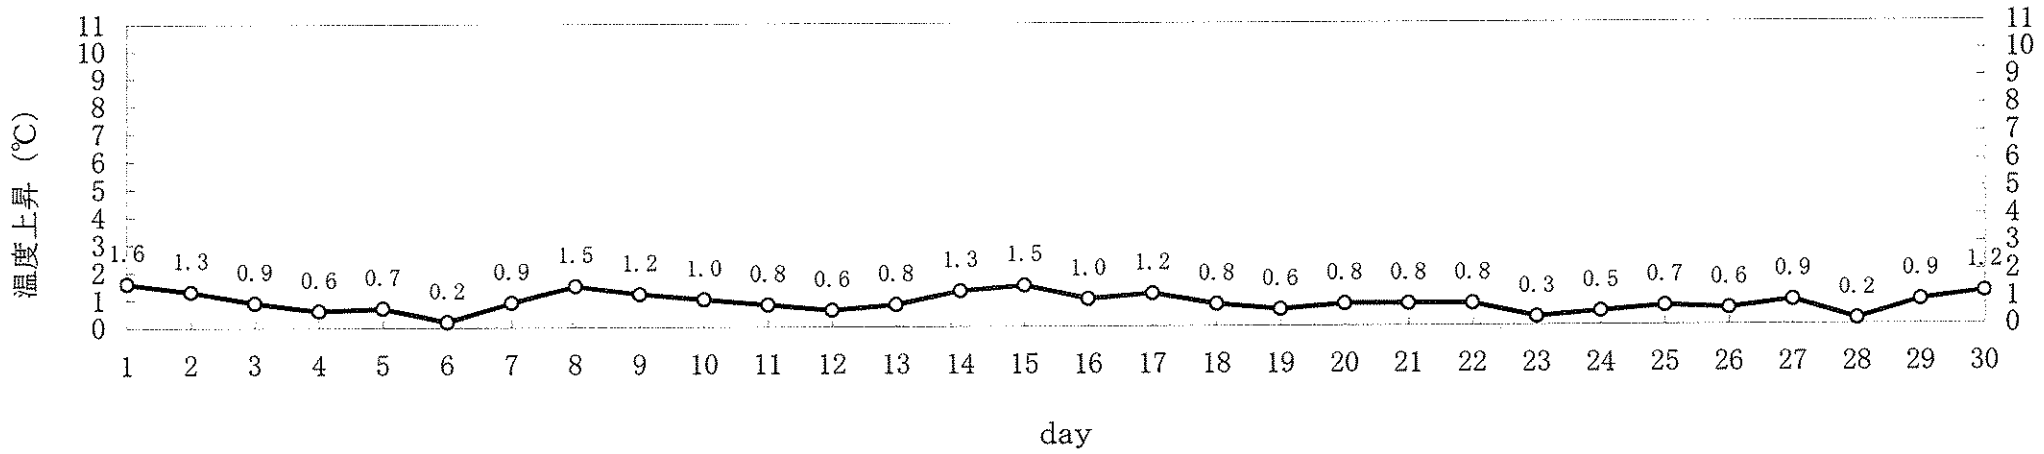

島根原子力発電所３号機 取放水の水温（平成24年6月）

日	時　刻	発電出力 （万ｋＷ）	放水量 （m^3／ｓ）	取水温度 （℃）	放水温度 （℃）	温度上昇 （℃）	備　考
1	１０時	0	3	17.5	18.0	0.5	※１
2	１０時	0	3	17.6	18.1	0.5	※１
3	１０時	0	3	17.6	18.1	0.5	※１
4	１０時	0	3	18.0	18.4	0.4	※１
5	１０時	0	3	18.2	18.7	0.5	※１
6	１０時	0	3	19.1	19.0	0.0	※１
7	１０時	0	3	19.5	20.0	0.5	※１
8	１０時	0	40	19.1	19.2	0.1	
9	１０時	0	3	19.4	20.0	0.6	※１
10	１０時	0	3	19.8	20.0	0.2	※１
11	１０時	0	3	19.6	19.6	0.0	※１
12	１０時	0	3	19.3	19.6	0.3	※１
13	１０時	0	3	19.5	19.8	0.3	※１
14	１０時	0	3	19.8	20.4	0.6	※１
15	１０時	0	3	19.3	20.2	0.9	※１
16	１０時	0	3	19.0	20.0	1.0	※１
17	１０時	0	3	20.0	20.8	0.8	※１
18	１０時	0	3	20.2	20.5	0.3	※１
19	１０時	0	3	20.7	21.2	0.5	※１
20	１０時	0	3	20.5	21.4	0.9	※１
21	１０時	0	3	20.5	21.2	0.7	※１
22	１０時	0	3	19.7	20.6	0.9	※１
23	１０時	0	3	19.7	20.2	0.5	※１
24	１０時	0	3	19.4	20.2	0.8	※１
25	１０時	0	3	19.0	19.9	0.9	※１
26	１０時	0	3	18.8	19.6	0.8	※１
27	１０時	0	3	18.7	19.6	0.9	※１
28	１０時	0	3	19.2	19.6	0.4	※１
29	１０時	0	3	19.4	19.9	0.5	※１
30	１０時	0	3	19.4	20.4	1.0	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（３号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所３号機 冷却水実績曲線（平成24年6月）
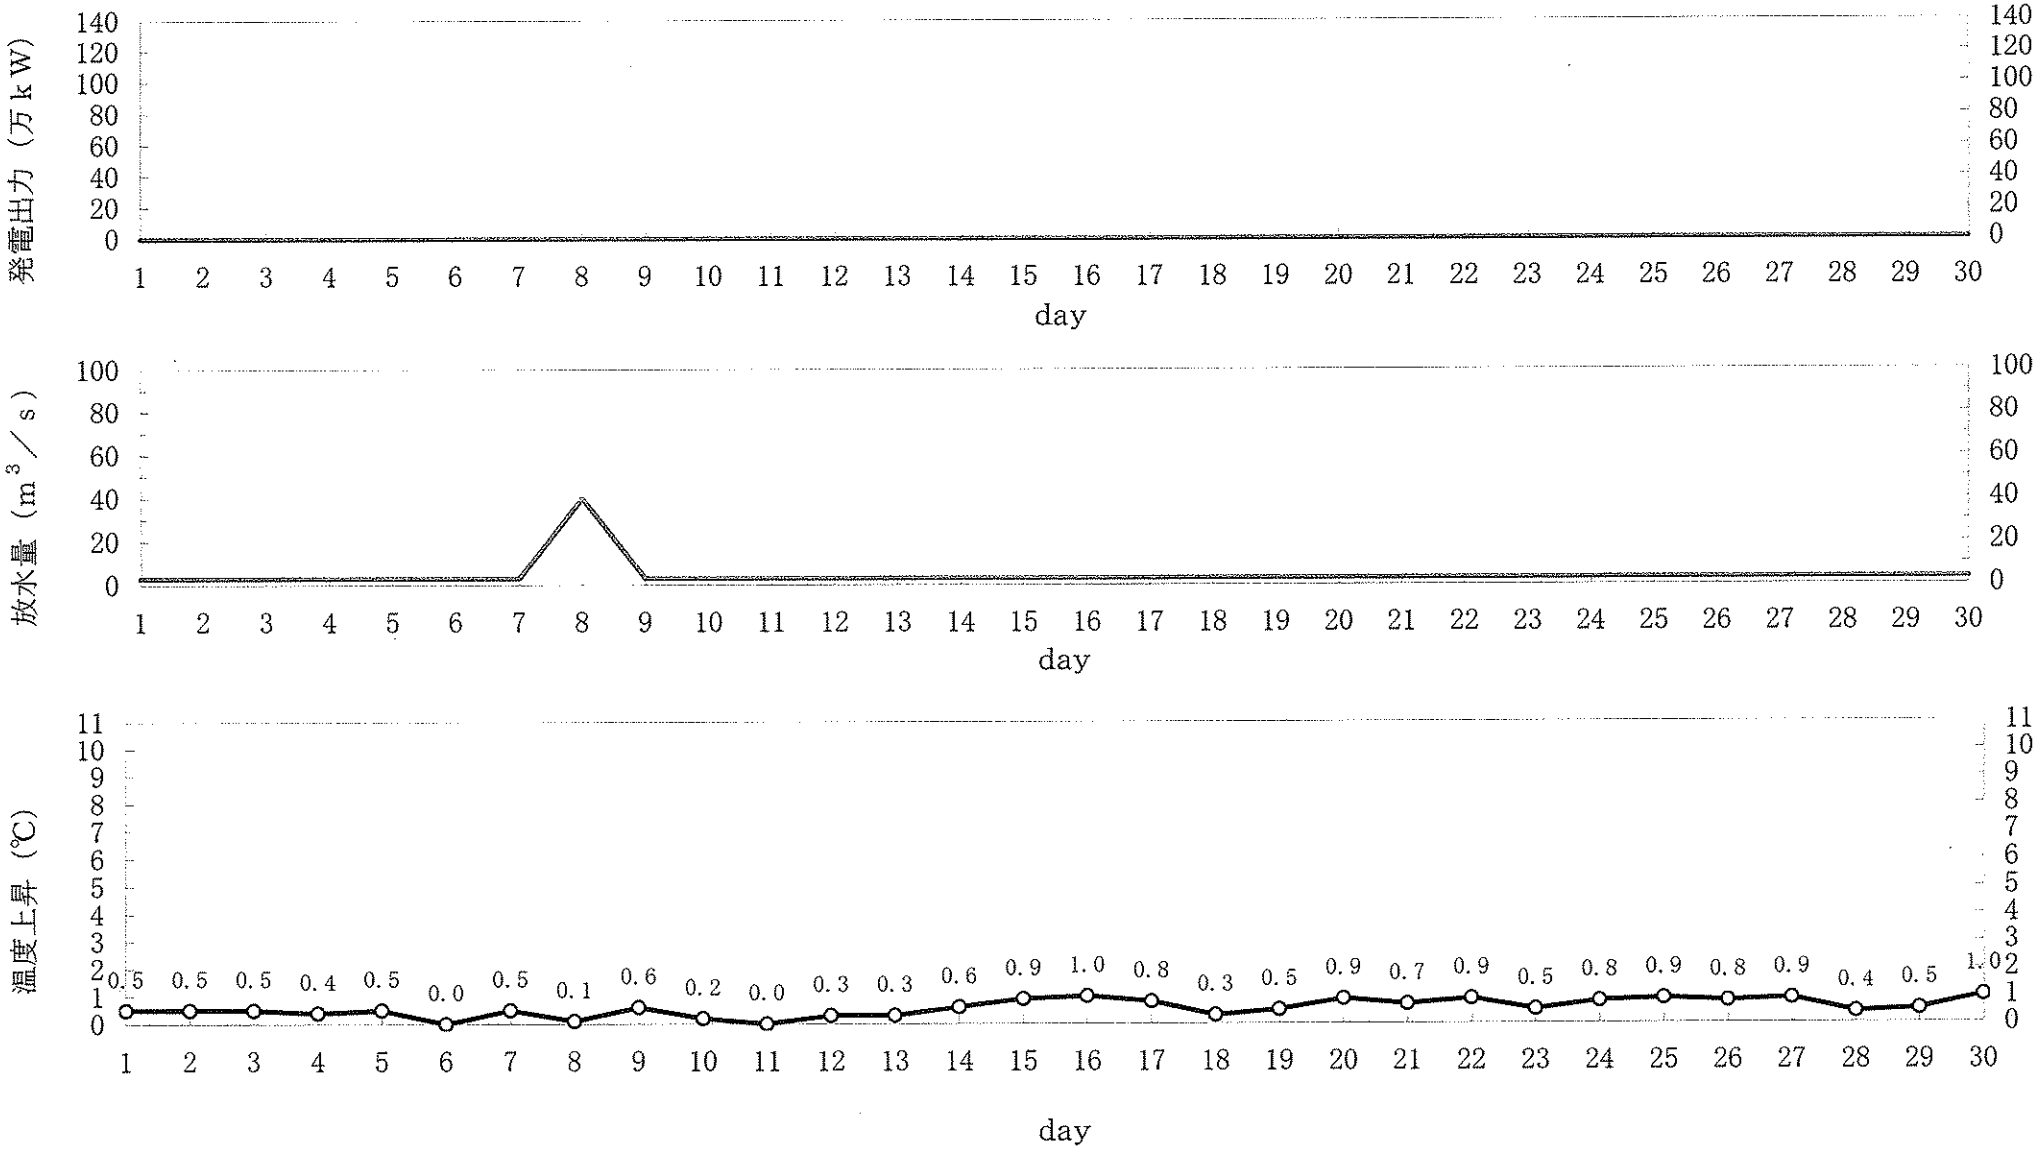
観 測 時 刻 10 時