島根原子力発電所１号機 取放水の水温（平成24年7月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	22	20.7	20.8	0.1	
2	１０時	0	1	21.2	22.1	0.9	※1
3	１０時	0	1	21.2	21.8	0.6	※1
4	１０時	0	1	21.9	22.5	0.6	※1
5	１０時	0	22	22.3	22.4	0.1	
6	１０時	0	1	22.2	23.0	0.8	※1
7	１０時	0	22	22.5	22.6	0.1	
8	１０時	0	22	22.6	22.7	0.1	
9	１０時	0	22	22.6	22.7	0.1	
10	１０時	0	22	22.8	22.9	0.1	
11	１０時	0	1	23.2	23.8	0.6	※1
12	１０時	0	1	23.2	23.6	0.4	※1
13	１０時	0	22	23.2	23.3	0.1	
14	１０時	0	22	23.0	23.1	0.1	
15	１０時	0	22	23.2	23.3	0.1	
16	１０時	0	22	23.8	23.9	0.1	
17	１０時	0	22	22.9	23.0	0.1	
18	１０時	0	22	23.5	23.5	0.0	
19	１０時	0	22	23.6	23.7	0.1	
20	１０時	0	22	24.1	24.1	0.0	
21	１０時	0	22	25.8	25.9	0.1	
22	１０時	0	22	25.4	25.5	0.1	
23	１０時	0	22	24.6	24.7	0.1	
24	１０時	0	22	24.9	24.9	0.0	
25	１０時	0	22	24.5	24.6	0.1	
26	１０時	0	22	27.0	27.1	0.1	
27	１０時	0	22	25.3	25.5	0.2	
28	１０時	0	22	27.7	27.8	0.1	
29	１０時	0	22	28.0	28.1	0.1	
30	１０時	0	22	28.0	28.1	0.1	
31	１０時	0	22	27.9	28.0	0.1	

※１：取水温度は，１号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機　循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所１号機 冷却水実績曲線（平成24年7月）

観 測 時 刻 10 時

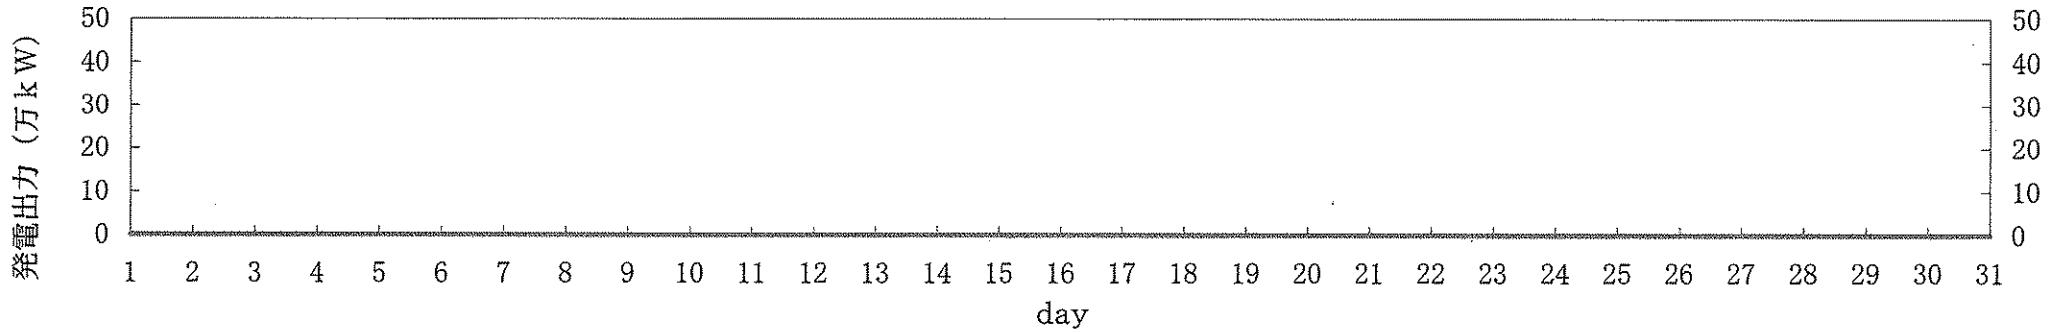

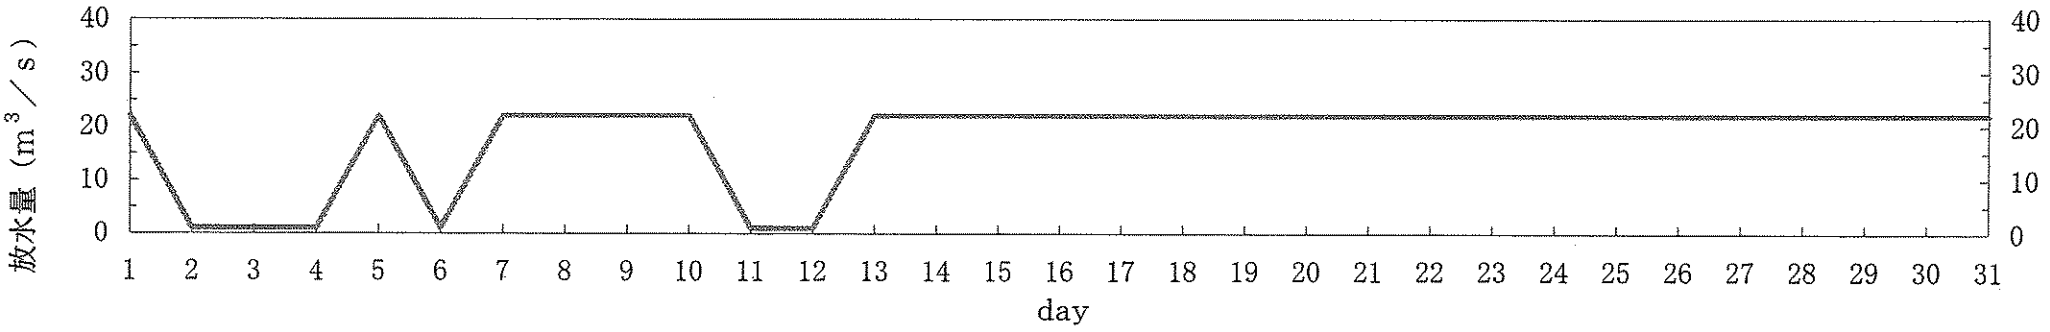

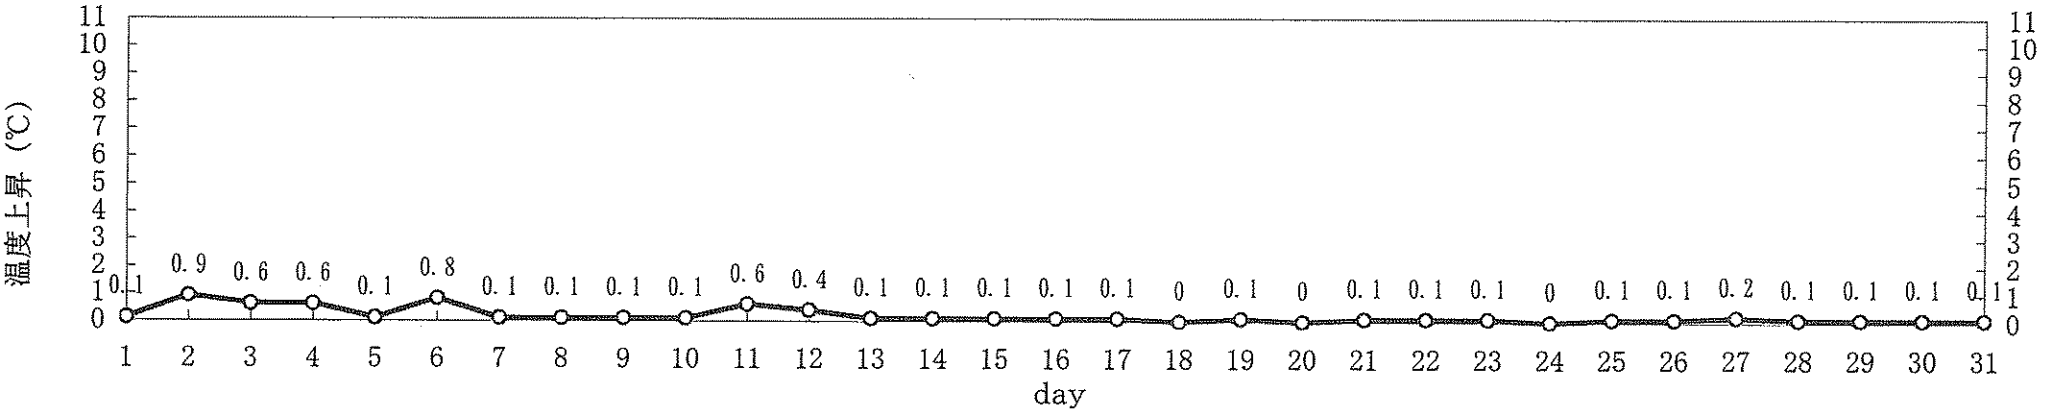

島根原子力発電所２号機 取放水の水温（平成24年7月）

日	時　刻	発電出力 （万ｋW）	放水量 （m^3／ｓ）	取水温度 （℃）	放水温度 （℃）	温度上昇 （℃）	備　考
1	１０時	0	2.4	20.7	21.2	0.5	※１
2	１０時	0	2.4	21.4	22.0	0.6	※２
3	１０時	0	2.4	21.4	23.1	1.7	※２
4	１０時	0	2.4	22.0	22.8	0.8	※２
5	１０時	0	2.4	22.3	22.9	0.6	※１
6	１０時	0	2.4	22.4	23.1	0.7	※２
7	１０時	0	2.4	22.5	23.5	1.0	※１
8	１０時	0	2.4	22.6	23.3	0.7	※１
9	１０時	0	2.4	22.6	23.4	0.8	※１
10	１０時	0	2.4	22.8	23.7	0.9	※１
11	１０時	0	2.4	23.1	24.5	1.4	※２
12	１０時	0	2.4	23.2	24.1	0.9	※２
13	１０時	0	2.4	23.2	24.2	1.0	※１
14	１０時	0	2.4	23.0	24.0	1.0	※１
15	１０時	0	2.4	23.2	24.0	0.8	※１
16	１０時	0	2.4	23.8	24.5	0.7	※１
17	１０時	0	2.4	22.9	25.4	2.5	※１
18	１０時	0	2.4	23.5	25.4	1.9	※１
19	１０時	0	2.4	23.6	25.9	2.3	※１
20	１０時	0	2.4	24.1	25.7	1.6	※１
21	１０時	0	2.4	25.8	26.5	0.7	※１
22	１０時	0	2.4	25.4	26.2	0.8	※１
23	１０時	0	2.4	24.6	26.0	1.4	※１
24	１０時	0	25	24.8	25.9	1.1	
25	１０時	0	2.4	24.5	27.2	2.7	※１
26	１０時	0	2.4	27.0	27.8	0.8	※１
27	１０時	0	2.4	25.3	28.4	3.1	※１
28	１０時	0	2.4	27.7	28.7	1.0	※１
29	１０時	0	2.4	28.0	28.8	0.8	※１
30	１０時	0	2.4	28.0	29.1	1.1	※１
31	１０時	0	2.4	27.9	29.4	1.5	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（２号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの
※２：取水温度は，２号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機　循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所２号機 冷却水実績曲線（平成24年7月）

観 測 時 刻 10 時

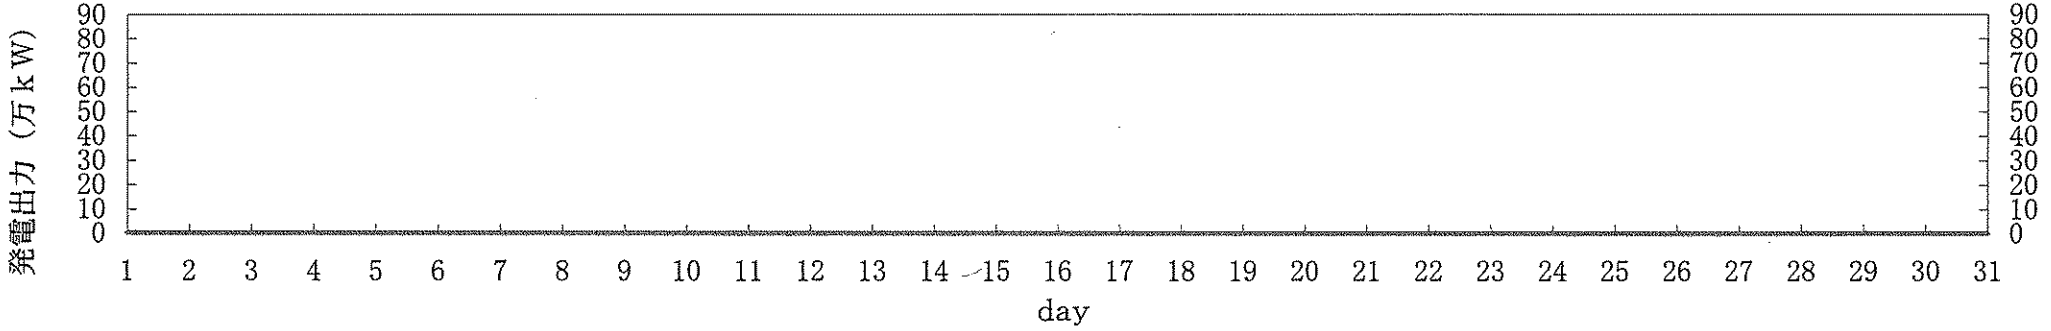

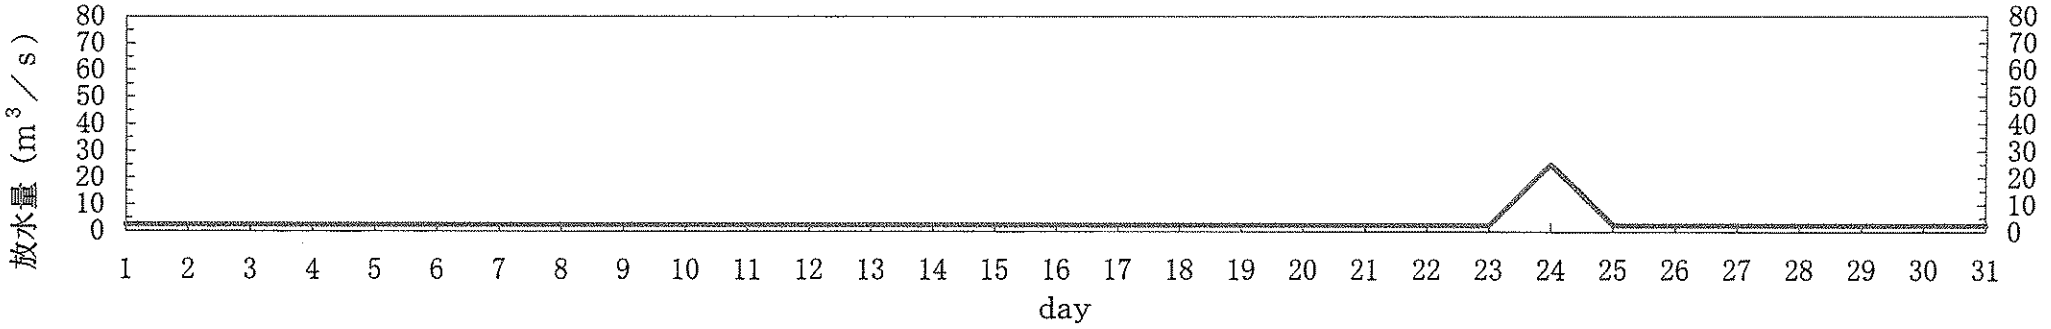

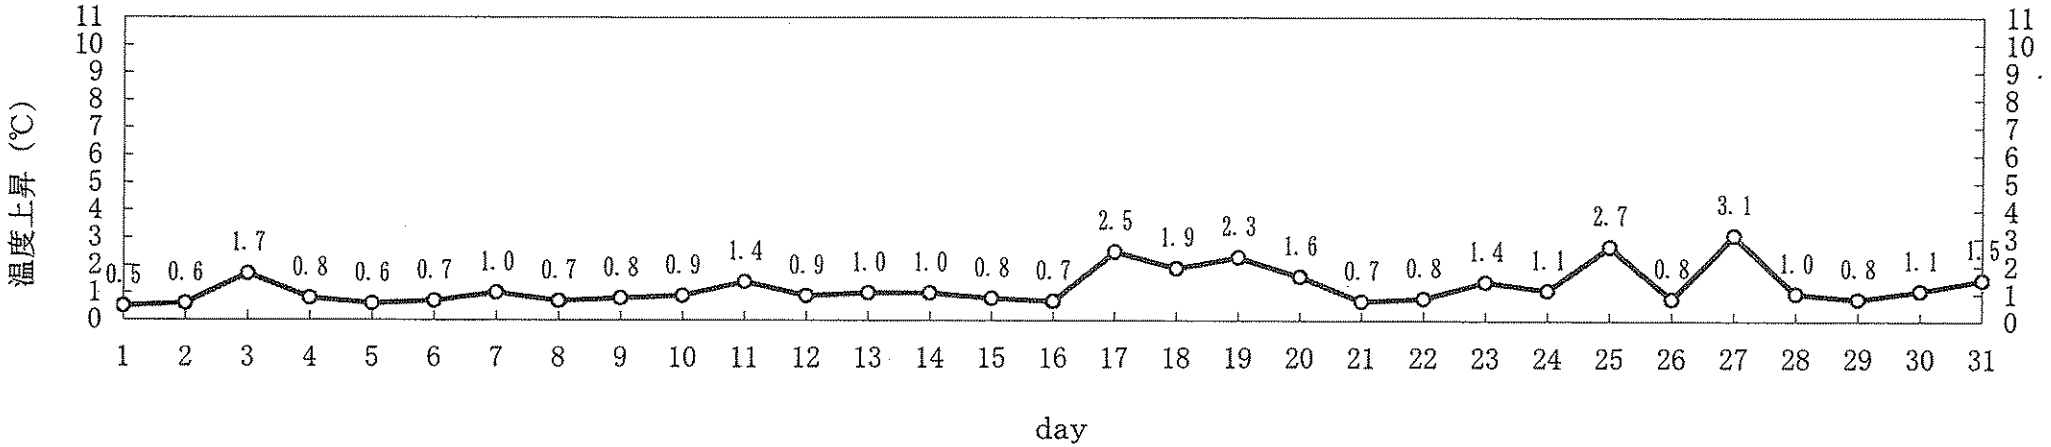

島根原子力発電所３号機 取放水の水温（平成24年7月）

日	時　刻	発電出力 (万ｋW)	放水量 (m^3／ｓ)	取水温度 (℃)	放水温度 (℃)	温度上昇 (℃)	備　考
1	１０時	0	3	20.7	21.1	0.4	※１
2	１０時	0	3	21.4	22.2	0.8	※２
3	１０時	0	3	21.4	22.0	0.6	※２
4	１０時	0	3	22.0	22.7	0.7	※２
5	１０時	0	3	22.3	23.2	0.9	※１
6	１０時	0	3	22.4	23.4	1.0	※２
7	１０時	0	3	22.5	23.5	1.0	※１
8	１０時	0	3	22.6	23.4	0.8	※１
9	１０時	0	3	22.6	23.4	0.8	※１
10	１０時	0	3	22.8	23.6	0.8	※１
11	１０時	0	3	23.1	24.0	0.9	※２
12	１０時	0	3	23.2	23.8	0.6	※２
13	１０時	0	3	23.2	24.1	0.9	※１
14	１０時	0	3	23.0	24.1	1.1	※１
15	１０時	0	3	23.2	24.1	0.9	※１
16	１０時	0	3	23.8	24.6	0.8	※１
17	１０時	0	3	22.9	24.6	1.7	※１
18	１０時	0	3	23.5	24.1	0.6	※１
19	１０時	0	3	23.6	24.3	0.7	※１
20	１０時	0	3	24.1	24.7	0.6	※１
21	１０時	0	3	25.8	25.4	0.0	※１
22	１０時	0	3	25.4	25.9	0.5	※１
23	１０時	0	3	24.6	23.7	0.0	※１
24	１０時	0	3	24.8	25.4	0.6	※３
25	１０時	0	3	24.5	26.4	1.9	※１
26	１０時	0	3	27.0	27.3	0.3	※１
27	１０時	0	3	25.3	25.8	0.5	※１
28	１０時	0	3	27.7	25.8	0.0	※１
29	１０時	0	3	28.0	29.1	1.1	※１
30	１０時	0	3	28.0	27.8	0.0	※１
31	１０時	0	3	27.9	28.1	0.2	※１

※１：取水温度は，１号機 取水温度（２，３号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの
※２：取水温度は，２号機タービン補機海水ポンプ出口温度（各号機　循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの
※３：取水温度は，２号機 取水温度（３号機 循環水ポンプ全台停止中のため）
　　放水量は補機冷却系の運転によるもの

島根原子力発電所３号機 冷却水実績曲線（平成24年7月）
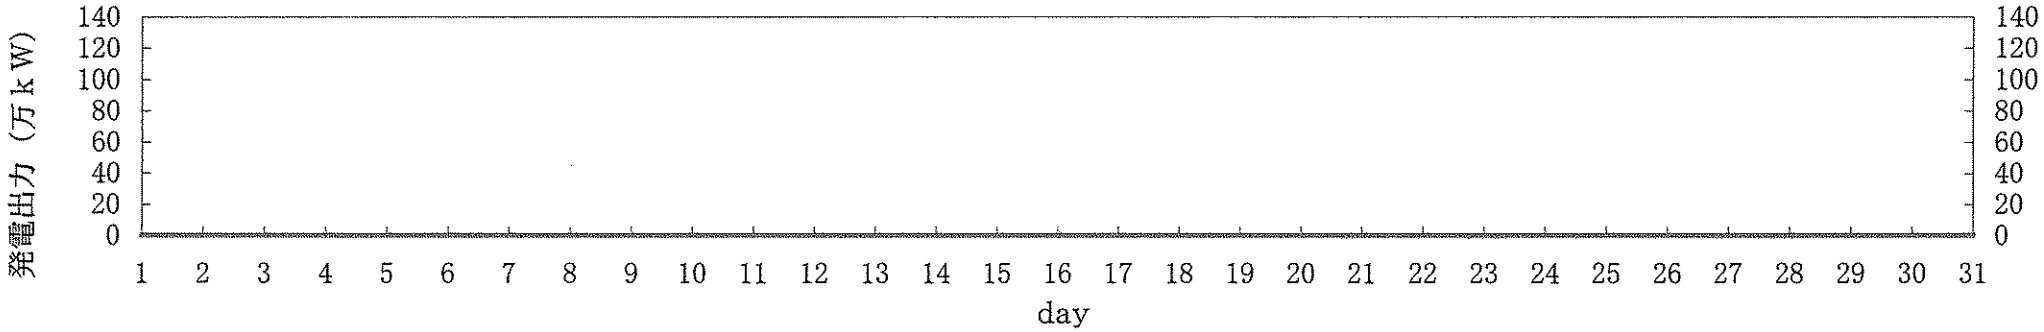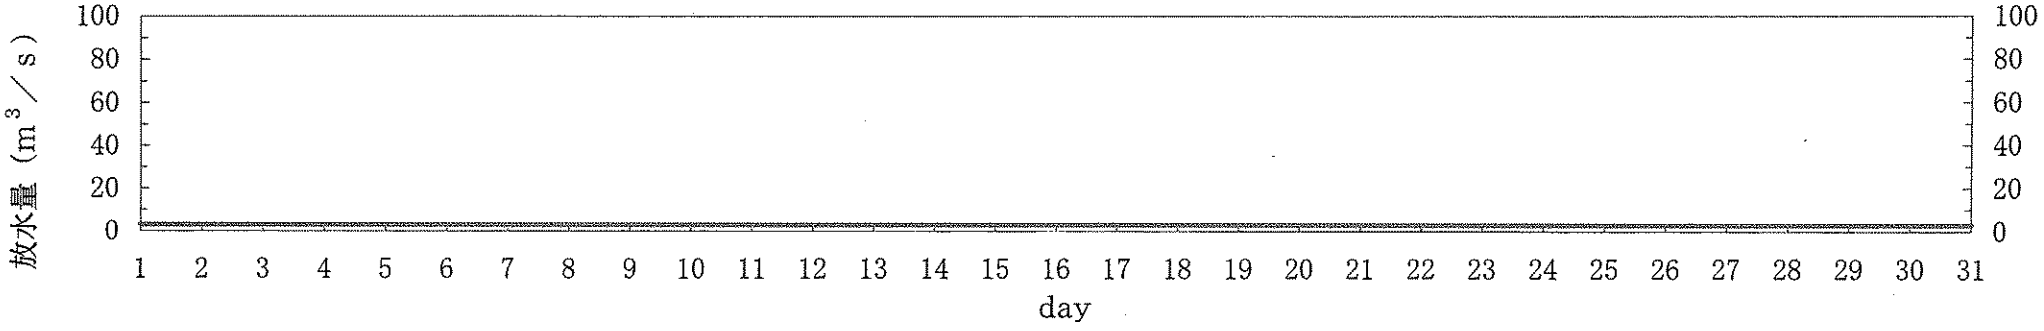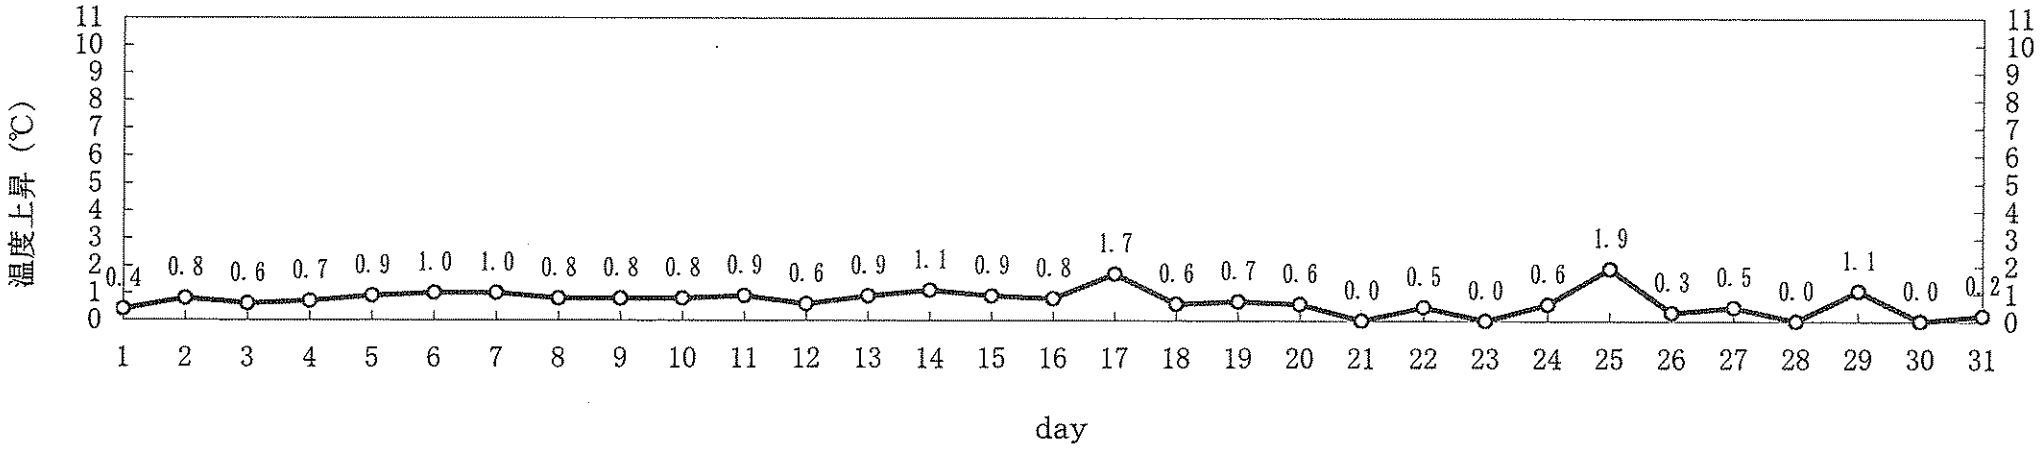
観 測 時 刻 10 時