添付

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（２０２４年９月）

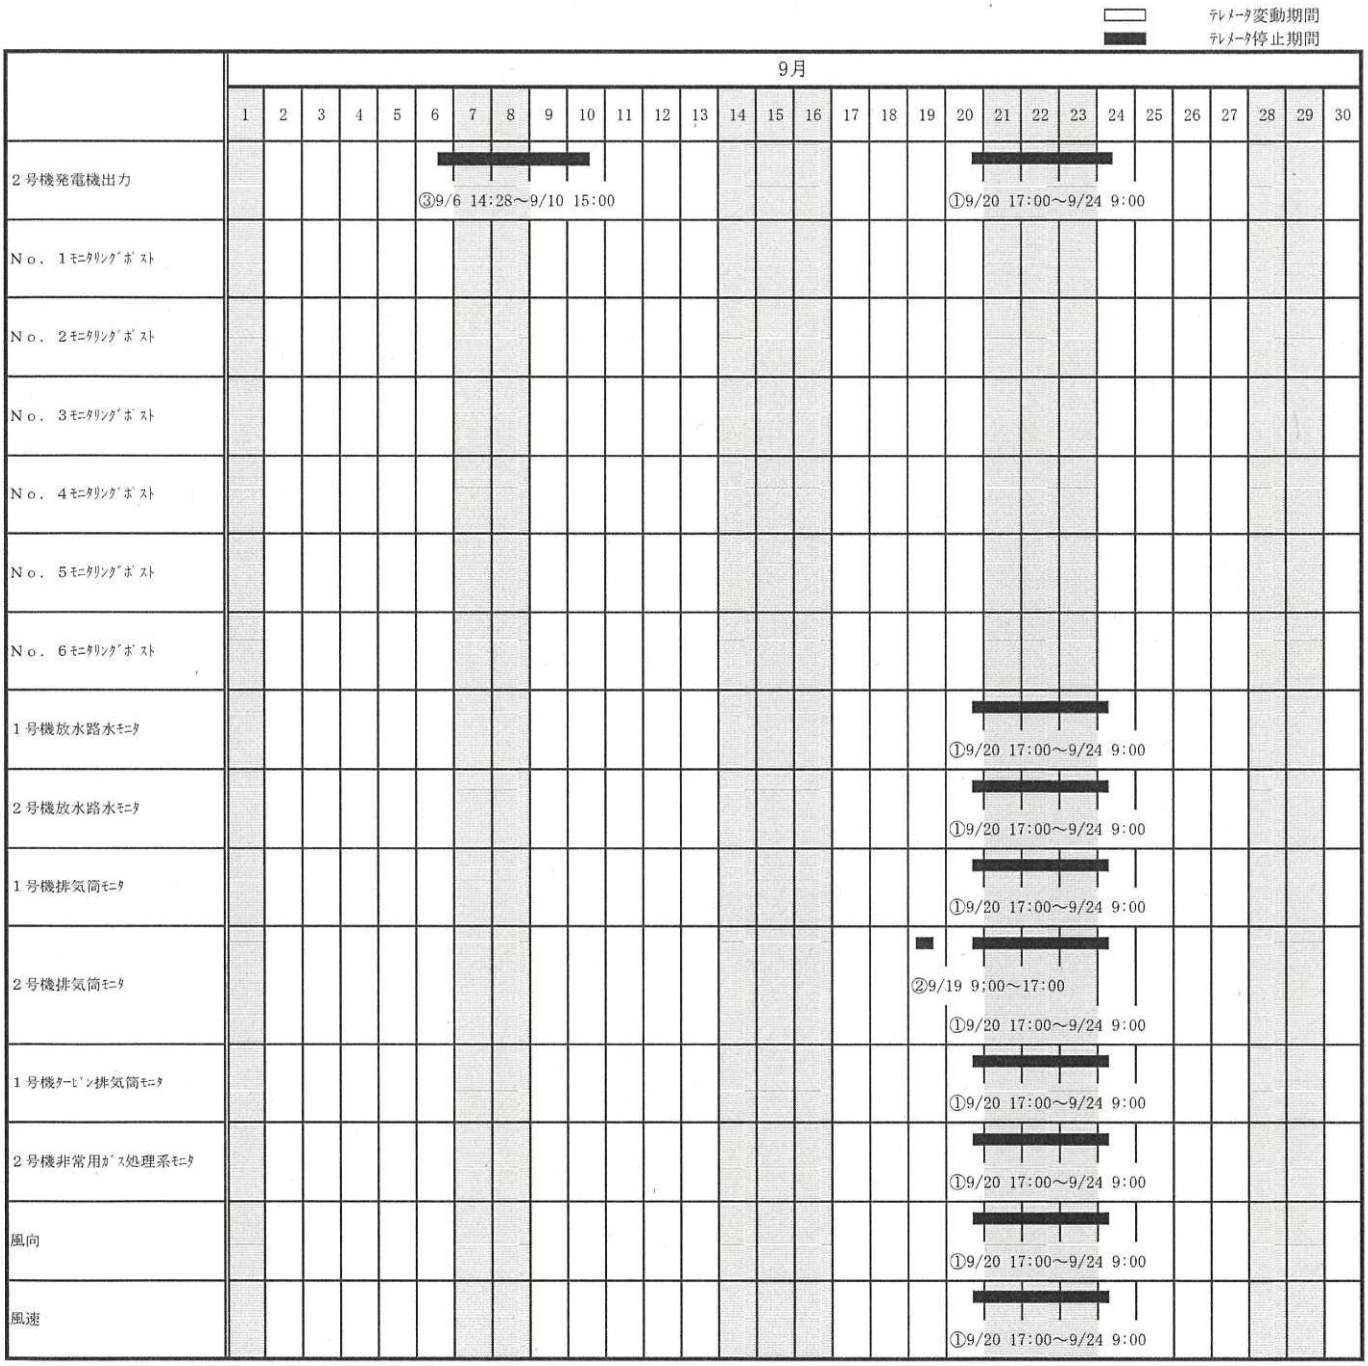

添付

［作業内容］

①２号機運転監視用計算機再稼働前点検に伴う伝送停止（９／２０～９／２４）

②２号機プロセス放射線モニタサンプリングラック再稼働前点検工事に伴う伝送停止（９／１９）

③２号機屋外ケーブル耐雷対策工事伴う伝送停止（９／６～９／１０）

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（９月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.6	6.5	4.8
２号機排気筒モニタ	3.5	4.1	2.9
１号機放水路水モニタ	2.7	3.2※1	2.3
２号機放水路水モニタ	4.7	5.4	4.0
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.0	3.4
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※１：降雨の影響による指示変動

単位：ｃｐｓ（2分平均値）

以　上