島根原子力情報伝送システムの伝送実績（２０２５年７月）

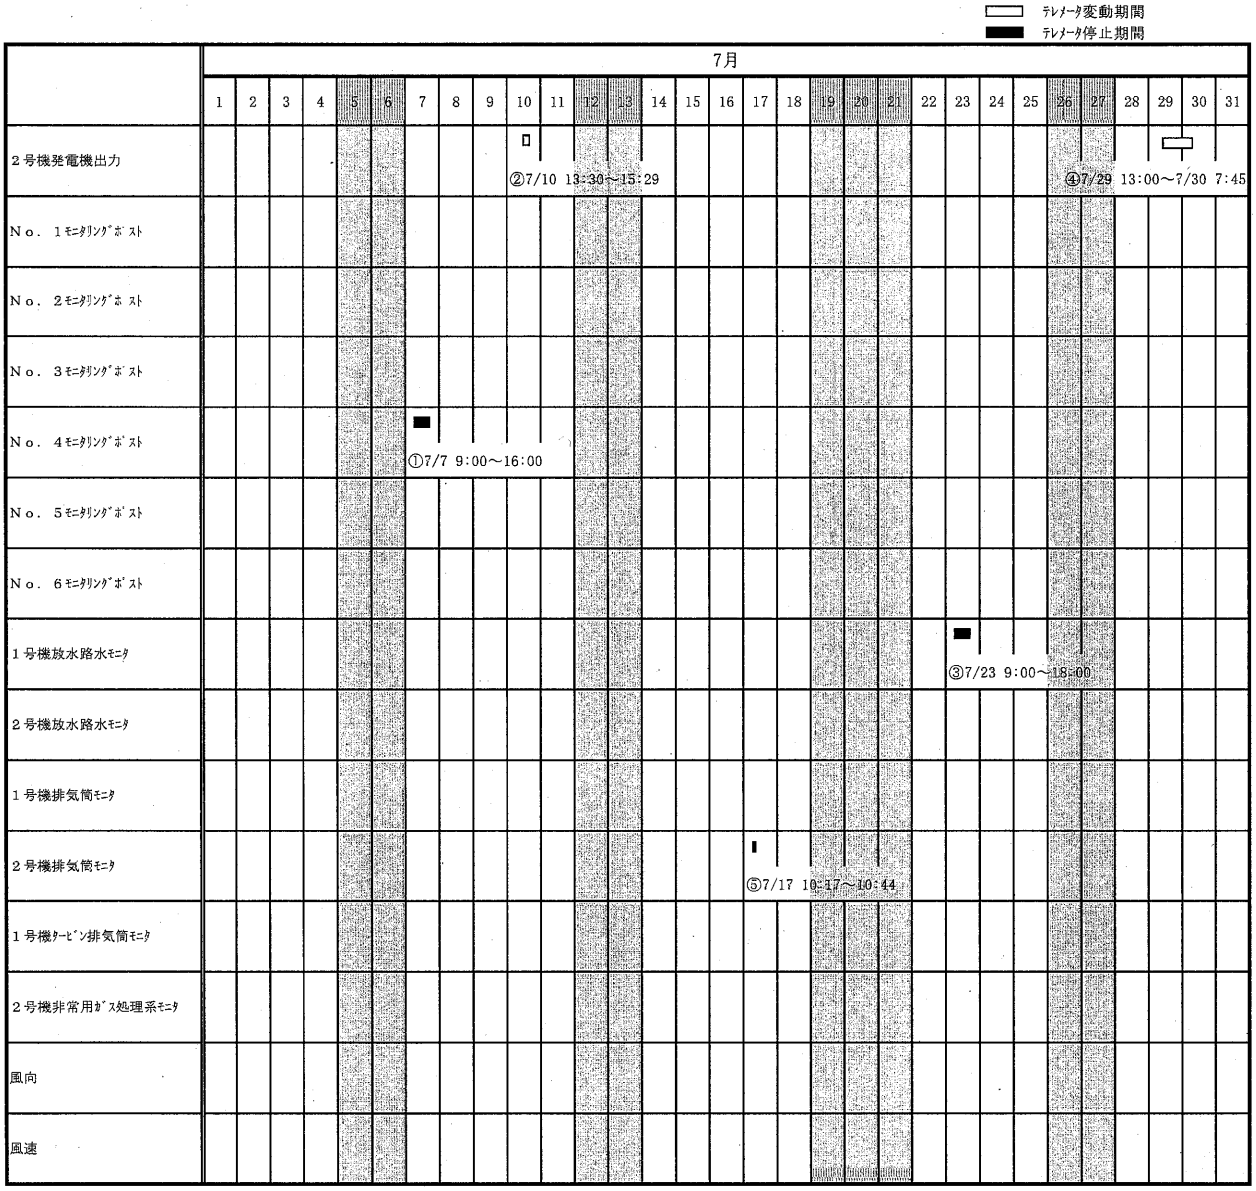

［作業内容］

①モニタリングポストＮｏ．４高レンジモニタ点検修理工事に伴う伝送停止（７／７）

③１号機第６回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（７／２３）

⑤２号機排気筒モニタサンプリングポンプトリップに伴う伝送停止（７／１７）

［変動内容］

②２号機炉心流量調整に伴う発電機出力の変動（７／１０）

④２号機制御棒パターン変更に伴う発電機出力の変動（７／２９～３０）

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（７月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.7
２号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
１号機放水路水モニタ	2.3	3.4	1.9
２号機放水路水モニタ	4.7	5.4	4.1
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.2	3.5
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.7

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上