


温排水調査結果

平成28年度

各測定ポイントの月別平均水温

- 取水口(輪谷湾)
- 1号機放水口
- 1号機放水口
- 2号機放水口
- 3号機放水口
- 御津
- 片匂


3号機放水口は水深4m、その他は水深1mの観測によるものです。
(3号機放水口は平成23年度より測定開始)

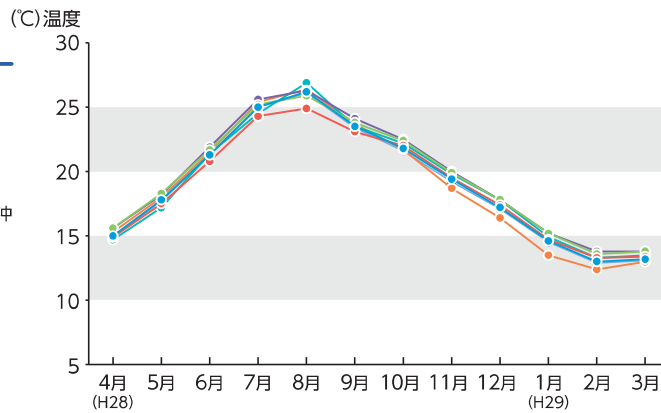


水温の分布状況(基準水温との温度差) [0 m層]

いずれの期も基準水温より1℃以上高い観測地はありませんでした。


第1四半期

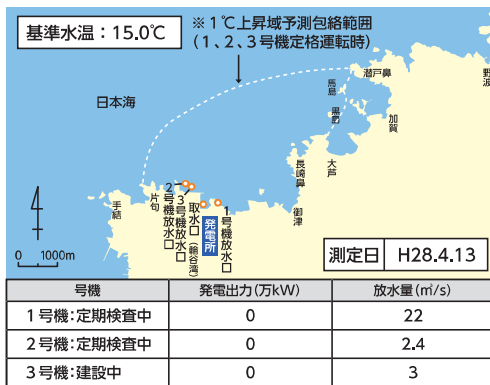


第2四半期

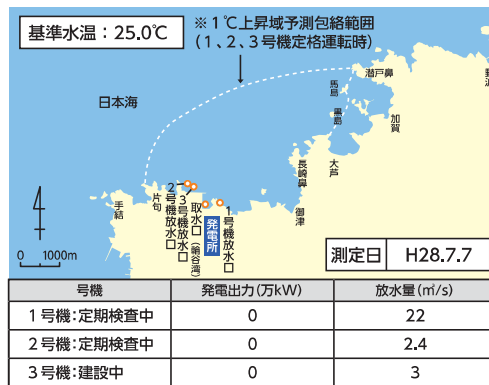

第3四半期

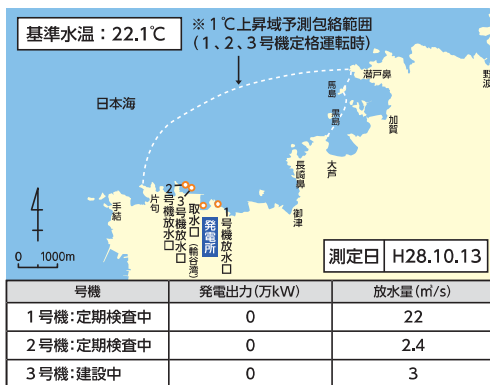

第4四半期

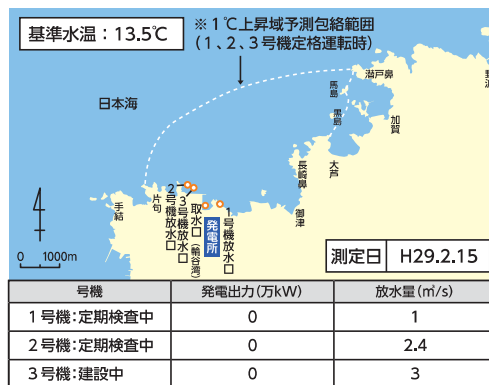

※基準水温:温排水の影響がないと考えられる測定ポイント5地点の平均水温