


## 温排水調査結果


### 平成30年度

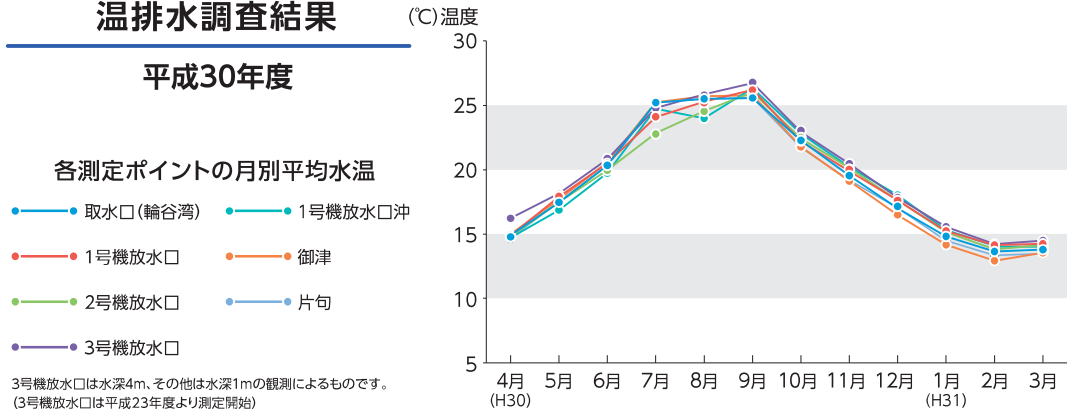


## 水温の分布状況(基準水温※との温度差)[0m層]

いずれの期も温排水の影響で基準水温より1°C以上高い観測地はありませんでした。


第1 四半期

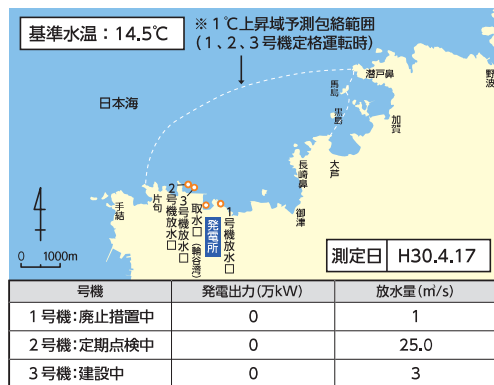


第2 四半期

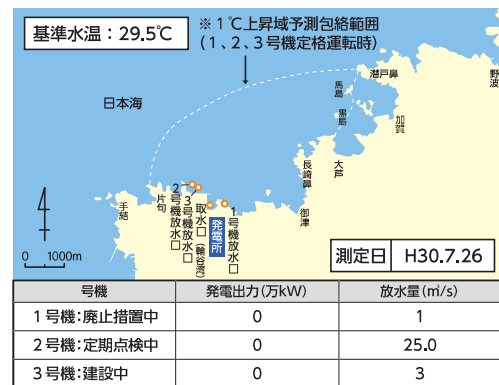

第3 四半期

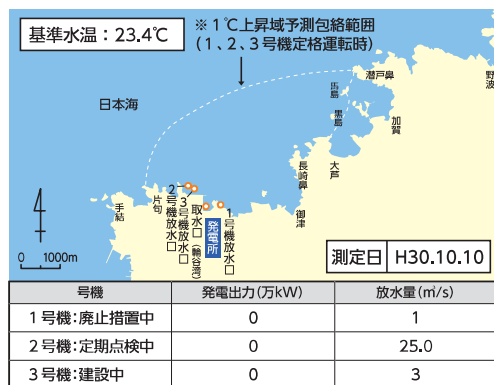

第4 四半期

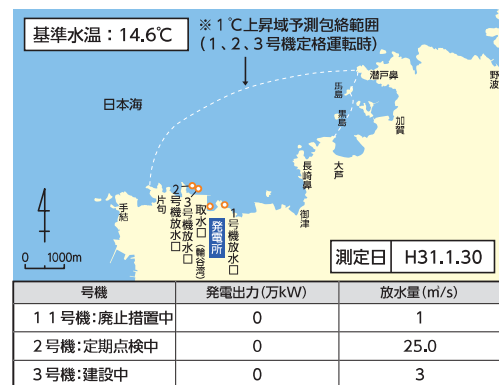

※基準水温:温排水の影響がないと考えられる測定ポイント5地点の平均水温