

# 島根原子力発電所周辺 環境放射線等調査結果

平成29年度 第3・四半期

島 根 県

## ま え が き

「平成２９年度島根原子力発電所周辺環境放射線等測定計画」に基づき、  
発電所周辺地域の環境放射線等の調査を行った。

この報告書は、平成２９年１０月から１２月の測定結果について、「島根  
原子力発電所周辺環境放射線等測定技術会」において検討、確認されたも  
のをとりまとめたものである。

# 目 次

## I 環境放射線関係

1. 調査機関	1
2. 調査項目及び測定法	1
3. 評価と調査結果の概要	2
4. 調査項目別測定結果	7
(1) 空間放射線	7
1) 積算線量	7
2) 線量率	8
(2) 地表面における人工放射能	17
(3) 環境試料中の放射能	18
1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種	18
2) トリチウム	25
3) ストロンチウム90	27
(付図)	28

## II. 温排水関係

1. 調査機関	31
2. 調査項目及び測定法	31
3. 今期の島根原子力発電所の運転状況	31
(別図) 温排水測定定点図	32
4. 評価と調査結果の概要	33
(1) 沖合定線	33
(2) 格子状定線	35
(3) 沿岸定点	36
(4) 水色	37
〔添付資料〕	
資料1-1 島根原子力発電所 沖合定線の水温	38
資料1-2 島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図	39
資料1-3 島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図	41
資料1-4 島根原子力発電所 基準水温より水温が高かった定点の過去の出現範囲	42
資料2-1 島根原子力発電所 格子状定線の水温	43
資料2-2 島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図	47
資料2-3 島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図	49
資料3-1 島根原子力発電所 沿岸定点の水温	51
資料3-2 島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移	54
資料3-3 島根原子力発電所 沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果	55

## III. 参考資料

1. 島根原子力発電所敷地内におけるモニタリングポスト測定結果	57
2. 島根原子力発電所における放射性廃棄物管理の状況	58
3. 島根原子力発電所の運転状況	60
4. 環境放射能の検出下限値	61
5. 空間放射線量率が平常の変動幅を超過した場合の原因究明フローチャート	72
用語の解説	73

# I 環境放射線關係



## 調査内容

平成29年10月～12月の調査内容は次のとおりである。

1. 調査機関 島根県、中国電力株式会社

## 2. 調査項目及び測定法

調査項目		測定機関	測定法		測定機器	
空間放射線	積算線量	島根県 中国電力	文部科学省編 「蛍光ガラス線量計を用いた環境 γ線量測定法」による。		蛍光ガラス線量計 (RPLD)	
	線量率 (モニタリングポスト)	島根県	エネルギー補償方式		NaI(Tl)シンチレーション 検出器(深田北、北講武及 び片句はゲルマニウム半 導体検出器によるγ線エ ネルギー弁別装置付き)	
	人工放射能面密度	島根県	ゲルマニウム半導体検出器による in-situ測定		高分解能γ線スペクトロ メータ(高純度ゲルマニウ ム検出器)	
環境試料中の放射能	γ線スペクトロメトリ 対象核種	浮遊塵	島根県	計測試料	文部科学省編 「ゲルマニウム半導体検出器 によるγ線スペクトロメト リー」による。	高分解能γ線スペクトロ メータ(高純度ゲルマニウ ム検出器)
				捕集フィルター		
		海底土	乾物			
		陸土	乾物			
		海水	吸着物			
		陸水	濃縮物			
		牛乳	生試料			
		植物農産物 海産物	灰化物(ヨウ素 131以外の核種)			
		生体(ヨウ素131)				
	トリチウム	大気水	島根県	文部科学省編 「トリチウム分析法」による。		
海陸水		島根県 中国電力				
ストロンチウム90	植物農産物 陸土 海水 海産物	島根県	文部科学省編 「放射性ストロンチウム分析法」に よる。		低バックグラウンド ガスフロー計数装置	

### 3. 評価と調査結果の概要

#### (1) 評価結果

今期の調査結果について、各々の測定項目について詳細な検討を行ったが、島根原子力発電所による影響は認められなかった。

#### (2) 調査結果の概要

##### 1) 空間放射線

###### a) 積算線量 (P7)

片句地点、御津地点及び古浦地点を除くすべての地点で、平常の変動幅内であった。

片句地点については平成 25 年度に、御津地点及び古浦地点については平成 26 年度に実施した局舎更新に伴う測定環境の変化および場所の移動を行ったため、平常の変動幅は未設定であるが、一般の環境で認められる程度の値であった。

###### b) 線量率 (モニタリングポストによる測定) (P14~16)

10月に加賀で、11月に西浜佐陀、雲南で、12月に西浜佐陀、御津、深田北、片句、北講武、佐陀本郷、末次、大芦、上講武、手結、手結南、名分、上大野、東長江、比津、持田、大芦別所、加賀、出雲、安来、雲南で平常の変動幅を超える線量率が測定された。気象の状況や人工放射性核種の影響等を調査した結果、いずれも降水による線量率の増加であった。(原因究明のフローは参考資料5参照)

##### 2) 地表面における人工放射能

###### a) 人工放射能面密度 (P17)

北講武及び末次でセシウム 137 が検出された。北講武は局舎更新に伴い平成 26 年度から測定地点を変更したため、また、末次は平成 28 年度から測定を開始したため平常の変動幅は未設定であるが、一般の環境で認められる程度の値であり、過去の大気圏内核実験等によるものと考えられる。


##### 3) 環境試料中の放射能

###### a) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種 (P18~24)

植物(松葉:深田北)、海水(1号機放水口、2号機放水口付近、3号機放水口付近、取水口、1号機放水口沖、2・3号機放水口沖、手結沖)からセシウム 137 が検出されたが、平常の変動幅内または一般の環境で認められる程度の値であり、過去の大気圏内核実験等によるものと考えられる。

###### b) トリチウム (P25~26)

今期は大気水(11月~12月:深田北、11月:北講武)、陸水(池水:西谷)から検出された。大気水、陸水(池水:西谷)は平成 29 年度から測定を開始したため、平常の変動幅は未設定であるが、一般の環境で認められる程度の値であり、自然放射能等によるものと考えられる。

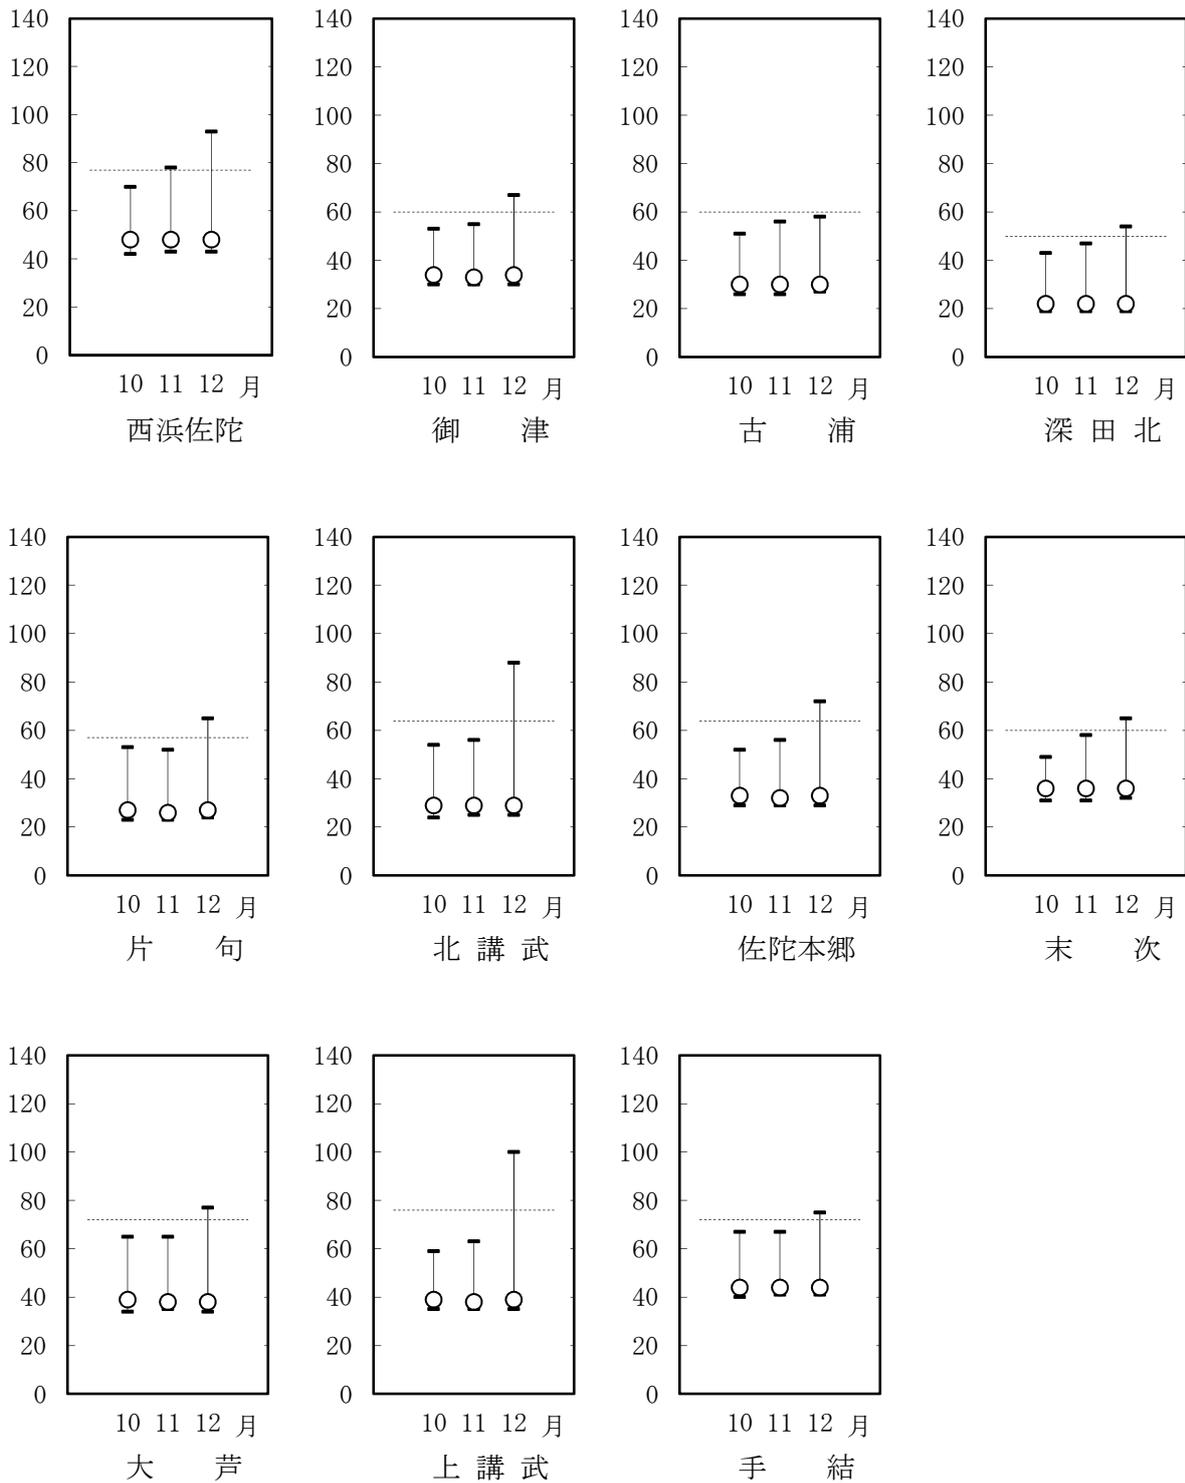


モニタリングポスト各局の月間の平均値、最高値及び最低値 (単位: nGy/h)

最高値      ..... 平常の変動幅(上限)  
 ○      平均値  

 最低値


(注) モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間を上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

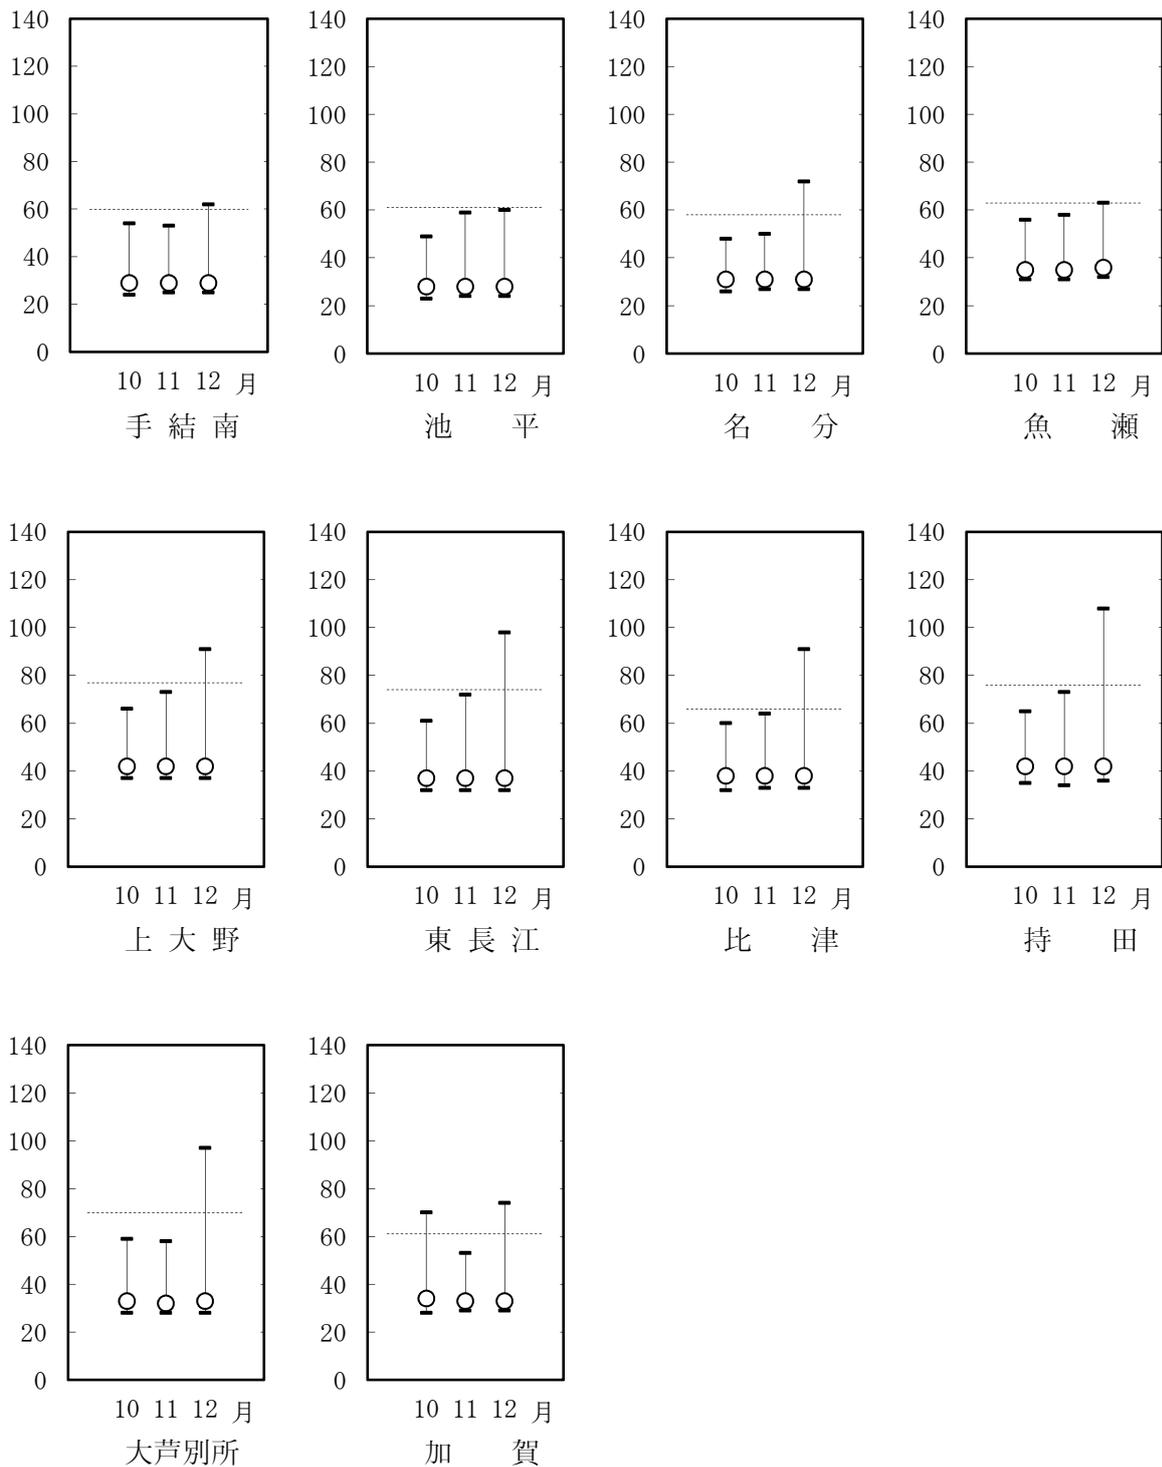

モニタリングポスト各局の月間の平均値、最高値及び最低値（単位：nGy/h）

最高値      ..... 平常の変動幅(上限)
   
 ○            平均値
   
 最低値

(注) モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上（5年間で上限とする）の全データから求めた累積相対度数分布の（平均値±標準偏差×3）相当の範囲である。

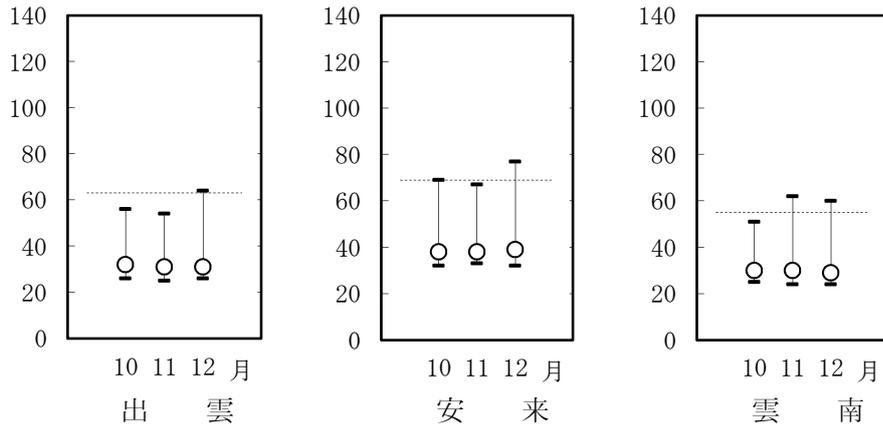

モニタリングポスト各局の月間の平均値、最高値及び最低値（単位：nGy/h）

┌───┐  
 │ │  
 ○ │  
 │ │  
 └───┘
 
 最高値  
 ○ 平均値  
 ┌───┐  
 │ │  
 └───┘
 最低値

..... 平常の変動幅(上限)

(注) モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上（5年間の上限とする）の全データから求めた累積相対度数分布の（平均値±標準偏差×3）相当の範囲である。

## 環 境 試 料 中 の 放 射 能

### ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

試料名	測定試料数	測定結果						<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅	単位	
		<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs			
浮遊塵	9	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND	μBq/m <sup>3</sup>	
陸水	池水	2	ND	ND	ND	ND	/	ND	mBq/ℓ	
	水道原水	2	ND	ND	ND	ND	/	ND		
植物	松葉	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.03	(0.04~0.07) (注2)	
農産物	大根	2	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND~0.06	
	ほうれん草	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.03	
	精米	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
牛乳	原乳	2	/	/	/	/	ND	/	ND ( <sup>131</sup> I)	
海水		8	ND	ND	ND	ND	/	1.4~1.8	ND~2.8	
海産物	さざえ	肉	1	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND~0.04
		内臓	1	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND~0.04
	あらめ	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.10	

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

2. 深田北の松葉は、平成27年度から測定を開始したため、平成27~28年度の値を参考値として記載した。

### トリチウム

試料名		測定試料数	測定値	平常の変動幅	単位
大気水	(大気中濃度)	6	ND~3.5	(注2)	mBq/m <sup>3</sup>
	(捕集水濃度)		ND~0.55		
海水		5	ND	ND~0.78	Bq/ℓ
陸水	池水	2	ND~0.32	(注2)	

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

2. 平成29年度から測定を開始したため、「平常の変動幅」は未設定である。

#### 4. 調査項目別測定結果

##### (1) 空間放射線

##### 1) 積算線量

単 位 : 【 mGy/90 日 】

測定地点	測定値				平常の変動幅	年間線量 (mGy/365日)	測定者	備考
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月				
一 矢	0.15	0.15	0.15		0.14～0.15		中国電力	
佐 陀 本 郷	0.13	0.13	0.13		0.12～0.13		〃	
深 田	0.12	0.12	0.12		0.11～0.12		〃	
片 句	0.12	0.13	0.13		(0.12～0.13) (注3)		島根県	
	0.13	0.13	0.13				中国電力	
御 津	0.14	0.14	0.14		(0.14～0.15) (注4)		島根県	
	0.14	0.14	0.14				中国電力	
旦 過	0.13	0.13	0.13		0.13～0.14		〃	
古 浦	0.13	0.13	0.13		(0.13～0.13) (注4)		島根県	
	0.13	0.13	0.13				中国電力	
恵 曇	0.12	0.12	0.12		0.12～0.13		〃	
手 結	0.11	0.11	0.11		0.10～0.11		〃	
上 講 武	0.14	0.14	0.15		0.14～0.16		島根県	
南 講 武	0.12	0.12	0.12		0.12～0.13		〃	
	0.12	0.12	0.12				中国電力	
佐 陀 宮 内	0.15	0.15	0.15		0.15～0.15		島根県	
大 芦	0.14	0.14	0.15		0.14～0.15		〃	
加 賀	0.13	0.13	0.13		0.12～0.13		〃	
西 生 馬	0.16	0.16	0.16		0.15～0.16		〃	
西 川 津	0.14	0.14	0.14		0.13～0.14		〃	

- (注)
1. 測定方法 蛍光ガラス線量計 (RPLD) で測定した。
  2. 積算線量の「平常の変動幅」は前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲である。
  3. 片句地点は平成25年度に局舎更新に伴って測定地点を変更したため「平常の変動幅」は未設定である。  
なお、参考として平成26～28年度の変動幅を記載した。
  4. 御津地点及び古浦地点は平成26年度に局舎更新に伴って測定地点を変更したため「平常の変動幅」は未設定である。  
なお、参考として平成27～28年度の変動幅を記載した。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		4月	5月	6月		
西 浜 佐 陀	平 均 値	48	49	50	7 7	
	最 高 値	91	72	73		
	最 低 値	43	44	45		
御 津	平 均 値	33	33	33	6 0	
	最 高 値	69	50	50		
	最 低 値	29	30	30		
古 浦	平 均 値	29	29	30	6 0	
	最 高 値	66	46	50		
	最 低 値	26	27	26		
深 田 北	平 均 値	21	21	22	5 0	
	最 高 値	59	39	43		
	最 低 値	18	19	19		
片 匂	平 均 値	26	26	26	5 7	
	最 高 値	65	45	49		
	最 低 値	23	23	23		
北 講 武	平 均 値	28	28	28	6 4	
	最 高 値	70	47	50		
	最 低 値	25	25	24		
佐 陀 本 郷	平 均 値	32	32	32	6 4	
	最 高 値	68	47	54		
	最 低 値	29	29	29		
末 次	平 均 値	35	36	36	6 0	
	最 高 値	68	48	50		
	最 低 値	31	32	32		
大 芦	平 均 値	38	38	38	7 2	
	最 高 値	77	53	56		
	最 低 値	34	35	35		
上 講 武	平 均 値	38	38	38	7 6	
	最 高 値	79	55	60		
	最 低 値	34	32	35		
手 結	平 均 値	43	44	44	7 2	
	最 高 値	77	56	62		
	最 低 値	40	41	41		

- (注) 1. 測定者 島根県  
 2. 測定方法 3" φ球形 NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。  
 3. 測定値は、2分値である。  
 4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間に上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		4月	5月	6月		
手 結 南	平 均 値	28	28	28	6 0	
	最 高 値	67	43	50		
	最 低 値	24	25	25		
池 平	平 均 値	27	26	27	6 1	
	最 高 値	68	45	54		
	最 低 値	23	23	23		
名 分	平 均 値	30	30	30	5 8	
	最 高 値	64	44	49		
	最 低 値	25	26	25		
魚 瀬	平 均 値	35	35	35	6 3	
	最 高 値	70	49	59		
	最 低 値	30	31	32		
上 大 野	平 均 値	41	43	43	7 7	
	最 高 値	84	58	67		
	最 低 値	37	38	38		
東 長 江	平 均 値	36	37	38	7 4	
	最 高 値	84	57	64		
	最 低 値	32	32	34		
比 津	平 均 値	37	37	38	6 6	
	最 高 値	74	57	57		
	最 低 値	33	33	34		
持 田	平 均 値	41	41	41	7 6	
	最 高 値	80	59	60		
	最 低 値	36	37	35		
大 芦 別 所	平 均 値	32	32	33	7 0	
	最 高 値	78	52	53		
	最 低 値	28	29	29		
加 賀	平 均 値	32	32	33	6 1	
	最 高 値	66	45	49		
	最 低 値	29	29	29		

- (注) 1. 測定者 島根県  
 2. 測定方法 2" φ円筒形 NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。  
 3. 測定値は、2分値である。  
 4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間を上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		4月	5月	6月		
出 雲	平 均 値	31	31	32	6 3	
	最 高 値	70	46	65		
	最 低 値	26	26	26		
安 来	平 均 値	38	37	35	6 9	
	最 高 値	84	64	94		
	最 低 値	33	29	29		
雲 南	平 均 値	28	28	29	5 5	
	最 高 値	70	49	53		
	最 低 値	24	24	24		

- (注)
1. 測定者 島根県
  2. 測定方法 2” φ円筒形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。
  3. 測定値は、2分値である。
  4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間を上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		7月	8月	9月		
西 浜 佐 陀	平 均 値	48	49	49	7 7	
	最 高 値	113	89	82		
	最 低 値	43	43	42		
御 津	平 均 値	33	33	34	6 0	
	最 高 値	70	65	63		
	最 低 値	30	30	30		
古 浦	平 均 値	29	29	30	6 0	
	最 高 値	64	65	57		
	最 低 値	26	26	27		
深 田 北	平 均 値	21	21	22	5 0	
	最 高 値	52	54	48		
	最 低 値	19	19	19		
片 匂	平 均 値	26	26	27	5 7	
	最 高 値	56	54	55		
	最 低 値	23	23	23		
北 講 武	平 均 値	29	29	29	6 4	
	最 高 値	97	72	64		
	最 低 値	26	25	25		
佐 陀 本 郷	平 均 値	32	32	33	6 4	
	最 高 値	87	68	62		
	最 低 値	29	29	29		
末 次	平 均 値	35	35	36	6 0	
	最 高 値	70	57	54		
	最 低 値	32	32	32		
大 芦	平 均 値	38	38	38	7 2	
	最 高 値	73	62	65		
	最 低 値	35	35	35		
上 講 武	平 均 値	38	38	39	7 6	
	最 高 値	106	76	72		
	最 低 値	34	34	35		
手 結	平 均 値	43	44	44	7 2	
	最 高 値	67	67	68		
	最 低 値	40	40	41		

- (注) 1. 測定者 島根県  
 2. 測定方法 3" φ球形 NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。  
 3. 測定値は、2分値である。  
 4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間に上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		7月	8月	9月		
手 結 南	平 均 値	28	28	29	6 0	
	最 高 値	54	60	57		
	最 低 値	25	24	24		
池 平	平 均 値	26	26	28	6 1	
	最 高 値	73	67	58		
	最 低 値	23	23	22		
名 分	平 均 値	30	30	31	5 8	
	最 高 値	81	65	59		
	最 低 値	26	26	25		
魚 瀬	平 均 値	35	35	36	6 3	
	最 高 値	70	64	60		
	最 低 値	32	31	31		
上 大 野	平 均 値	42	42	43	7 7	
	最 高 値	80	78	74		
	最 低 値	37	37	35		
東 長 江	平 均 値	37	37	38	7 4	
	最 高 値	89	78	72		
	最 低 値	33	32	32		
比 津	平 均 値	37	37	38	6 6	
	最 高 値	89	65	62		
	最 低 値	33	33	33		
持 田	平 均 値	40	41	42	7 6	
	最 高 値	82	66	69		
	最 低 値	35	36	36		
大 芦 別 所	平 均 値	32	32	33	7 0	
	最 高 値	101	76	66		
	最 低 値	28	28	29		
加 賀	平 均 値	32	32	33	6 1	
	最 高 値	60	52	56		
	最 低 値	28	29	29		

- (注) 1. 測定者 島根県  
 2. 測定方法 2" φ円筒形 NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV～3MeVのエネルギー範囲で測定した。  
 3. 測定値は、2分値である。  
 4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間で上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		7月	8月	9月		
出 雲	平 均 値	31	31	32	6 3	
	最 高 値	63	66	56		
	最 低 値	25	26	26		
安 来	平 均 値	37	36	38	6 9	
	最 高 値	67	74	75		
	最 低 値	29	30	29		
雲 南	平 均 値	28	29	30	5 5	
	最 高 値	49	69	58		
	最 低 値	23	24	24		

- (注)
1. 測定者 島根県
  2. 測定方法 2” φ円筒形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。
  3. 測定値は、2分値である。
  4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間を上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		10 月	11 月	12 月		
西 浜 佐 陀	平 均 値	48	48	48	7 7	
	最 高 値	70	78	93		
	最 低 値	42	43	43		
御 津	平 均 値	34	33	34	6 0	
	最 高 値	53	55	67		
	最 低 値	30	30	30		
古 浦	平 均 値	30	30	30	6 0	
	最 高 値	51	56	58		
	最 低 値	26	26	27		
深 田 北	平 均 値	22	22	22	5 0	
	最 高 値	43	47	54		
	最 低 値	19	19	19		
片 匂	平 均 値	27	26	27	5 7	
	最 高 値	53	52	65		
	最 低 値	23	23	24		
北 講 武	平 均 値	29	29	29	6 4	
	最 高 値	54	56	88		
	最 低 値	24	25	25		
佐 陀 本 郷	平 均 値	33	32	33	6 4	
	最 高 値	52	56	72		
	最 低 値	29	29	29		
末 次	平 均 値	36	36	36	6 0	
	最 高 値	49	58	65		
	最 低 値	31	31	32		
大 芦	平 均 値	39	38	38	7 2	
	最 高 値	65	65	77		
	最 低 値	34	35	34		
上 講 武	平 均 値	39	38	39	7 6	
	最 高 値	59	63	100		
	最 低 値	35	35	35		
手 結	平 均 値	44	44	44	7 2	
	最 高 値	67	67	75		
	最 低 値	40	41	41		

- (注) 1. 測定者 島根県  
 2. 測定方法 3" φ球形 NaI(Tl)シンチレーション検出器 (エネルギー補償型) を使用し、5.0 keV ~ 3 MeV のエネルギー範囲で測定した。  
 3. 測定値は、2分値である。  
 4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上 (5年間を上限とする) の全データから求めた累積相対度数分布の (平均値 ± 標準偏差 × 3) 相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		10月	11月	12月		
手 結 南	平 均 値	29	29	29	6 0	
	最 高 値	54	53	62		
	最 低 値	24	25	25		
池 平	平 均 値	28	28	28	6 1	
	最 高 値	49	59	60		
	最 低 値	23	24	24		
名 分	平 均 値	31	31	31	5 8	
	最 高 値	48	50	72		
	最 低 値	26	27	27		
魚 瀬	平 均 値	35	35	36	6 3	
	最 高 値	56	58	63		
	最 低 値	31	31	32		
上 大 野	平 均 値	42	42	42	7 7	
	最 高 値	66	73	91		
	最 低 値	37	37	37		
東 長 江	平 均 値	37	37	37	7 4	
	最 高 値	61	72	98		
	最 低 値	32	32	32		
比 津	平 均 値	38	38	38	6 6	
	最 高 値	60	64	91		
	最 低 値	32	33	33		
持 田	平 均 値	42	42	42	7 6	
	最 高 値	65	73	108		
	最 低 値	35	34	36		
大 芦 別 所	平 均 値	33	32	33	7 0	
	最 高 値	59	58	97		
	最 低 値	28	28	28		
加 賀	平 均 値	34	33	33	6 1	
	最 高 値	70	53	74		
	最 低 値	28	29	29		

- (注) 1. 測定者 島根県  
 2. 測定方法 2"φ円筒形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。  
 3. 測定値は、2分値である。  
 4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間を上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

## 2) 線量率

### a) モニタリングポストによる測定

単 位 : 【 nGy/h 】

測定地点	区 分	測 定 値			平常の変動幅 (上限)	備 考
		10月	11月	12月		
出 雲	平 均 値	32	31	31	6 3	
	最 高 値	56	54	64		
	最 低 値	26	25	26		
安 来	平 均 値	38	38	39	6 9	
	最 高 値	69	67	77		
	最 低 値	32	33	32		
雲 南	平 均 値	30	30	29	5 5	
	最 高 値	51	62	60		
	最 低 値	25	24	24		

- (注)
1. 測定者 島根県
  2. 測定方法 2” φ円筒形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。
  3. 測定値は、2分値である。
  4. モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの2年間以上(5年間を上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値±標準偏差×3)相当の範囲である。

(2) 地表面における人工放射能

1) 人工放射能面密度

単 位 : 【 kBq/m<sup>2</sup> 】

測定地点	測定月日	対 象 核 種						<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅	備 考
		<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs		
西 浜 佐 陀	5月23日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注5)	
御 津	11月22日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.01	
古 浦	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.02	
深 田 北	11月28日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
片 旬	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注7)	
北 講 武	11月22日	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	(注7)	
佐 陀 本 郷	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	ND~0.02	
末 次	11月22日	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	(注6)	
大 芦	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.03	
上 講 武	11月22日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
手 結	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
手 結 南	11月22日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
池 平	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
名 分	11月22日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
魚 瀬	5月23日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
上 大 野	11月28日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
東 長 江	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
比 津	11月28日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
持 田	5月23日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
大 芦 別 所	11月28日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
加 賀	5月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.01	
出 雲	11月28日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
安 来	5月23日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	
雲 南	11月28日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(注6)	

- (注)
1. 測定者 島根県
  2. 測定方法 ゲルマニウム半導体検出器による in-situ 測定 (地上高1m)
  3. 対象核種は地表面分布していると仮定した。
  4. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲である。
  5. 西浜佐陀地点は平成26年度の局舎更新に伴って、環境が変化したため「平常の変動幅」は未設定である。
  6. 平成28年度から測定を開始したため「平常の変動幅」は未設定である。
  7. 片旬地点、北講武地点は平成25年度の局舎更新に伴って、平成26年度から測定地点を変更したため「平常の変動幅」は未設定である。

(3) 環境試料中の放射能

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種

浮遊塵

単位:【 $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ 】

採取地点	採取期間	対象核種					天然核種		測定者	$^{137}\text{Cs}$ 平常の変動幅
		$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{137}\text{Cs}$	$^7\text{Be}$	$^{40}\text{K}$		
御津	3月31日～5月1日	ND	ND	ND	ND	ND	5,900	ND	島根県	ND
	5月1日～6月1日	ND	ND	ND	ND	ND	5,200	ND	〃	
	6月1日～7月3日	ND	ND	ND	ND	ND	2,900	ND	〃	
	7月3日～8月1日	ND	ND	ND	ND	ND	2,700	ND	〃	
	8月1日～9月1日	ND	ND	ND	ND	ND	2,500	ND	〃	
	9月1日～10月2日	ND	ND	ND	ND	ND	4,700	ND	〃	
	10月2日～10月31日	ND	ND	ND	ND	ND	4,900	ND	〃	
	10月31日～11月30日	ND	ND	ND	ND	ND	6,100	ND	〃	
	11月30日～12月28日	ND	ND	ND	ND	ND	5,400	ND	〃	
									〃	
古浦	3月31日～5月1日	ND	ND	ND	ND	ND	5,900	ND	島根県	ND
	5月1日～6月1日	ND	ND	ND	ND	ND	5,300	ND	〃	
	6月1日～7月3日	ND	ND	ND	ND	ND	3,300	ND	〃	
	7月3日～8月1日	ND	ND	ND	ND	ND	3,200	ND	〃	
	8月1日～9月1日	ND	ND	ND	ND	ND	2,800	ND	〃	
	9月1日～10月2日	ND	ND	ND	ND	ND	5,300	ND	〃	
	10月2日～10月31日	ND	ND	ND	ND	ND	3,900	ND	〃	
	10月31日～11月30日	ND	ND	ND	ND	ND	6,600	ND	〃	
	(注4)11月30日～12月11日	ND	ND	ND	ND	ND	5,100	ND	〃	
									〃	
西浜佐陀	3月31日～5月1日	ND	ND	ND	ND	ND	6,400	ND	島根県	(ND) (注3)
	5月1日～6月1日	ND	ND	ND	ND	ND	6,000	ND	〃	
	6月1日～7月3日	ND	ND	ND	ND	ND	2,900	ND	〃	
	7月3日～8月1日	ND	ND	ND	ND	ND	2,200	ND	〃	
	8月1日～9月1日	ND	ND	ND	ND	ND	2,100	ND	〃	
	9月1日～10月2日	ND	ND	ND	ND	ND	3,800	ND	〃	
	10月2日～10月31日	ND	ND	ND	ND	ND	4,000	ND	〃	
	10月31日～11月30日	ND	ND	ND	ND	ND	4,600	ND	〃	
	11月30日～12月28日	ND	ND	ND	ND	ND	4,500	ND	〃	
									〃	

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

- $^{137}\text{Cs}$ 「平常の変動幅」は平成17～22年度及び平成25～28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。
- 西浜佐陀地点については、平成20年度より測定を開始したので、平成20～22年度及び平成25～28年度の値を参考値として記載した。
- 古浦地点の12月12日から12月28日までは、機器故障のため試料採取できなかった。

陸 水

単 位 : 【 mBq/l 】

試料名	部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅		
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K				
池 水	表 層 水	一 矢 (注3)	5月10日	ND	ND	ND	ND	ND	32	72	島根県	ND		
				ND	ND	ND	ND	ND	20	82	中国電力			
		上 講 武 (注3)	5月12日	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	47	〃	ND		
				西 谷 (注3)	5月10日	ND	ND	ND	ND	ND	14	30	島根県	(注4)
						ND	ND	ND	ND	ND	19	27	中国電力	
				西 谷 (注3)	11月21日	ND	ND	ND	ND	ND	32	30	島根県	
ND	ND	ND	ND			ND	32	39	中国電力					
水 道 原 水 井	着 水 忌 部 浄 水 場 (注3)	5月10日	ND	ND	ND	ND	ND	18	52	島根県	ND			
			ND	ND	ND	ND	ND	15	59	中国電力				
		11月21日	ND	ND	ND	ND	ND	29	44	島根県				
			ND	ND	ND	ND	ND	25	48	中国電力				

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。  
 3. 同一地点で各測定者が採取し、各測定者が前処理を実施し、測定している。  
 4. 平成29年度から測定を開始したため、「平常の変動幅」は未設定である。

植 物

単 位 : 【 Bq/kg(生) 】

試料名	部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種						天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
松 葉	2 年 葉	御 津	4月14日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30	67	島根県	ND~0.06
		西 浜 佐 陀	7月31日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	36	61	〃	(ND~0.13) (注3)
		深 田 北	10月11日	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	36	66	〃	(0.04~0.07) (注3)
ND	ND			ND	ND	ND	ND	35	66	中国電力			

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。  
 3. 西浜佐陀地点及び深田北地点の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成27年度より測定を開始したため、平成27~28年度の値を参考値として記載した。

## 農 産 物

単 位 : 【 Bq/kg(生) 】

試料名	部 位	採 取 地 点	採取月日	対 象 核 種						天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
大 根	根	御 津	12月18日	ND	ND	ND	ND		ND	0.61	140	島 根 県	ND
		根 連 木	4月7日	ND	ND	ND	ND		ND	0.77	66	中国電力	ND~0.06
			12月13日	ND	ND	ND	ND		ND	0.67	78	島 根 県	
ほうれん草	葉	御 津	12月18日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	310	〃	ND
		根 連 木 (注3)	12月14日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	220	〃	ND~0.03
				ND	ND	ND	ND		ND	24	220	中国電力	
キャベツ	葉	御 津	5月2日	ND	ND	ND	ND		ND	ND	62	島 根 県	ND
		根 連 木	5月12日	ND	ND	ND	ND		ND	0.57	67	〃	ND~0.06
精米		尾 坂 (注3)	10月11日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	〃	ND
				ND	ND	ND	ND		ND	ND	24	中国電力	
茶	葉	北 講 武 (注3)	5月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19	140	島 根 県	ND~0.06
				ND	ND	ND	ND	ND	ND	19	140	中国電力	

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。

3. 同一地点で採取された試料を分割し、各測定者が前処理を実施し、測定している。

## 牛 乳

単 位 : 【 mBq/ℓ 】

試 料 名	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種		測 定 者
			<sup>131</sup> I		
原 乳	南 講 武	4月12日 (注3)	ND		島 根 県
			ND		中 国 電 力
		7月20日	ND		島 根 県
		10月13日	ND		〃
			ND		中 国 電 力
				島 根 県	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>131</sup>Iのみが測定対象である。  
 3. 同一地点で採取された試料を分割し、各測定者が前処理を実施し、測定している。

## 陸 土 (濃 度)

単 位 : 【 Bq/kg(乾物) 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
表 層 土 (0~5cm)	南 講 武	5月16日	ND	ND	ND	ND	1.5	ND	200	島 根 県	ND~2.1
	片 句	5月16日	ND	ND	ND	ND	ND	8.1	690	〃	(ND~0.83) (注4)
	佐 陀 宮 内 (注5)	5月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	480	〃	1.9~27
			ND	ND	ND	ND	ND	8.1	500	中 国 電 力	
西 浜 佐 陀	5月19日	ND	ND	ND	ND	ND	9.9	680	島 根 県	(ND~3.5) (注6)	

## 陸 土 (面 密 度)

単 位 : 【 kBq/m<sup>2</sup> 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be			
表 層 土 (0~5cm)	南 講 武	5月16日	ND	ND	ND	ND	0.05	ND	島 根 県	ND~0.11	
	片 句	5月16日	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	〃	(ND~0.04) (注4)	
	佐 陀 宮 内 (注5)	5月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	〃	〃	0.07~1.4
			ND	ND	ND	ND	ND	0.22	中 国 電 力		
西 浜 佐 陀	5月19日	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	島 根 県	(ND~0.12) (注6)		

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。  
 3. 面密度の表は、濃度の表の値を換算したものである。  
 4. 片句地点の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成20年度より採取ポイントを移動したため、平成20~22年度及び平成25~28年度の値を参考値として記載した。  
 5. 同一地点で各測定者が採取し、各測定者が前処理を実施し、測定している。  
 6. 西浜佐陀地点の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成20年度より測定を開始したので、平成20~22年度及び平成25~28年度の値を参考値として記載した。

## 海 水

単 位 : 【 mBq/l 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs		
表 層 水	1号機放水口 (注4)	4月25日	ND	ND	ND	ND	2.4	島根県	0.84~2.5
			ND	ND	ND	ND	2.0	中国電力	
		10月12日	ND	ND	ND	ND	1.6	島根県	
			ND	ND	ND	ND	1.8	中国電力	
	2号機放水口付近	5月9日	ND	ND	ND	ND	2.3	島根県	ND~2.4
		10月10日	ND	ND	ND	ND	1.6	中国電力	
	3号機放水口付近	5月9日	ND	ND	ND	ND	2.1	島根県	(1.1~2.4) (注5)
		10月10日	ND	ND	ND	ND	1.7	中国電力	
	取 水 口	4月25日	ND	ND	ND	ND	2.0	〃	1.3~2.8
		10月12日	ND	ND	ND	ND	1.8	〃	
	1号機放水口沖	5月9日	ND	ND	ND	ND	2.1	島根県	1.4~2.3
		11月2日	ND	ND	ND	ND	1.7	〃	
	2・3号機放水口沖	5月9日	ND	ND	ND	ND	2.1	〃	1.3~2.4
		11月2日	ND	ND	ND	ND	1.7	〃	
	手 結 沖	5月9日	ND	ND	ND	ND	1.9	〃	ND~2.4
		10月13日	ND	ND	ND	ND	1.4	中国電力	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。  
 3. 天然核種 (<sup>7</sup>Be、<sup>40</sup>K) は、試料調製過程で除去され測定出来ない。  
 4. 同一地点で各測定者が採取し、各測定者が前処理を実施し、測定している。  
 5. 3号機放水口付近については、平成21年度より測定を開始したので、平成21~22年度及び平成25~28年度の値を参考値として記載した。

## 海 底 土

単 位 : 【 Bq/kg(乾物) 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					天 然 核 種		測 定 者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
表 層 底 質	1号機放水口沖	5月9日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	島根県	ND
	2・3号機放水口沖	5月9日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	75	〃	ND
	手 結 沖	5月9日	ND	ND	ND	ND	ND	9.2	300	〃	ND

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。

海産生物(1)

単位:【Bq/kg(生)】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種					天然核種		測定者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K		
かさこ	肉	発電所付近 沿	6月22日	ND	ND	ND	ND	0.09	ND	100	島根県	0.06~0.15
なまこ	肉	1号機放水口湾付近									〃	ND(注3)
		宮崎鼻付近									〃	(ND)(注4)
さざえ	肉	1号機放水口湾 付	4月23日	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	82	〃	ND~0.04 (注5)
			7月18日	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	75	〃	
			10月17日	ND	ND	ND	ND	ND	0.83	77	〃	
											〃	
		宮崎鼻 付	4月24日	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	75	〃	ND~0.04
			9月24日	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	78	〃	
	(注6)									〃		
	内臓	1号機放水口湾 付	4月23日	ND	ND	ND	ND	ND	3.9	71	〃	ND (注5)
			7月18日	ND	ND	ND	ND	ND	5.6	50	〃	
			10月17日	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	38	〃	
											〃	
		宮崎鼻 付	4月24日	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	62	〃	ND~0.04
9月24日			ND	ND	ND	ND	ND	2.4	43	〃		
(注6)									〃			
むらさきい がい	むき身	1号機放水口湾 付	7月27日	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	54	〃	ND~0.04
				ND	ND	ND	ND	ND	3.0	50	中国電力	
	宮崎鼻 付	(注7)									島根県	ND
											中国電力	
	浜田市	7月10日		ND	ND	ND	ND	ND	1.4	34	島根県	ND
				ND	ND	ND	ND	ND	4.5	44	島根県	ND
松江保 関町	7月19日		ND	ND	ND	ND	ND	4.7	42	中国電力		
			ND	ND	ND	ND	ND					

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。  
 3. 1号機放水口湾付近の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は、平成17年度は宇中湾付近採取試料との混合試料として、平成18~21年度は宮崎鼻付近採取試料との混合試料として測定を行っていたため、平成17~21年度の混合試料を1号機放水口湾付近の値とみなし決定した。  
 4. 宮崎鼻付近の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は、平成18年度から1号機放水口湾付近採取試料との混合試料として測定を開始したため、平成18~21年度の混合試料及び平成22年度、平成25~28年度の測定結果から参考値として記載した。  
 5. 1号機放水口湾付近の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は、平成17年度は宇中湾付近採取試料との混合試料として、平成18年度は宮崎鼻付近採取試料との混合試料として測定を行っていたため、平成17~18年度の混合試料の測定結果を1号機放水口湾付近の値とみなして決定した。  
 6. 第3四半期採取計画であったが、採取できなかつたため、欠測とする。  
 7. 第2四半期採取計画であったが、採取できなかつたため、次期報告とする。

海産生物(2)

単位：【 Bq/kg(生) 】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種						天然核種		測定者	<sup>137</sup> Cs 平常の変動幅	
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	<sup>7</sup> Be	<sup>40</sup> K			
あらめ	仮根を除く	1号機放水口付近	6月26日	ND	ND	ND	ND	/	ND	1.1	250	島根県	ND~0.10	
			10月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	230	〃		
	宮崎鼻付	鼻近	6月26日	ND	ND	ND	ND	/	ND	ND	260	〃	ND~0.10	
			(注3)									中国電力		
	宮崎鼻付海底部	鼻近	注3	6月22日	ND	ND	ND	ND	/	0.06	0.84	280	島根県	ND~0.09
					ND	ND	ND	ND	/	ND	0.85	310	中国電力	
わかめ	仮根を除く	1号機放水口付近	注3	4月23日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.77	170	島根県	ND
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.70	220	中国電力	
岩のり	全体	1号機放水口付近						/				島根県	ND	
ほんだわら類	仮根を除く	1号機放水口付近	注3	6月26日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.5	360	〃	ND
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	350	中国電力	
	宮崎鼻付	鼻近	注3	6月26日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	170	島根県	ND~0.07
					ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	310	中国電力	
	輪谷湾	注3	6月26日		ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.3	330	島根県	ND~0.08
					ND	ND	ND	ND	ND	0.06	2.2	210	中国電力	
	浜田市		7月10日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26	270	島根県	(ND) (注4)	
	松江市美保関町	注3	7月20日		ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.3	310	〃	(ND) (注4)
					ND	ND	ND	ND	/	ND	7.6	280	中国電力	

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. <sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は平成17~22年度及び平成25~28年度の10年間の最小値から最大値までの範囲である。平成23・24年度の値については福島第一原子力発電所における事故の影響のため除外している。  
 3. 第3四半期採取計画であったが、採取できなかったため、次期報告とする。  
 4. 同一地点で採取された試料を分割し、各測定者が前処理を実施し、測定している。  
 5. 浜田市および松江市美保関町のほんだわら類の<sup>137</sup>Cs「平常の変動幅」は、平成19年度から測定を開始したため、平成19~22年度及び平成25~28年度の値を参考値として記載した。

## 2) トリチウム

試料名	採取地点	採取期間	大気中濃度(mBq/m <sup>3</sup> )	捕集水濃度(Bq/l)	測定者	平常の変動幅
大気水	深田北	3月31日～5月1日	3.8	0.47	島根県	(注)
		5月1日～6月1日	5.4	0.51	〃	
		6月1日～7月3日	8.1	0.58	〃	
		7月3日～8月1日	ND	ND	〃	
		8月1日～9月1日	ND	ND	〃	
		9月1日～10月2日	ND	ND	〃	
		10月2日～10月31日	ND	ND	〃	
		10月31日～11月30日	3.5	0.45	〃	
		11月30日～12月28日	2.1	0.55	〃	
					〃	
					〃	
				〃		
	北講武	3月31日～5月1日	5.6	0.68	島根県	(注)
		5月1日～6月1日	5.3	0.50	〃	
		6月1日～7月3日	8.5	0.62	〃	
		7月3日～8月1日	ND	ND	〃	
		8月1日～9月1日	6.6	0.32	〃	
		9月1日～10月2日	5.6	0.38	〃	
		10月2日～10月31日	ND	ND	〃	
		10月31日～11月30日	2.2	0.29	〃	
		11月30日～12月28日	ND	ND	〃	
					〃	
				〃		

(注) 平成29年度から測定を開始したため、「平常の変動幅」は未設定である。

単位：【 Bq/l 】

試料名	部位	採取地点	採取月日	測定値	測定者	平常の変動幅	
海水	表層水	1号機放水口沖	5月9日	ND	島根県	ND	
				ND	中国電力		
			8月3日	ND	島根県		
				ND	〃		
			11月2日	ND	中国電力		
					島根県		
		2・3号機放水口沖	5月9日	ND	島根県		ND~0.78
				ND	中国電力		
			8月3日	ND	島根県		
				ND	〃		
			11月2日	ND	中国電力		
					島根県		
		手結沖	5月9日	ND	島根県	ND	
			10月13日	ND	中国電力		
		陸水	池水	一 (注3) 矢	5月10日	0.41	
0.46	中国電力						
西 (注3) 谷	5月10日			ND	島根県	(注4)	
				ND	中国電力		
	11月21日			0.32	島根県		
				ND	中国電力		


- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. 同一地点で各測定者が採取し、各測定者が前処理を実施し、測定している。  
 4. 平成29年度から測定を開始したため、「平常の変動幅」は未設定である。

### 3) ストロンチウム 90

試料名	部位	採取地点	採取月日	測定値	単位	測定者	平常の変動幅	
植物	松葉	2年葉	御津	4月14日	6.7	Bq/kg (生)	島根県	2.5~13
農産物	ほうれん草	葉	御津	12月18日	(注3)		〃	0.04~0.16
	茶	葉	北講武	5月15日	0.29		〃	0.19~1.5
陸土	表層土 (0~5cm)	佐陀宮内	5月16日	0.45	Bq/kg (乾物)	〃	1.9~3.6	
				0.02	kBq/m <sup>2</sup>	〃	0.04~0.14	
海水	表層水	1号機放水口沖	5月9日	2.2	mBq/l	〃	ND~2.6	
海産生物	さざえ	肉	1号機放水口湾付近	4月23日	ND	Bq/kg (生)	〃	ND
			宮崎鼻付近	4月24日	ND		〃	ND
	あらめ	仮根を除く	宮崎鼻付近	6月26日	ND		〃	(ND) (注3)
	わかめ	〃	1号機放水口湾付近	4月23日	ND		〃	ND~0.13

- (注) 1. NDは検出下限値未満を示す。  
 2. 「平常の変動幅」は前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲である。  
 3. 分析・評価に時間を要するため、測定結果は次期に報告する。  
 4. 宮崎鼻付近のあらめについては、平成22年度から測定を開始したため、平成22~28年度の値を参考値として記載した。

付図1 環境放射線測定地点図

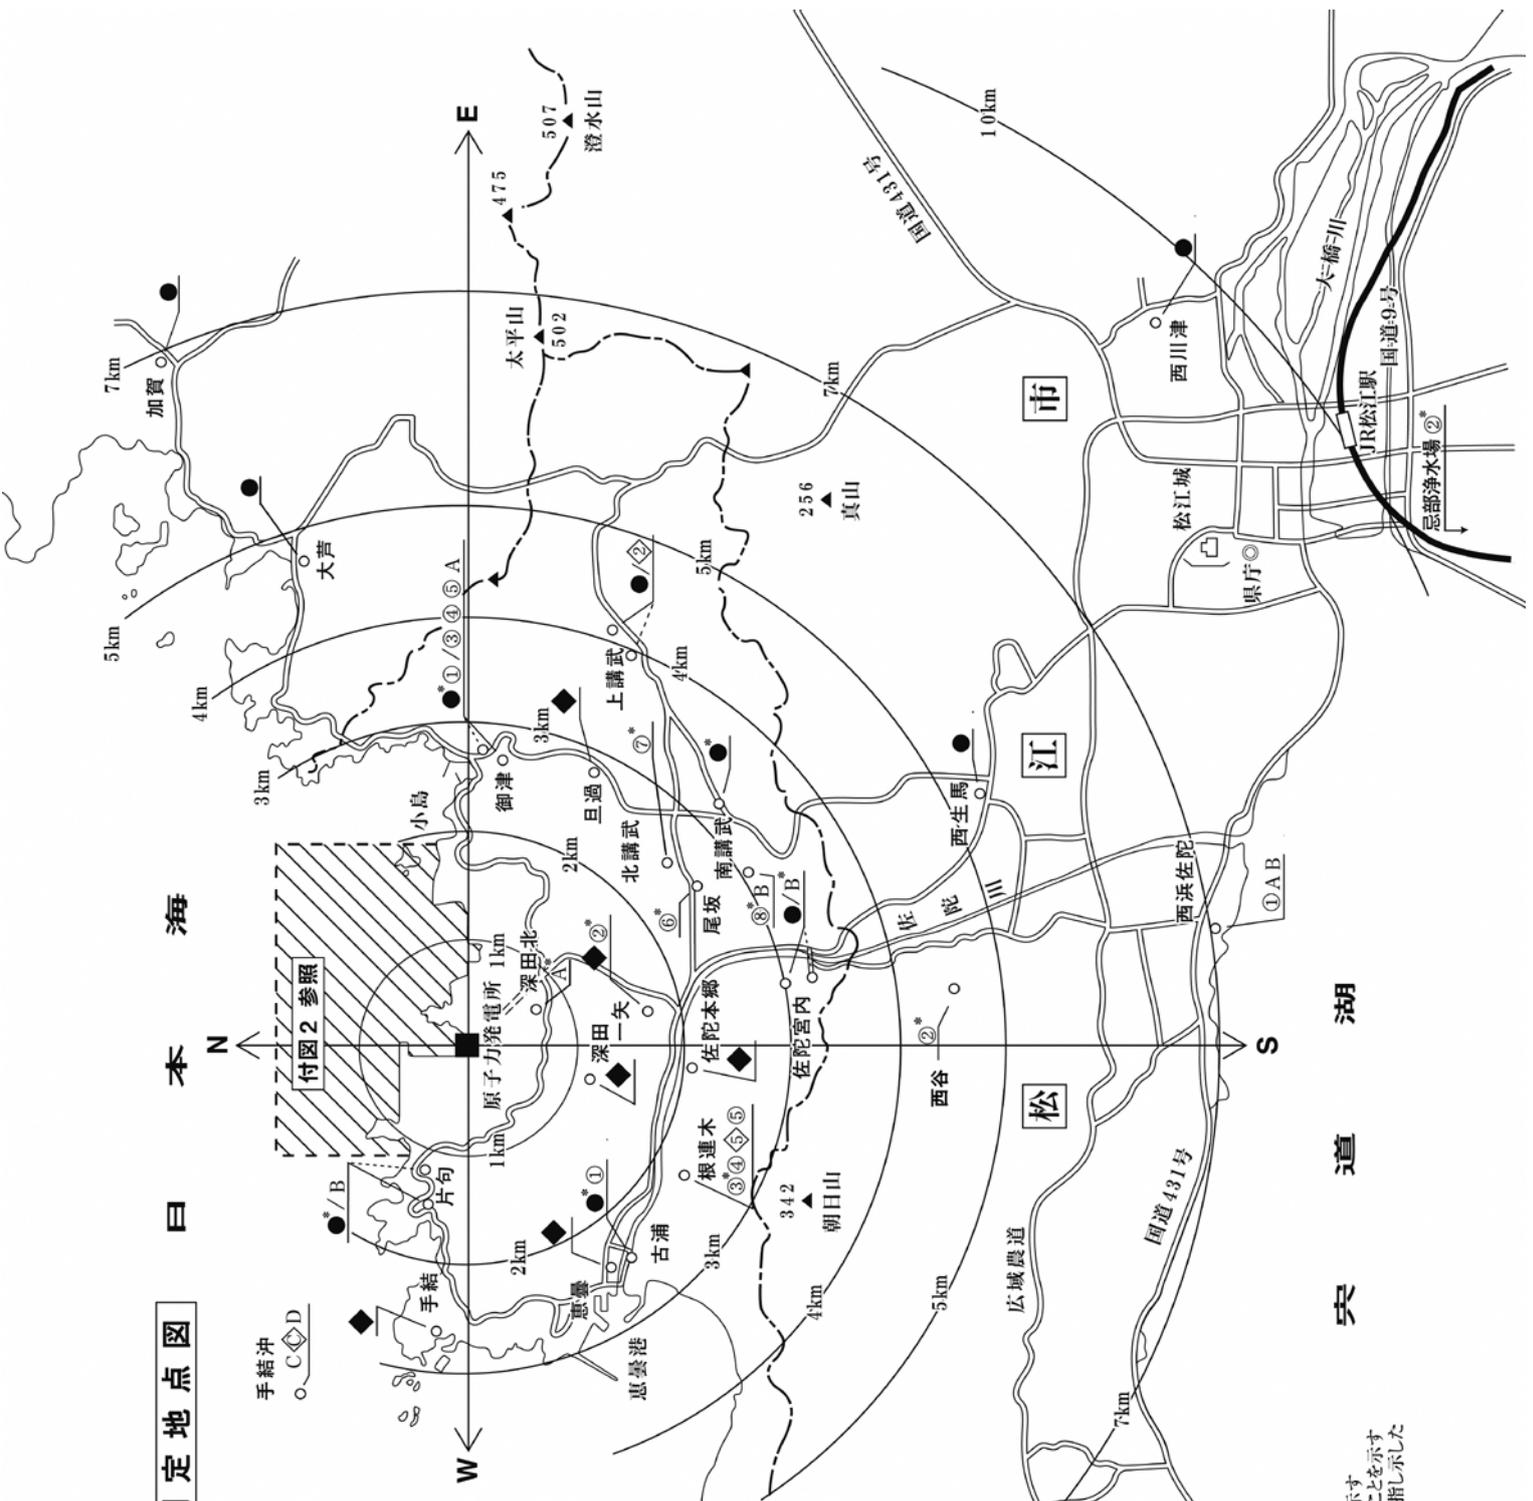


凡 例	
●	積算線量
①	浮遊塵
②	池水、水道原水
③	ほうれん草
④	キャベツ
⑤	大 根
⑥	精 米
⑦	茶
⑧	原 乳
⑨	かさご
⑩	なまご
⑪	さざえ
⑫	むらさきいがい
⑬	あらめ
⑭	わかめ
⑮	いわのり
⑯	ほんだわら類
A	松 葉
B	陸 土
C	海 水
D	海底土


測定担当区分(例)	
●	① C …… 島 根 県
●*	①* C* …… クロスチェック
◆	①◇ …… 中国電力

(注) 1. 試料は、γ線スペクトロメトリ法のみを示す  
 2. 「/」は前後の放射線測定地点が異なることを示す  
 なお、上記の【前】は実線、【後】は破線で指し示した

付図 2 環境放射線測定地点(海域拡大図)




- (注) 1. 凡例は、付図1と共通  
 2. 試料は、γ線スペクトロメトリー法のみを示す

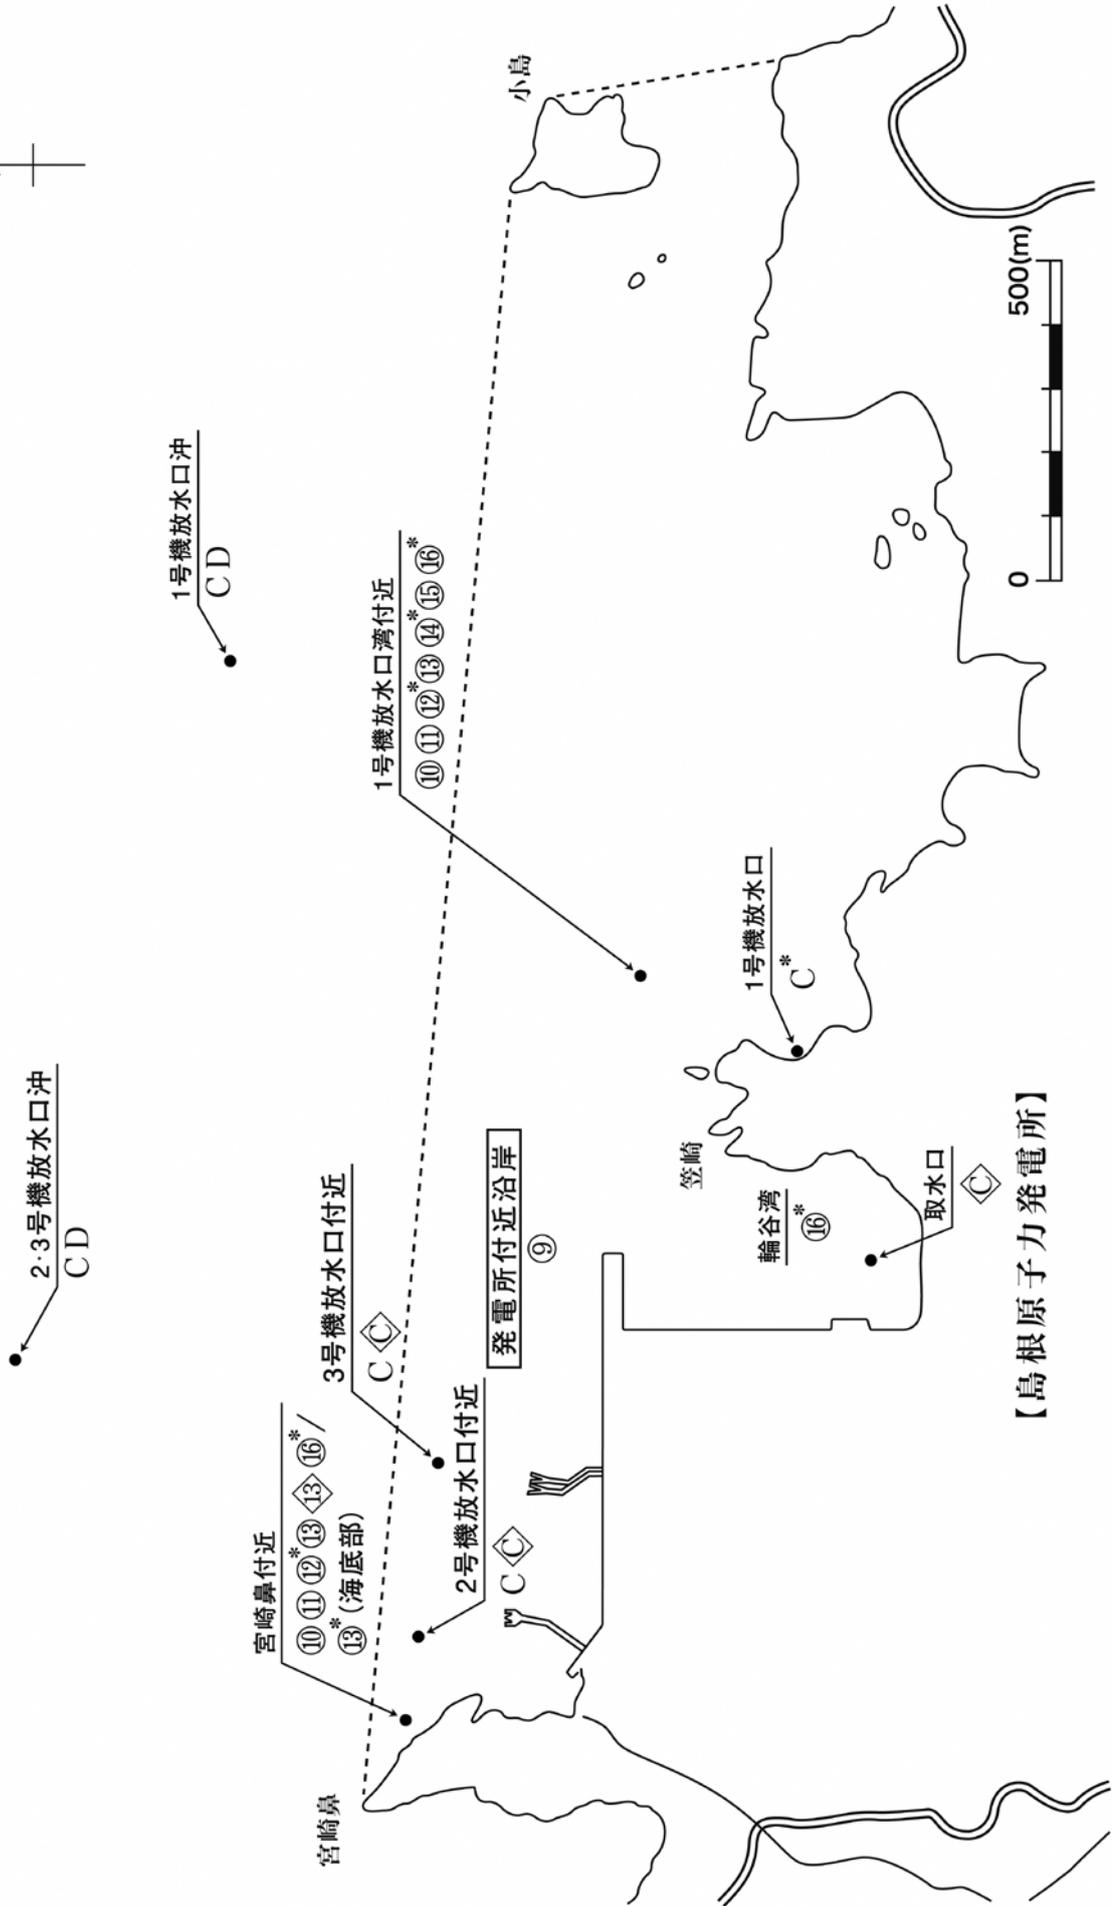

【島根原子力発電所】

付図 3 モニタリングポスト配置図

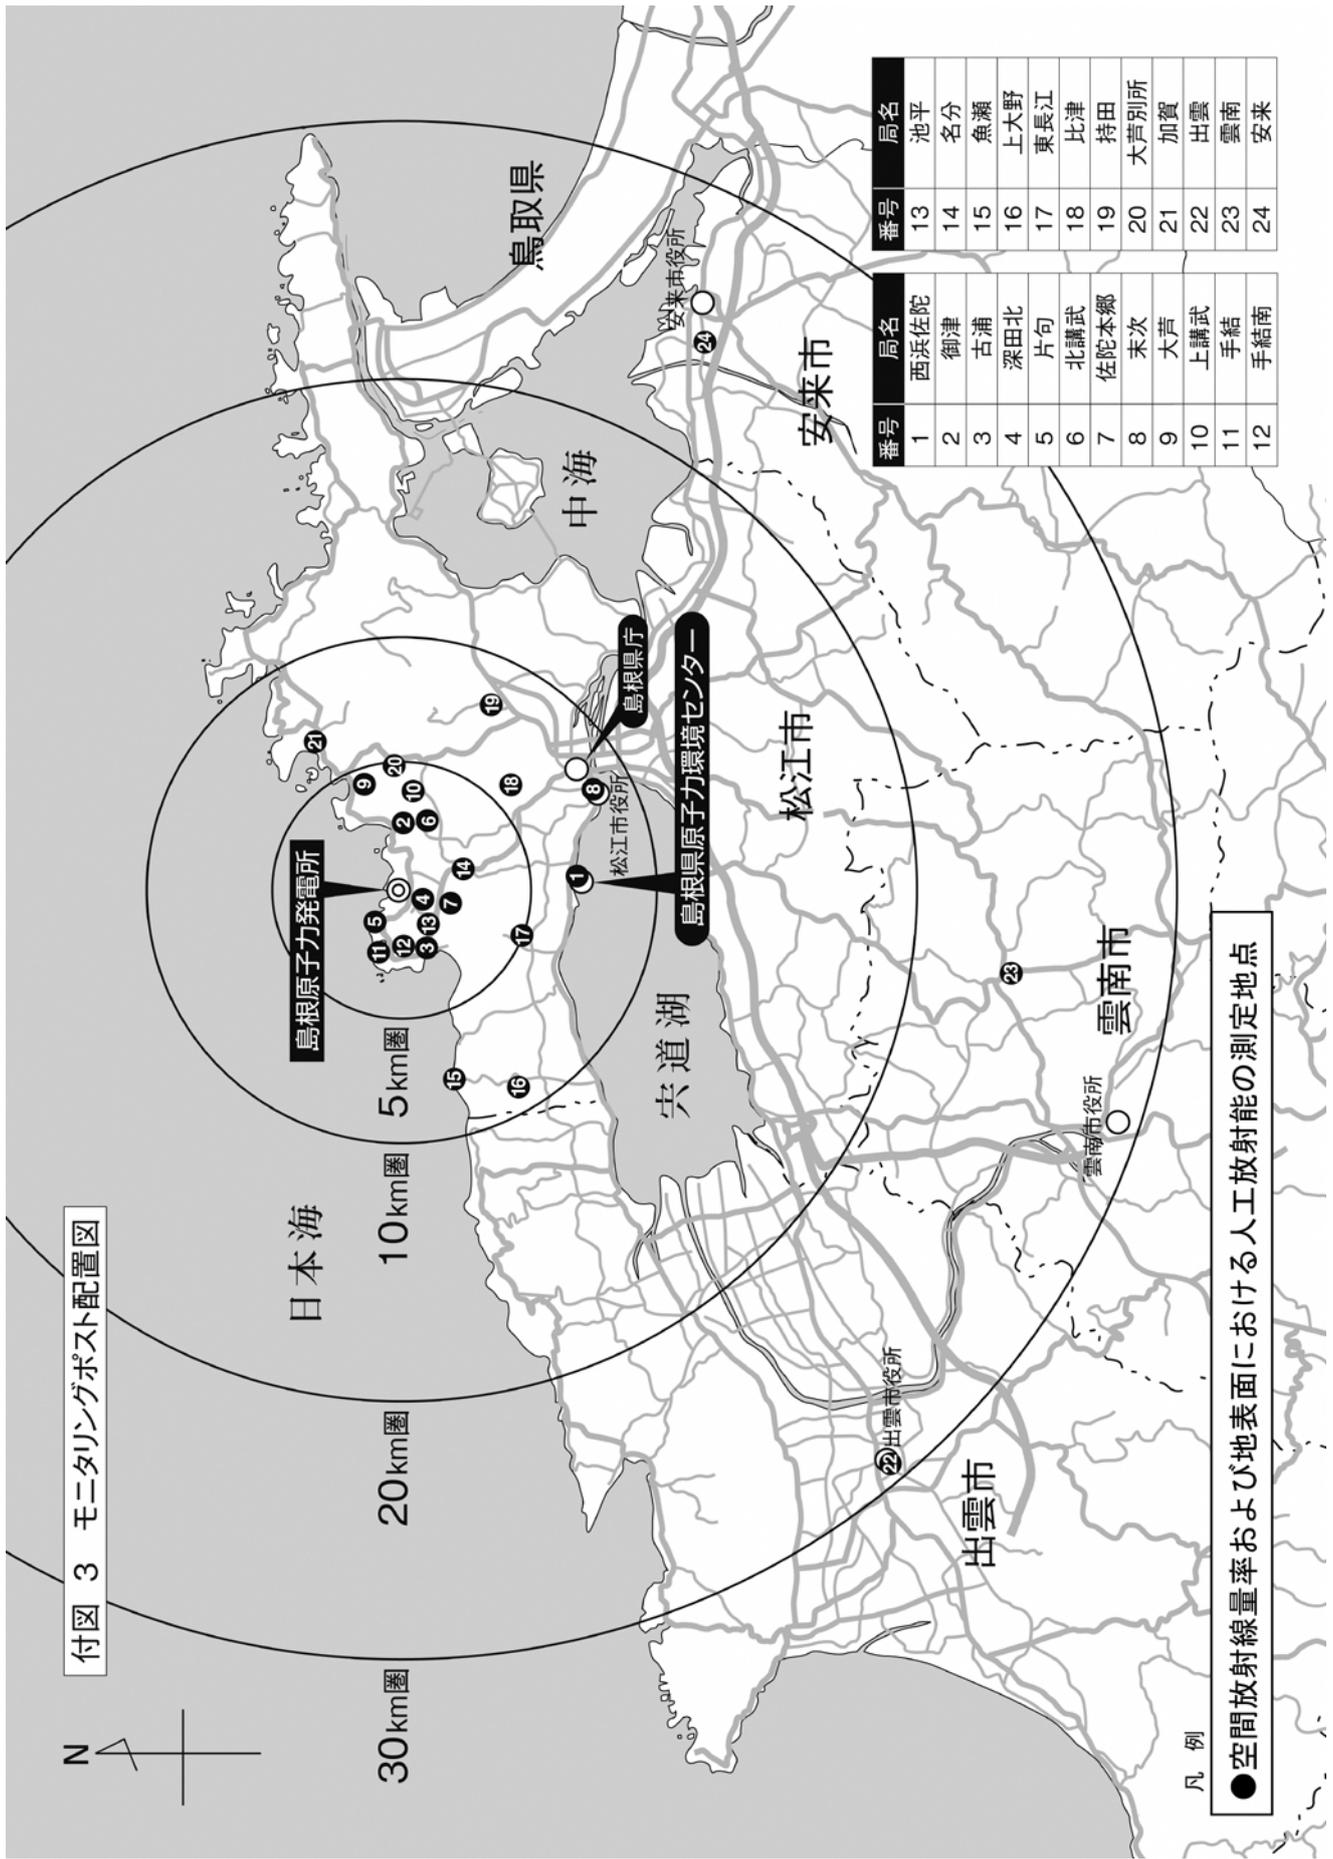

番号	局名	番号	局名
1	西浜佐陀	13	池平
2	御津	14	名分
3	古浦	15	魚瀬
4	深田北	16	上大野
5	片匂	17	東長江
6	北講武	18	比津
7	佐陀本郷	19	持田
8	末次	20	大芦別所
9	大芦	21	加賀
10	上講武	22	出雲
11	手結	23	雲南
12	手結南	24	安来

凡例

●空間放射線量率および地表面における人工放射能の測定地点

## II 温排水関係



調査内容

平成29年10月～12月の調査内容は次のとおりである。

1. 調査機関 島根県、中国電力株式会社
2. 調査項目及び測定方法


測定項目	測定点		測定水深	測定方法	測定回数	資料整理	実施者
水温	沖合定線 34点		0～20m 1m間隔 25m 30m～海底 10m間隔	可搬式水温計による測温	年 4回	1. 測定温度表 2. 水温水平分布図 3. 水温鉛直分布図	島根県
	沿岸 定点	放水口沖 (1号)	0～海底 (水深約20m) 1m間隔	可搬式水温計による測温	毎月 3回	測定日の10時データの表	中国電力
		7点	1号機放水口 2号機放水口 3号機放水口 輪谷湾 片 匂 御 津	1m 1m 4m 1m・3m 1m・3m 1m・3m	常設水温計による自動記録	連続	
		格子状定線 89点		0～20m 1m間隔 25m 30m～海底 10m間隔	可搬式水温計による測温	年 4回	1. 測定温度表 2. 水温水平分布図 3. 水温鉛直分布図
水色	沖合定線の測定点 7・9・10・17・18			フォーレルの水色計による観測	年 4回	フォーレルの水色標準液番号の表	島根県

温排水測定地点は温排水測定定点図のとおり。

3. 今期の島根原子力発電所の運転状況

- 1号機 (廃止措置中、定格出力：46万kW、放水方式：表層放水)
  - ・放水量 10月1日～12月31日  $22 \text{ m}^3 / \text{s}$
- 2号機 (施設定期検査中、定格出力：82万kW、放水方式：水中放水)
  - ・放水量 10月1日～12月31日  $2.4 \text{ m}^3 / \text{s}$
  - ・発電状況 10月1日～12月31日 第17回施設定期検査のため発電停止
- 3号機 (建設中、定格出力：137.3万kW、放水方式：水中放水)
  - ・放水量 10月1日～12月31日  $3 \text{ m}^3 / \text{s}$   
(燃料装荷前の検査段階で温排水の放出はなし)

温排水测定定点图

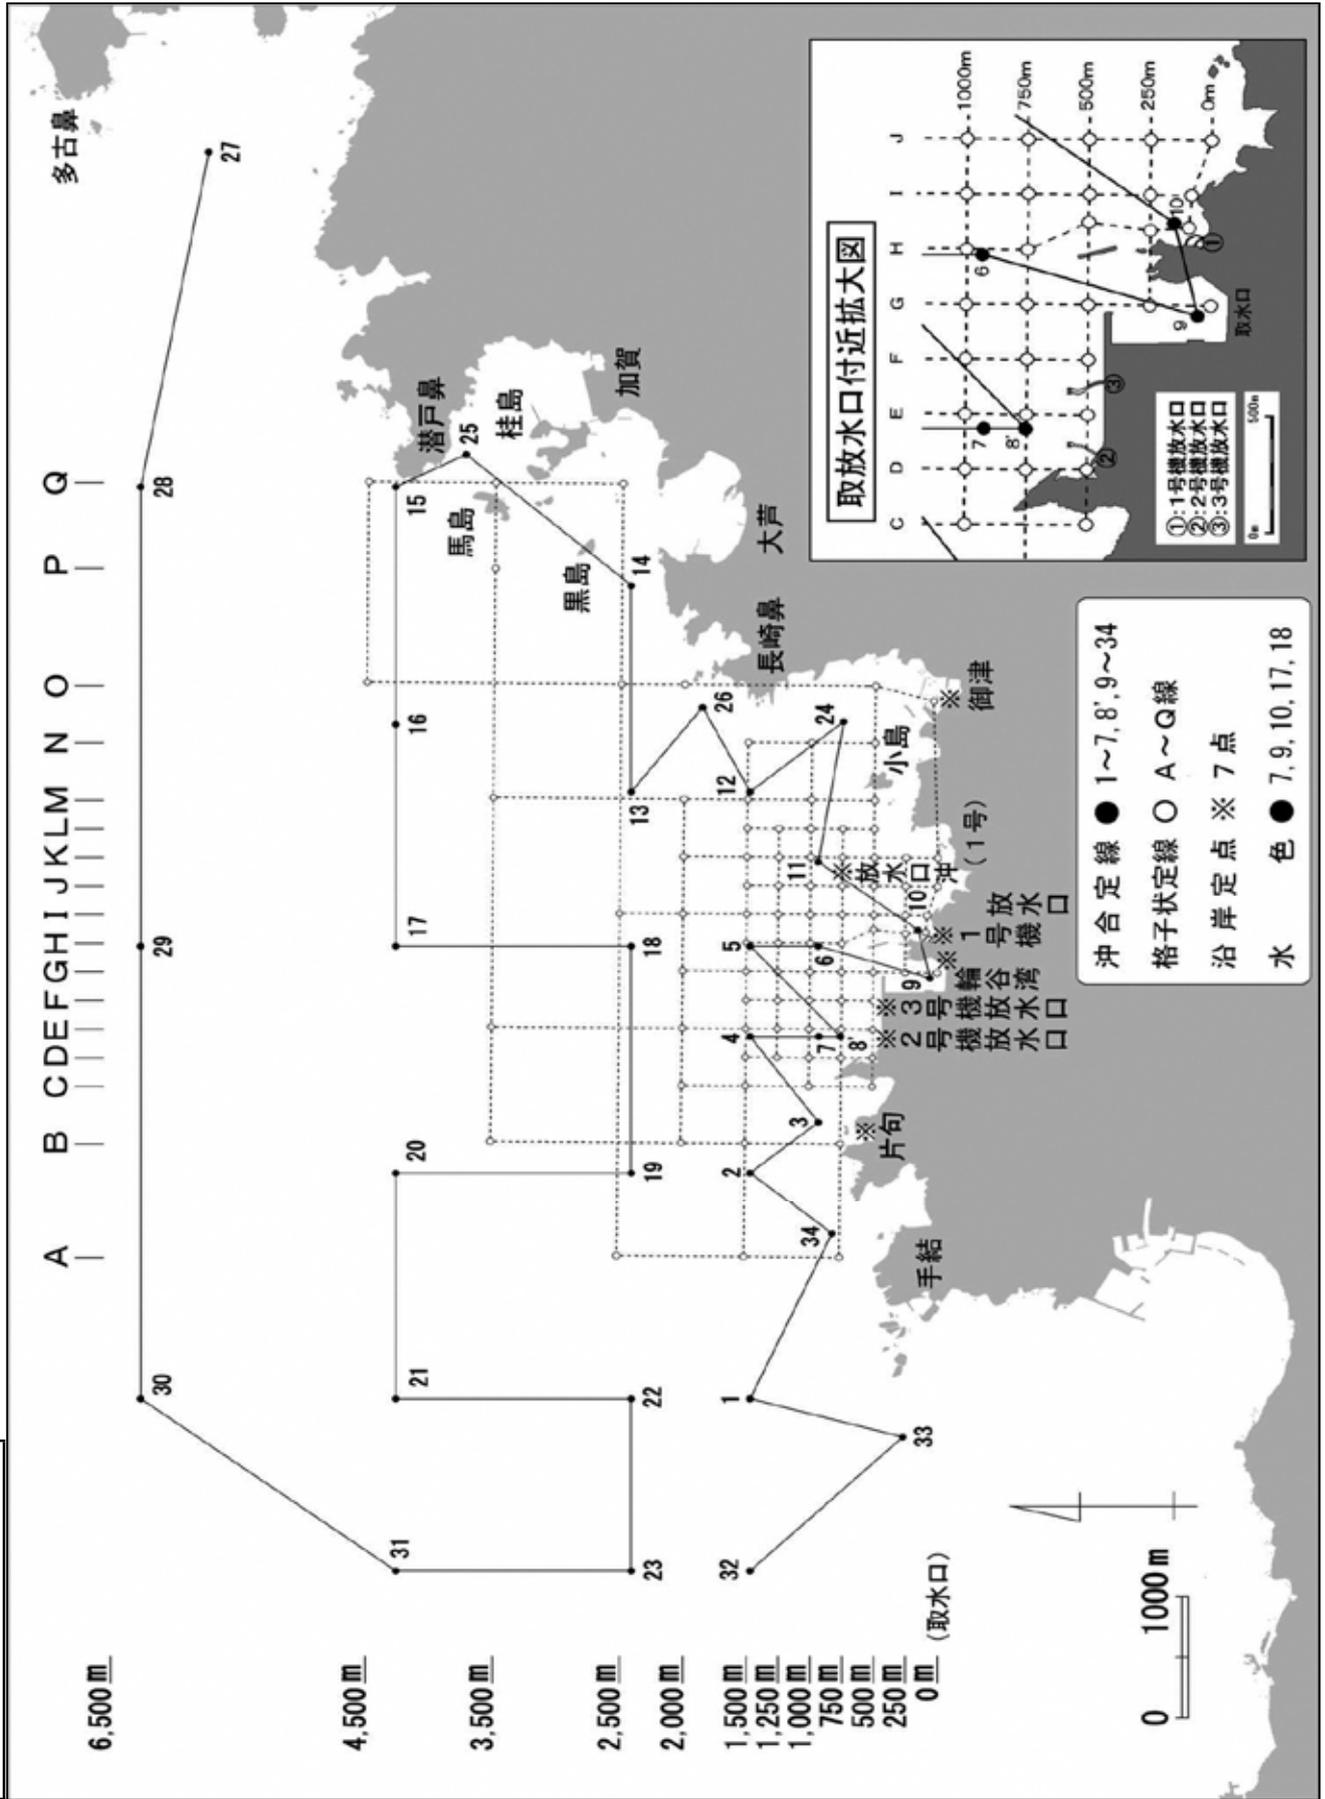

#### 4. 評価と調査結果の概要

##### 評価

今期の調査結果について、各々の測定項目ごとに温排水の影響に関する詳細な検討を行ったところ、温排水に起因する特異な状況は認められなかった。

##### 調査結果の概要

今期の島根原子力発電所の稼働状況は1号機は廃止措置中、2号機は第17回の施設定期検査中のため停止中、さらに3号機は建設中であるため、全号機で原子炉の稼働に伴う温排水の放水はなかった。

沖合定線調査では調査海域内に基準水温より0.5℃以上高い値を全34定点のうち1定点で観測したが（うち1℃以上高い定点はなし）、これは観測範囲の外側から差し込む海水の影響を受けたものと考えられ、温排水に起因するものではないと判断される。

格子状定線調査においては基準水温より1℃以上高い水塊は確認されなかった。

(1) 沖合定線〔測定年月日；平成 29年11月2日〕

○ 測定日の島根原子力発電所の運転状況（10時）

	1号機	2号機	3号機(建設中)
発電出力(万kW)	-	0	0
放水量(m <sup>3</sup> /s)	22	2.4	3
放水口水温(℃)	20.0	20.7	20.7
温度上昇(℃)	0.1	0.8	0.8

○ 測定日の気象・海象（8時40分～14時30分）

天候	晴れ
気温(℃)	17.2～20.9℃
風向	南東～北西
風速(m/s)	1.7～5.2 m/s
風浪	鏡のようになめらかである～さざ波がある
うねり	うねりが無い～長く弱いうねり(波高2m未満)

a. 水温測定結果 8時40分～14時30分

最高水温は 21.0℃（定点23の70m）

最低水温は 19.6℃（定点30の80m）

基準水温は

水深層	基準水温	水深層	基準水温	水深層	基準水温
0 m	20.4℃	10 m	20.4℃	20 m	20.5℃
1 m	20.5℃	11 m	20.4℃	25 m	20.5℃
2 m	20.5℃	12 m	20.4℃	30 m	20.5℃
3 m	20.4℃	13 m	20.4℃	40 m	20.5℃
4 m	20.4℃	14 m	20.4℃	50 m	20.6℃
5 m	20.4℃	15 m	20.4℃	60 m	20.6℃
6 m	20.4℃	16 m	20.4℃	70 m	20.6℃
7 m	20.4℃	17 m	20.4℃	80 m	20.1℃
8 m	20.4℃	18 m	20.4℃		
9 m	20.4℃	19 m	20.4℃		

（基準水温とは定点15、16、17、20、21の水深別の平均値）

観測された最高水温(21.0℃)は、過去10ヶ年の第3四半期（以下「過去の」という）の測定範囲(19.0～29.0℃)内で、最低水温(19.6℃)についても過去の測定範囲(15.5～21.5℃)内であった。

〔資料1-1「島根原子力発電所 沖合定線の水温」P.38参照〕

b. 出現水温の観測状況（水温水平分布、水温鉛直分布）

**【水温水平分布】**

○ 水温が基準水温より1℃以上高かった定点  
なし

○ 水温が基準水温より0.5℃以上1℃未満高かった定点

定点 31：0m、3m、4m、5m、6m層

[資料1-2「島根原子力発電所 沖合定線の水温水平分布図」P.39参照]

**【水温鉛直分布】**

○ 水温が基準水温より1℃以上高かった水深層の水温範囲  
なし

○ 水温が基準水温より0.5℃以上1℃未満高かった水深層の水温範囲

0m層：定点31

3m層：定点31

4m層：定点31

5m層：定点31

6m層：定点31

[資料1-3「島根原子力発電所 沖合定線の水温鉛直分布図」P.41参照]

**【過去の出現範囲との比較】**

今回調査で観測した0.5℃以上高い値を観測した定点・水深層はすべて過去10年間で出現していた。

[資料1-4「基準水温より水温が高かった点の過去の出現範囲」P.42参照]

(2) 格子状定線 [測定年月日；平成29年10月26日]

○測定日の島根原子力発電所の運転状況 (10時)

	1号機	2号機	3号機(建設中)
発電出力(万kW)	-	0	0
放水量( $m^3/s$ )	22	2.4	3
放水口水温( $^{\circ}C$ )	20.6	21.1	21.3
温度上昇( $^{\circ}C$ )	0.1	0.6	0.8

(2,3号機の放水量は補機冷却系の運転によるもの)

○測定日の気象・海象

	第1回(9時52分)	第2回(13時04分)
天候	晴	晴
気温( $^{\circ}C$ )	20.2	23.0
風向	南東	東
風速( $m/s$ )	2.6	6.3
風浪	さざ波がある	やや波がある

a. 水温測定結果

第1回 9時30分～11時16分

最高水温は 20.9 $^{\circ}C$  (定線B・距離3500m・10m層, 他6点)

最低水温は 19.5 $^{\circ}C$  (定線B・距離3500m・70m層, 他1点)

[資料2-1「島根原子力発電所 格子状定線の水温」(第1回) P.43～P.44参照]

第2回 12時00分～13時50分

最高水温は 20.9 $^{\circ}C$  (定線A・距離2500m・0m層, 他27点)

最低水温は 19.2 $^{\circ}C$  (定線A・距離2500m・60m層, 他1点)

[資料2-1「島根原子力発電所 格子状定線の水温」(第2回) P.45～P.46参照]

b. 温排水の拡散状況(水温水平分布、水温鉛直分布)

基準水温より1 $^{\circ}C$ 以上高い水温上昇域は、1回目、2回目共に確認されなかった。

[資料2-2「島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図」 P.47～P.48参照]

[資料2-3「島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図」 P.49～P.50参照]

(3) 沿岸定点〔測定年月日；平成29年10月1日～12月31日〕

a. 水温測定結果（10時データ）

単位：℃

	10月		11月		12月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低
放水口沖 (1号)	23.7 (22.4～28.1)	20.7 (20.6～23.9)	20.3 (19.4～23.0)	18.7 (18.6～21.1)	18.0 (17.5～20.2)	16.0 (15.2～18.8)
1号機放水口	23.6 (22.6～32.4)	19.9 (19.3～29.8)	20.1 (20.3～29.6)	17.8 (17.8～26.7)	18.0 (17.6～28.8)	14.8 (14.0～25.9)
2号機放水口	24.6 (23.5～31.5)	20.6 (19.9～28.6)	20.8 (19.8～28.7)	18.6 (18.0～26.4)	19.1 (18.6～26.1)	15.7 (14.6～22.9)
3号機放水口	24.6 (25.7)	20.6 (22.0)	20.8 (22.5)	18.5 (19.7)	18.6 (19.4)	15.6 (16.5)
輪谷湾	23.6 (22.6～26.1)	19.8 (19.5～22.2)	20.1 (19.8～22.0)	17.7 (17.5～19.7)	18.0 (17.3～19.3)	14.7 (13.9～16.0)
片  匂	23.5 (22.4～24.8)	19.8 (19.1～21.5)	19.9 (19.6～21.8)	17.5 (17.4～19.1)	17.8 (17.1～19.3)	14.8 (13.9～15.8)
御  津	23.9 (22.5～25.0)	19.0 (19.1～21.5)	19.7 (19.2～21.9)	17.1 (16.1～18.2)	17.3 (16.9～18.5)	13.6 (12.3～15.0)

- 注) 1. 放水口沖（1号）の水温は、月3回（上旬、中旬、下旬）の測定値  
 2. 3号機放水口を除く表中（ ）内は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲（最低～最高）  
 3. 表中  部分は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲（最低～最高）から外れたもの  
 4. 3号機放水口の表中（ ）内は、前年度の同月水温

〔資料3-1「島根原子力発電所 沿岸定点の水温」P.51～P.53参照〕

〔資料3-2「島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移」P.54参照〕

過去10ヶ年の同月水温の観測範囲内（最低～最高）と比較して、10月に御津の最低、11月に1号機放水口の最高が外れていた。これ以外の観測定点の水温は、過去10ヶ年の同月水温の観測範囲内（最低～最高）に収まるものであった。

沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果は資料3-3「島根原子力発電所沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果」（P.55参照）のとおり。

b. 取水－放水温度差（温度上昇）

単位：℃

	10月	11月	12月
1号機	0.1～0.2	0.0～0.2	0.0～0.2
2号機	0.3～1.8	0.6～1.0	0.1～1.4
3号機(建設中)	0.6～1.5	0.6～0.9	0.4～0.9

注) 1号機放水量は 10月1日～12月31日 22 m<sup>3</sup>/s

2号機放水量は 10月1日～12月31日 2.4 m<sup>3</sup>/s

3号機放水量は 10月1日～12月31日 3 m<sup>3</sup>/s

(燃料装荷前の検査段階で温排水の放出はなし)

(4) 水色〔測定年月日；平成 29年11月2日〕

定点	7	9 (取水口前)	10 (1号機放水口前)	17	18
時刻	9時38分	9時55分	10時00分	11時55分	11時05分
水色	3	4	3	3	3

観測された水色はいずれの定点も過去10ヶ年の第3四半期の観測範囲（水色2～5）にあった。  
またこれは、内湾等を除く日本近海の水色分布の範囲（水色2～6）内である。（出典 海洋の事典東京堂出版）





水色について：測定に使用しているフォーレルの水色計では水色は1から11まであり、  
1は澄んだ海を表す青色で数字が大きくなるほど濁った海水を表す黄色がかった色になります。

島根原子力発電所 沖合定線の水温



1号機	2号機	3号機
出力(万kW)	0	0
放水量(m <sup>3</sup> /s)	22	2.4

平成 29年 11月 2日 8時40分 ~ 14時30分



測定地点	1	2	3	4	5	6	7	8'	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
時刻	8:50	9:10	9:05	9:22	10:10	10:05	9:38	9:45	9:55	10:00	10:20	10:35	10:58	10:50	12:56	12:50	11:55	11:05	11:15	11:45	11:35	11:25	14:20	10:30	13:05	10:42	13:20	13:30	13:45	14:00	14:10	14:30	8:40	8:55		
水深(m)	60.0	54.5	40.4	50.9	48.3	40.0	39.0	35.1	19.0	13.5	38.4	37.2	51.3	32.9	33.4	64.0	74.0	59.9	63.3	76.0	82.4	88.1	82.0	20.7	27.0	27.0	30.5	62.7	77.0	85.0	86.0	74.7	39.0	38.9		
天候	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC
気温(°C)	17.2	18.1	17.8	18.0	18.7	18.5	18.5	18.7	18.4	18.8	18.9	19.5	19.5	20.7	22.5	20.8	20.1	20.9	20.5	20.6	20.6	20.3	18.8	20.3	18.8	20.9	19.2	20.1	20.7	20.9	20.8	20.0	20.3	16.6	18.0	
風向	SE	S	S	S	SSE	SSE	S	S	S	S	S	S	SSW	S	NW	WNW	SW	S	SSW	SW	WSW	SW	W	S	WNW	S	NW	WNW	WNW	W	W	SE	S	S		
風速(m/s)	1.7	4.2	3.8	4.0	3.8	3.1	4.7	4.7	3.4	3.4	4.5	4.0	3.7	3.3	3.1	2.0	2.2	3.1	2.4	2.2	1.4	2.8	5.0	4.3	3.6	3.1	3.8	3.7	3.6	5.0	5.2	5.2	3.0	4.4		
透明度(m)	14	18	15	13	14	13	14	16	13	底	14	15	16	12	13	16	18	17	17	19	18	17	15	13	12	13	13	13	16	17	18	14	15	15	15	
水色							3	4	3								3	3																		
風浪	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うねり	2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
0m	20.5	20.4	20.2	20.3	20.3	20.3	20.4	20.3	20.2	20.1	20.2	20.3	20.4	20.3	20.1	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.6	20.5	20.6	20.2	19.9	20.3	20.4	20.5	20.6	20.8	20.9	20.6	19.7	20.3	20.4
1m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.2	20.1	20.2	20.3	20.5	20.3	20.2	20.5	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.4	20.6	20.2	20.2	19.9	20.3	20.4	20.6	20.6	20.8	20.9	20.6	19.7	20.3	20.5
2m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.2	20.1	20.2	20.3	20.5	20.3	20.2	20.5	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.4	20.6	20.2	20.2	19.8	20.3	20.3	20.6	20.6	20.8	20.9	20.6	20.1	20.3	20.5
3m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.2	20.1	20.2	20.3	20.4	20.3	20.1	20.5	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.4	20.6	20.2	20.2	19.7	20.3	20.3	20.5	20.6	20.8	20.9	20.6	20.1	20.3	20.5
4m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.3	20.0	20.4	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.4	20.6	20.2	20.2	19.9	20.2	20.3	20.5	20.5	20.7	20.9	20.6	20.4	20.3	20.4
5m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.0	20.4	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.4	20.5	20.2	20.0	20.2	20.3	20.5	20.5	20.6	20.9	20.6	20.4	20.4	20.4	20.4
6m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.1	20.4	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.4	20.5	20.1	19.9	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.9	20.5	20.4	20.3	20.4	20.4
7m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.1	20.4	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.4	20.5	20.1	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.3	20.4	20.4
8m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.2	20.4	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.1	20.1	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
9m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.2	20.4	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.1	20.1	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
10m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.1	20.1	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
11m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.1	20.1	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
12m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.2	20.3	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.1	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
13m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
14m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
15m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
16m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
17m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
18m	20.5	20.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
19m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.4	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
20m	20.5	20.5	20.4	20.3	20.4	20.3	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
25m	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.2	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4
30m	20.5	20.5	20.3	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.1		20.2	20.2	20.4	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
40m	20.5	20.5	20.1	20.4	20.4	20.4					20.2	20.2	20.4	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
50m	20.7	20.6		20.6							20.2	20.2	20.4	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
60m											20.2	20.2	20.4	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
70m											20.2	20.2	20.4	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
80m											20.2	20.2	20.4	20.1	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.0	20.0	20											

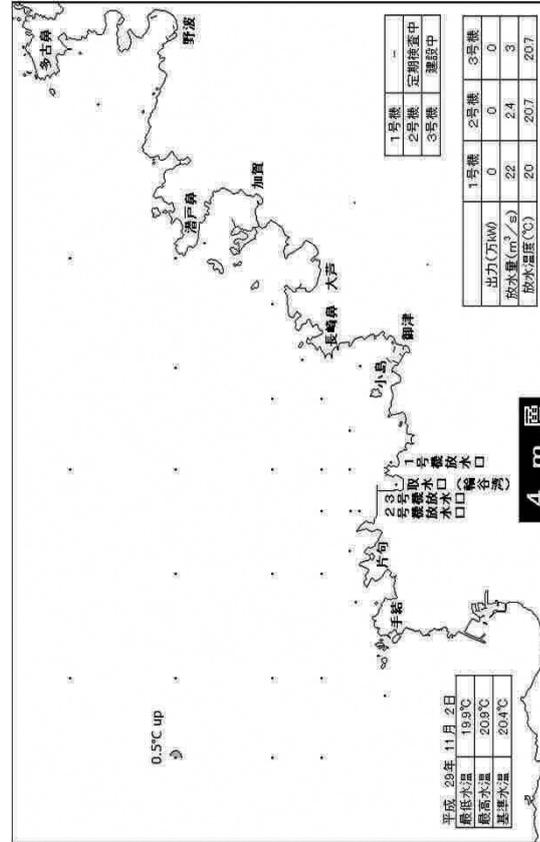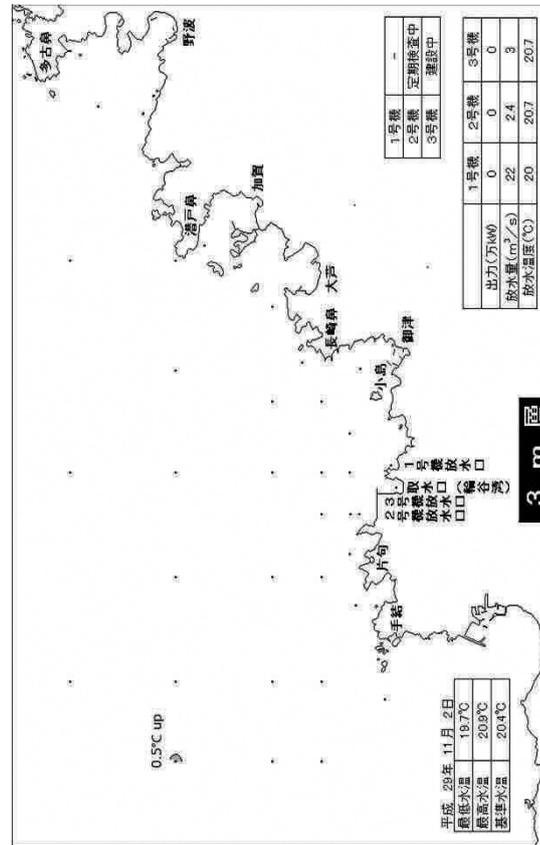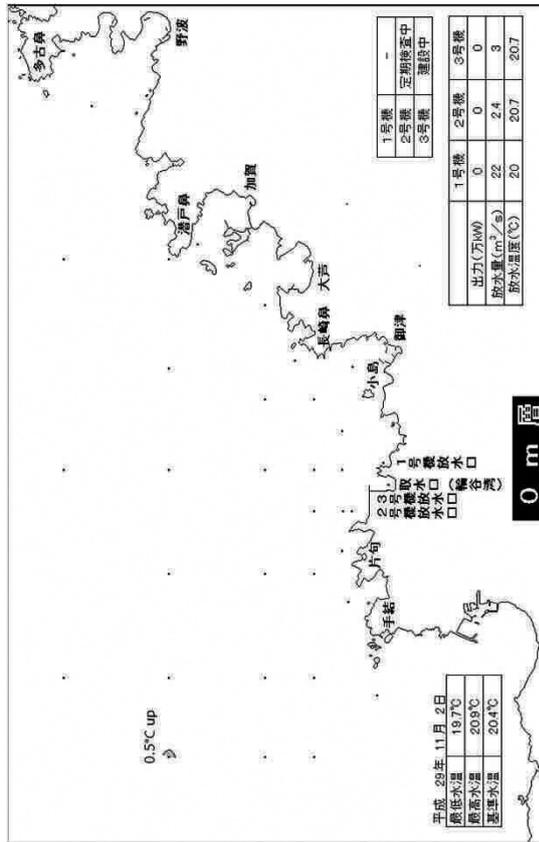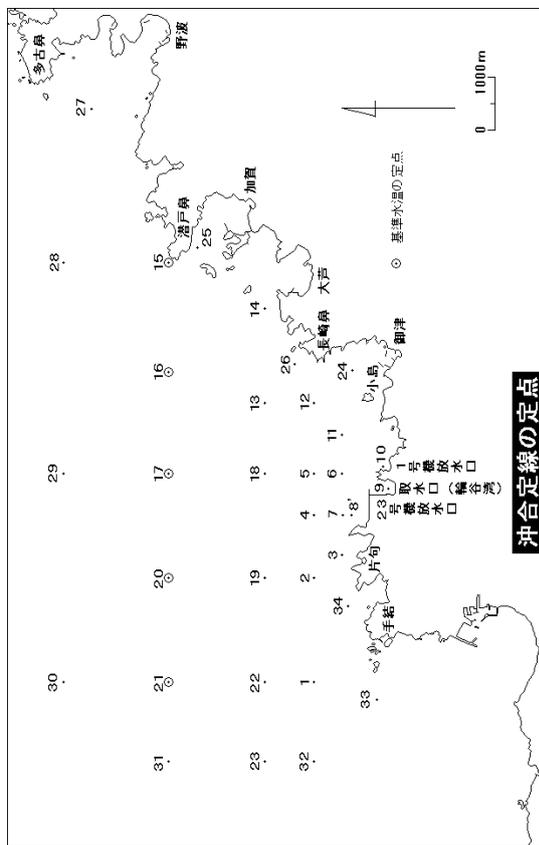

島根原子力発電所 沖合定線の水温水分布図 (基準水温との温度差) 平成29年11月2日

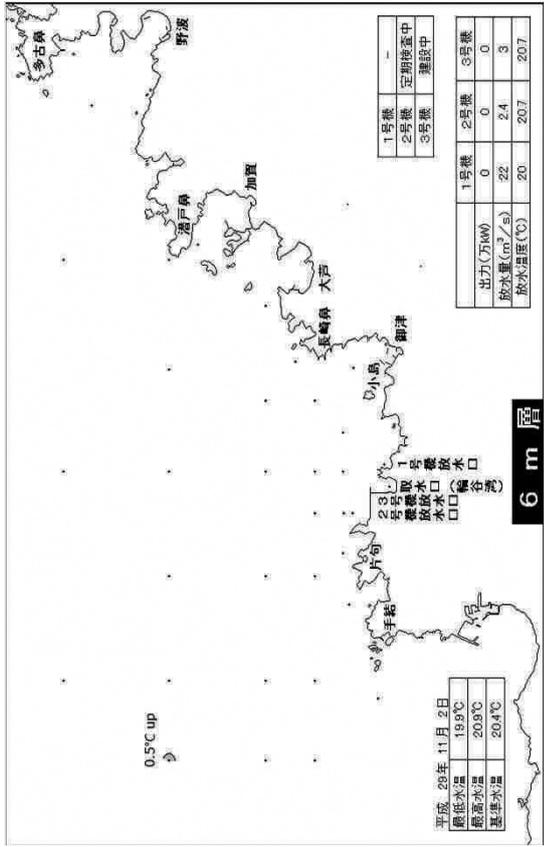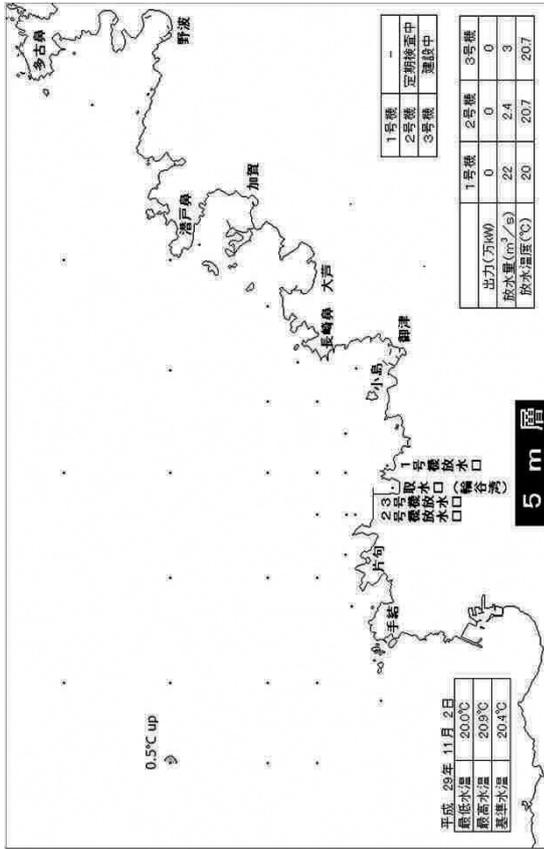

島根原子力発電所 沖合定線の水温水分布図 (基準水温との温度差) 平成29年11月2日

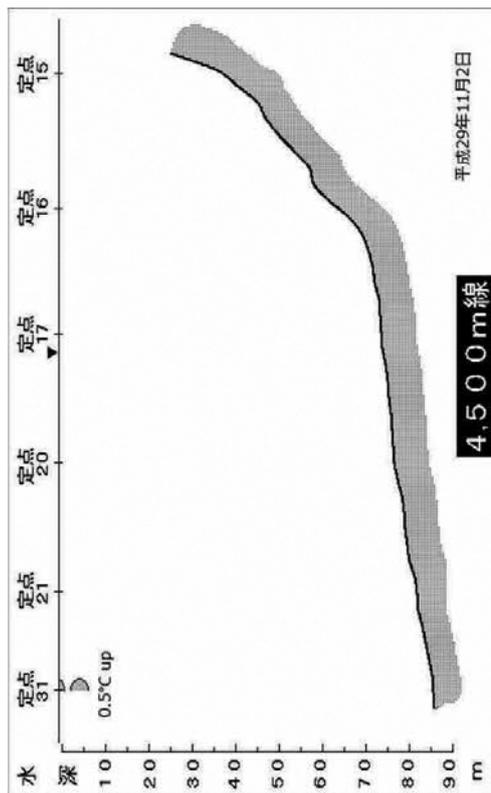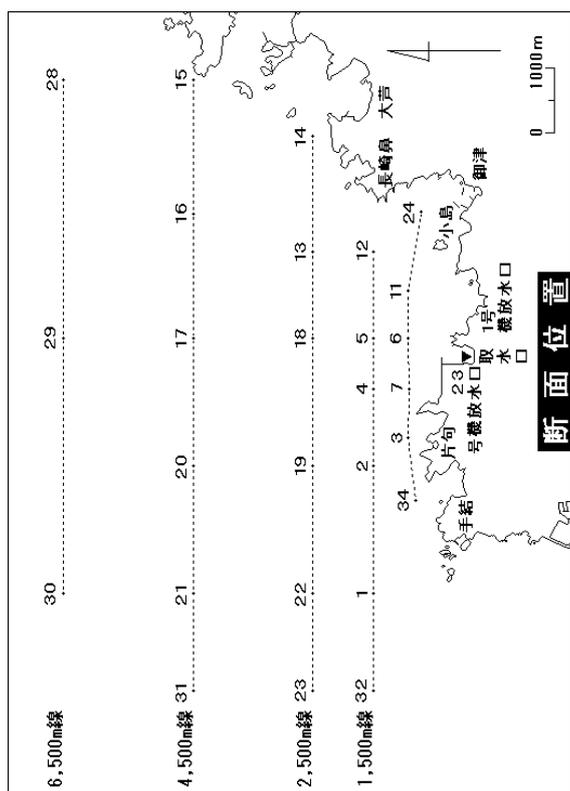

島根原子力発電所 沖合定線の水溫鉛直分布図 (基準水溫との溫度差) 平成29年11月2日

基準水温より水温が高かった定点の過去の出現範囲(19~28年度の第3四半期) は今回基準水温より高かった定点

区分	水深	定 点 番 号																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1 °C 以上	0					*	*	*		*										*	*			*					*	*	*				
	1						*	*	*		*									*	*			*					*	*	*				
	2						*	*	*		*									*	*			*					*	*	*				
	3									*										*	*			*					*	*	*				
	4																			*	*			*					*	*	*				
	5																			*	*			*					*	*	*				
	6																			*	*			*					*		*				
	7																			*	*			*											*
	8																																		
	9																																		
	10																																		
	11																															*			
	12																														*				
	13																													*					
	14																												*						
	15																												*						
	16																																		
	17																																		
	18																																		
19																																			
20																																			
25																																			
30																																			
40																																			
50																																			
60																																			
70																																			
80																																			
0 ・ 5 °C 以上 1 °C 未 満	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	1			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	3			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	4							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	5																																		
	6																														*	*	*	*	
	7																														*	*	*	*	
	8																													*	*	*	*	*	
	9																													*	*	*	*	*	
	10																													*	*	*	*	*	
	11																													*	*	*	*	*	
	12																													*	*	*	*	*	
	13																													*	*	*	*	*	
	14							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
25																																			
30					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
60																																			
70																																			
80																																			







定線	距離 (m)	開始時刻	終了時刻	測定水深 (m)																														
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	40	50	60	70	海底上1m			
I線	0	13:20	13:23	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.3	20.2							20.8		
	250	13:07	13:10	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.3	20.2							20.5		
	500	12:57	13:01	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.3	20.3							20.2	
	750	12:51	12:55	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	20.3							20.2	
	1000	12:45	12:49	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.3	20.3							20.1	
	1250	12:38	12:43	20.7	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.3	20.1						20.1	
	1500	12:31	12:36	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.2						20.1	
	2000	12:23	12:29	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.2						20.0	
	2500	12:15	12:20	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.2						20.0
	0	13:13	13:15	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.2						20.7
250	13:07	13:11	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.2						20.6	
500	12:52	12:57	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.2						20.2		
750	12:42	12:46	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.2						20.1		
1000	12:37	12:41	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	20.3	20.1						20.1		
1250	12:21	12:25	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	20.3	20.1						20.1		
1500	12:08	12:12	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.3	20.1						20.1		
0	13:17	13:20	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.8						20.8	
250	13:15	13:19	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.7						20.7	
500	12:59	13:03	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.2						20.7		
750	12:47	12:51	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.2						20.2		
1000	12:32	12:36	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.3	20.2	20.2						20.2		
1250	12:15	12:19	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.3	20.3	20.1						20.1		
2000	12:00	12:06	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.2						20.0		
3500	12:07	12:13	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	20.1						20.3	
500	12:50	12:53	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.2	20.2						20.2		
1000	12:39	12:48	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.2	20.2						20.2		
1250	12:20	12:25	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	20.3	20.1						20.1		
1500	12:12	12:17	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	20.3	20.1						20.1		
500	13:01	13:04	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7						20.7	
1000	12:32	12:36	20.9	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.2						20.2		
1500	12:06	12:10	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.3	20.2	20.1						20.1		
2000	12:25	12:30	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.1						20.1		
3500	12:07	12:13	20.7	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	19.8						19.8	
500	12:27	12:30	20.8	20.8	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4						20.4		
1000	12:54	12:56	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.2						20.2		
1500	12:34	12:40	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.1						20.1		
0	12:47	12:51	20.4	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.3	20.3					20.3		
500	12:35	12:39	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5					20.5		
2000	13:15	13:19	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.																								

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

平成29年10月26日 第1回  
9時30分～11時16分

出力 (万kW)	1号機	—*
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	22
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		晴
気温	(°C)	20.2
風向		南東
風速	(m/s)	2.6
風浪		1

※平成27年4月30日付で運転終了

[基準水温]








A2500、B3500、E3500、M3500、O4500

の5点の平均値

[1°C上昇域予測包絡線の凡例]

—— 島根原子力発電所2号機修正環境影響調査書より

----- 島根原子力発電所3号機環境影響評価書より

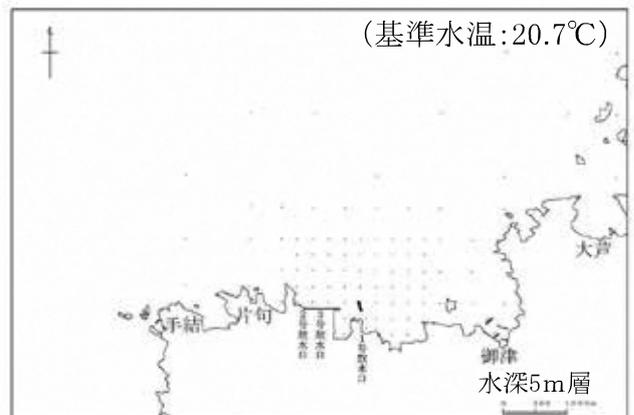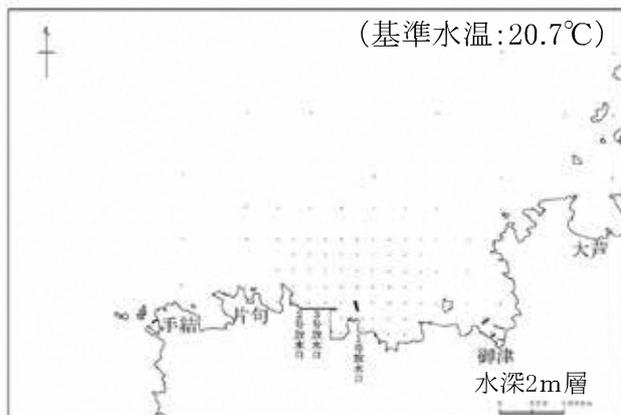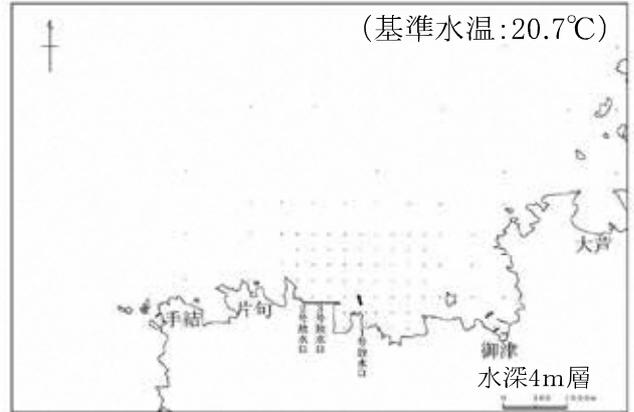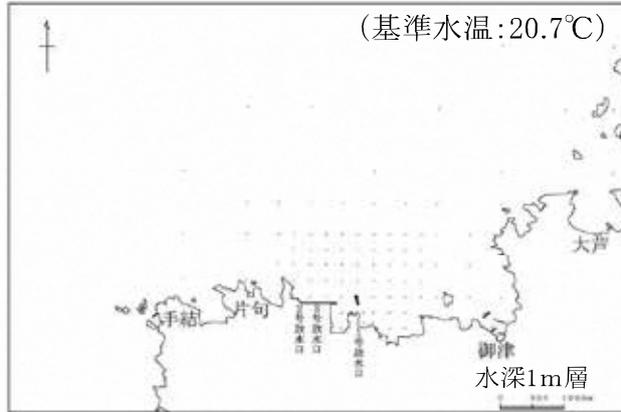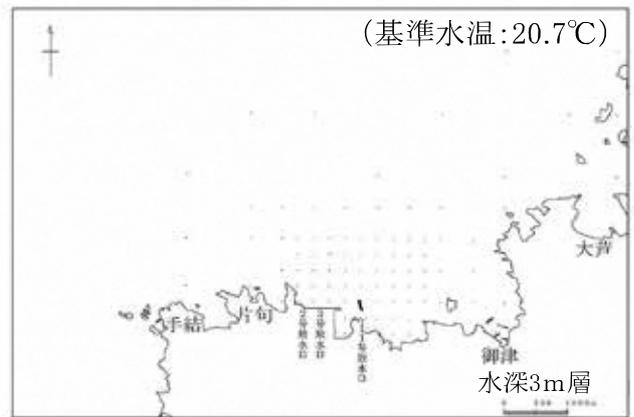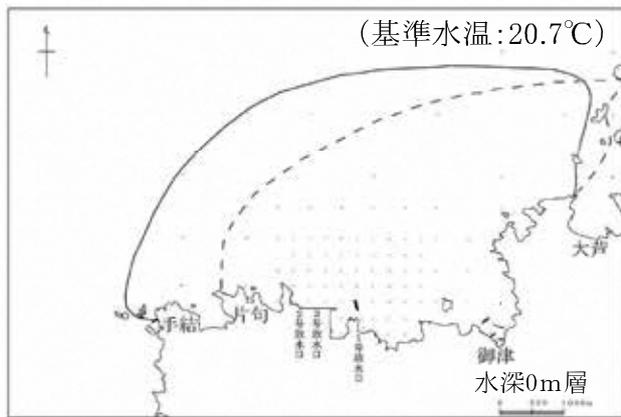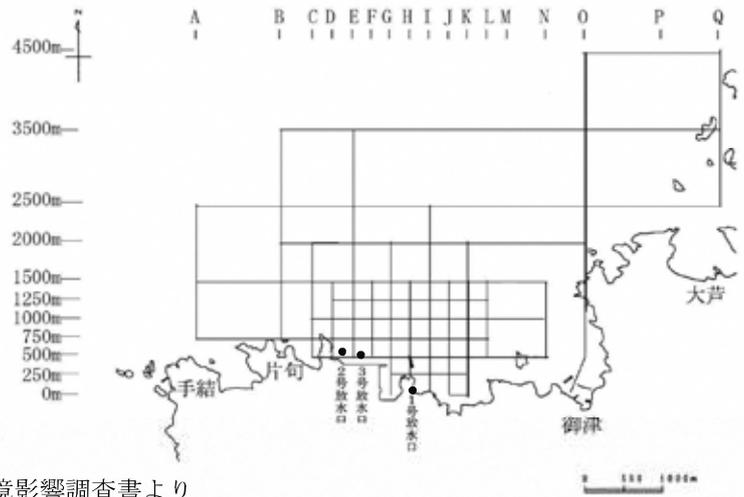

◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は  
確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温水平分布図 (基準水温との温度差)

平成29年10月26日 第2回  
12時00分～13時50分

出力 (万kW)	1号機	-*
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	22
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		晴
気温 (°C)		23.0
風向		東
風速 (m/s)		6.3
風浪		3

※平成27年4月30日付で運転終了

[基準水温]








A2500、B3500、E3500、M3500、O4500

の5点の平均値

[1°C上昇域予測包絡線の凡例]

—— 島根原子力発電所2号機修正環境影響調査書より

- - - - 島根原子力発電所3号機環境影響評価書より

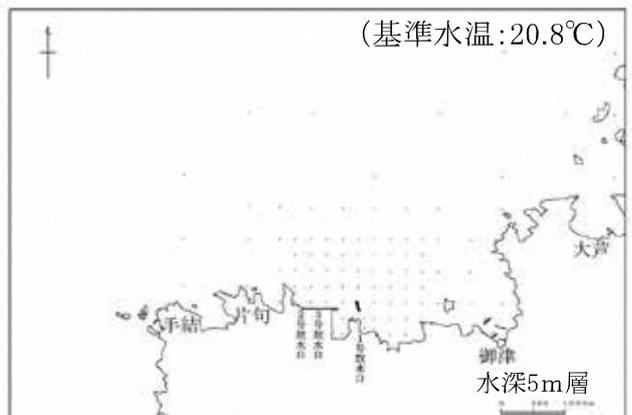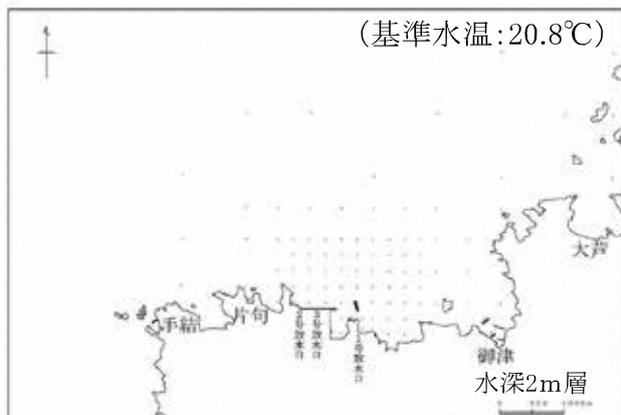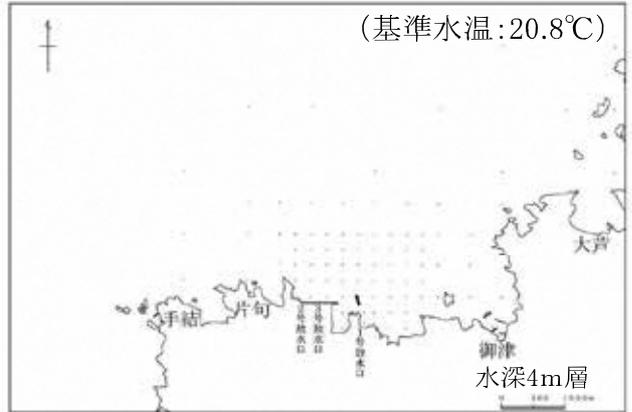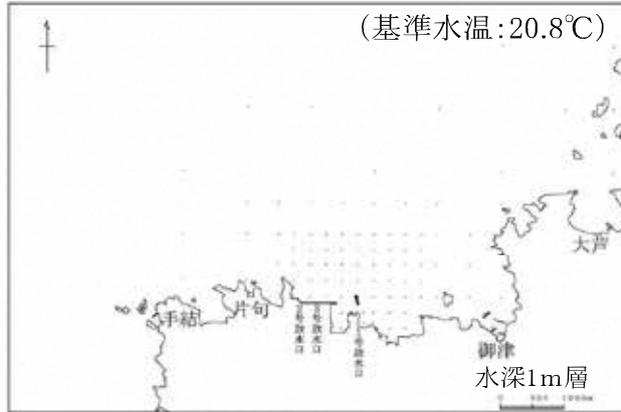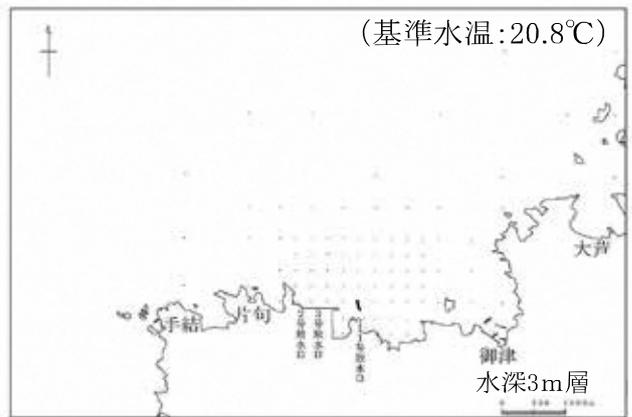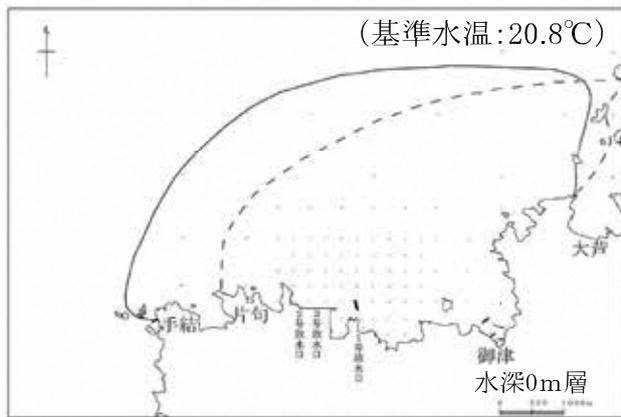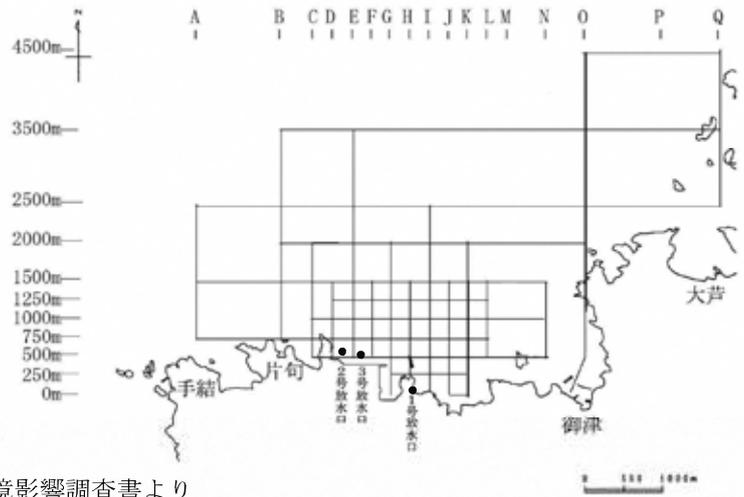









◎基準水温より1°C以上高い水温上昇域は  
確認されなかった。

- 基準水温より1°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より2°C以上高い水温上昇域
- 基準水温より3°C以上高い水温上昇域

島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図 (基準水温との温度差)

平成29年10月26日 第1回  
9時30分～11時16分

出力 (万kW)	1号機	—*
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	22
	2号機	2.4
	3号機	3
天 候		晴
気 温	(℃)	20.2
風 向		南東
風 速	(m/s)	2.6
風 浪		1

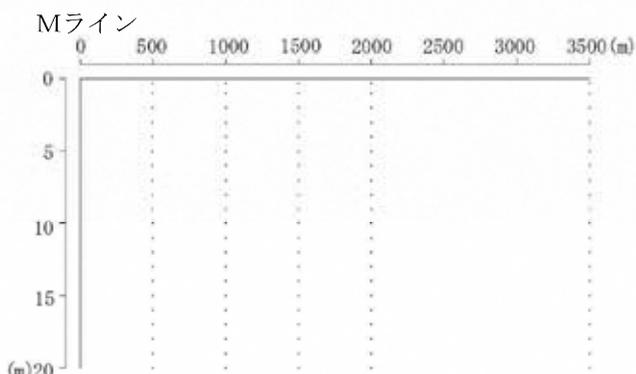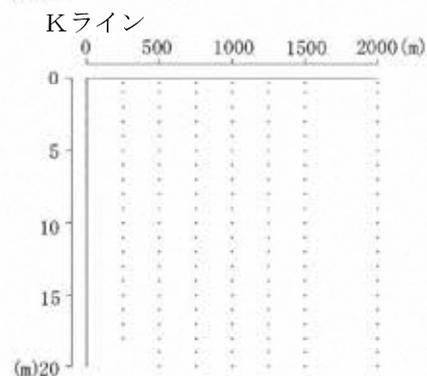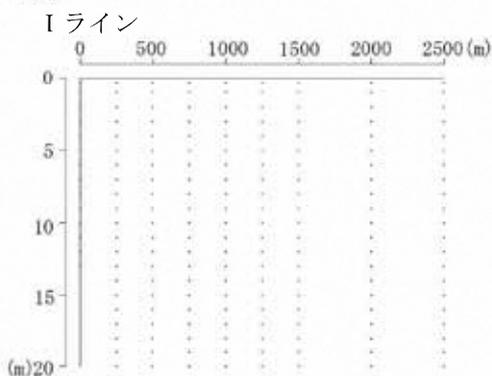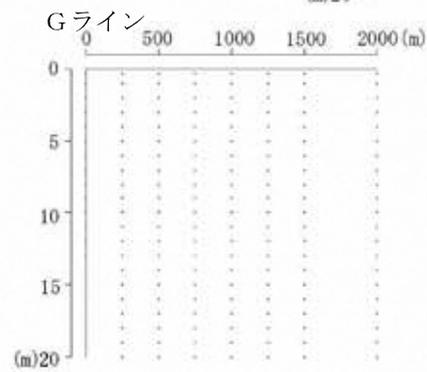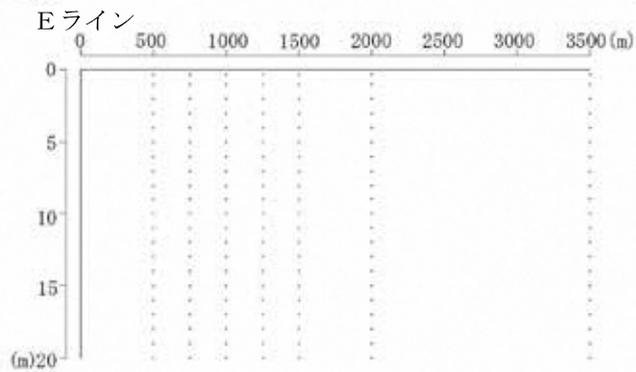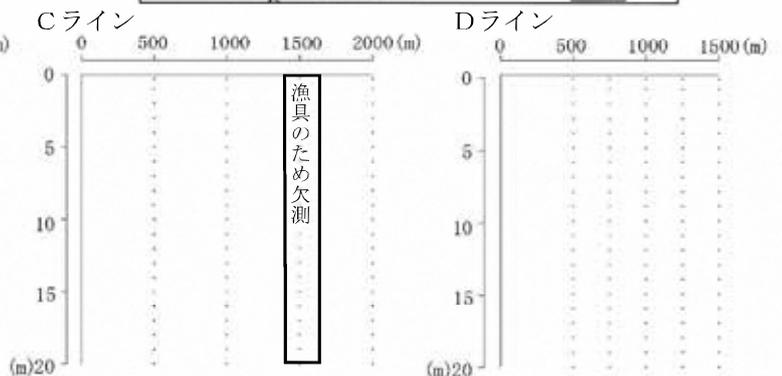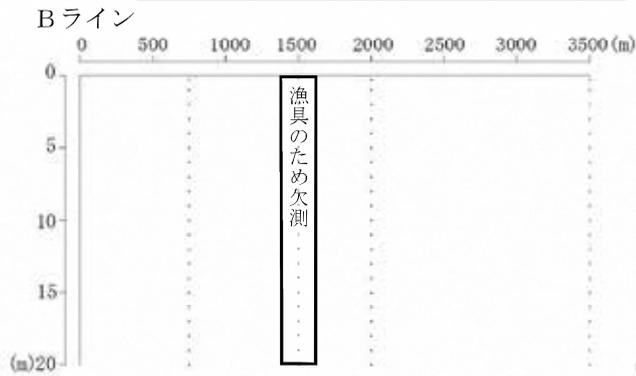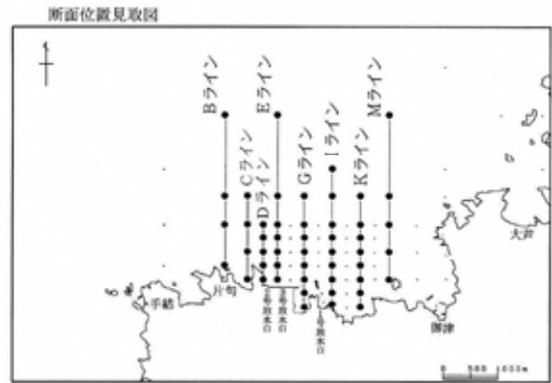

- 基準水温より1℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より2℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より3℃以上高い水温上昇域









水深	基準水温(℃)
0m層	20.7
1m層	20.7
2m層	20.7
3m層	20.7
4m層	20.7
5m層	20.7

\*平成27年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500の5点の平均値

島根原子力発電所 格子状定線の水温鉛直分布図（基準水温との温度差）

平成29年10月26日 第2回  
12時00分～13時50分

出力 (万kW)	1号機	—
	2号機	0
	3号機	0
放水量 (m <sup>3</sup> /s)	1号機	22
	2号機	2.4
	3号機	3
天候		晴
気温	(℃)	23.0
風向		東
風速	(m/s)	6.3
風浪		3

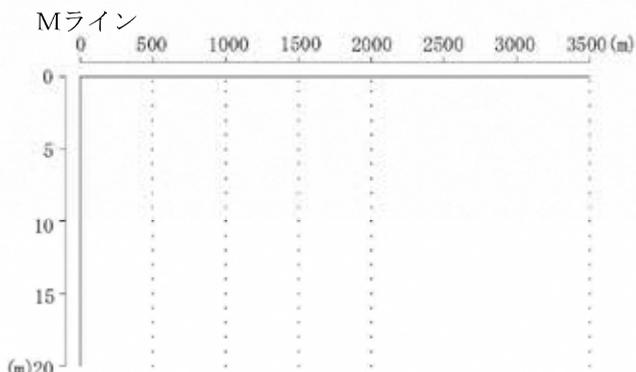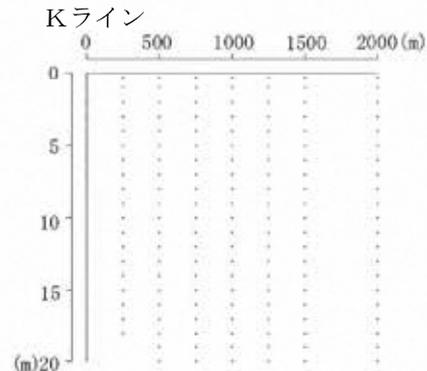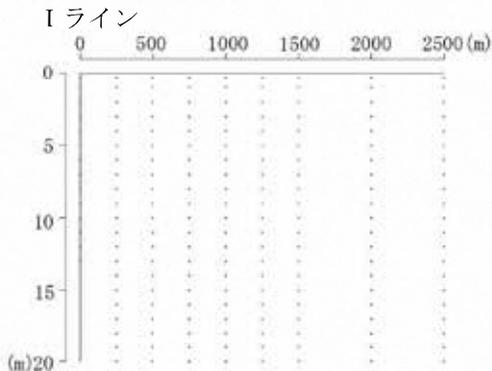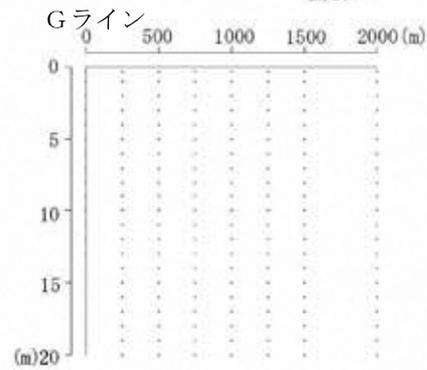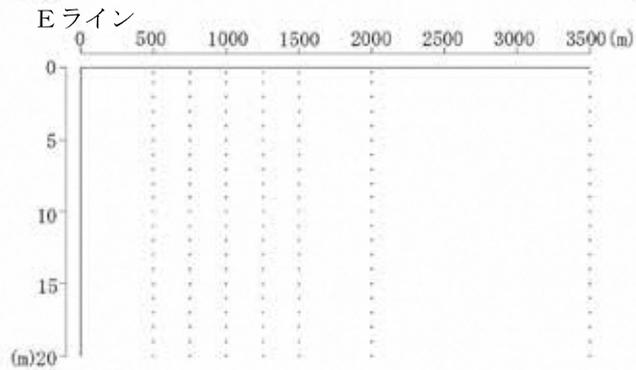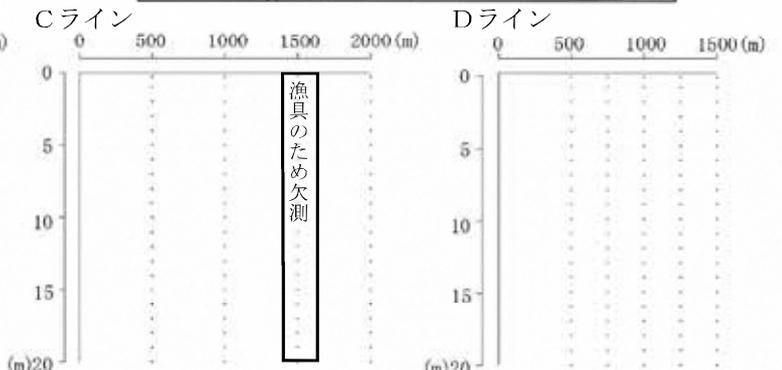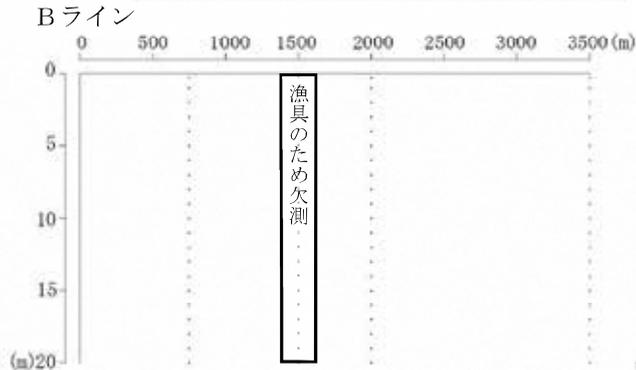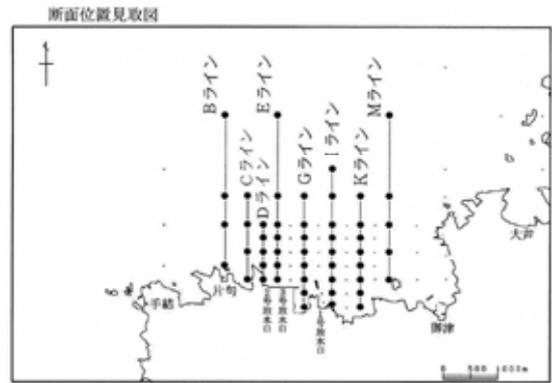

- 基準水温より1℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より2℃以上高い水温上昇域
- 基準水温より3℃以上高い水温上昇域

水深	基準水温(℃)
0m層	20.8
1m層	20.8
2m層	20.8
3m層	20.8
4m層	20.8
5m層	20.8

※平成27年4月30日付で運転終了  
[基準水温]  
A2500、B3500、E3500、M3500、O4500の5点の平均値



# 島根原子力発電所 沿岸定点の水溫 (平成29年11月)

観測時刻 10 時

(単位:℃)

場所	日 水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	水深別 平均	月間 最高 最低	
		1号機放水口	1m	20.0	20.0	20.1	20.0	19.7	19.8	19.8	20.0	19.9	19.8	19.8	19.5	19.4	19.7	19.3	18.9	19.0	19.1	18.6	18.6	18.5	18.5	18.2	18.2	17.8	18.0	17.8	17.8		18.3	18.4
2号機放水口	1m	20.8	20.7	20.7	20.4	20.4	20.4	20.5	20.6	20.4	20.4	20.5	20.1	20.0	20.3	20.1	19.7	19.6	19.7	19.4	19.1	19.1	19.4	19.1	18.9	18.7	18.7	18.6	18.7	18.9	19.0	19.8	20.8	18.6
3号機放水口	4m	20.7	20.7	20.8	20.3	20.4	20.4	20.6	20.6	20.6	20.5	20.6	20.2	20.1	20.5	20.1	19.7	19.7	19.8	19.3	19.1	19.1	19.2	19.0	18.8	18.6	18.6	18.5	18.5	18.9	19.8	19.8	20.8	18.5
輪谷湾	1m	19.9	20.0	20.1	20.0	19.6	19.6	19.8	19.9	19.8	19.6	19.8	19.5	19.3	19.6	19.2	18.8	18.8	18.7	18.5	18.5	18.3	18.4	18.2	18.1	17.7	17.8	17.7	18.1	18.3	19.0	20.1	17.7	
	3m	19.9	20.0	20.0	19.9	19.6	19.5	19.7	19.9	19.8	19.6	19.8	19.5	19.2	19.6	19.2	18.8	18.7	18.7	18.5	18.4	18.3	18.4	18.1	18.1	17.7	17.7	17.6	18.1	18.2	18.9	20.0	17.6	
片匂	1m	19.6	19.9	19.8	19.8	19.7	19.4	19.5	19.7	19.5	19.5	19.6	19.4	19.4	19.3	19.0	18.8	18.7	18.5	18.3	18.6	18.6	18.2	18.2	18.0	17.8	17.6	17.7	17.5	18.2	18.9	19.9	17.5	
	3m	19.9	20.0	20.1	20.1	20.0	19.8	19.6	19.9	19.7	19.7	19.9	19.7	19.6	19.5	19.2	19.0	18.9	18.7	18.6	18.9	18.9	18.4	18.5	18.3	18.1	17.8	17.9	17.7	18.1	18.5	19.1	20.1	17.7
御津	1m	19.2	19.3	19.7	19.4	19.3	19.4	19.3	19.3	19.1	19.4	18.9	18.7	19.0	19.0	18.8	18.1	18.5	18.0	17.4	18.0	18.0	17.8	17.3	17.1	17.4	17.3	17.7	17.4	17.8	17.3	18.4	19.7	17.1
	3m	19.3	19.4	19.8	19.6	19.3	19.3	19.4	19.4	19.2	19.3	19.1	18.8	18.8	19.2	18.8	18.1	18.1	18.2	17.6	17.7	17.8	17.8	17.3	17.3	17.2	17.1	17.5	17.4	17.9	17.5	18.4	19.8	17.1

日 水深	上旬 (1日)	中旬 (13日)	下旬 (22日)	水深別 平均	月間 最高 最低	
	11m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2
12m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
13m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
14m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
15m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
16m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
17m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
18m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
19m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
20m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

場所	日 水深	上旬 (1日)	中旬 (13日)	下旬 (22日)	水深別 平均	月間 最高 最低	
		※ 放水口沖 (1号)	20.3	19.9	18.7	19.6	20.3
	1m	20.3	19.9	18.7	19.6	20.3	18.7
	2m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	3m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	4m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	5m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	6m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	7m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	8m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	9m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7
	10m	20.2	19.9	18.7	19.6	20.2	18.7

※ 放水口沖水溫は、可搬式水溫計による実測値。


# 島根原子力発電所 沿岸定点の水温 (平成29年12月)

観測時刻 10 時

場所	日	(単位: °C)																															
		水深別平均																															
	水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機放水口	1m	18.0	18.0	17.8	17.8	17.3	17.0	17.2	17.1	17.1	16.8	16.5	16.2	16.2	16.2	16.1	16.2	15.7	15.9	15.8	15.8	15.7	15.7	15.6	15.6	15.4	15.3	15.2	14.8	15.2	15.3	15.0	15.3
	1m	19.1	18.6	18.6	18.5	18.3	17.8	17.7	17.3	17.5	17.4	17.4	17.0	16.9	16.8	16.8	16.9	16.6	16.6	16.8	16.8	16.4	16.1	15.7	15.7	15.8	16.1	15.9	16.1	15.9	16.0	15.8	15.8
	4m	18.6	18.5	18.5	18.3	18.0	17.5	17.5	17.5	17.4	17.1	17.2	16.8	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	16.4	16.2	16.2	16.2	16.1	16.3	16.2	16.0	15.9	15.9	15.6	15.8	16.0	15.7	15.9
輪谷湾	1m	18.0	17.8	17.8	17.7	17.3	17.0	17.1	17.0	16.9	16.6	16.5	16.0	16.0	16.2	16.0	16.1	15.6	15.8	15.6	15.7	15.6	15.5	15.5	15.5	15.3	15.3	15.0	14.7	15.2	15.2	15.0	15.2
	3m	17.9	17.8	17.7	17.6	17.2	16.9	17.0	16.9	16.8	16.6	16.4	16.0	16.0	16.1	16.0	16.0	15.6	15.7	15.6	15.7	15.5	15.5	15.5	15.2	15.2	15.0	14.7	15.1	15.2	14.9	15.1	
片匂	1m	17.8	17.8	17.3	17.4	17.1	16.9	16.7	16.8	16.5	16.4	16.5	16.3	16.1	16.1	16.0	15.8	15.9	15.6	15.5	15.6	15.3	15.1	15.1	14.8	14.8	14.9	14.9	15.2	15.1	15.0	14.9	
	3m	18.1	18.1	17.6	17.6	17.4	17.2	17.0	17.1	16.8	16.6	16.8	16.6	16.4	16.4	16.3	16.1	16.2	15.9	15.8	16.0	15.6	15.4	15.3	15.1	15.7	15.2	15.5	15.4	15.3	15.2	15.1	
御津	1m	16.4	17.3	17.3	17.0	15.8	16.1	16.5	15.7	14.9	15.7	15.2	15.1	15.2	15.5	15.4	15.2	14.6	15.1	14.5	14.8	15.1	15.2	15.0	14.7	14.1	13.8	13.6	14.4	14.5	14.4	14.7	
	3m	16.6	17.2	17.1	17.2	16.0	16.2	16.4	15.9	15.6	15.8	15.4	15.3	15.3	15.4	15.4	14.8	15.2	14.6	14.8	15.0	15.3	15.1	14.8	14.4	14.0	13.9	14.4	14.6	14.5	14.5		
	水深																																

場所	日	(単位: °C)																														
		水深別平均																														
	水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
※ 放水口沖水温度は、可搬式水温計による実測値。	11m	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
	12m	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	
	13m	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
	14m	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	
	15m	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	
	16m	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	
	17m	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	
	18m	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	
	19m	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	
	20m	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	

島根原子力発電所 沿岸定点の水温推移 (平成29年10月～12月)

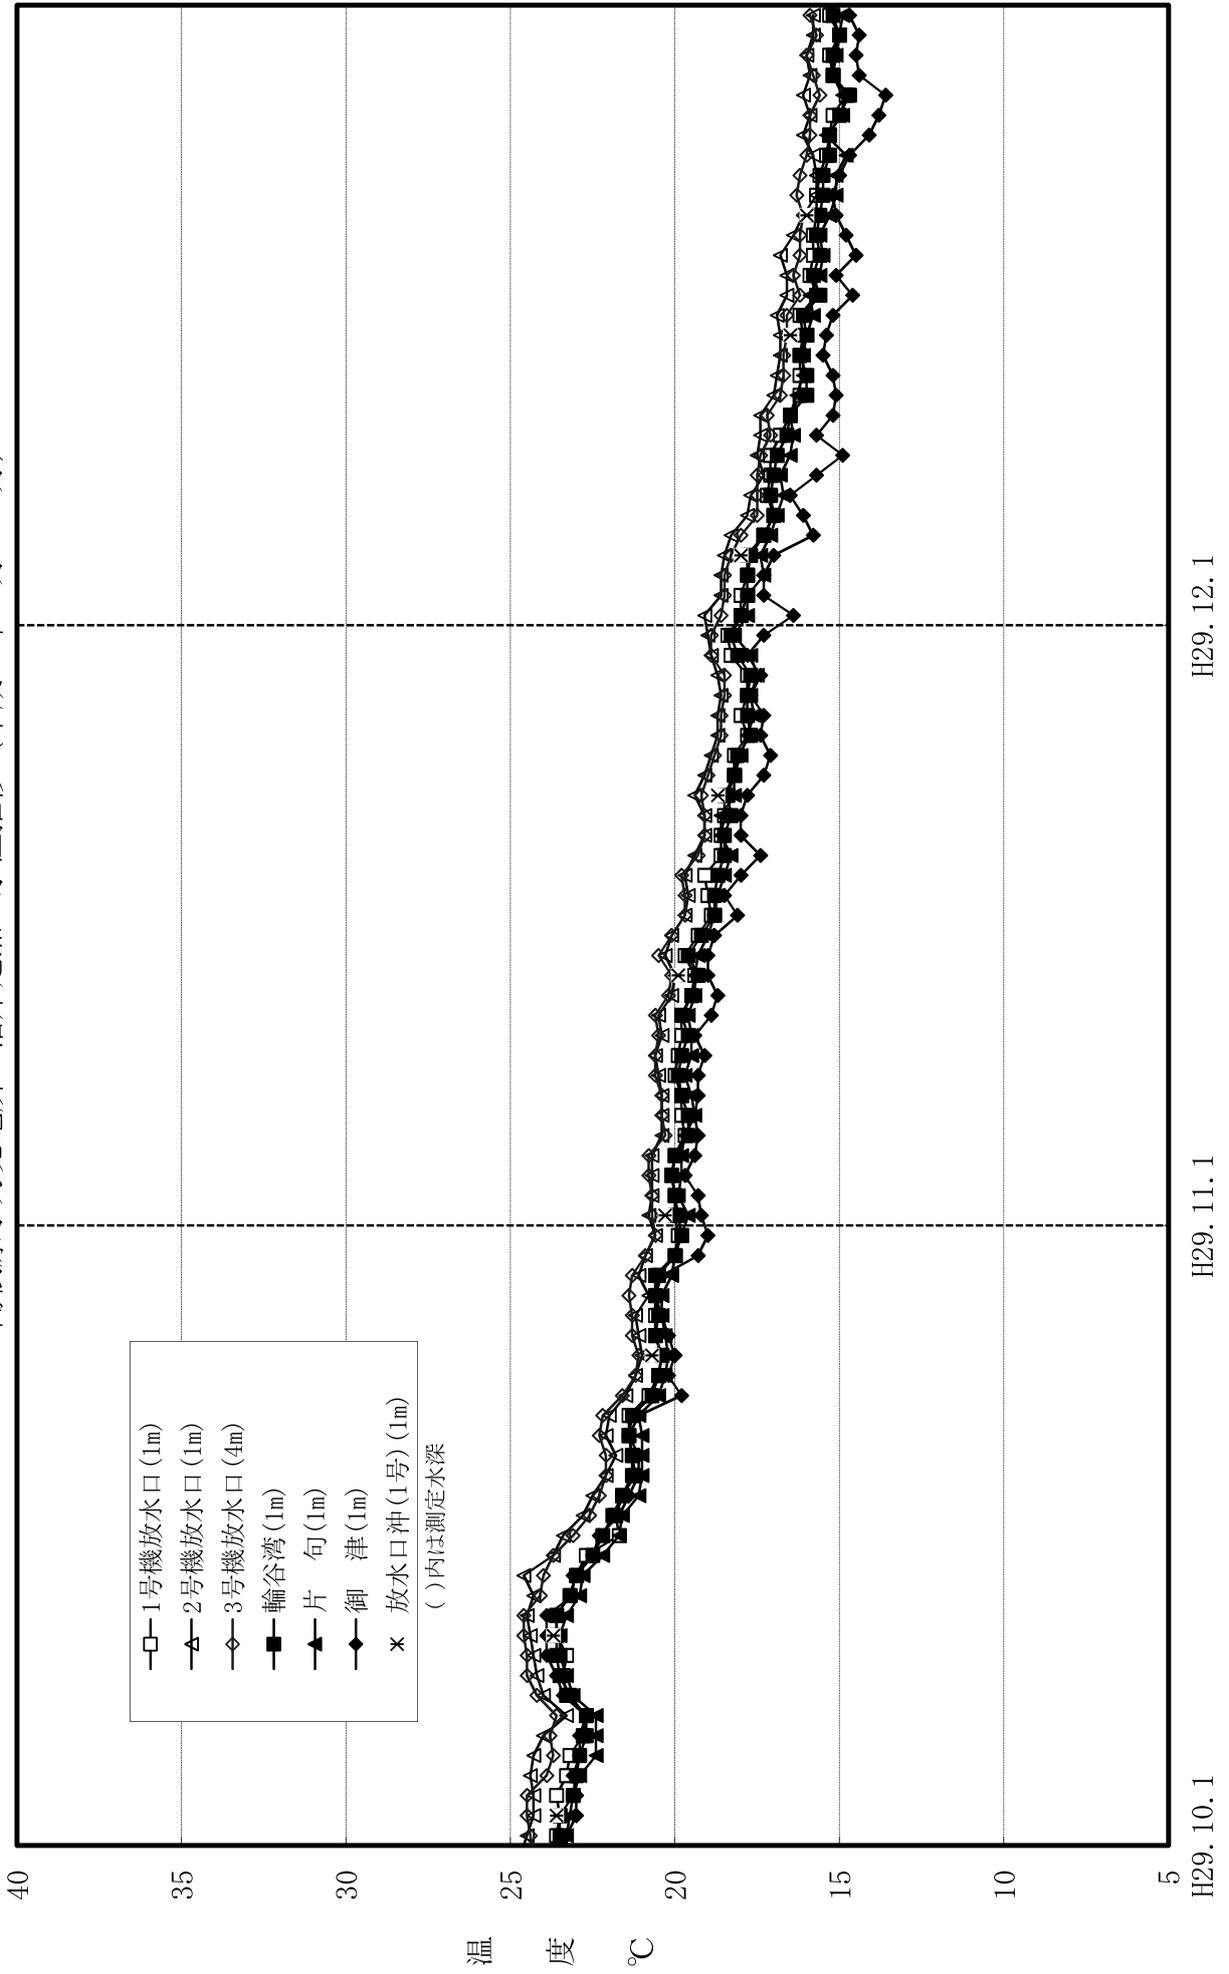

## 島根原子力発電所 沖合定線測定日の沿岸定点水温測定結果

場 所	時刻	測定年月日 平成 29 年 11 月 2 日																								水深別 平均	最高	最低	
	水深	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1号機放水口	1m	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	20.0	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.2	20.0
	1m	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.7	20.7	20.6
2号機放水口	4m	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.6	20.7	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8
	1m	20.0	20.1	20.0	20.1	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.3	20.0
輪 谷	3m	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.9	20.0	20.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.2	19.9	
	1m	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.8	19.9	19.9	20.0	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	19.9	20.2	19.7
片 旬	3m	20.0	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	20.1	20.1	20.3	20.3	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	20.4	19.9	
	1m	19.6	19.6	19.5	19.4	19.4	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.6	19.7	19.8	20.0	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.8	19.8	19.8	19.7	20.0	19.3	
御 津	3m	19.7	19.7	19.6	19.6	19.6	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.6	19.7	19.8	19.7	19.9	19.9	19.9	20.0	20.0	19.9	19.9	19.9	19.7	20.0	19.4	
	1m	19.7	19.7	19.6	19.6	19.6	19.5	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	20.0	20.0	19.9	19.9	19.7	20.0	19.4	

※1：点検のため欠測



# III 参 考 资 料




# 1. 島根原子力発電所敷地内におけるモニタリングポスト測定結果

単 位:【 nGy/h 】

	区 分	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
4月	平 均 値	23	30	34	24	32	32
	最 大 値	61	61	69	61	66	63
5月	平 均 値	23	30	34	25	32	32
	最 大 値	40	43	49	41	58	47
6月	平 均 値	24	30	35	25	33	32
	最 大 値	45	46	56	43	52	49
7月	平 均 値	23	30	34	25	32	32
	最 大 値	49	52	62	53	57	56
8月	平 均 値	24	30	34	25	33	32
	最 大 値	51	56	65	53	58	56
9月	平 均 値	25	30	35	26	33	33
	最 大 値	52	51	58	50	58	55
10月	平 均 値	25	31	35	26	33	33
	最 大 値	45	47	53	45	55	53
11月	平 均 値	24	30	36	25	33	32
	最 大 値	45	49	57	46	56	53
12月	平 均 値	24	30	36	26	33	33
	最 大 値	59	58	65	54	62	67
1月	平 均 値						
	最 大 値						
2月	平 均 値						
	最 大 値						
3月	平 均 値						
	最 大 値						
前年度までのデータ	月平均値の範囲	19~26	23~32	30~40	21~27	28~36	26~35
	2分値の最大値	84	86	115	105	130	100

- (注) 1. 測定者 中国電力  
 2. 測定方法 3"φ球形NaI(Tl)シンチレーション検出器(エネルギー補償型)を使用し、50keV~3MeVのエネルギー範囲で測定した。  
 3. 平成13年4月から2分値を測定値としている。  
 このため、「前年度までのデータ」は、平成13年4月~平成29年3月の2分値について記載した。

発電所敷地周辺の放射線測定設備

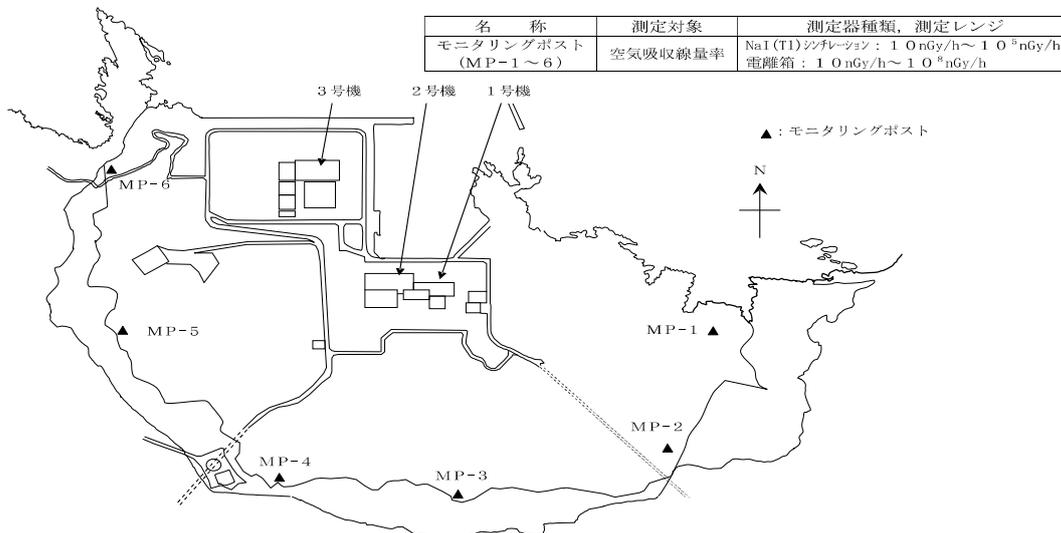

## 2. 島根原子力発電所における放射性廃棄物管理の状況

### (1) 液体廃棄物及び気体廃棄物

		液体廃棄物		気体廃棄物						
		トリチウムを除く (Bq)	トリチウム (Bq)	放射性希ガス (Bq)	放射性 よう素 [ <sup>131</sup> I] (Bq)	トリチウム (Bq)	全粒子状物質(四半期合計値) (Bq)			
							γ線 放出核種	<sup>89</sup> Sr, <sup>90</sup> Sr	全α 放射能	
原 子 力 発 電 所	4月	ND	1.7×10 <sup>9</sup>	ND	ND	3.2×10 <sup>9</sup>	ND	ND	ND	
	5月	ND	1.4×10 <sup>9</sup>	ND	ND	4.0×10 <sup>9</sup>				
	6月	ND	6.4×10 <sup>8</sup>	ND	ND	4.7×10 <sup>9</sup>				
	7月	ND	4.8×10 <sup>7</sup>	ND	ND	6.2×10 <sup>9</sup>	ND	ND	ND	
	8月	ND	2.1×10 <sup>9</sup>	ND	ND	6.7×10 <sup>9</sup>				
	9月	ND	1.0×10 <sup>9</sup>	ND	ND	5.9×10 <sup>9</sup>				
	10月	ND	2.9×10 <sup>9</sup>	ND	ND	5.4×10 <sup>9</sup>	ND	ND	ND	
	11月	ND	1.2×10 <sup>9</sup>	ND	ND	4.3×10 <sup>9</sup>				
	12月	ND	1.2×10 <sup>9</sup>	ND	ND	3.5×10 <sup>9</sup>				
	1月									
	2月									
	3月									
年間合計										
年間放出 管理目標値	4.9×10 <sup>10</sup>	(4.9×10 <sup>12</sup> ) (注2)	4.0×10 <sup>14</sup>	2.2×10 <sup>10</sup>						

(注) 1. NDは検出下限値未満を示す。

検出下限値は、液体廃棄物(トリチウムを除く)	約2×10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup> ( <sup>60</sup> Coで代表)
気体廃棄物(放射性希ガス)	約2×10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
気体廃棄物(放射性よう素)	約7×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup>
気体廃棄物(γ線放出核種)	約4×10 <sup>-9</sup> Bq/cm <sup>3</sup> ( <sup>60</sup> Coで代表)
気体廃棄物( <sup>89</sup> Sr, <sup>90</sup> Sr)	約4×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup> ( <sup>90</sup> Srで代表)
気体廃棄物(全α放射能)	約4×10 <sup>-10</sup> Bq/cm <sup>3</sup>

### 2. 年間放出管理の基準値

## (2) 固体廃棄物

		固 体 廃 棄 物					
		ドラム缶			その他の種類		
		発生量 (本)	焼却量・ 減容処理量等 (本)	累 積 保管量 (本)	発生量 (本相当)	焼却量・ 減容処理量等 (本相当)	累 積 保管量 (本相当)
原 子 炉 施 設 合 計	4月	254	0	31,628	29	0	1,800
	5月	211	73	31,766	0	0	1,800
	6月	338	95	32,009	17	0	1,817
	7月	144	285	31,868	0	22	1,795
	8月	193	159	31,902	0	22	1,773
	9月	253	293	31,862	0	43	1,730
	10月	223	259	31,826	1	0	1,731
	11月	191	392	31,625	0	19	1,712
	12月	406	198	31,833	42	12	1,742
	1月						
	2月						
	3月						
年間合計							

(注) 固体廃棄物貯蔵所の保管容量は、45,500本である。

### 3. 島根原子力発電所の運転状況

1 号機 (廃止措置中、定格出力：46万kW)

2 号機 (定格出力：82万kW)

	運 転 状 況	時間稼働率(%)	設備利用率(%)
4月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
5月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
6月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
7月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
8月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
9月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
10月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
11月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
12月	第17回施設定期検査のため発電停止中	0.0	0.0
1月			
2月			
3月			

(注) 1. 時間稼働率 =  $\frac{\text{稼働時間数}}{\text{暦時間数}} \times 100(\%)$

2. 設備利用率 =  $\frac{\text{発電電力量}}{\text{認可電気出力} \times \text{暦時間数}} \times 100(\%)$

#### 4. 環境放射能の検出下限値

(1) 地表面における人工放射能

1) 人工放射能面密度の検出下限値

単 位:【 kBq/m<sup>2</sup> 】

測定地点	測定月日	対象核種						測定者
		<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	
西 浜 佐 陀	5月23日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04	0.03	島根県
御 津	11月22日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04	0.03	〃
古 浦	5月17日	0.03	0.06	0.02	0.03	0.03	0.03	〃
深 田 北	11月28日	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	0.02	〃
片 句	5月17日	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	〃
北 講 武	11月22日	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	〃
佐 陀 本 郷	5月17日	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	〃
末 次	11月22日	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	〃
大 芦	5月17日	0.03	0.06	0.02	0.03	0.03	0.03	〃
上 講 武	11月22日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	〃
手 結	5月17日	0.03	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03	〃
手 結 南	11月22日	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	〃
池 平	5月17日	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	〃
名 分	11月22日	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02	〃
魚 瀬	5月23日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	〃
上 大 野	11月28日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	〃
東 長 江	5月17日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	〃
比 津	11月28日	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02	〃
持 田	5月23日	0.03	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03	〃
大 芦 別 所	11月28日	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	0.02	〃
加 賀	5月17日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	〃
出 雲	11月28日	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	〃
安 来	5月23日	0.02	0.06	0.03	0.03	0.04	0.03	〃
雲 南	11月28日	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	〃

(2) 環境試料中の放射能

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種の検出下限値

浮遊塵

単位:【 $\mu\text{Bq}/\text{m}^3$ 】

採取地点	採取期間	対象核種					測定者
		$^{54}\text{Mn}$	$^{59}\text{Fe}$	$^{58}\text{Co}$	$^{60}\text{Co}$	$^{137}\text{Cs}$	
御津	3月31日～5月1日	2.6	9.2	3.1	3.9	2.9	島根県
	5月1日～6月1日	2.8	8.7	3.1	3.7	2.8	〃
	6月1日～7月3日	4.5	8.7	2.9	3.3	2.6	〃
	7月3日～8月1日	4.7	8.6	2.9	3.0	3.7	〃
	8月1日～9月1日	2.2	8.1	2.9	2.9	2.2	〃
	9月1日～10月2日	2.1	7.0	2.8	3.1	2.4	〃
	10月2日～10月31日	2.8	8.0	2.9	3.4	2.5	〃
	10月31日～11月30日	4.7	7.8	3.0	3.3	2.6	〃
	11月30日～12月28日	4.0	8.3	3.0	3.8	2.8	〃
古浦	3月31日～5月1日	2.5	8.4	2.9	3.8	2.6	〃
	5月1日～6月1日	2.3	9.2	2.7	2.9	2.5	〃
	6月1日～7月3日	2.2	7.6	2.6	2.8	3.1	〃
	7月3日～8月1日	2.9	9.4	3.3	3.1	2.6	〃
	8月1日～9月1日	4.1	8.2	2.8	2.8	2.2	〃
	9月1日～10月2日	3.8	7.0	2.6	3.1	2.3	〃
	10月2日～10月31日	5.9	12.3	4.5	5.1	4.1	〃
	10月31日～11月30日	3.8	12.4	5.0	5.1	3.9	〃
	11月30日～12月11日	11.2	24.0	8.4	8.8	7.5	〃
西浜佐陀	3月31日～5月1日	2.5	8.8	3.0	3.3	2.6	〃
	5月1日～6月1日	2.3	8.5	2.9	3.4	2.8	〃
	6月1日～7月3日	2.4	8.1	2.8	3.0	2.4	〃
	7月3日～8月1日	2.7	8.5	3.0	3.2	2.4	〃
	8月1日～9月1日	2.3	8.7	3.0	2.8	2.3	〃
	9月1日～10月2日	2.4	7.6	2.8	2.9	2.3	〃
	10月2日～10月31日	2.4	7.4	3.0	2.8	2.6	〃
	10月31日～11月30日	3.8	9.1	3.1	3.2	2.7	〃
	11月30日～12月28日	4.6	8.2	3.3	3.4	3.1	〃

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種の検出下限値

陸		水		単 位:【 mBq/ℓ 】						
試料名	部位	採地	取点	採取月日	対 象 核 種					測 定 者
					<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	
池水	表層水	一 矢	5月10日	0.54	1.2	0.43	0.45	0.35	島 根 県	
				0.51	1.3	0.62	0.56	0.50	中 国 電 力	
		上 講 武	5月12日	0.47	0.95	0.45	0.49	0.37	”	
		西 谷	5月10日	0.31	1.2	0.38	0.43	0.34	島 根 県	
				0.49	1.1	0.56	0.60	0.50	中 国 電 力	
			11月21日	0.57	1.4	0.41	0.42	0.35	島 根 県	
				0.53	1.2	0.63	0.63	0.44	中 国 電 力	
		水道原水	着 水 井	忌 浄 水 場	5月10日	0.61	1.7	0.57	0.44	0.53
0.51	1.1					0.51	0.55	0.68	中 国 電 力	
11月21日	0.56				1.3	0.45	0.46	0.36	島 根 県	
	0.60				1.5	0.83	0.65	0.53	中 国 電 力	

植		物		単 位:【 Bq/kg(生) 】						
試料名	部位	採地	取点	採取月日	対 象 核 種					測 定 者
					<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	
松葉	2年葉	御 津	4月14日	0.06	0.19	0.05	0.04	0.22	0.03	島 根 県
				0.05	0.17	0.05	0.03	0.17	0.04	”
		深 田 北	10月11日	0.05	0.20	0.04	0.04	0.17	0.03	”
				0.05	0.20	0.07	0.05	/	0.04	中 国 電 力

1) ガンマ線スペクトロメトリ対象核種の検出下限値

農 産 物

単 位 : 【 Bq/kg(生) 】

試料名	部位	採地 取点	採取月日	対 象 核 種						測 定 者
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	
大根	根	御津	12月18日	0.02	0.13	0.03	0.03		0.02	島根県
		根連木	4月7日	0.02	0.05	0.02	0.02		0.01	中国電力
			12月13日	0.02	0.10	0.02	0.02		0.01	島根県
ほうれん草	葉	御津	12月18日	0.05	0.30	0.06	0.06	0.12	0.04	〃
		根連木	12月14日	0.08	0.31	0.07	0.08	0.13	0.06	〃
				0.07	0.28	0.09	0.09		0.05	中国電力
キャベツ	葉	御津	5月2日	0.01	0.09	0.02	0.02		0.01	島根県
		根連木	5月12日	0.03	0.09	0.02	0.02		0.01	〃
精米		尾坂	10月11日	0.01	0.05	0.01	0.01	0.05	0.01	〃
				0.01	0.04	0.01	0.01		0.01	中国電力
茶	葉	北講武	5月15日	0.05	0.02	0.04	0.04	0.11	0.02	島根県
				0.04	0.12	0.05	0.05	0.13	0.04	中国電力

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種の検出下限値

牛 乳

単 位:【 mBq/l 】

試 料 名	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種		測 定 者
			<sup>131</sup> I		
原 乳	南 講 武	4月12日		52	島 根 県
				45	中 国 電 力
		7月20日		39	島 根 県
				42	〃
		10月13日		47	中 国 電 力
					島 根 県

陸 土(濃 度)

単 位:【 Bq/kg(乾物) 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					測 定 者
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	
表 層 土 (0~5cm)	南 講 武	5月16日	0.88	2.3	0.72	0.62	0.48	島 根 県
	片 句	5月16日	1.0	2.7	0.74	0.65	0.88	〃
	佐 陀 宮 内	5月16日	1.1	2.4	0.71	0.65	0.66	〃
			0.96	1.7	0.92	0.91	0.80	中 国 電 力
	西 浜 佐 陀	5月19日	1.0	2.8	0.85	0.74	0.95	島 根 県

陸 土(面 密 度)

単 位:【 kBq/m<sup>2</sup> 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					測 定 者
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	
表 層 土 (0~5cm)	南 講 武	5月16日	0.03	0.08	0.02	0.02	0.02	島 根 県
	片 句	5月16日	0.04	0.11	0.03	0.03	0.04	〃
	佐 陀 宮 内	5月16日	0.05	0.12	0.03	0.03	0.03	〃
			0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	中 国 電 力
	西 浜 佐 陀	5月19日	0.03	0.10	0.03	0.03	0.03	島 根 県

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種の検出下限値

海 水 単 位 : 【 mBq/ℓ 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					測 定 者
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	
表層水	1号機放水口	4月25日	0.68	2.6	0.82	0.90	1.1	島根県
			1.4	3.3	1.6	1.3	0.91	中国電力
		10月12日	1.3	3.4	1.0	0.94	1.1	島根県
			1.5	3.6	1.7	1.3	0.83	中国電力
	2号機放水口付近	5月9日	0.75	3.3	1.2	0.98	0.71	島根県
		10月10日	1.4	3.1	1.5	1.3	0.87	中国電力
	3号機放水口付近	5月9日	0.75	5.4	1.4	1.0	0.70	島根県
		10月10日	1.3	2.3	1.3	1.2	0.87	中国電力
	取 水 口	4月25日	1.3	3.3	1.5	1.3	0.83	〃
		10月12日	1.3	3.0	1.5	1.2	0.78	〃
	1号機放水口沖	5月9日	0.72	2.6	0.92	1.0	0.81	島根県
		11月2日	1.2	4.0	1.6	1.0	1.1	〃
	2・3号機放水口沖	5月9日	1.4	3.4	0.97	0.91	0.73	〃
		11月2日	0.76	4.4	1.1	0.99	1.3	〃
	手 結 沖	5月9日	0.73	3.3	0.99	0.87	0.85	〃
		10月13日	1.4	2.9	1.5	1.4	0.94	中国電力

海 底 土 単 位 : 【 Bq/kg(乾物) 】

部 位	採 取 地 点	採 取 月 日	対 象 核 種					測 定 者
			<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	
表層底質	1号機放水口沖	5月9日	0.83	1.8	0.60	0.49	0.48	島根県
	2・3号機放水口沖	5月9日	0.88	1.9	0.57	0.56	0.49	〃
	手 結 沖	5月9日	0.89	2.4	0.66	0.62	0.74	〃

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種の検出下限値

海産生物(1)

単位:【 Bq/kg(生) 】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種					測定者
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>137</sup> Cs	
かさご	肉	発電所付近岸	6月22日	0.07	0.19	0.05	0.06	0.04	島根県
なまこ	肉	1号機放水口湾付近							〃
		宮崎鼻付近							〃
さざえ	肉	1号機放水口湾付近	4月23日	0.05	0.14	0.04	0.04	0.04	〃
			7月18日	0.04	0.20	0.05	0.05	0.05	〃
			10月17日	0.07	0.22	0.05	0.05	0.04	〃
									〃
		宮崎鼻付近	4月24日	0.07	0.18	0.05	0.05	0.05	〃
			9月24日	0.04	0.19	0.05	0.05	0.04	〃
									〃
									〃
	内臓	1号機放水口湾付近	4月23日	0.06	0.16	0.04	0.05	0.04	〃
			7月18日	0.06	0.17	0.05	0.04	0.03	〃
			10月17日	0.06	0.16	0.04	0.04	0.03	〃
									〃
		宮崎鼻付近	4月24日	0.06	0.16	0.07	0.05	0.05	〃
			9月24日	0.05	0.14	0.04	0.04	0.04	〃
							〃		
							〃		
むらさきいがい	むき身	1号機放水口湾付近	7月27日	0.05	0.14	0.04	0.04	0.04	〃
				0.04	0.15	0.05	0.05	0.03	中国電力
		宮崎鼻付近							島根県
									中国電力
		浜田市	7月10日	0.04	0.10	0.02	0.02	0.03	島根県
		松江美保関町	7月19日		0.04	0.11	0.03	0.03	0.02
	0.03			0.16	0.04	0.04	0.03	中国電力	

1) ガンマ線スペクトロメトリー対象核種の検出下限値

海産生物(2)

単位:【Bq/kg(生)】

試料名	部位	採取地点	採取月日	対象核種						測定者
				<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>137</sup> Cs	
あらめ	仮根を除く	1号機放水口湾近付	6月26日	0.11	0.33	0.07	0.09	/	0.06	島根県
			10月17日	0.11	0.37	0.08	0.08	0.08	0.06	〃
		宮崎鼻近付	6月26日	0.12	0.41	0.09	0.08	/	0.09	〃
										中国電力
		宮崎鼻近海底	6月22日	0.07	0.40	0.09	0.09	/	0.06	島根県
				0.07	0.28	0.07	0.08	/	0.06	中国電力
わかめ	仮根を除く	1号機放水口湾近付	4月23日	0.08	0.31	0.07	0.06	0.06	0.06	島根県
				0.06	0.22	0.08	0.07	0.09	0.06	中国電力
岩のり	全体	1号機放水口湾近付						/		島根県
ほんだわら類	仮根を除く	1号機放水口湾近付	6月26日	0.15	0.43	0.10	0.12	0.10	0.08	〃
				0.11	0.37	0.13	0.13	0.12	0.09	中国電力
		宮崎鼻近付	6月26日	0.07	0.27	0.06	0.06	0.09	0.05	島根県
				0.07	0.21	0.07	0.07	0.14	0.05	中国電力
		輪谷湾	6月26日	0.15	0.59	0.14	0.12	0.10	0.12	島根県
				0.07	0.22	0.07	0.08	0.14	0.05	中国電力
		浜田市	7月10日	0.16	0.57	0.12	0.11	0.08	0.11	島根県
		松江美保関町	7月20日	0.14	0.48	0.11	0.10	0.09	0.07	〃
				0.08	0.21	0.08	0.08	/	0.06	中国電力

2) トリチウムの検出下限値

試料名	採取地点	採取期間	大気中濃度(mBq/m <sup>3</sup> )	捕集水濃度(Bq/ℓ)	測定者
大気水	深田北	3月31日～5月1日	1.9	0.24	島根県
		5月1日～6月1日	2.5	0.24	〃
		6月1日～7月3日	3.2	0.23	〃
		7月3日～8月1日	4.9	0.24	〃
		8月1日～9月1日	4.8	0.23	〃
		9月1日～10月2日	3.6	0.24	〃
		10月2日～10月31日	2.8	0.23	〃
		10月31日～11月30日	2.1	0.27	〃
		11月30日～12月28日	0.9	0.24	〃
					〃
					〃
				〃	
	北講武	3月31日～5月1日	2.0	0.24	島根県
		5月1日～6月1日	2.7	0.25	〃
		6月1日～7月3日	3.2	0.23	〃
		7月3日～8月1日	5.2	0.24	〃
		8月1日～9月1日	4.7	0.23	〃
		9月1日～10月2日	3.6	0.24	〃
		10月2日～10月31日	2.6	0.23	〃
		10月31日～11月30日	1.9	0.25	〃
		11月30日～12月28日	1.1	0.23	〃
					〃
				〃	

2) トリチウムの検出下限値

単位：【 Bq/ℓ 】


試料名	部位	採取地点	採取月日	検出下限値	測定者
海水	表層水	1号機放水口沖	5月9日	0.22	島根県
				0.31	中国電力
			8月3日	0.24	島根県
				11月2日	0.22
			0.32		中国電力
					島根県
		2・3号機放水口沖	5月9日	0.23	島根県
				0.31	中国電力
			8月3日	0.24	島根県
				11月2日	0.23
			0.32		中国電力
					島根県
		手結沖	5月9日	0.23	島根県
			10月13日	0.34	中国電力
陸水	池水	一矢	5月10日	0.25	島根県
				0.31	中国電力
			5月10日	0.24	島根県
				0.31	中国電力
		西谷	11月21日	0.22	島根県
				0.32	中国電力

3) ストロンチウム 90 の検出下限値

試料名		部位	採取地点	採取月日	検出下限値	単位	測定者
植物	松葉	2年葉	御津	4月14日	0.29	Bq/kg(生)	島根県
農産物	ほうれん草	葉	御津	12月18日			〃
	茶	葉	北講武	5月15日	0.08		〃
陸土		表層土 (0~5cm)	佐陀宮内	5月16日	0.30	Bq/kg(乾物)	〃
					0.01	kBq/m <sup>2</sup>	〃
海水		表層水	1号機放水口沖	5月9日	1.48	mBq/l	〃
海産生物	さざえ	肉	1号機放水口湾 付近	4月23日	0.05	Bq/kg(生)	〃
			宮崎鼻付近	4月24日	0.08		〃
	あらめ	仮根を 除く	宮崎鼻付近	6月26日	0.13		〃
	わかめ	〃	1号機放水口湾 付近	4月23日	0.17		〃

## 5. 空間放射線量率が平常の変動幅を超過した場合の原因究明フローチャート

空間放射線量率2分間値が平常の変動幅を超過した場合、気象の状況や入射γ線エネルギーの解析結果、線量率の変動パターン、局舎設置のカメラ映像、発電所情報などを調査し、以下のフローチャート（「環境放射線モニタリング指針」平成20年3月原子力安全委員会）を参考に原因究明を行う。

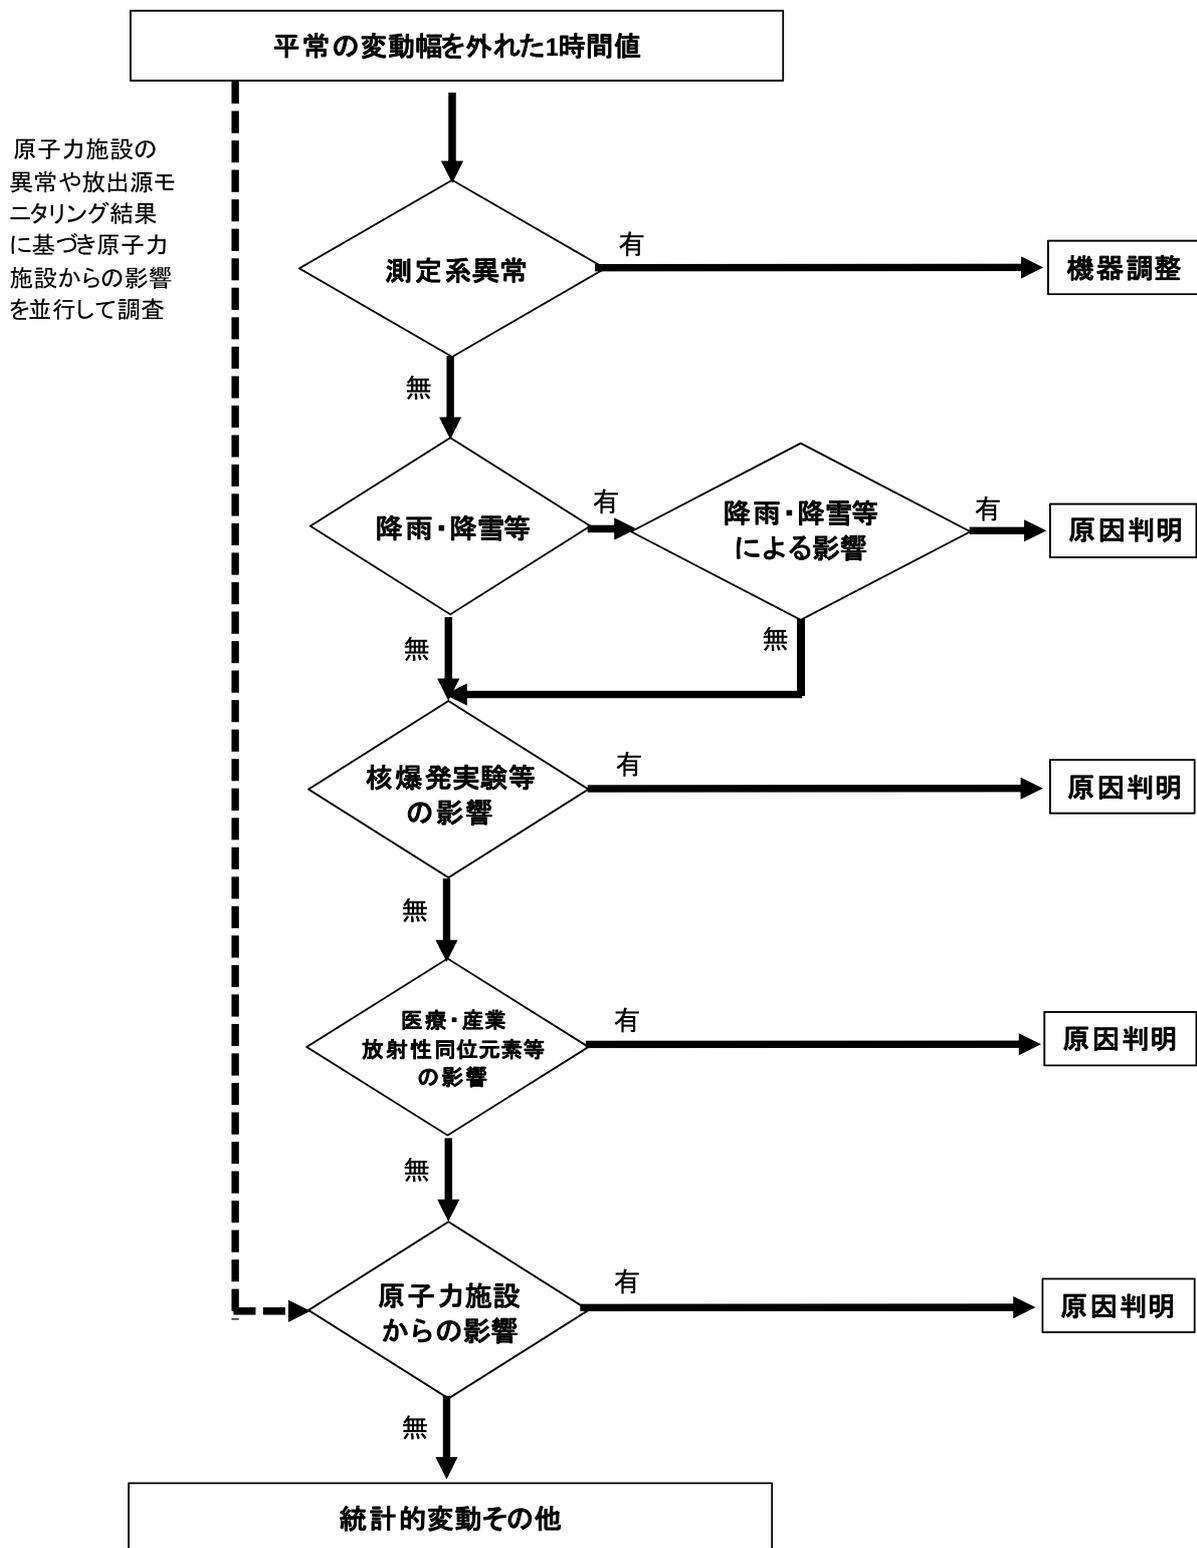

## 用語の解説

### (1) 「平常の変動幅」について

「平常の変動幅」については、「環境放射線モニタリングに関する指針」（原子力安全委員会）において「測定条件等が良く管理されており、かつ原子力施設が平常運転を続けている限り、測定値の変動はある幅の中に納まるはずであり、これを「平常の変動幅」と呼ぶことにする。」と規定されている。

本技術会は測定項目別の「平常の変動幅」を指針に準拠し下表のとおり定めた。

なお、測定値が「平常の変動幅」を外れた場合はその原因を調査している。

#### 測定項目別「平常の変動幅」

調査項目	平常の変動幅	更新等
空間放射線の積算線量	前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新
モニタリングポストによる空間放射線量率	前年度までの2年間以上(5年間を上限とする)の全データから求めた累積相対度数分布の(平均値 $\pm$ 3 $\times$ 標準偏差)相当の範囲とする。	年度毎に更新
地表面における人工放射能面密度	前年度までの5年間の最小値から最大値までの範囲とする。	年度毎に更新
環境試料中の放射能	前年度までの10年間の最小値から最大値までの範囲とする。 ただし、ガンマ線スペクトロメトリー対象核種については福島第1原子力発電所事故の影響があったと思われる平成23, 24年度の値を除く前年度までの10年間の対象としている。	年度毎に更新

### (2) 「検出下限値」について

環境試料中の放射能の検出下限値は標準偏差の3倍とする。

本報告書では「検出下限値未満」を「ND」と表記する。

### (3) 環境放射線調査関係

#### 【あ】

**R P L D** (RadioPhotoLuminescence glass Dosimeter の略、蛍光ガラス線量計)

銀活性化リン酸塩ガラスなどの物質は、放射線を照射した後に紫外線レーザを照射すると、放射線量に比例して発光する性質を有する。このような性質を利用した線量計を R P L D という。

#### **α線、β線、γ線**

α線は、原子核から飛び出した陽子2個と中性子2個が組み合わさった粒子 (He (ヘリウム) の原子核) である。α線は物質を透過する力が弱く、皮膚の表面や薄い紙1枚程度で止める (遮蔽する) ことができるが、強い電離作用がある。

β線は、原子核から飛び出した高速の電子である。β線の物質を透過する力はα線の約100倍であり、皮膚の表面から数mmの深さまで到達する。薄いアルミニウム板などで止める (遮蔽する) ことができる。

γ線は電磁波であり、励起状態にある原子核が安定状態になる際に放出される。γ線の物質を透過する力はβ線より強く、身体の深部にまで到達する。鉛やコンクリートなどで止める (遮蔽する) ことができる。

#### **in-situ 測定**

「現場での測定」を意味する。本報告書においては、可搬型ゲルマニウム半導体検出器を環境中に運搬し、現場においてγ線スペクトロメトリーを行うことを指す。

#### **液体シンチレーション測定**

環境試料中の放射性核種を測定するために、測定試料を液体発光物質 (液体シンチレータ) に溶かし、試料が出す放射線が発光物質に衝突して発する光を測定して、放射性核種の分析を行うことがある。これを液体シンチレーション測定という。

<sup>3</sup>H (トリチウム) は液体シンチレーション測定を用いて放射能を測定している。

#### 【か】

##### **核種分析**

ほとんどの放射性核種は固有のエネルギーを有するγ線等の放射線を放出しているため、物質から放出される放射線のエネルギーとその放出量を測定することによって、放射性核種がどれだけ含まれているかを知ることができる。このようにして、物質に含まれる放射性核種の種類及び放射能を分析することを核種分析という。

##### **環境試料中の放射能**

放射性核種の分布や変動の程度を把握するために、一般環境に存在するものを採取し、その放射能分析を行っている。現在のところ、このような環境試料としては、浮遊塵、植物 (松葉)、農畜産物、海産生物、陸水、海水、陸土、海底土等がある。

測定結果は試料によって、試料の単位体積あたりの放射能 ( $\mu$  B q / m<sup>3</sup>、m B q / l)、単位面積あたりの放射能 (k B q / m<sup>2</sup>) 又は単位質量あたりの放射能 (B q / k g) で表している ( $\mu$  (マイクロ) は100万分の1、m (ミリ) は千分の1、k (キロ) は千倍)。

##### **γ線スペクトロメトリー (γ線分光分析)**

γ線スペクトロメータを用いてγ線のエネルギースペクトルの測定を行い、得られたスペクトルを解析することによって、試料に含まれる放射性核種の種類及び放射能の分析を行うことをγ線スペクトロメトリー (γ線分光分析) という。

## 国際放射線防護委員会（ICRP）

1928年に設立された国際X線・ラジウム防護委員会を継承して設立された国際的な専門家の委員会であり、1950年から放射線防護に関する国際的な基準を勧告してきた。最初の勧告（Publication 1）は1958年に出されている。

この勧告は拘束力を持つものではないが、国際機関および各国の法律制定に大きな影響を与えている。世界の放射線防護はICRPの勧告に基づいて実施されており、日本の放射線防護に関係する法令もICRPの勧告を国内で審議のうえ採用している。

### 【さ】

#### 積算線量（空間放射線積算線量）

ある地点で一定期間にわたって測定された空間放射線量の積算量をいう。放射線量は物質に吸収されたエネルギーで表す。物質1kgあたり1J（ジュール）のエネルギー吸収をもたらす放射線量を1Gy（グレイ）とする。RPD（蛍光ガラス線量計）による測定の場合、同一地点で約3ヶ月間測定した値を90日間の値に換算して、mGy（ミリグレイ）／90日で表している（ミリは千分の1）。

#### 線量限度

放射線防護の目的のために設定された放射線被ばくの限度のことを指す。放射線が人体に及ぼす確定的影響を防止し、確率的影響を容認できるレベルに制限するために設定されている。

日本では、法令によって自然放射線と医療放射線を除いて、職業人に対して100mSv／5年かつ50mSv／年、一般公衆に対して1mSv／年と定めている。

#### 線量率（空間放射線量率）

単位時間あたりの空間放射線量をいう。本報告書では、これを1時間あたりの空間放射線量であるnGy（ナノグレイ）／hで表している（ナノは10億分の1）。

### 【た】

#### TLD（Thermo Luminescence Dosimeterの略、熱ルミネセンス線量計）

CaSO<sub>4</sub>（硫酸カルシウム）やLiF（フッ化リチウム）などの物質は、放射線を照射した後加熱すると発光する性質を有する。この性質を利用した線量計をTLDという。

島根県では、硫酸カルシウムにトリウムを添加したもの（CaSO<sub>4</sub>:Tm）をTLD素子として使用している。

### 【は】

#### 平常の変動幅

測定条件、気象状態や自然環境などによって変動する測定値について、その変動する原因を調査した方がよいかどうかのふり分けをする大まかなレベルのことをいう。

この範囲は、過去のデータを統計処理して求めたものであり、範囲をはずれた測定値については原因調査を行い、原子力発電所の影響の有無を確認する。

なお、この範囲は、人体に影響を生じるレベルよりはるかに低い値であり、人体への影響を評価するためのものではない。

#### 放射化学分析

環境試料中の放射性核種を測定するために、適当な化学的方法により元素の分離・精製を行い、その中に含まれる放射性核種の種類あるいは放射エネルギーを求めることを放射化学分析という。

<sup>90</sup>Sr（ストロンチウム90）は放射化学分析により定量を行っている。

## 放射性核種

放射能をもつ同位元素を放射性核種といい、放射性同位元素といってもよい。例えば天然に存在する原子番号19のカリウムは質量数39のK-39、質量数40のK-40、質量数41のK-41の3種類がある。このうちK-39とK-41は放射能をもたないので安定核種とよぶが、K-40は放射能をもつので放射性核種という。

## 放射線

空間を伝播、移動するエネルギーの流れで、このうち電離作用をもったものをいう。代表的なものに、 $\alpha$ （アルファ）線、 $\beta$ （ベータ）線、 $\gamma$ （ガンマ）線、X（エックス）線などがある。

放射能と混同して使われることがあるが、異なるものである。

## 放射能

原子核が不安定であるために壊変し、 $\alpha$ 線や $\beta$ 線、または $\gamma$ 線やX線等の放射線を放出する性質またはその壊変の起きやすさをいう。

放射能（の強さ）は単位時間における壊変数で表し、Bq（ベクレル）を単位とする。1秒間に1個の原子核が壊変する物質の放射能（の強さ）は1Bqであるという。

## 【ま】

### 面密度

陸土試料などについて、単位質量あたりの放射能を単位面積あたりの放射能に換算した値。単位はkBq/m<sup>2</sup>など。

### モニタリングカー

空間放射線量率計などの測定装置を備えていて、空間放射線などを移動測定することのできる車をいう。

### モニタリングポスト

空間放射線量率を自動連続測定する装置を備えた野外測定設備をいう。なお、空間放射線量率計に加えて気象観測装置なども備えている設備のことをモニタリングステーションと呼んでいる。

## 【や】

### 預託実効線量

人体組織に対する放射線の影響は、放射線の種類やエネルギーにより異なるため、これを共通の尺度で評価するために使う量を等価線量という。これは物質が単位質量あたりに吸収する放射線のエネルギー（単位：Gy）に換算係数（放射線の種類やエネルギーにより異なる）を乗じたものであり、単位はSv（シーベルト）である。

体内に取り込まれた放射性核種からの被ばく（内部被ばく）の場合、体外に排泄されるまで、または崩壊によって減衰するまで被ばくが続く。このことを考慮して求めた50年間（成人の場合）にわたる等価線量の積分値を預託等価線量という。

人体に対する放射線の影響は被ばくする組織によって異なっているため、組織ごとの影響を共通の尺度で評価する必要がある。この目的に使うため、各組織ごとの預託等価線量に荷重係数（ $W_T$ ）を乗じて合計した量を預託実効線量としている。

(参考)

#### **確率的影響、確定的影響**

放射線の被ばくにより生じる影響で、影響の程度は線量に依存しないが、影響が発生する確率と線量との間にはしきい値（それ以下の線量では影響が現れないとされる値）のない比例関係が存在することを確率的影響という。例えば、被ばくした人の子孫に現れる遺伝的影響ならびに被ばくした人に現れる身体的影響のうちの発ガンがこれに当たる。

これに対して、その発生にしきい値線量があり、しきい値以下の線量では影響が現れず、影響の程度が線量に比例すると考えられるものを確定的影響という。例えば、放射線被ばくに起因する皮膚の障害、白内障、不妊などがこれに当たる。



本書は平成30年度放射線監視等交付金事業により作成しました。