

平成23年度工業用水道事業決算の概要

1. 事業の概要


飯梨川工業用水道事業は、松江及び安来地区に日量34,000m³の工業用水を供給する施設を有しており、32事業所に対し前年度より3.22%減の7,422,343m³（日量20,280m³）の給水を行った。

江の川工業用水道事業は、江津地域拠点工業団地に日量15,000m³の工業用水を供給する施設を有しており、1事業所に対し前年度より4.66%増の732,179m³（日量2,000m³）の給水を行った。

2. 供給水量及び料金収入実績

飯梨川工業用水道事業

給水量、料金収入実績

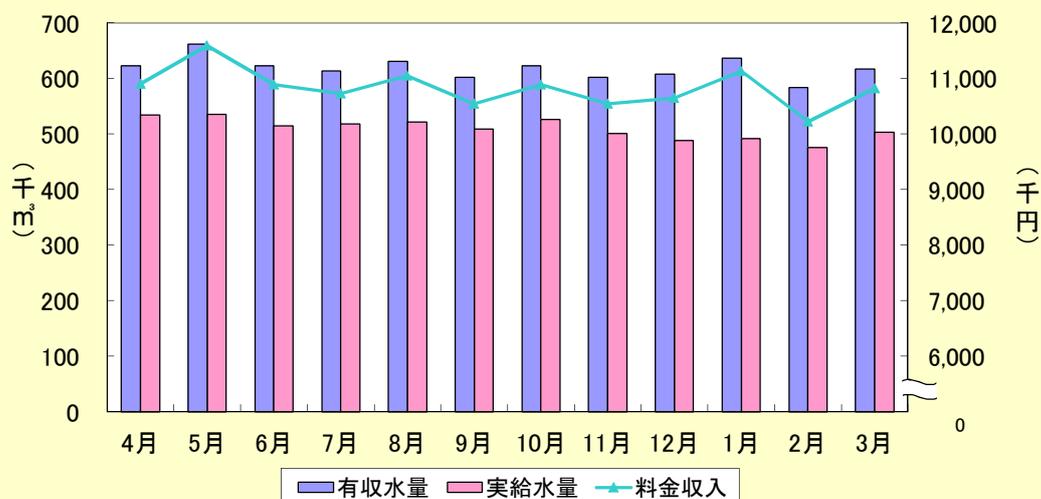

江の川工業用水道事業



給水量、料金収入実績



※有収水量＝料金の対象となる水量（契約水量＋超過水量－減免水量）

※実給水量＝実際に給水した水量

(参考) 年度別供給水量及び料金収入実績

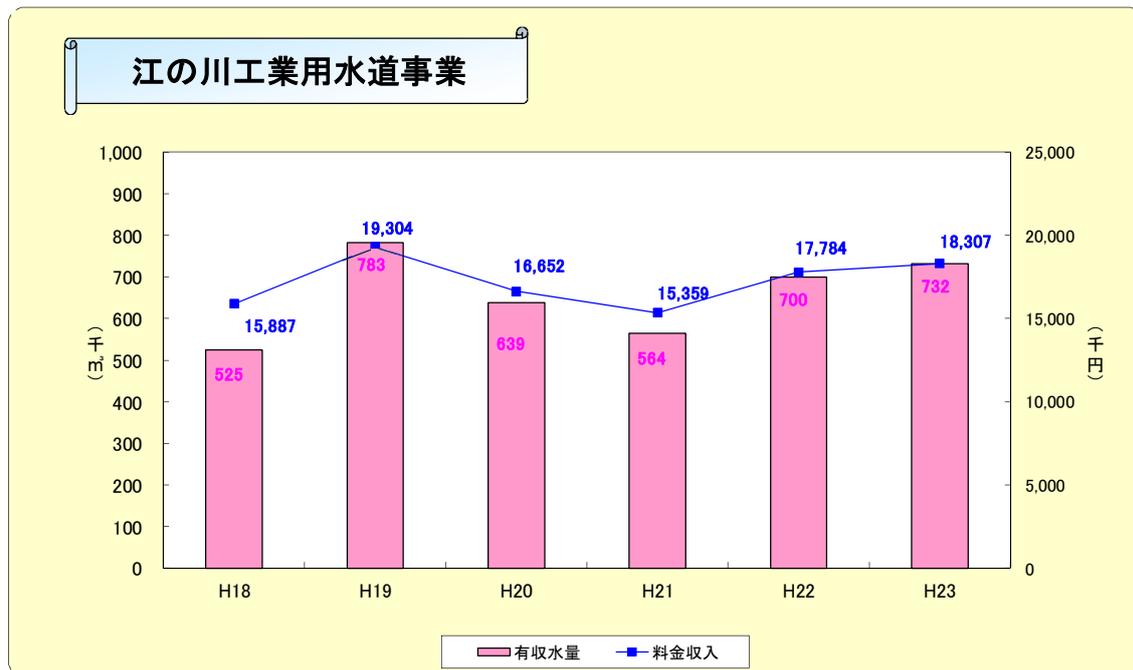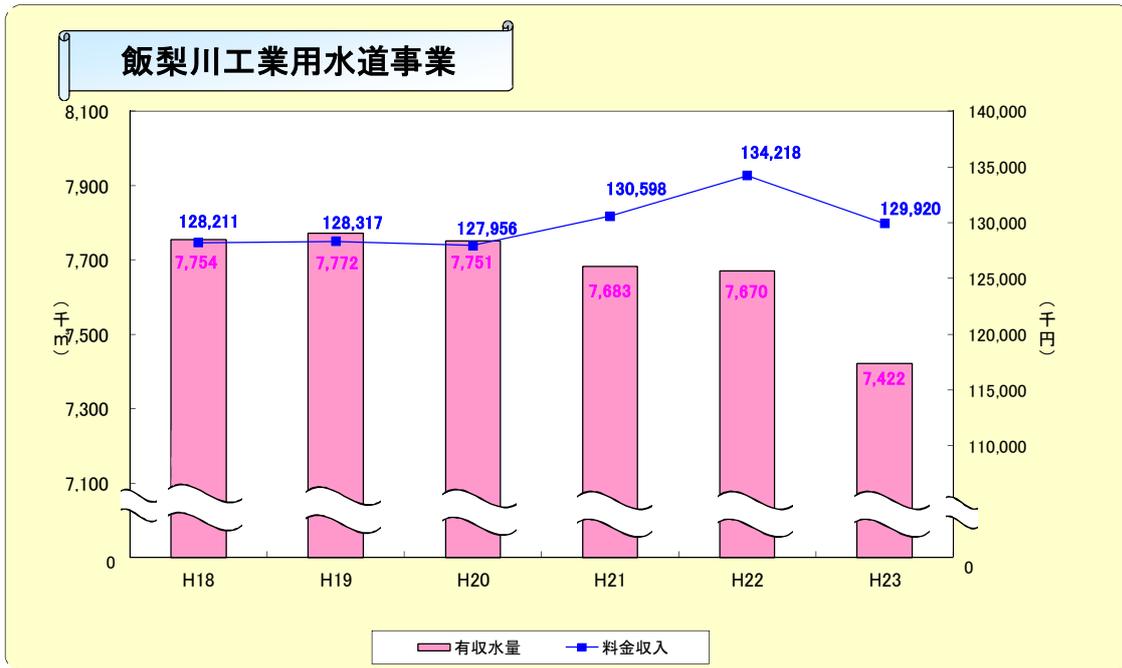


3. 営業収支の状況

平成23年度の損益勘定は、総収益164百万円余に対し総費用185百万円余で21百万円余の純損失となり、当年度未処理欠損金は606百万円余となった。

損益の動向

(単位：千円,%)

科 目	H23決算 (A)	H22決算 (B)	比較増減	
			(A) - (B)	(A) / (B)
営業収益	148,463	152,327	△ 3,864	97.5
給水収益	148,227	152,002	△ 3,775	97.5
その他営業収益	236	325	△ 89	72.6
営業費用	165,215	171,633	△ 6,418	96.3
原水及び浄水費	66,633	64,974	1,659	102.6
送配水費	21,415	23,607	△ 2,192	90.7
総係費	10,068	19,419	△ 9,351	51.8
減価償却費	65,823	63,250	2,573	104.1
資産減耗費	1,276	383	893	333.2
営業損失	16,752	19,306	△ 2,554	86.8
営業外収益	15,626	14,295	1,331	109.3
受取利息及び配当金	258	313	△ 55	82.4
他会計補助金	12,603	13,938	△ 1,335	90.4
受託工事収益	2,606	0	2,606	皆増
雑収益	159	44	115	361.4
営業外費用	20,248	23,661	△ 3,413	85.6
支払利息及び企業債取扱諸費	17,299	23,661	△ 6,362	73.1
受託工事費	2,606	0	2,606	皆増
雑支出	343	0	343	皆増
経常損失	21,374	28,672	△ 7,298	74.5
当年度純損失	21,374	28,672	△ 7,298	74.5
前年度繰越欠損金	585,265	556,593	28,672	105.2
当年度未処理欠損金	606,639	585,265	21,374	103.7

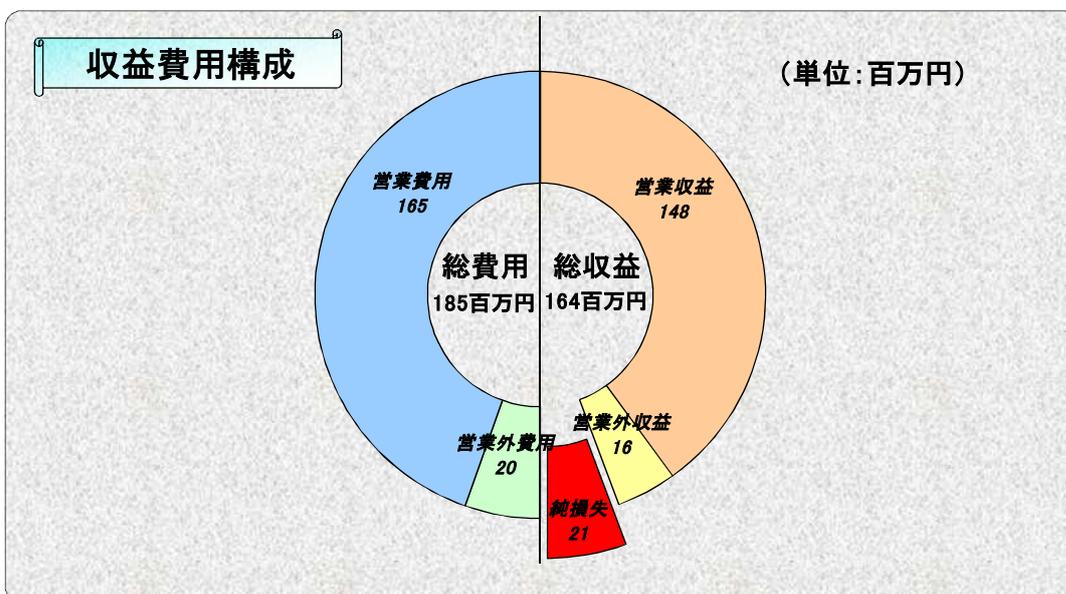

4. 資産・負債及び資本の状況

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)		(単位：千円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
■資産の部		■負債の部	
固定資産	5,922,966	固定負債	1,659,693
有形固定資産	5,840,674	他会計借入金（負債）	1,551,170
飯梨川工業用水道設備	1,137,215	引当金	108,523
江の川工業用水道設備	4,653,423	流動負債	28,896
業務設備	50,036	未払金	28,763
建設仮勘定	73,216	その他流動負債	133
飯梨川取水施設更新事業費	1,779	負債の部合計	1,688,589
布部系送水管路耐震対策事業費	22,254		
飯梨川場内施設耐震化事業費	613	■資本の部	
江の川送水管敷設事業費	48,570	資本金	2,510,251
無形固定資産	9,076	自己資本金	398,124
江の川工業用水道設備	9,029	借入資本金	2,112,127
業務設備	47	剰余金	3,459,635
流動資産	1,735,509	資本剰余金	4,052,470
現金預金	1,719,063	利益剰余金	△ 592,835
未収金	15,870	資本の部合計	5,969,886
貯蔵品	573		
その他流動資産	3		
資産の部合計	7,658,475	負債及び資本の部合計	7,658,475

■主な工事（税込み）

【建設工事】江の川送水管敷設事業

工水流量計取替工事 7百万円余

江の川工業用水道事業送水管敷設工事 37百万円余

【既設改良工事】飯梨川工業用水道設備

布部系伯太川水管橋下部工耐震対策工事 24百万円余