

令和元年度工業水道事業決算の概要



1. 事業の概要

工業水道事業は、飯梨川と江の川の2つの事業を行っています。

飯梨川工業水道事業は、松江及び安来地区に日量34,000m³の工業用水を供給する施設を有しており、28事業所に対し前年度より1.5%減の7,168,879m³（日量19,587m³）の給水を行いました。



江の川工業水道事業は、江津地域拠点工業団地に日量15,000m³の工業用水を供給する施設を有しており、4事業所に対し前年度より4.3%増の3,120,384m³（工水日量3,726m³、原水日量4,800m³）の給水を行いました。

2. 有収水量及び料金収入実績

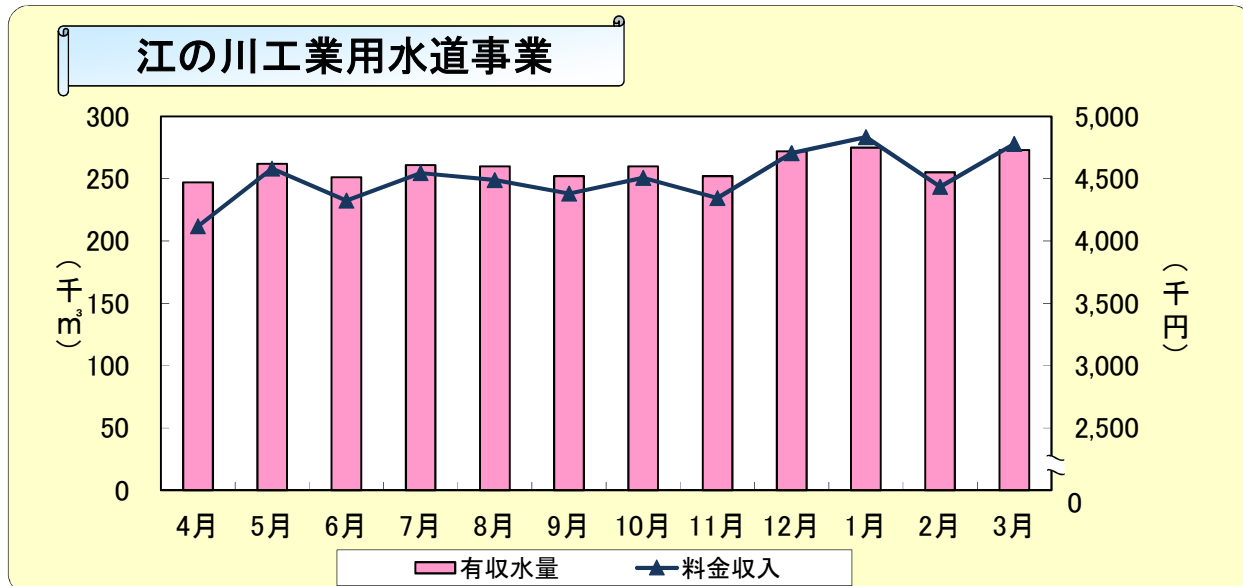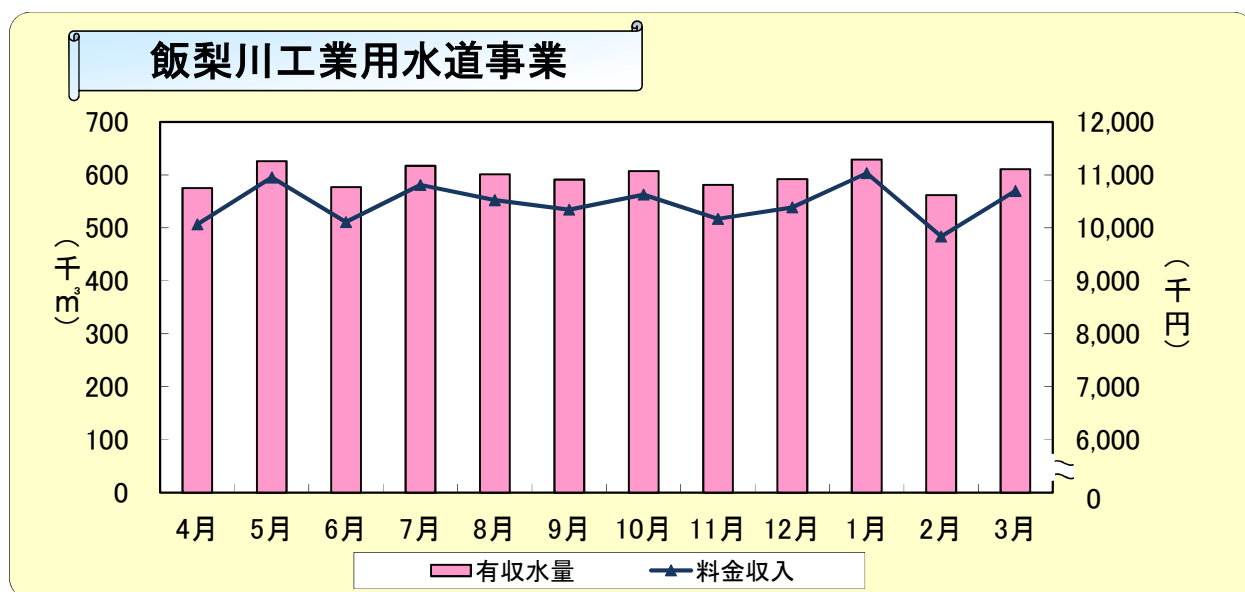

※有収水量＝料金の対象となる水量（基本使用水量＋超過使用水量＋特定使用水量－減免水量）

(参考) 年度別有収水量及び料金収入実績

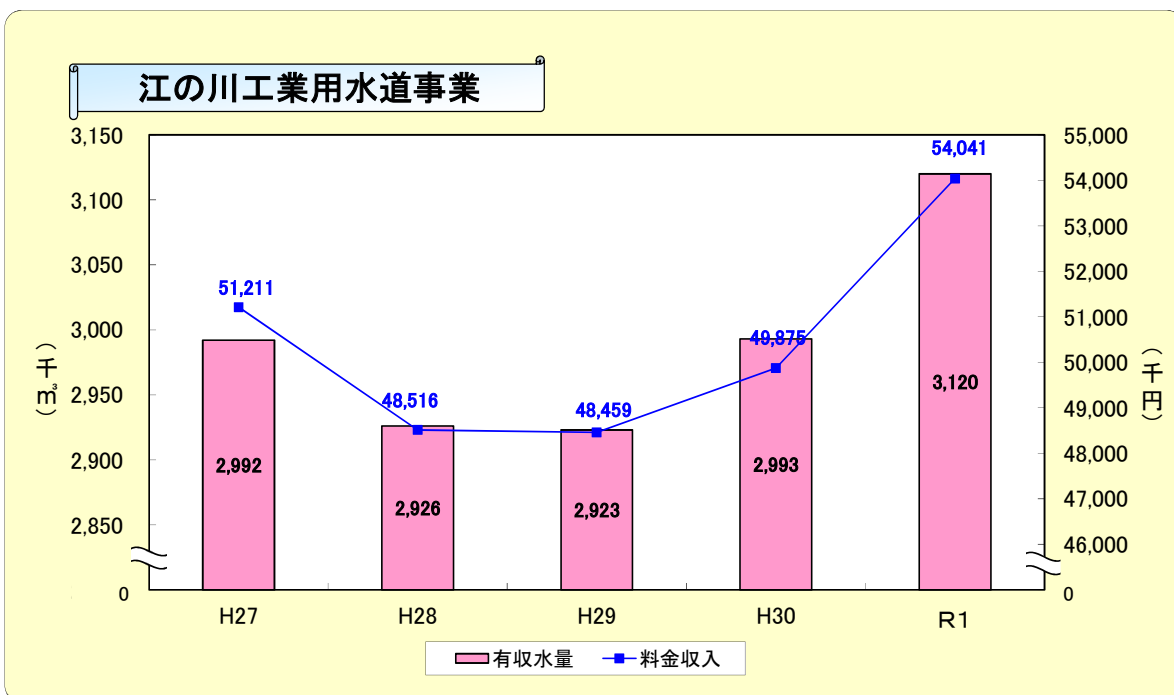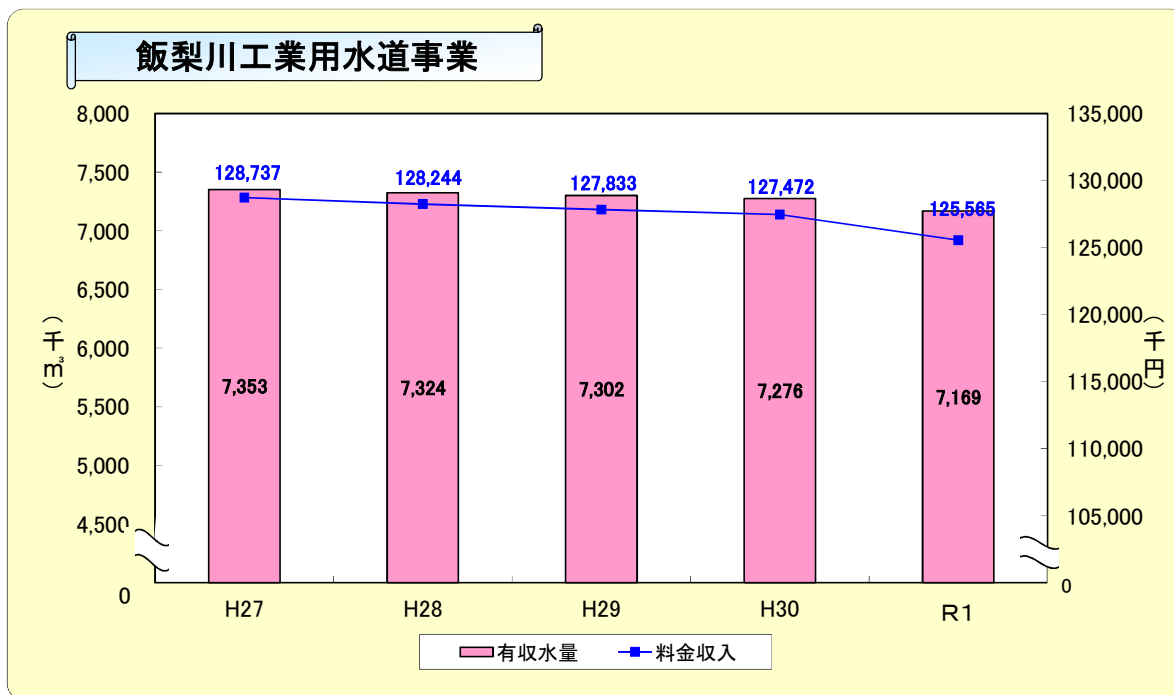

3. 損益計算書

令和元年度の損益勘定は、総収益206百万円余に対し総費用197百万円余で9百万円余の純利益となり、当年度未処理欠損金は1,317百万円余となりました。

(単位：千円、%)

科 目	R元決算 (A)	H30決算 (B)	比較増減	
			(A) - (B)	(A) / (B)
営業収益	179,894	177,651	2,243	101.3
給水収益	179,606	177,346	2,260	101.3
その他営業収益	288	305	△ 17	94.4
営業費用	189,979	181,814	8,165	104.5
原水及び浄水費	80,717	95,318	△ 14,601	84.7
送配水費	28,888	15,155	13,733	190.6
総係費	1,813	2,476	△ 663	73.2
減価償却費	66,458	64,692	1,766	102.7
資産減耗費	12,103	4,173	7,930	290.0
営業損益	△ 10,085	△ 4,163	△ 5,922	242.3
営業外収益	26,543	24,196	2,347	109.7
受取利息及び配当金	149	137	12	108.8
他会計補助金	5,512	4,523	989	121.9
長期前受金戻入益	19,354	18,841	513	102.7
雑収益	1,528	695	833	219.9
営業外費用	7,220	6,569	651	109.9
支払利息及び企業債取扱諸費	6,118	6,568	△ 450	93.1
雑支出	1,102	1	1,101	110200.0
経常損益	9,238	13,464	△ 4,226	68.6
当年度純損益	9,238	13,464	△ 4,226	68.6
前年度繰越欠損金	1,326,814	1,340,278	△ 13,464	99.0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	-
当年度未処理欠損金	1,317,576	1,326,814	△ 9,238	99.3

4. 貸借対照表（令和2年3月31日現在）

(単位：千円)		(単位：千円)	
科 目	金 額	科 目	金 額
■資産の部		■負債の部	
固定資産	2,253,925	固定負債	2,909,917
有形固定資産	1,884,624	企業債	1,038,968
飯梨川工業用水道設備	929,007	他会計借入金	1,735,359
江の川工業用水道設備	949,718	引当金	135,590
業務設備	5,899	流動負債	137,843
建設仮勘定	369,290	企業債	61,841
布部系送水管路耐震対策事業	315,060	未払金	73,880
飯梨川場内施設耐震化事業	3,982	未払費用	21
飯梨川長寿命化事業費	39,013	引当金	2,001
江の川長寿命化事業費	7,475	その他流動負債	100
布部ダム改良事業費	3,760	繰延収益	501,789
無形固定資産	11	長期前受金	2,121,419
業務設備	11	建設仮勘定長期前受金	10,796
流動資産	427,617	長期前受金収益化累計額	△ 1,630,426
現金預金	365,970	負債の部合計	3,549,549
未収金	56,409	■資本の部	
貯蔵品	5,235	資本金	398,124
その他流動資産	3	資本金	398,124
		剰余金	△ 1,266,131
		資本剰余金	37,641
		利益剰余金	△ 1,303,772
		資本の部合計	△ 868,007
資産の部合計	2,681,542	負債及び資本の部合計	2,681,542

■主な工事（税込み）

【既設改良工事】

飯梨川工業用水道設備	
飯梨川工業用水道送水管（揖屋地区）布設替（その6）工事	34百万円余
江の川工業用水道設備	
江津浄水場自家発電設備更新工事	26百万円余