


# 流入水、放流水の水質経年変化(1981~2022年度)

宍道湖東部浄化センター

水質データ経年変化

## T-P (全りん)

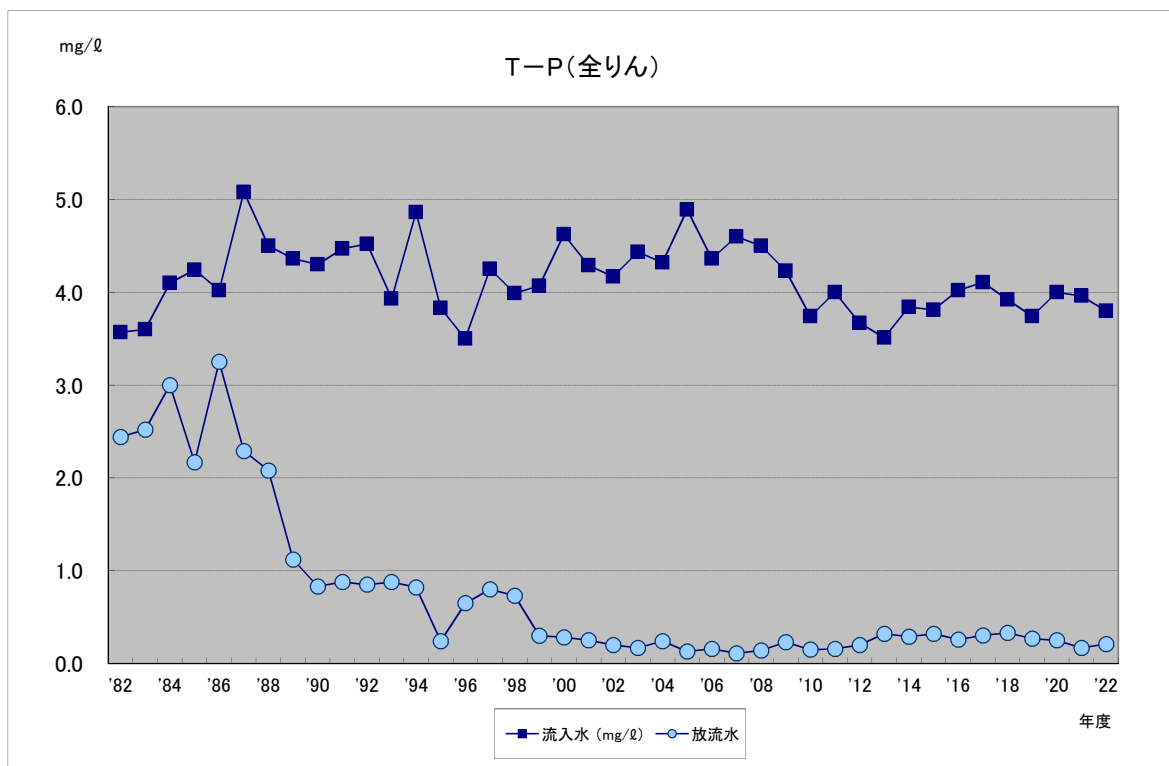

※放流水の法定基準: 1mg/l

## T-P (全りん)

	流入水	放流水
	(mg/l)	
1981	3.93	1.54
'82	3.57	2.44
'83	3.60	2.52
'84	4.10	3.00
'85	4.24	2.17
'86	4.02	3.25
'87	5.08	2.29
'88	4.50	2.08
'89	4.36	1.12
'90	4.30	0.83
'91	4.47	0.88
'92	4.52	0.85
'93	3.93	0.88
'94	4.86	0.82
'95	3.83	0.24
'96	3.50	0.65
'97	4.25	0.80
'98	3.99	0.73
'99	4.07	0.30
'00	4.63	0.28
'01	4.29	0.25
'02	4.17	0.20
'03	4.43	0.17
'04	4.32	0.24
'05	4.89	0.13
'06	4.36	0.16
'07	4.60	0.11
'08	4.50	0.14
'09	4.23	0.23
'10	3.74	0.15
'11	4.00	0.16
'12	3.67	0.20
'13	3.51	0.32
'14	3.84	0.29
'15	3.81	0.32
'16	4.02	0.26
'17	4.11	0.30
'18	3.92	0.33
'19	3.74	0.27
'20	4.00	0.25
'21	3.96	0.17
'22	3.80	0.21