

き す い      ～宍道湖・中海 水質情報～

# 輝水だより

(第195号)



平成26年8月発行





[お問い合わせ先] 島根県環境生活部環境政策課  
宍道湖・中海対策推進室(電話:0852-22-5279)

**平成26年5月**の宍道湖・中海の水質状況について、速報値をお知らせします。

調査結果 (裏面に経月推移のグラフがあります)

項目	単位	環境基準 (湖沼AⅢ類型)	宍道湖			中海		[参考]平成25年度平均	
			湖心	東部	大橋川	湖心	小篠津町地先	宍道湖(湖心)	中海(湖心)
調査機関	—	—	国交省	国交省	国交省	国交省	島根県	—	—
調査日	—	—	5月15日	5月15日	5月14日	5月20日	5月7日	—	—
水温(上層)	℃	—	18.9	18.9	19.0	20.3	18.9	—	—
pH(上層)	—	6.5~8.5	7.5	7.3	7.7	7.9	8.0	—	—
DO(上層)	mg/l	7.5以上	9.1	9.2	7.8	8.4	7.6	9.6	10
DO(下層)	mg/l	7.5以上	8.8	9.2	5.0	5.6	6.4	8.8	4.7
COD(全層平均)	mg/l	3以下	4.1	4.1	3.1	2.2	2.5	4.7	3.9
SS(上層)	mg/l	5以下	6	5	4	1	2	5	4
全窒素(上層)	mg/l	0.4以下	0.32	0.31	0.32	0.30	0.23	0.58	0.50
全りん(上層)	mg/l	0.03以下	0.049	0.047	0.039	0.029	0.039	0.050	0.050
クロフィルa(上層)	μg/l	—	12	11	11	5.0	2.8	27	25
Cl(上層)	mg/l	—	1,600	1,400	6,700	10,000	10,000	2,300	7,800
Cl(下層)	mg/l	—	1,800	1,600	13,000	16,000	17,000	2,500	15,000

注) 単位はすべて、mg/l  
 青線は環境基準値 (COD : 3、全窒素 : 0.4、全りん : 0.03)

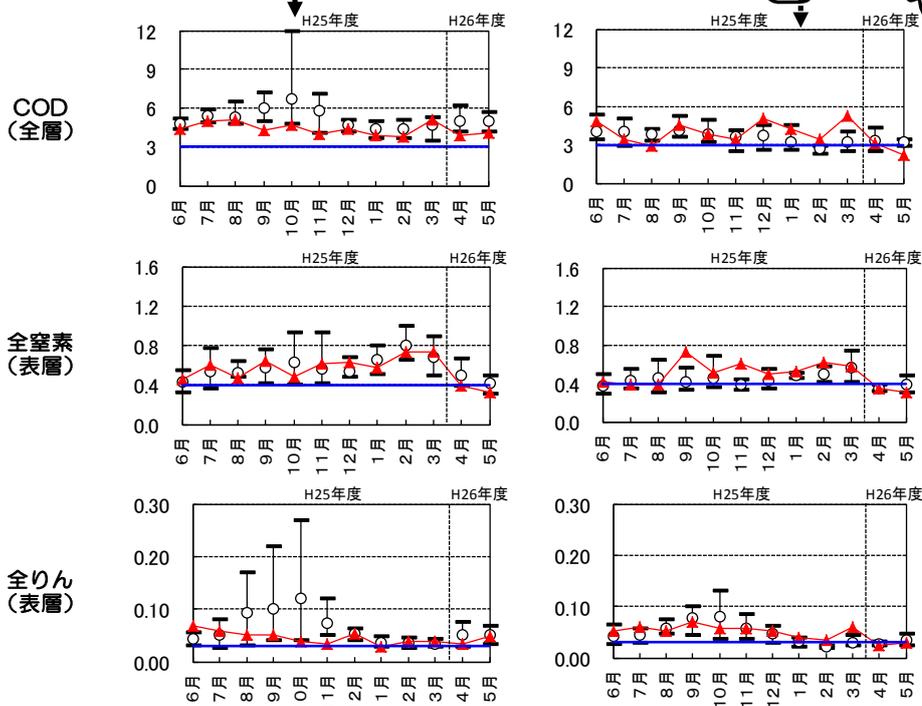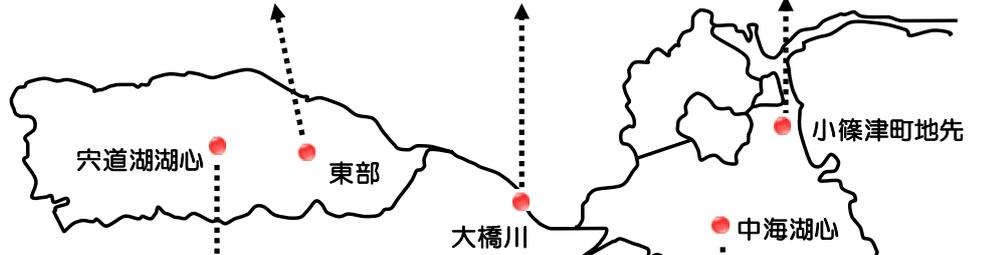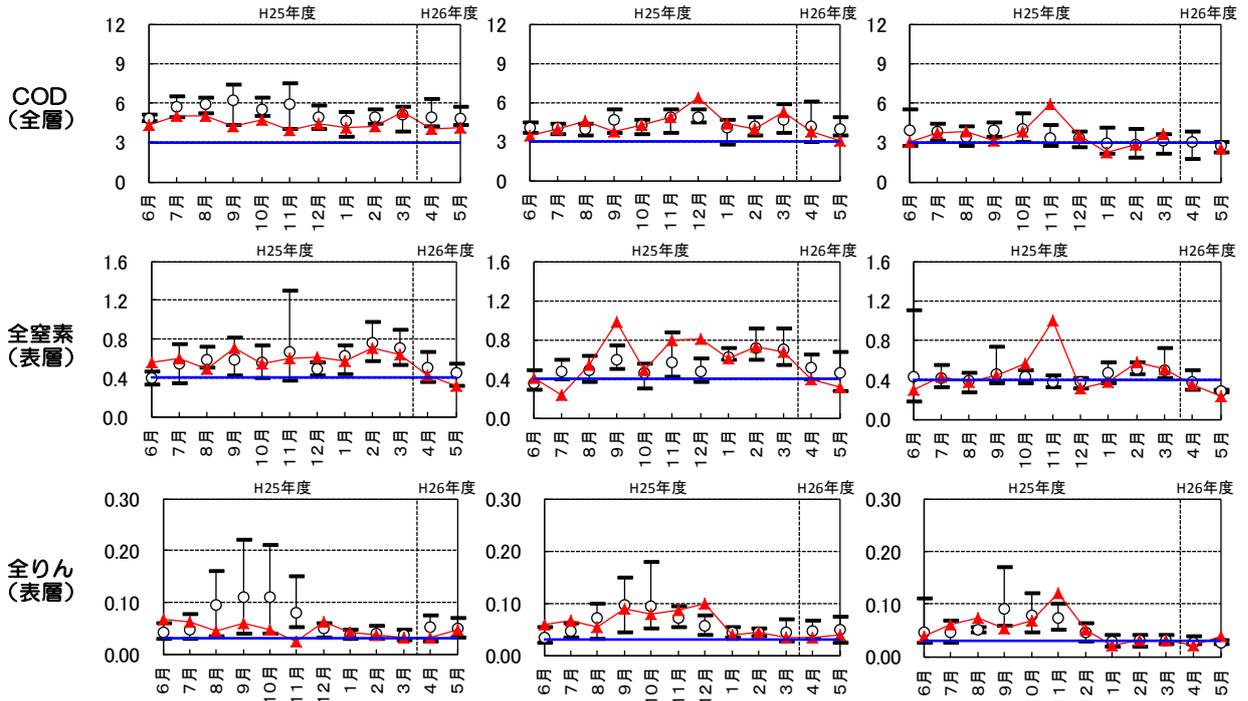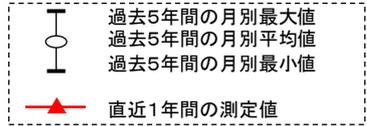

輝水だよりはホームページでもご覧いただくことができます。(他にもいろいろな情報満載！)

[http://www.pref.shimane.lg.jp/shinjiko\\_nakaumi/kisui\\_dayori/kisui\\_dayori\\_top.html](http://www.pref.shimane.lg.jp/shinjiko_nakaumi/kisui_dayori/kisui_dayori_top.html)