


益田保健所管内の公共用水域の水質調査結果(最近10年間)BOD、CODの年平均値と75%値の推移 単位:mg/l)

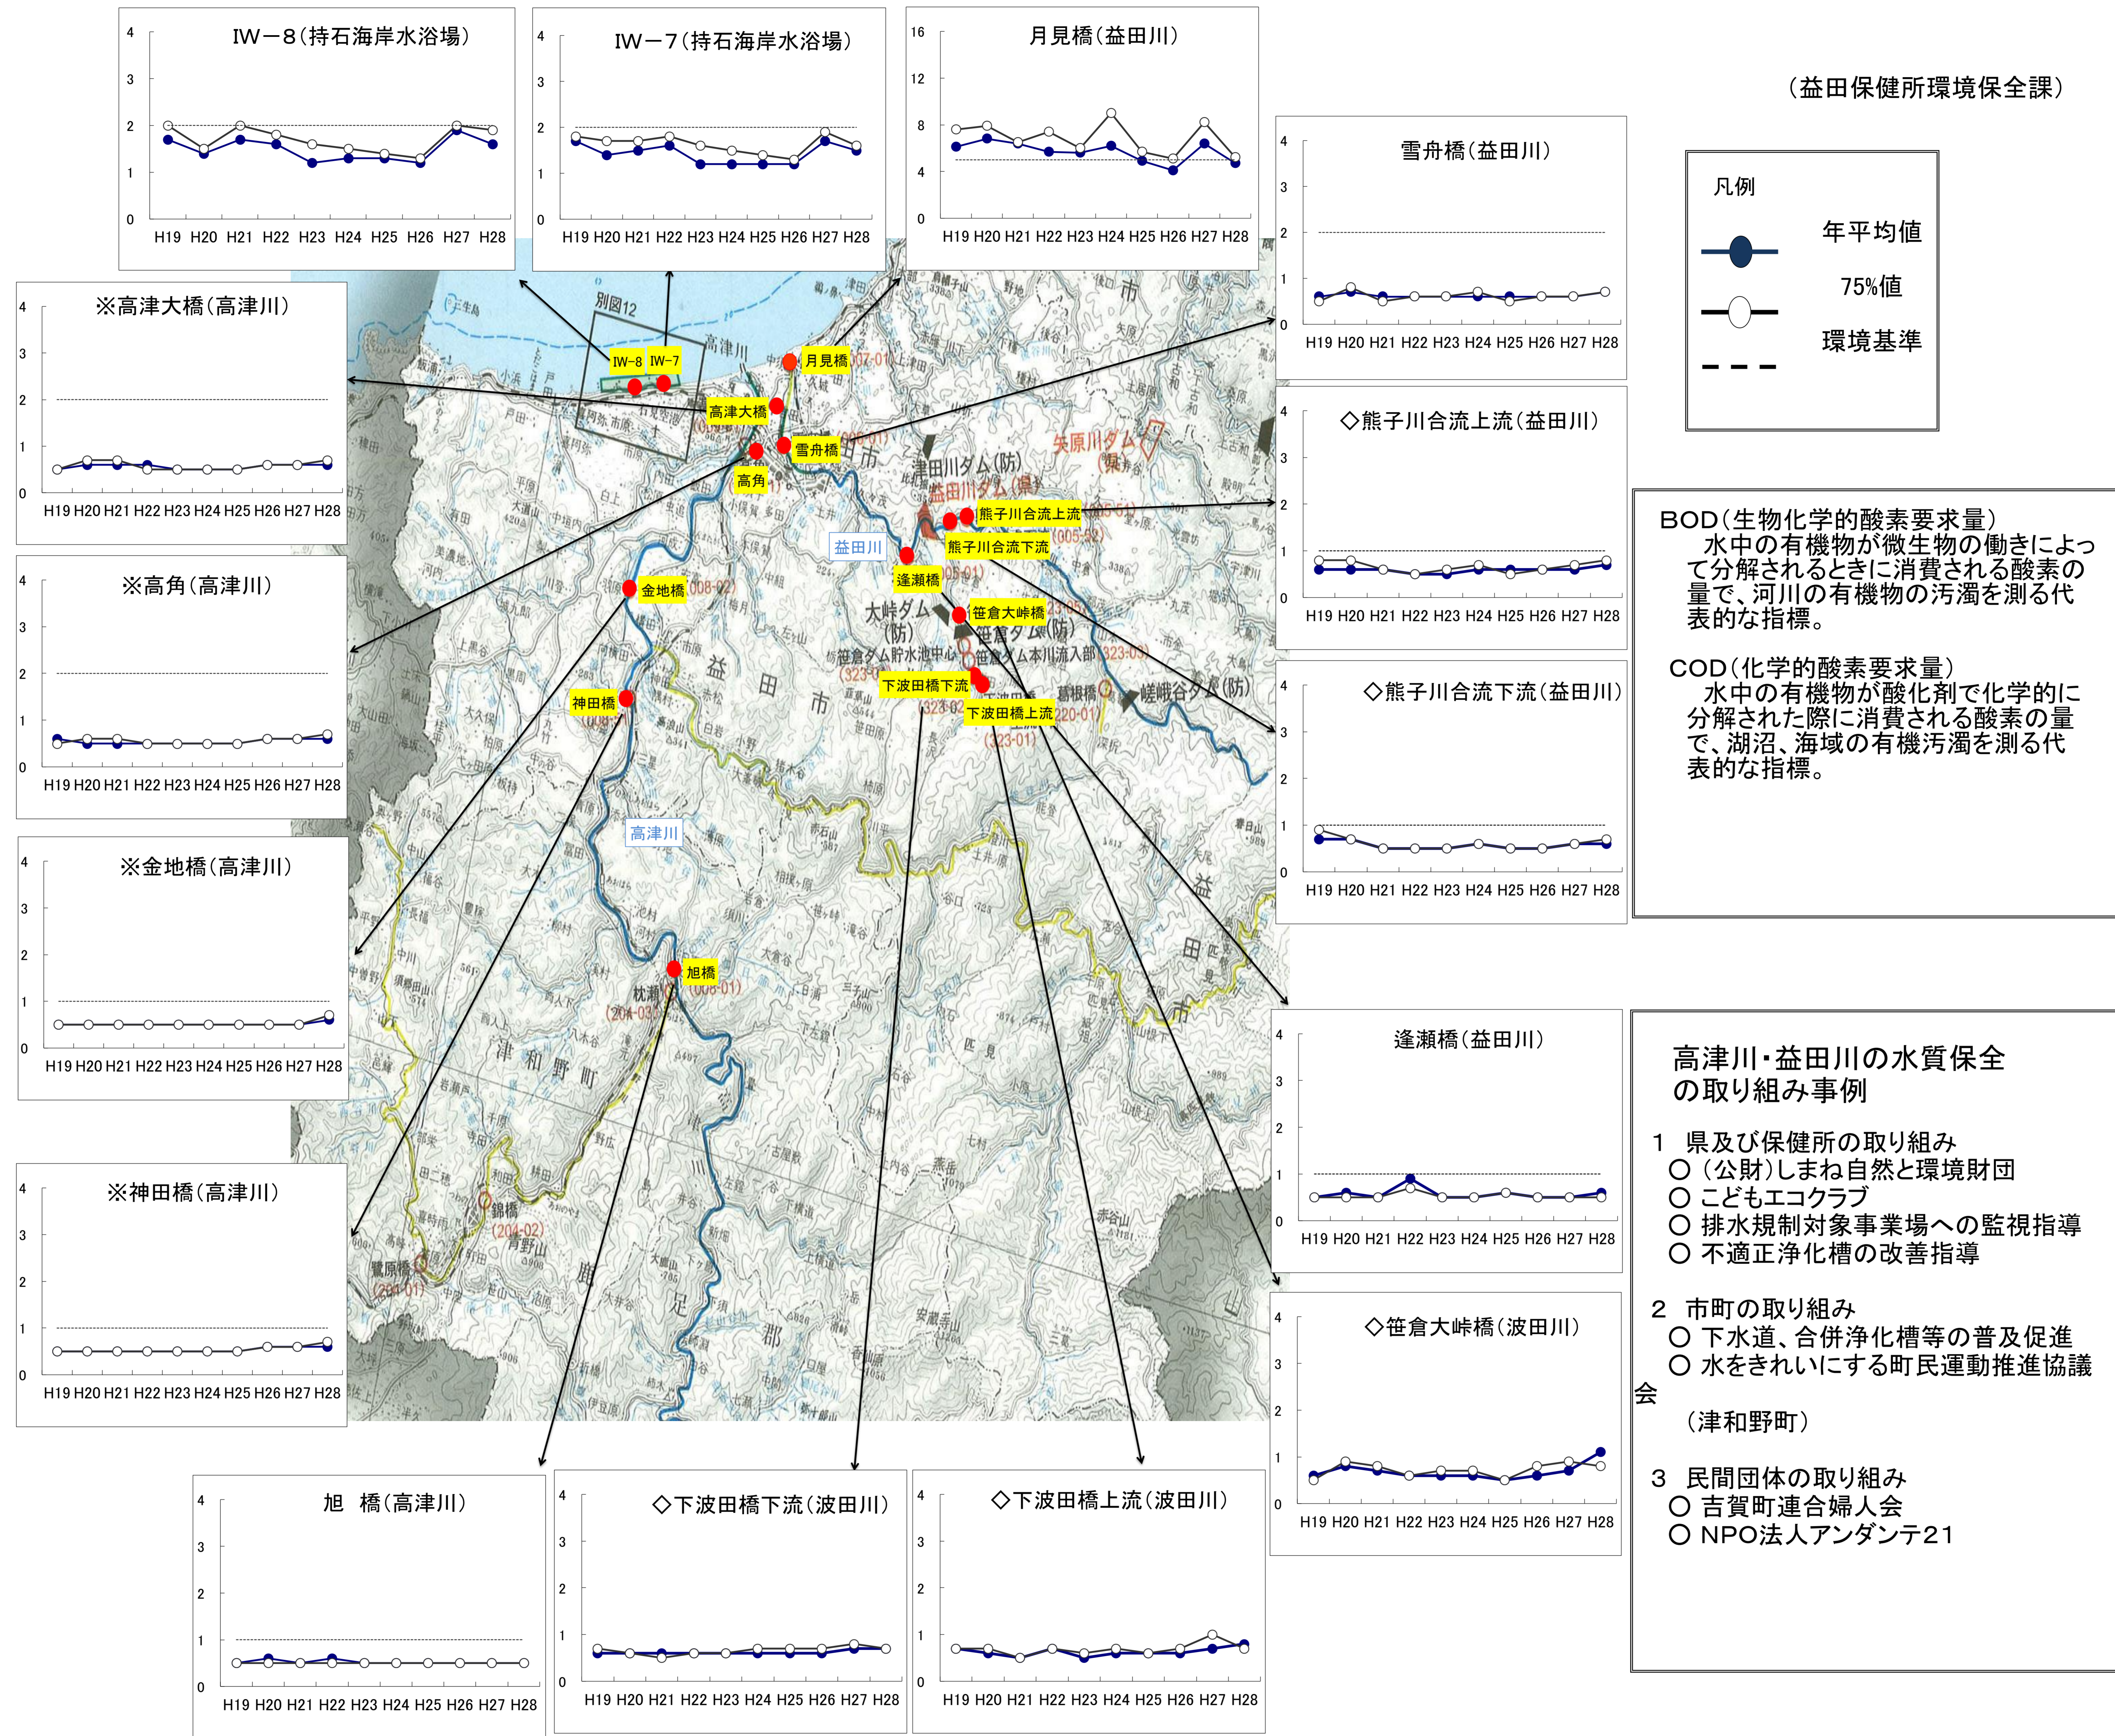

(注) ①水質調査結果(データ)は島根県が作成する公共用水域・地下水水質測定結果報告書から抜粋
 ②河川はBOD値、海域はCOD値
 ③「75%値」: 年間の日間平均値の全データ(n個)のうち、値の小さい方からn×0.75番目のデータ
 ④検出下限値未満(<0.5)は0.5として扱っています。
 ⑤地点図は平成22年度島根県環境基準点水質測定点図を使用
 ⑥グラフ上の※印は国土交通省調査◇印は益田市調査